



空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

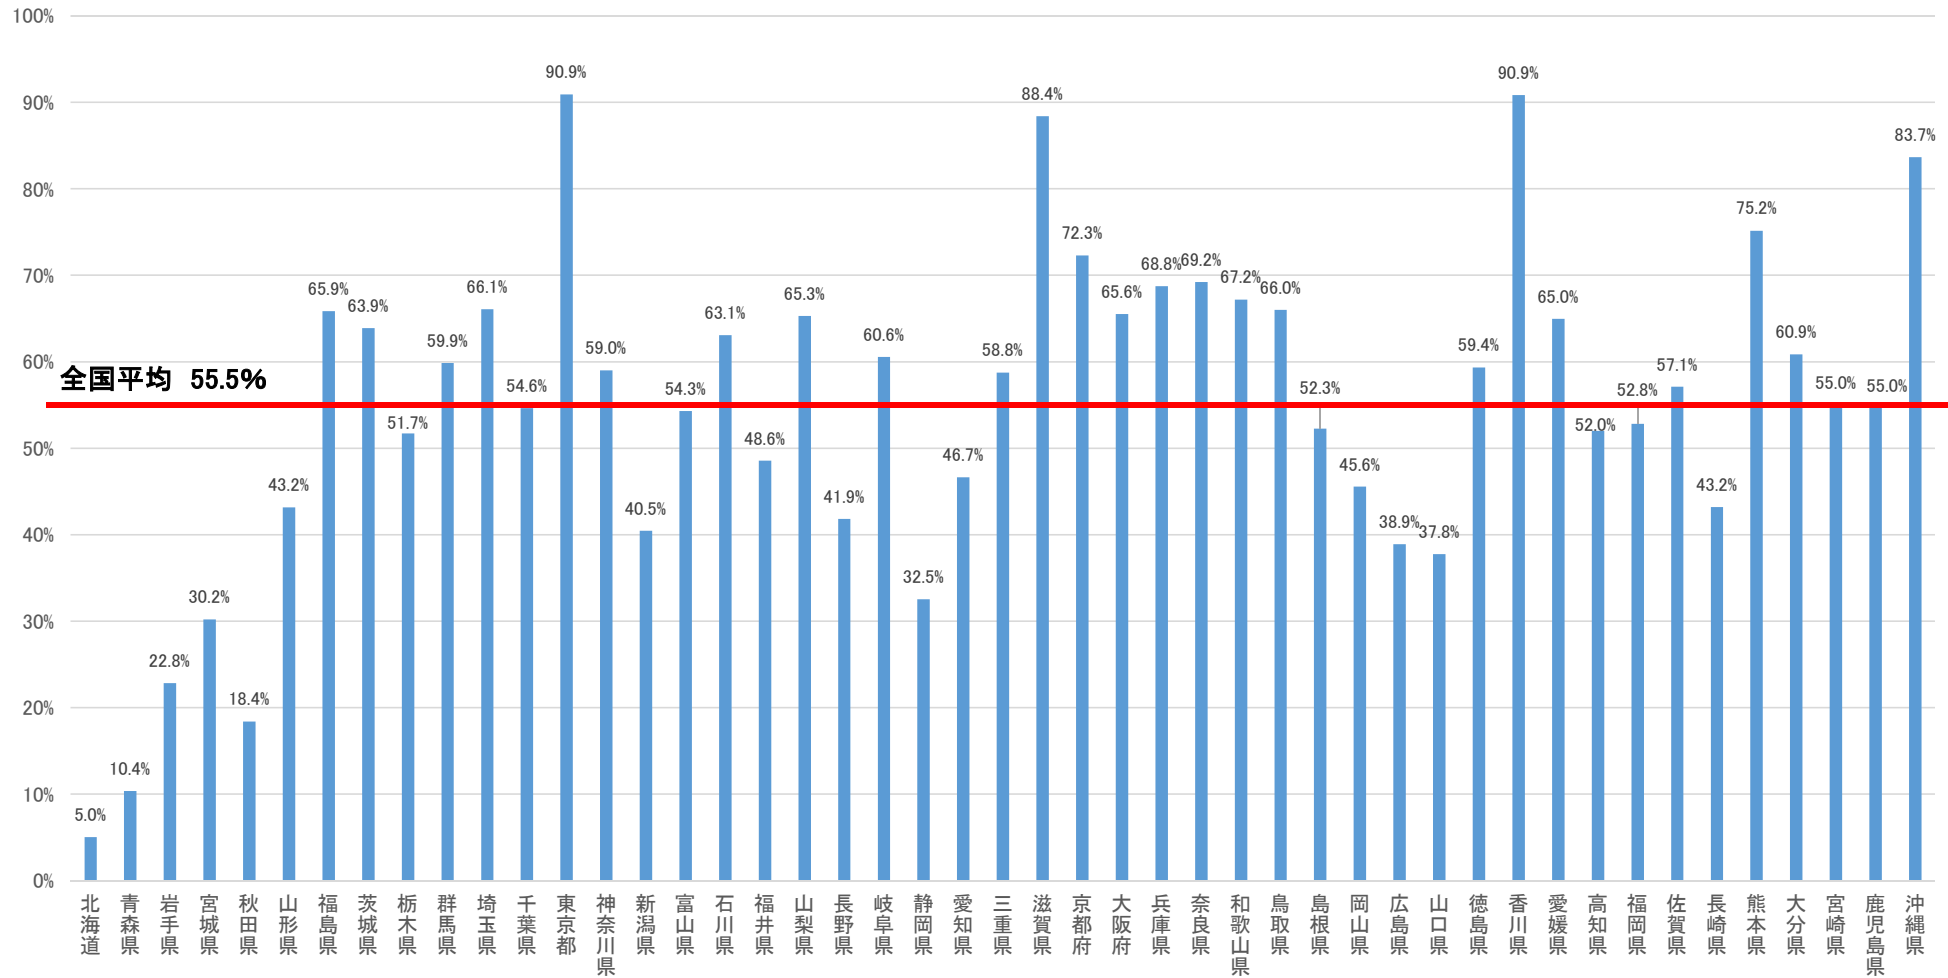


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

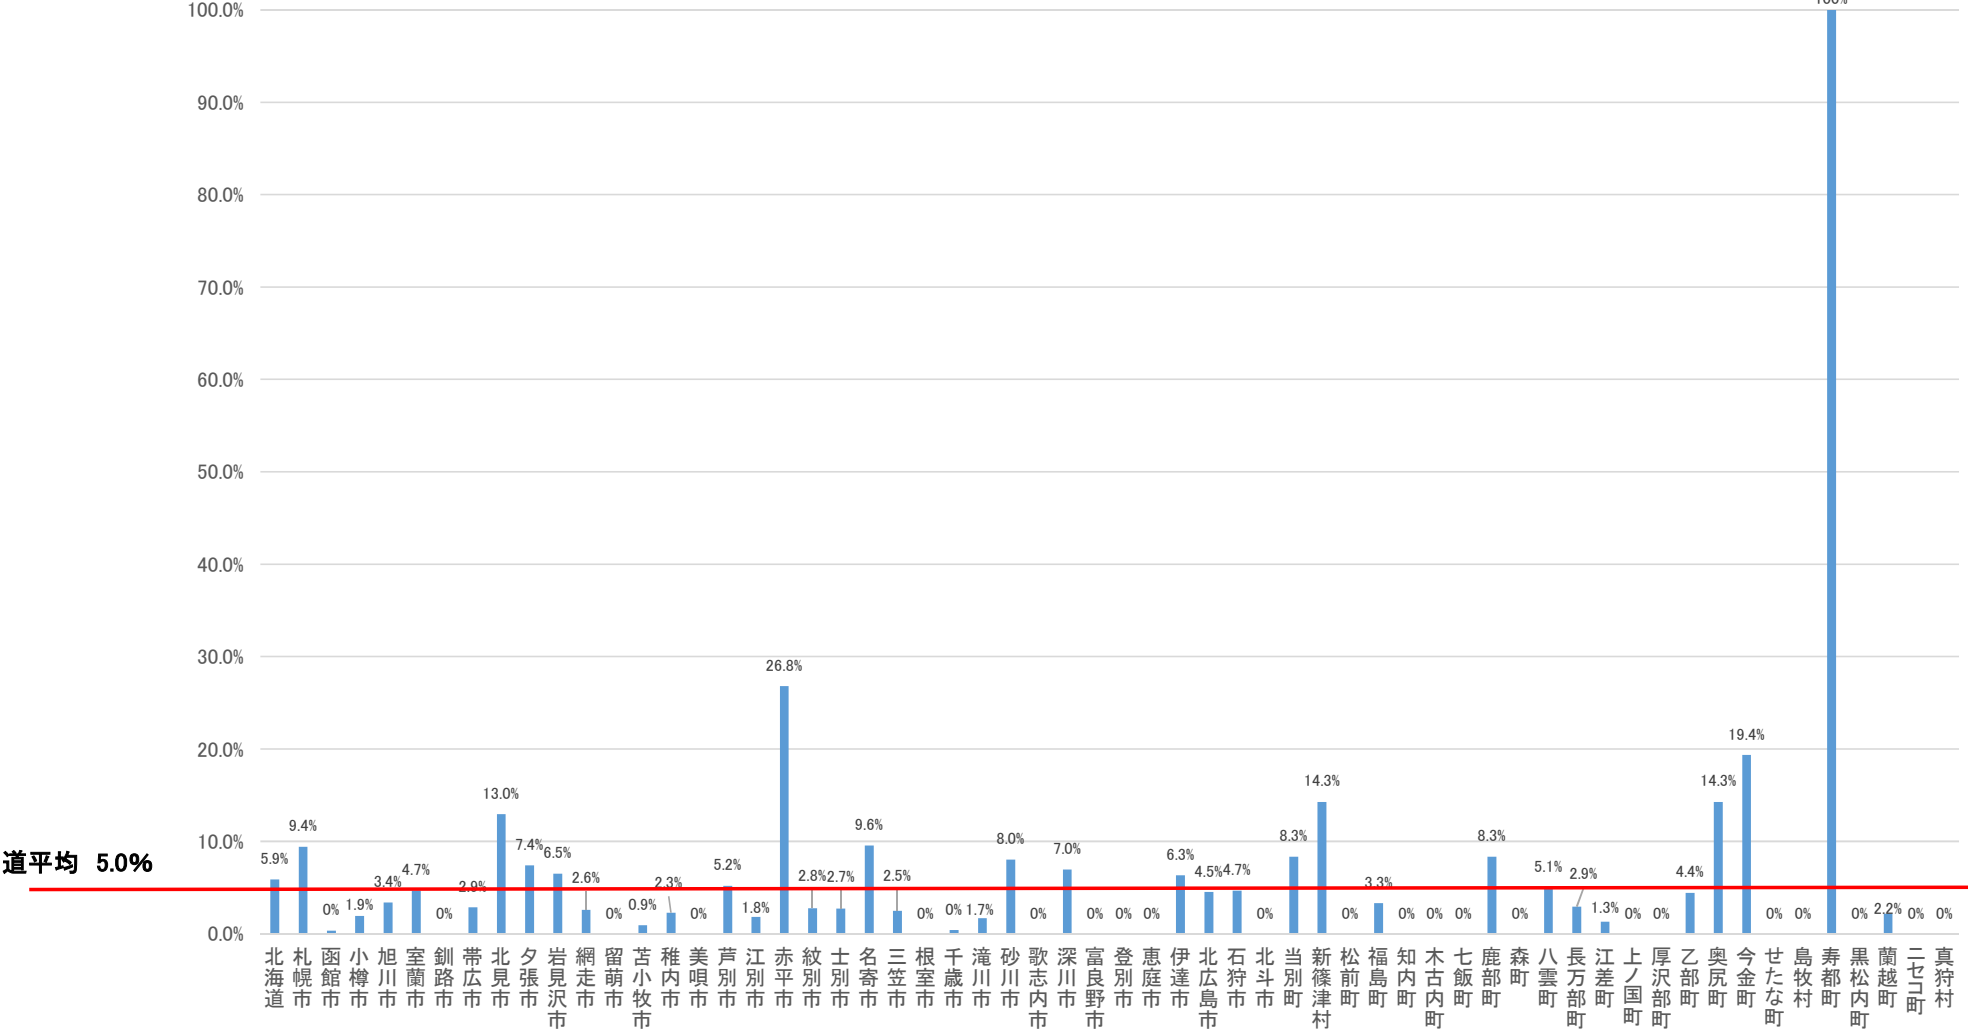


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

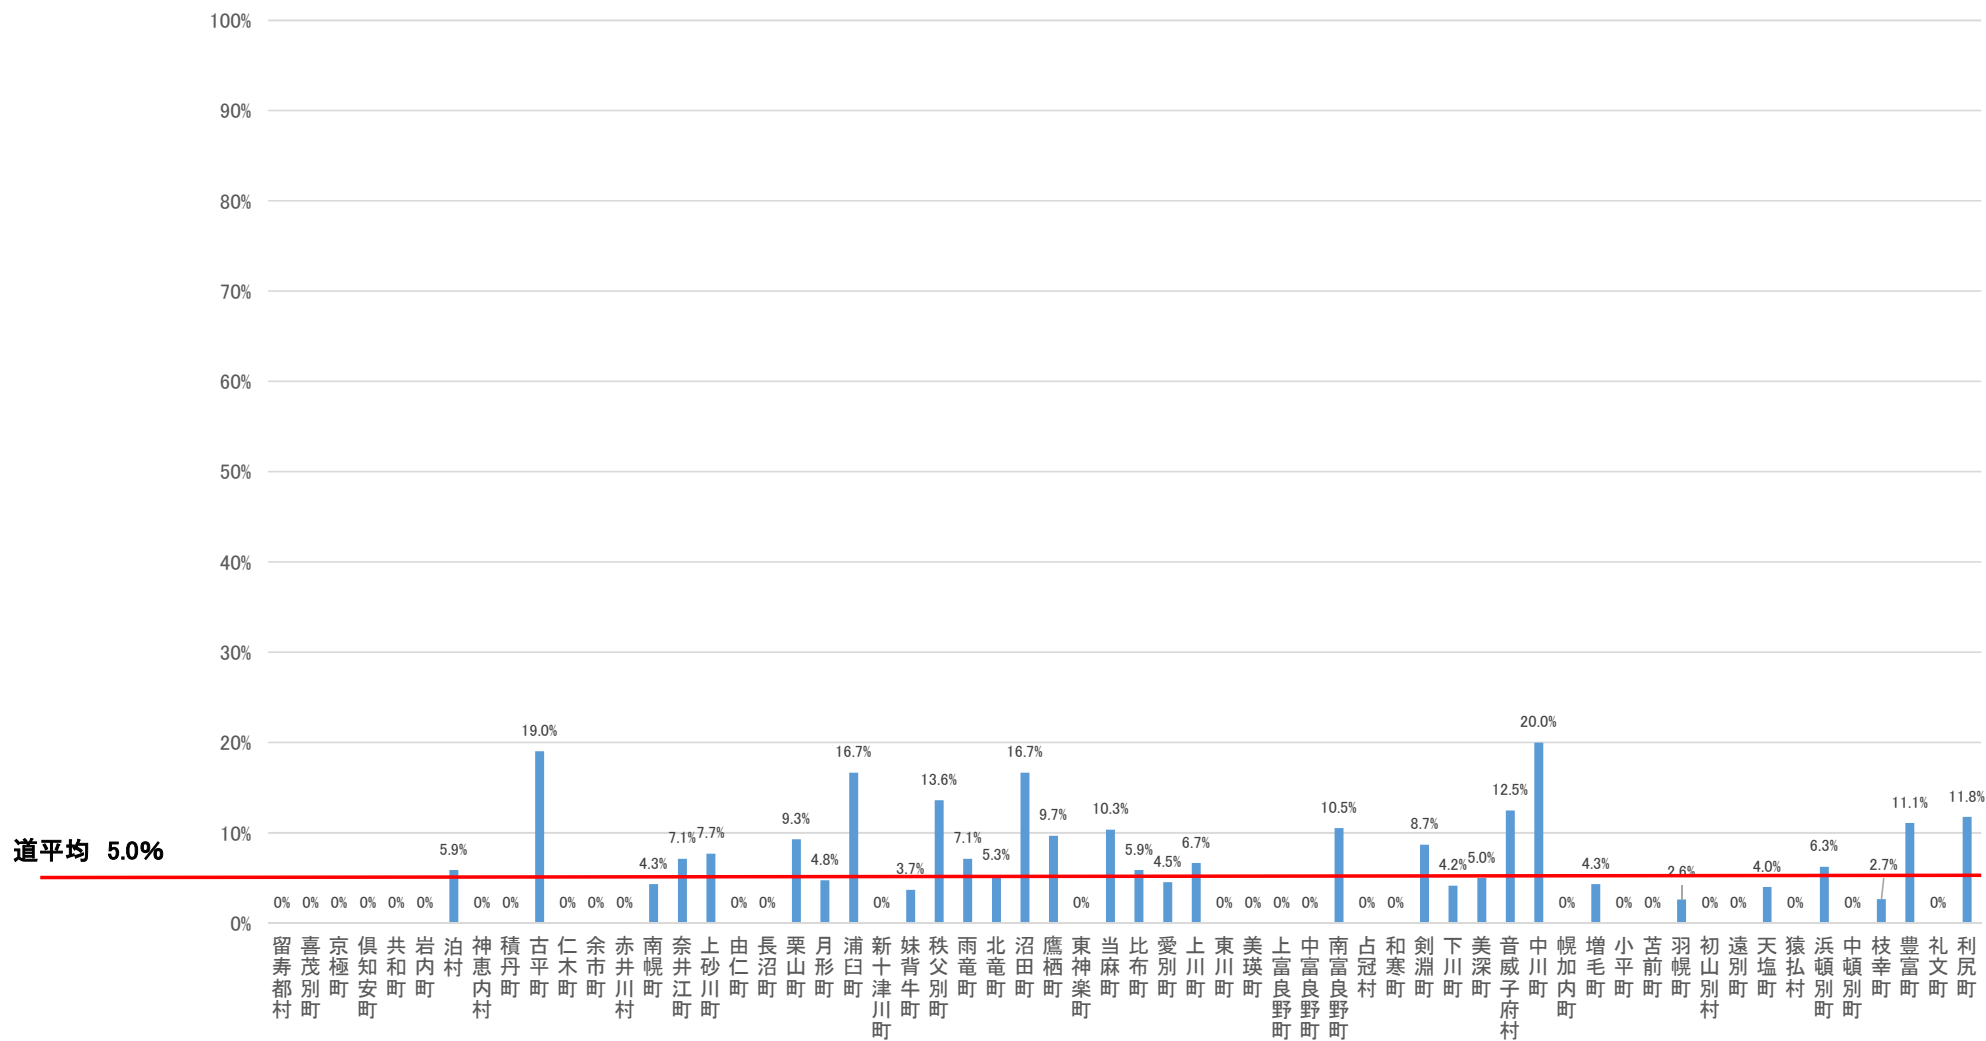


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

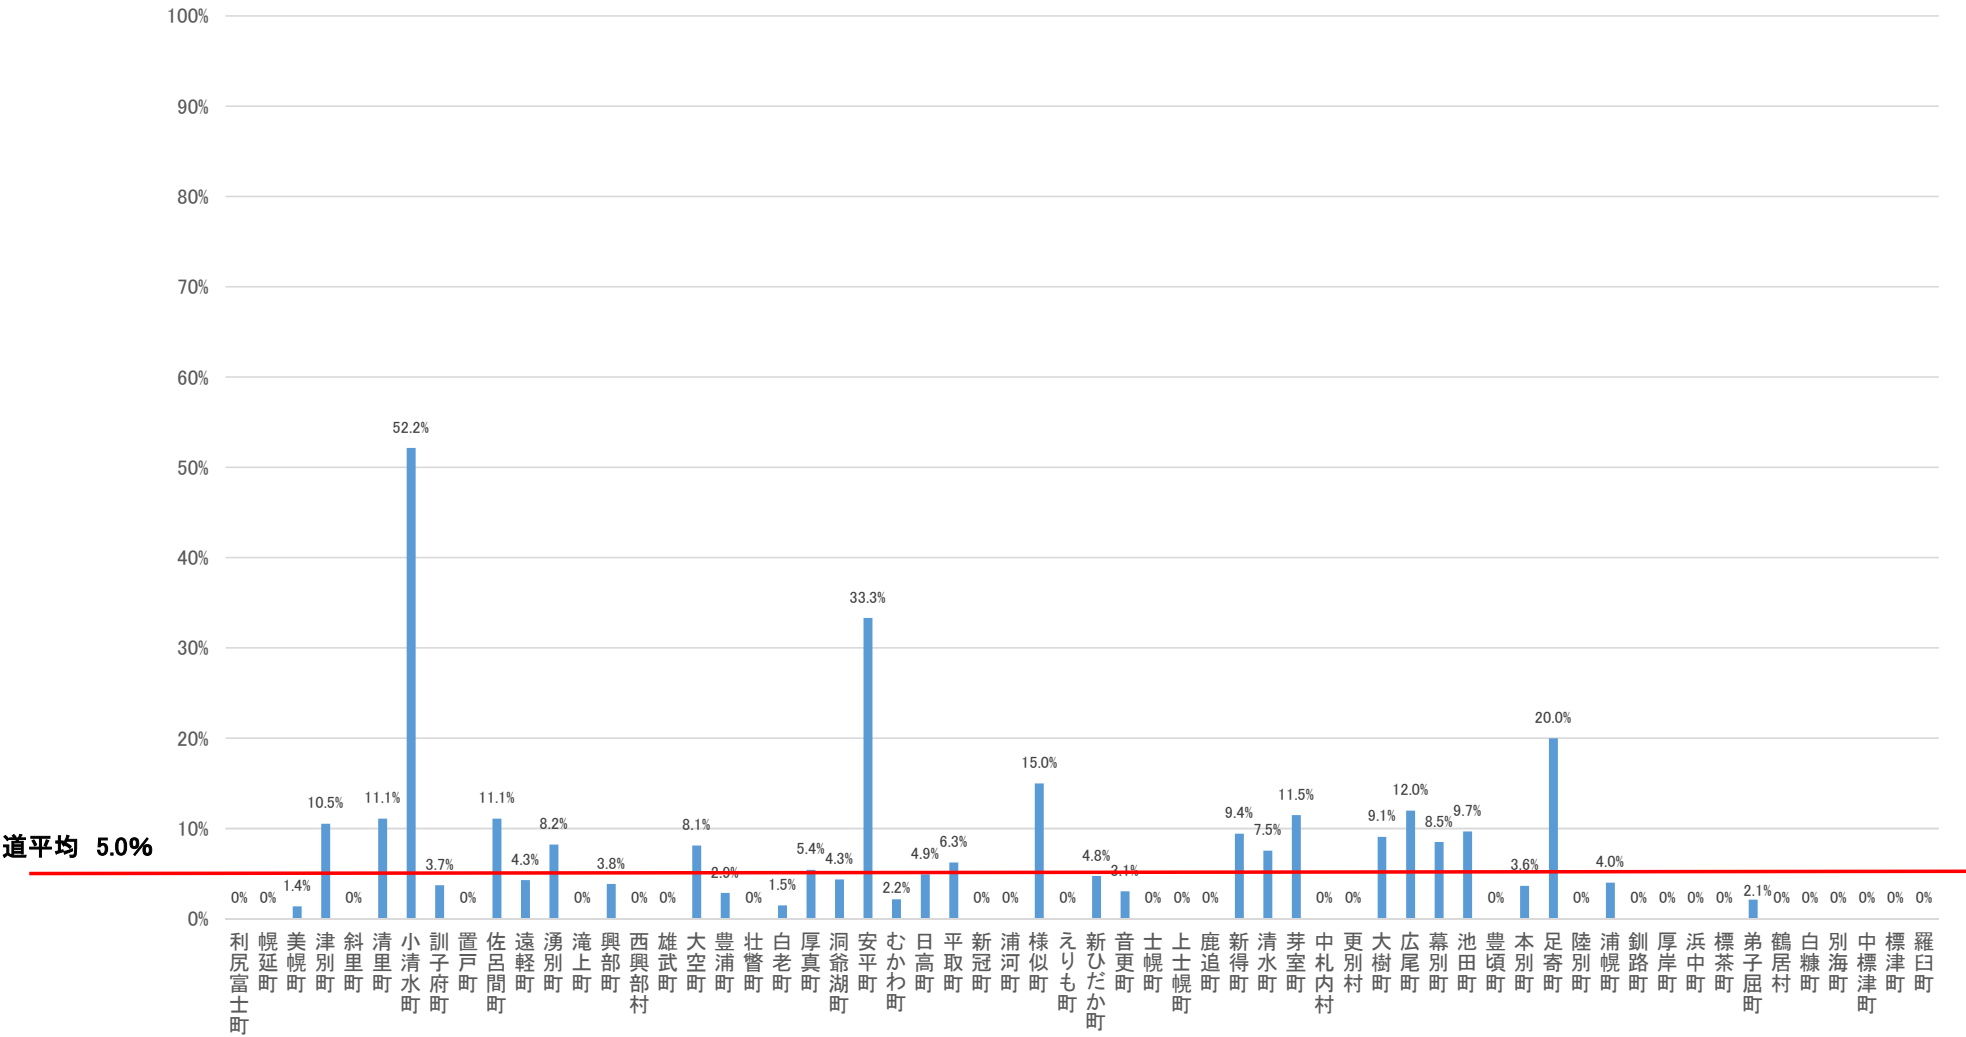


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

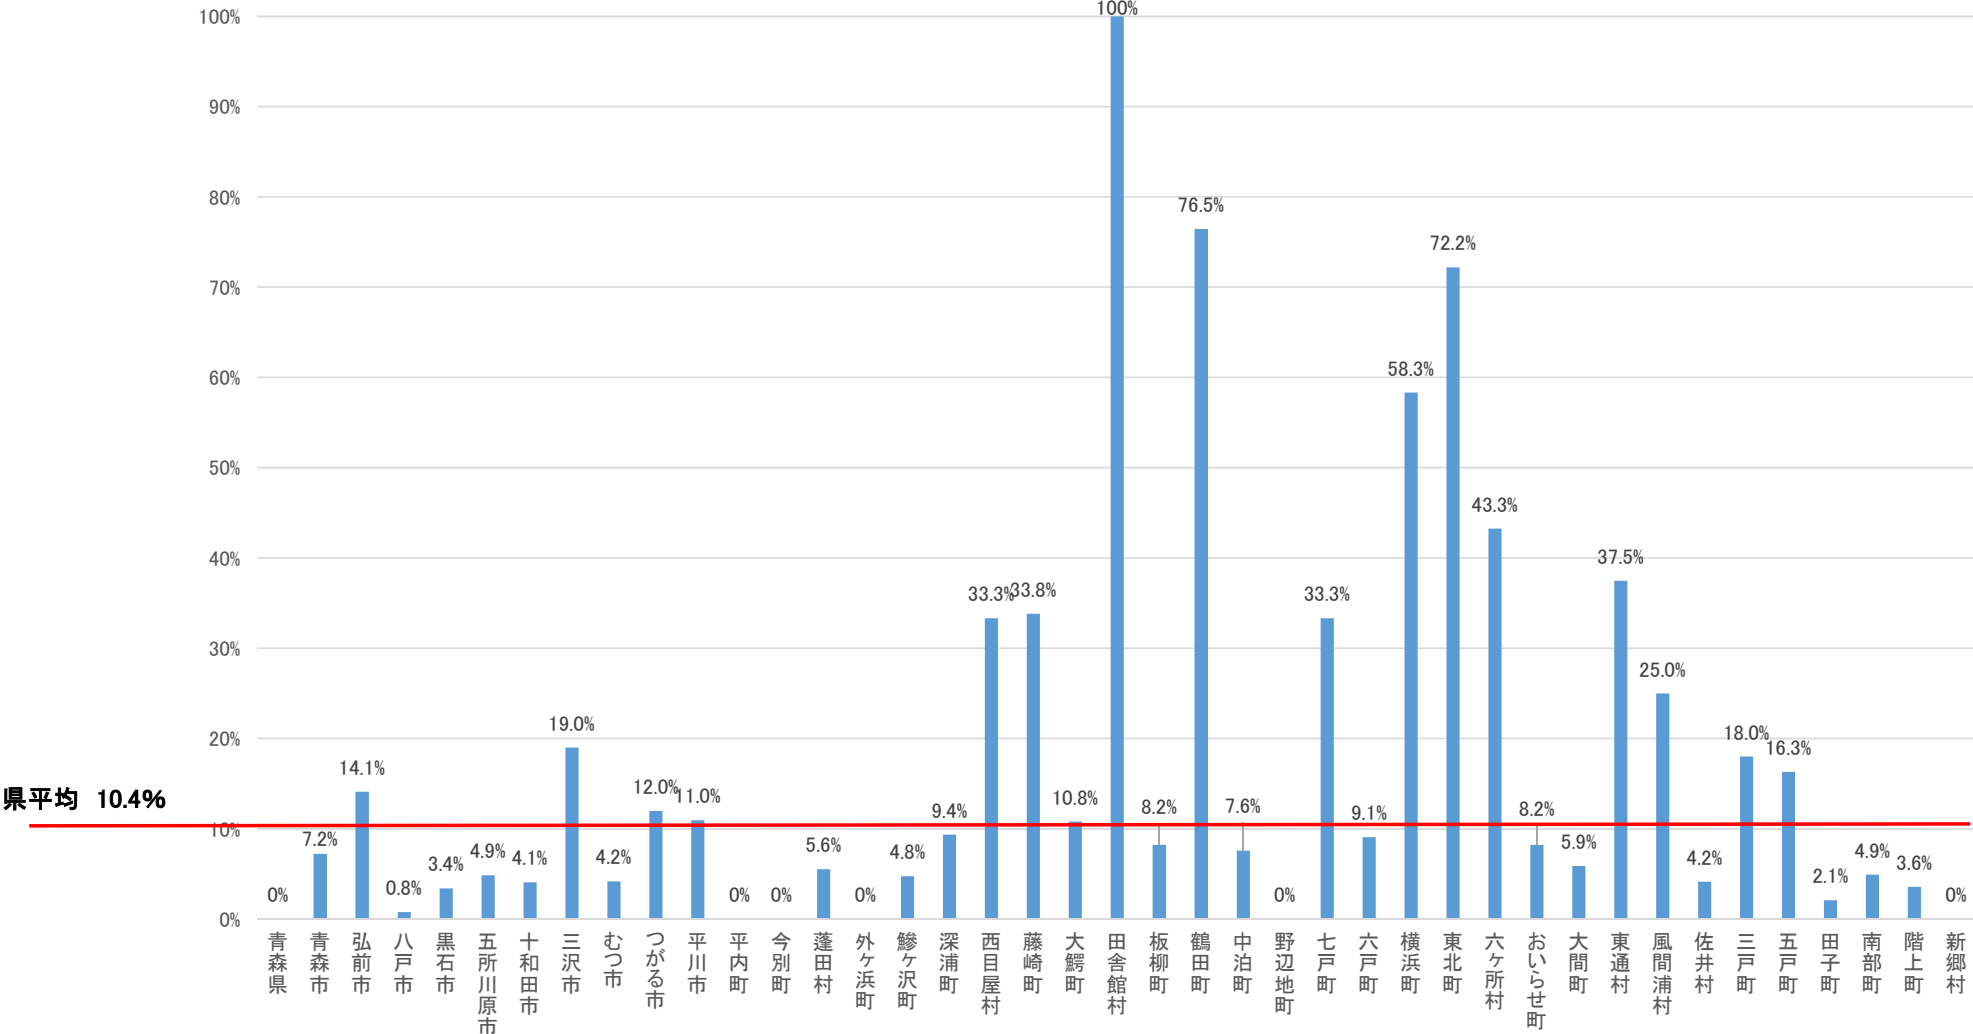


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

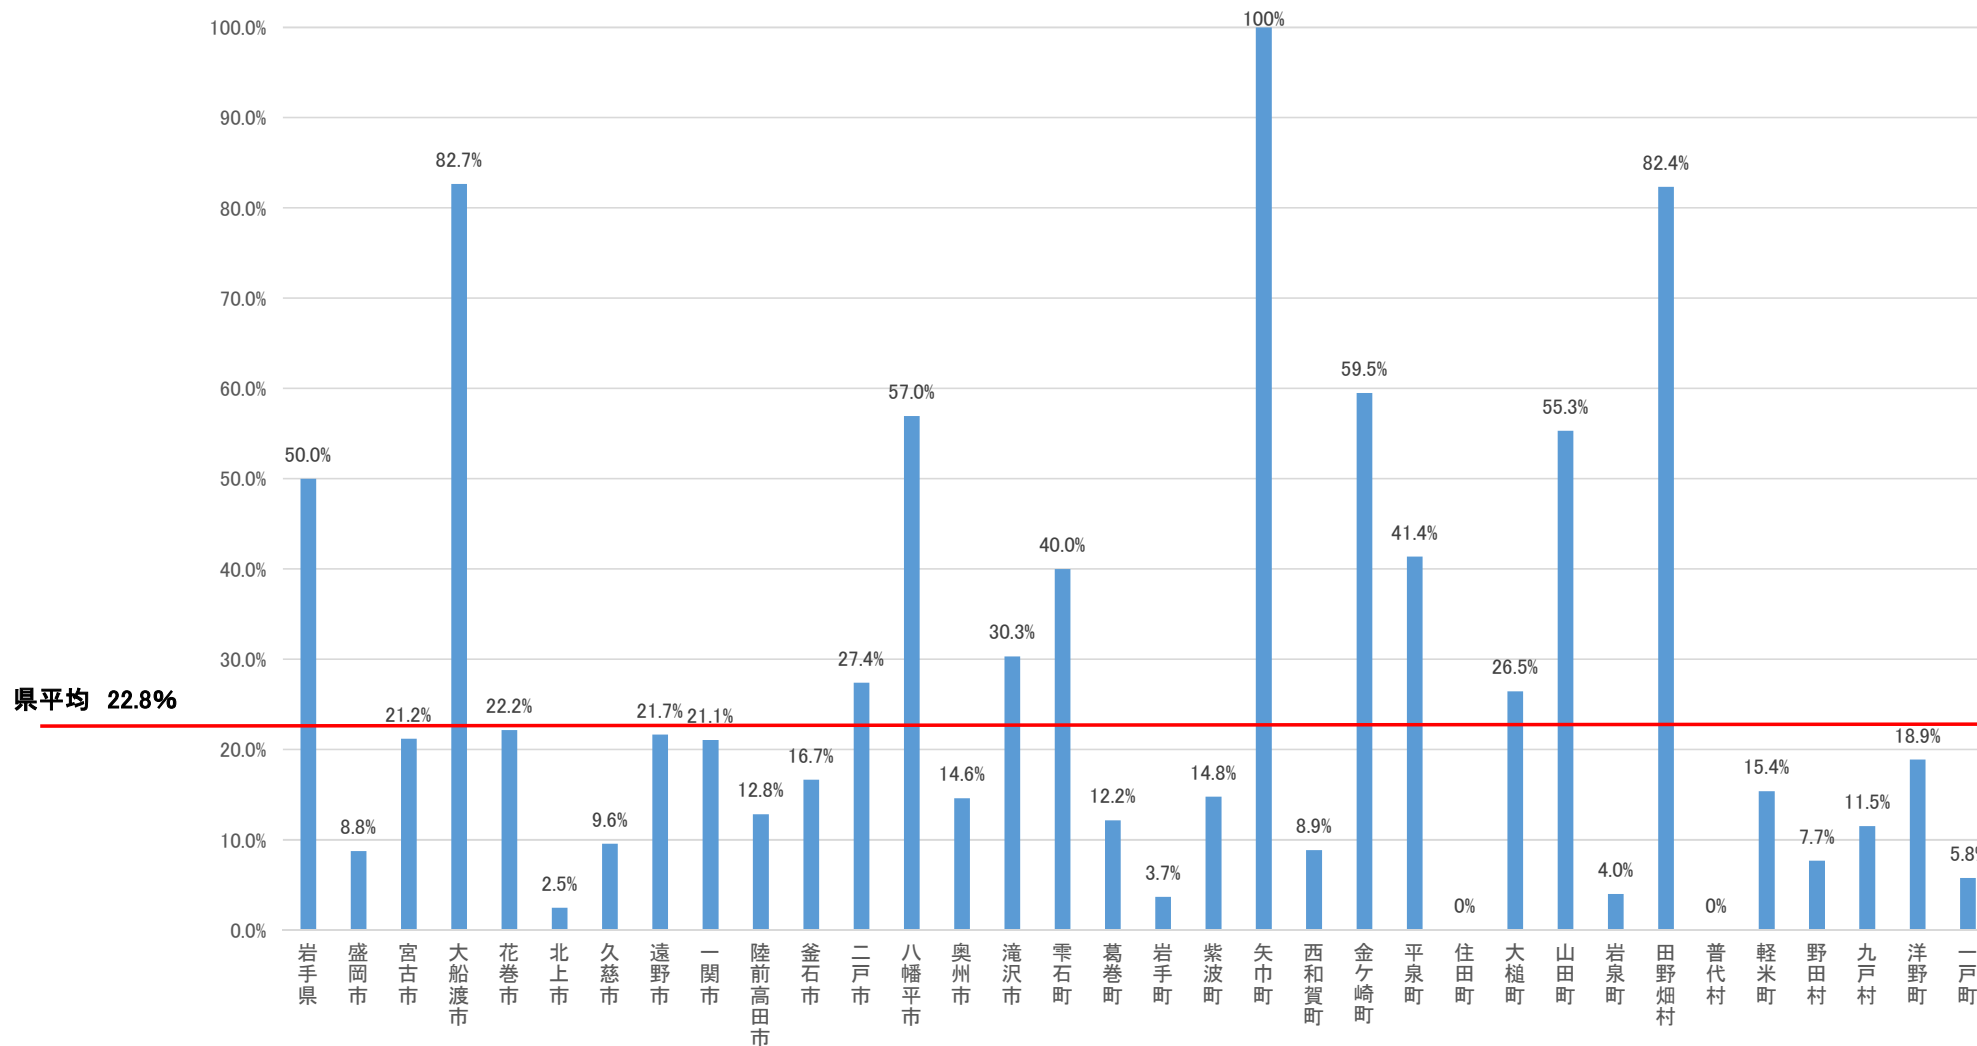


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

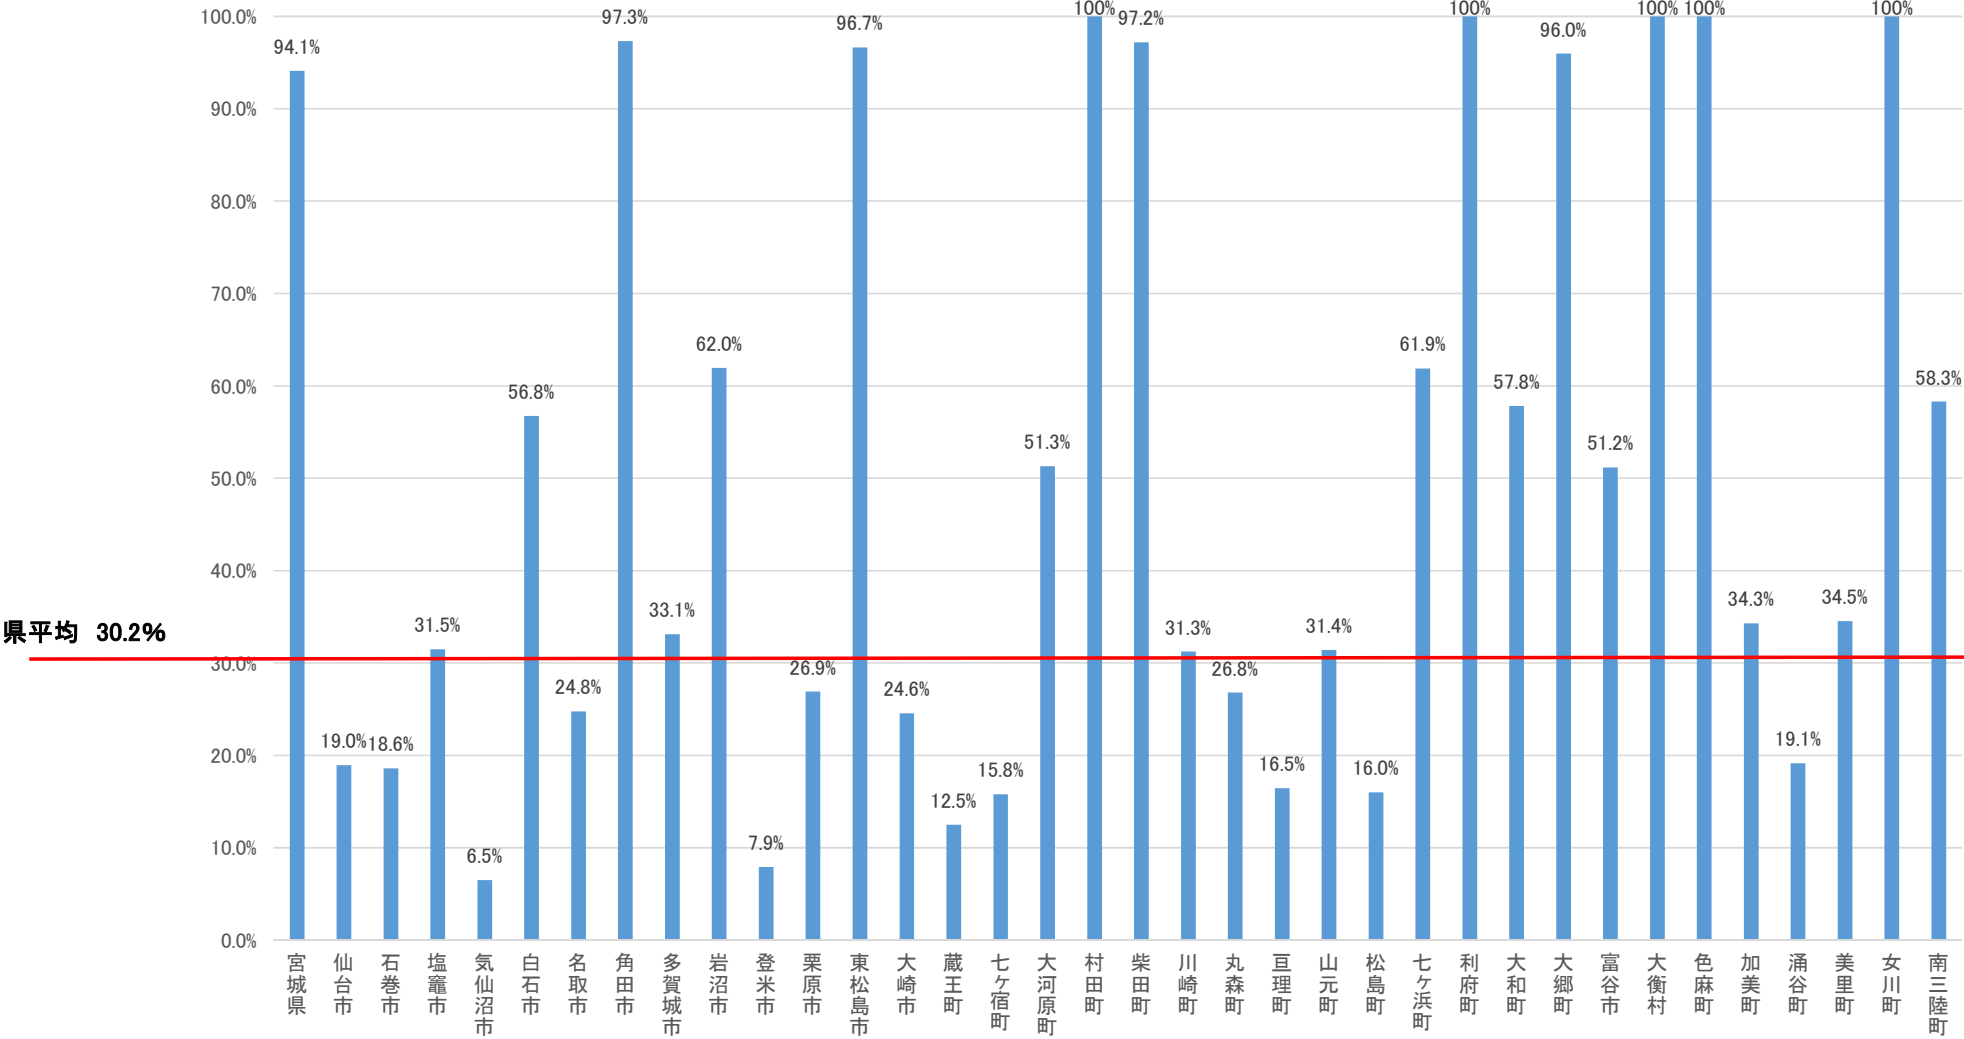


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

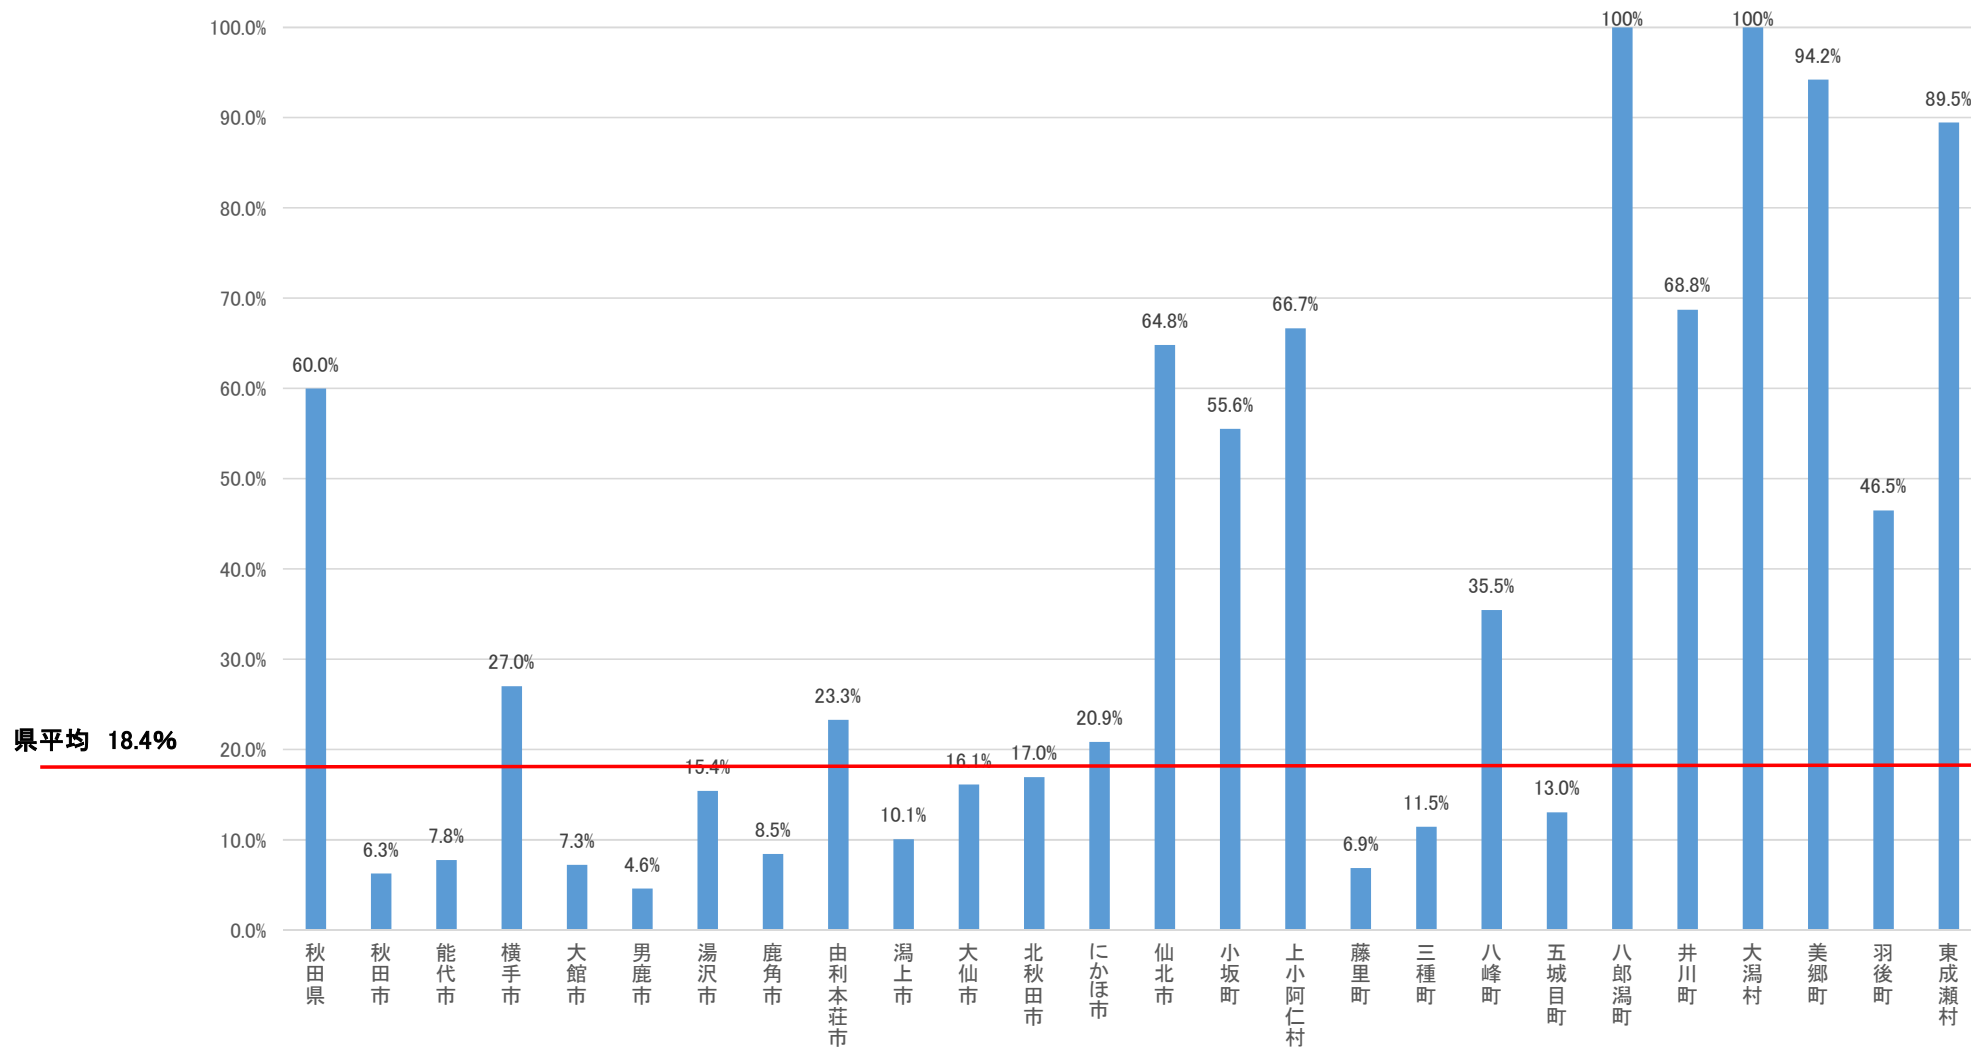

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和2年9月1日時点

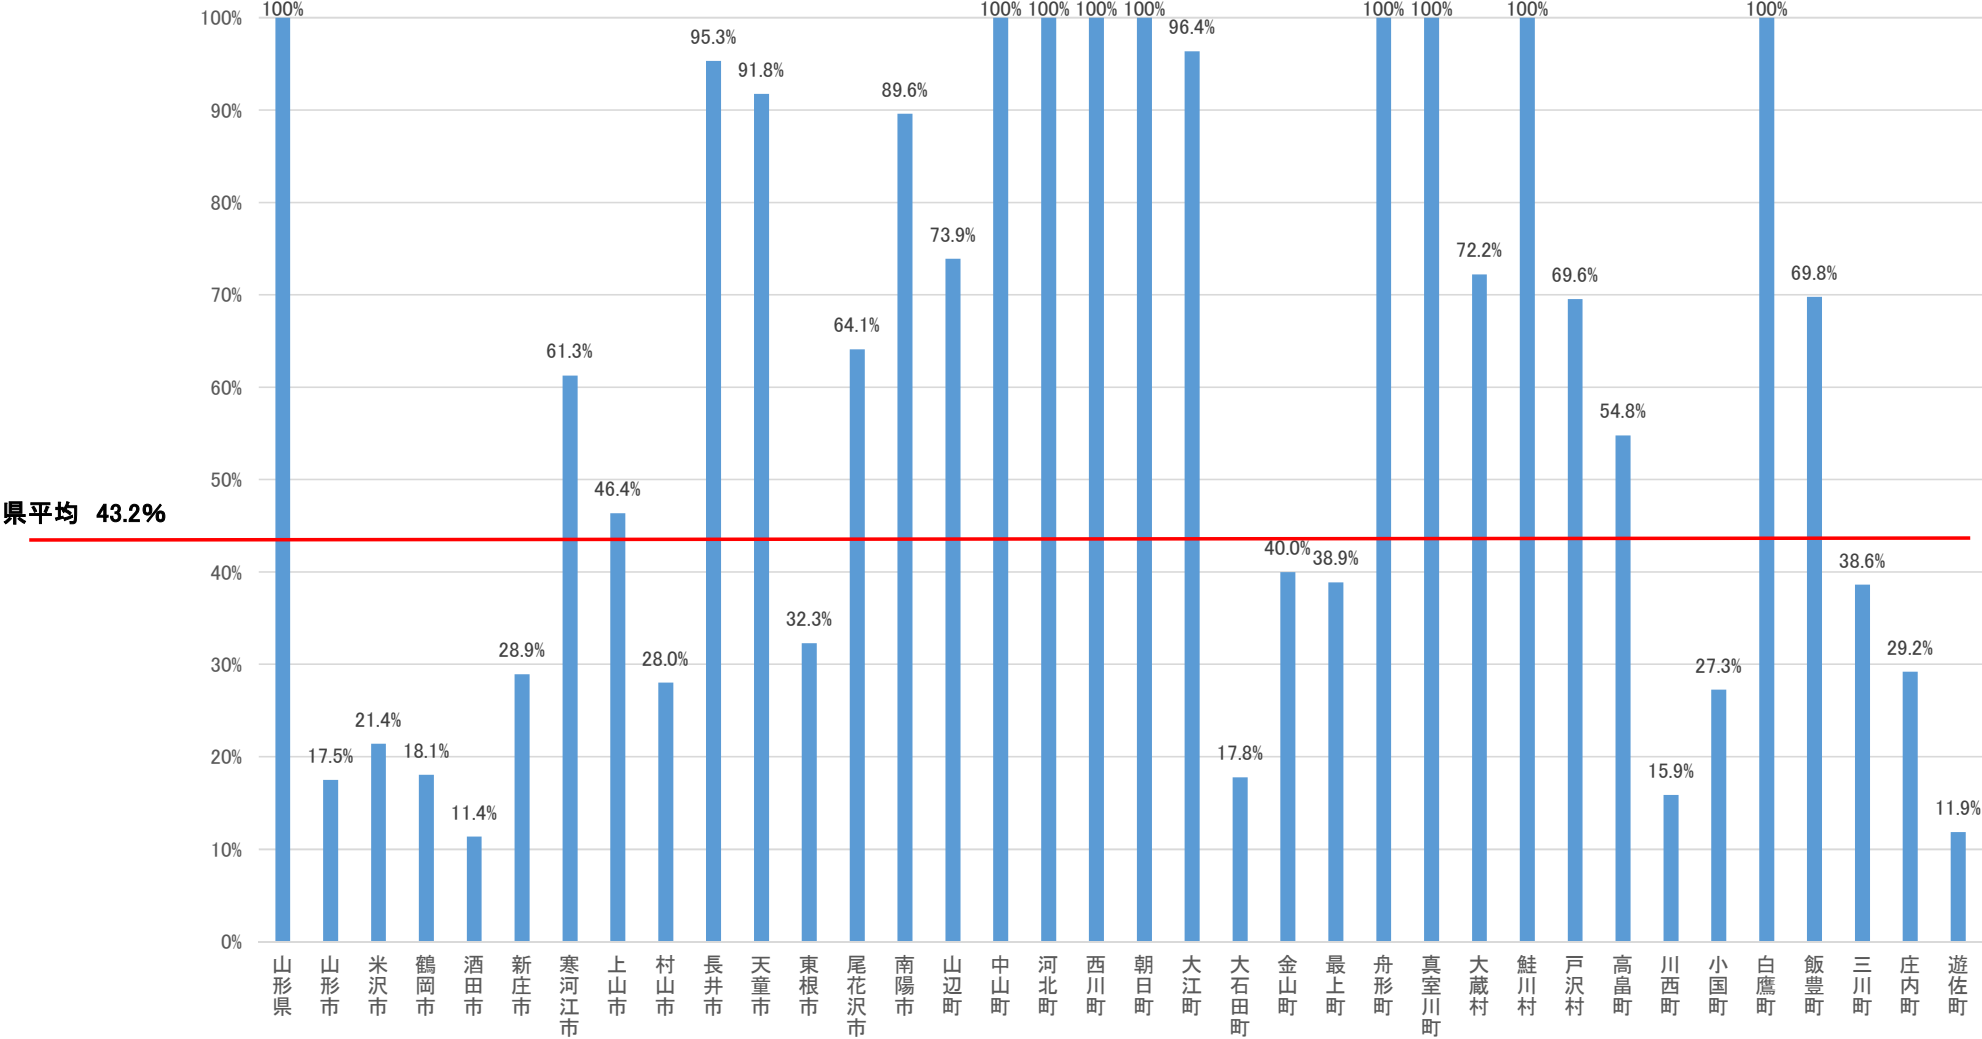

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点


県平均 65.9%

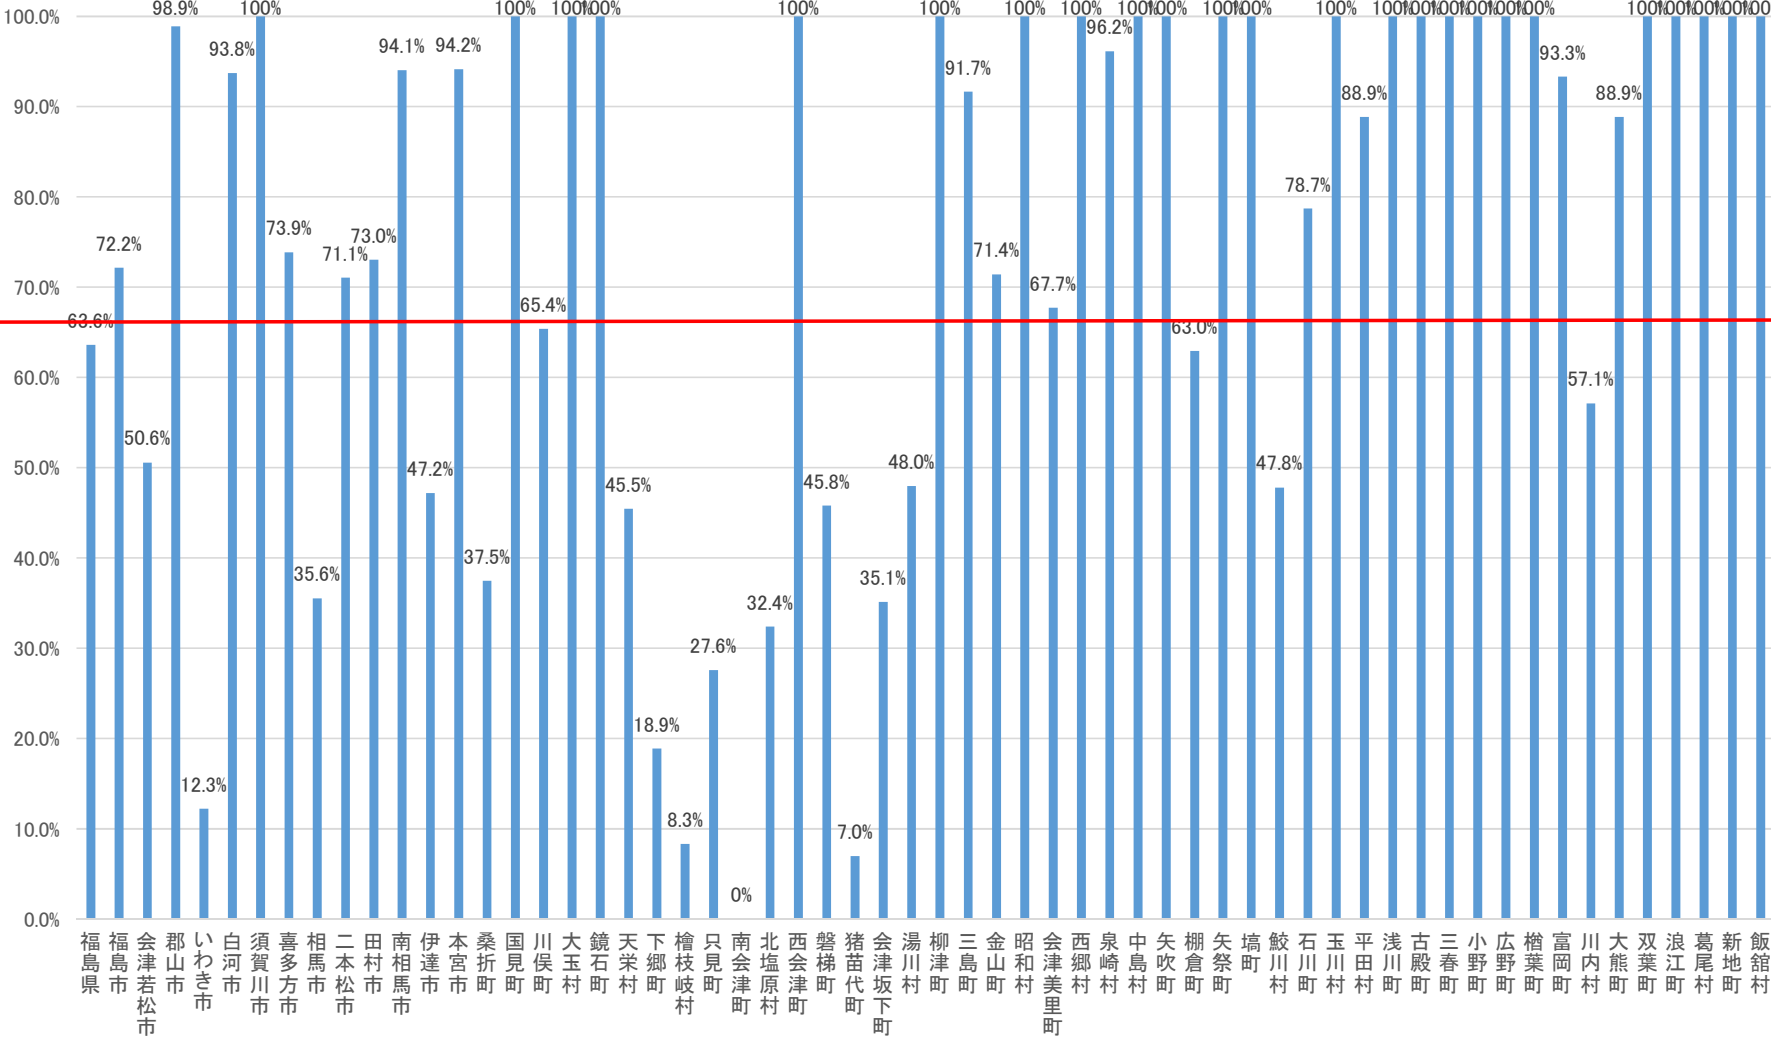

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和2年9月1日時点

県平均 63.9%

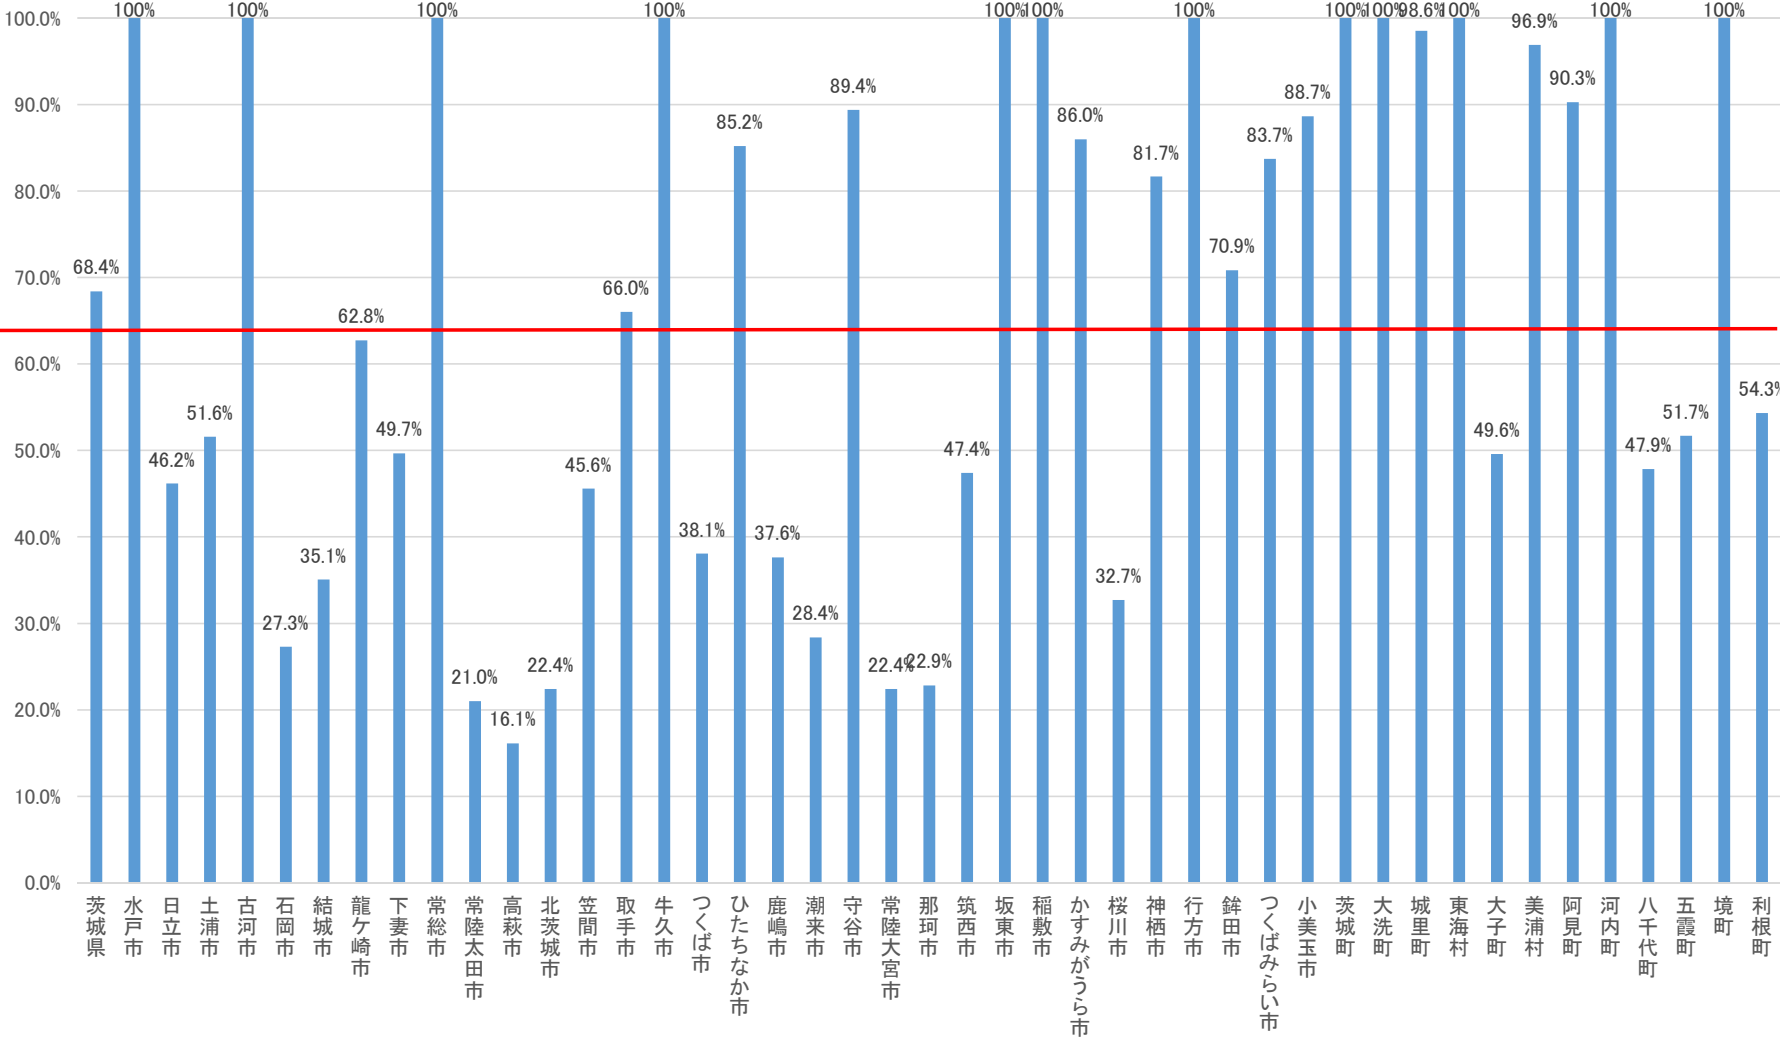


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

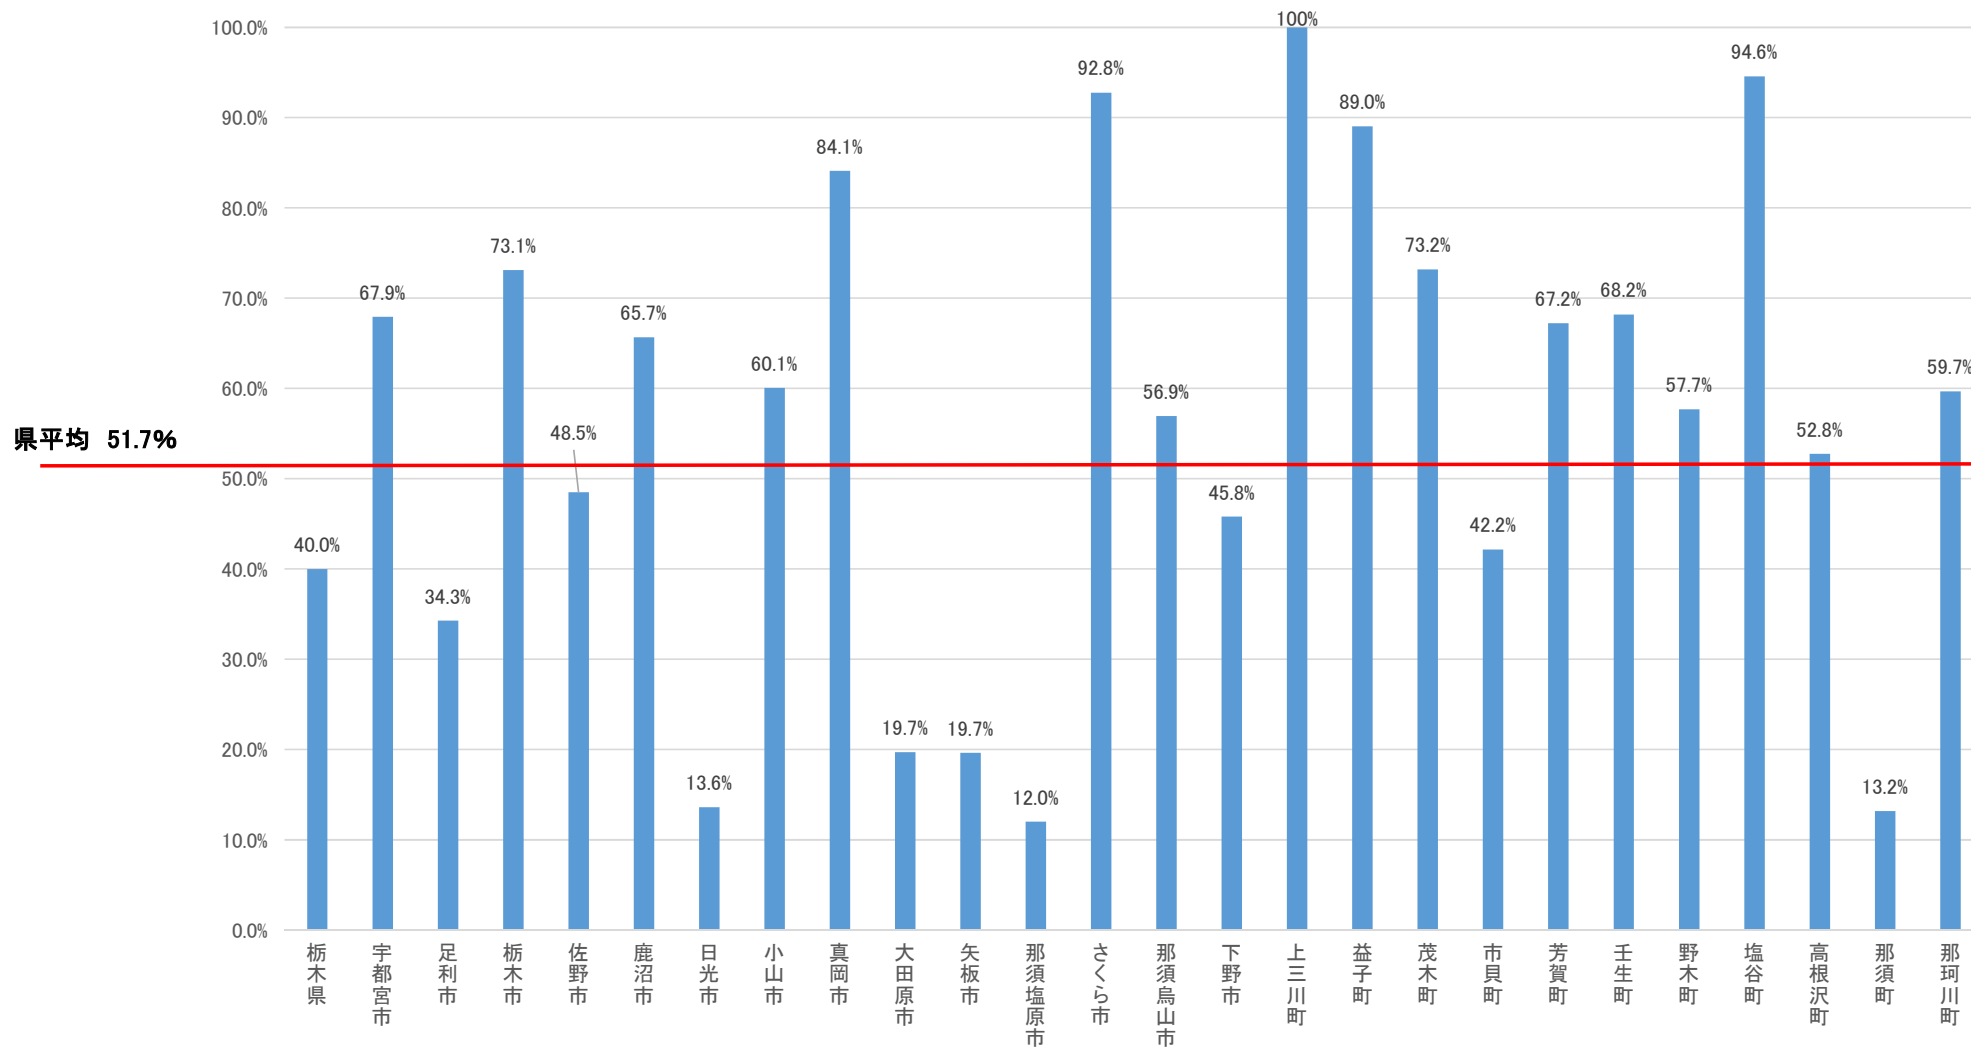

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和2年9月1日時点

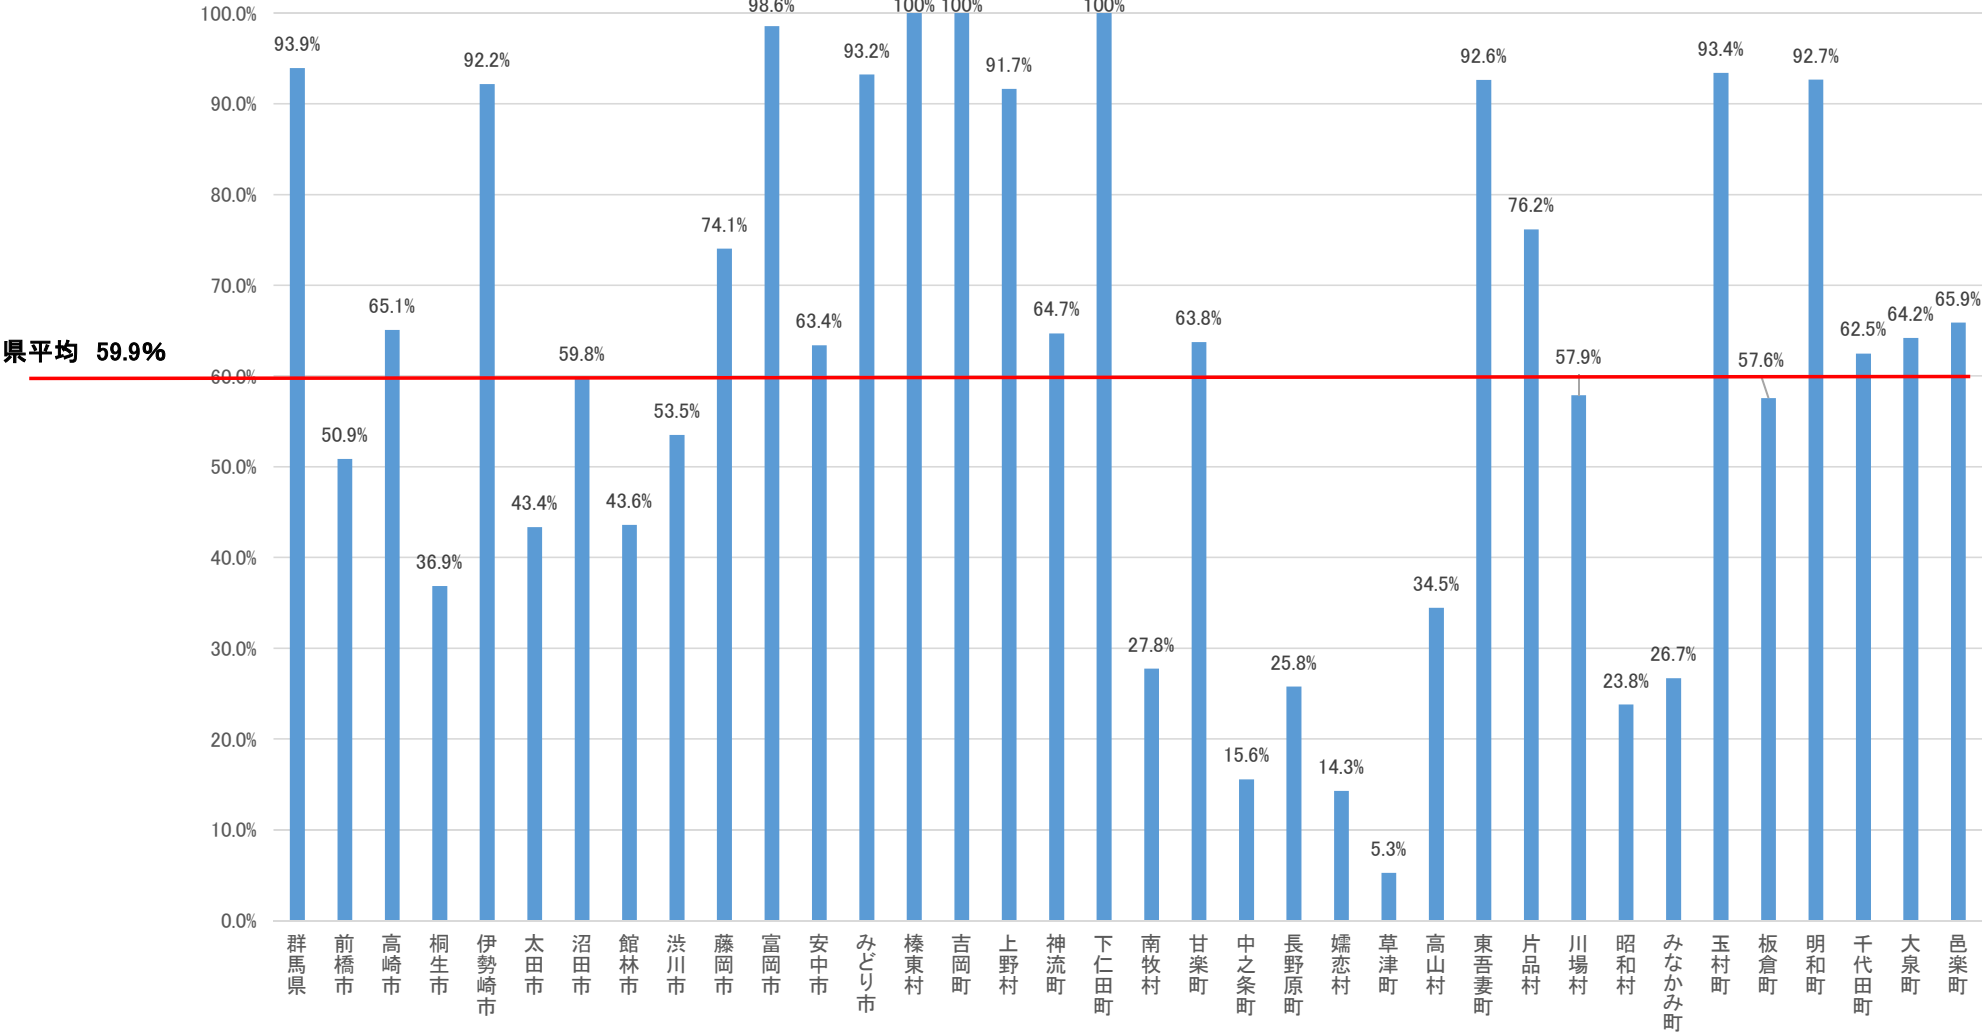

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点


県平均 66.1%

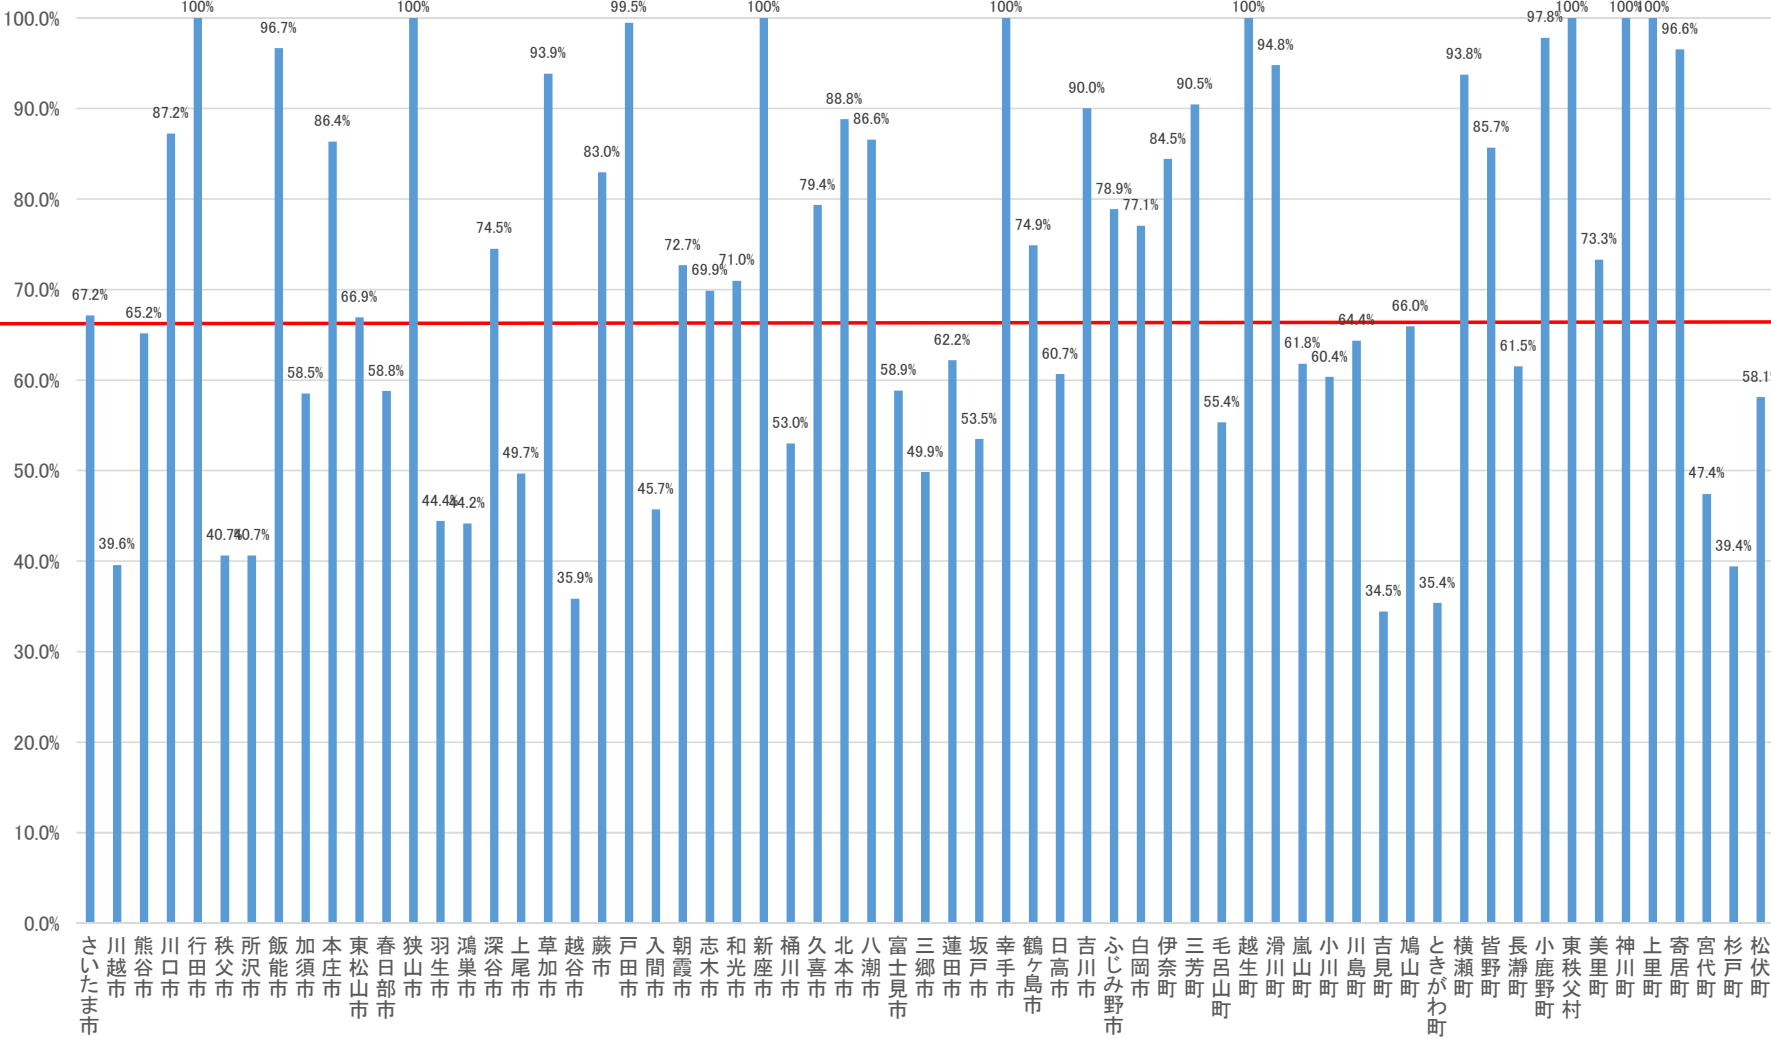

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点


県平均 54.6%

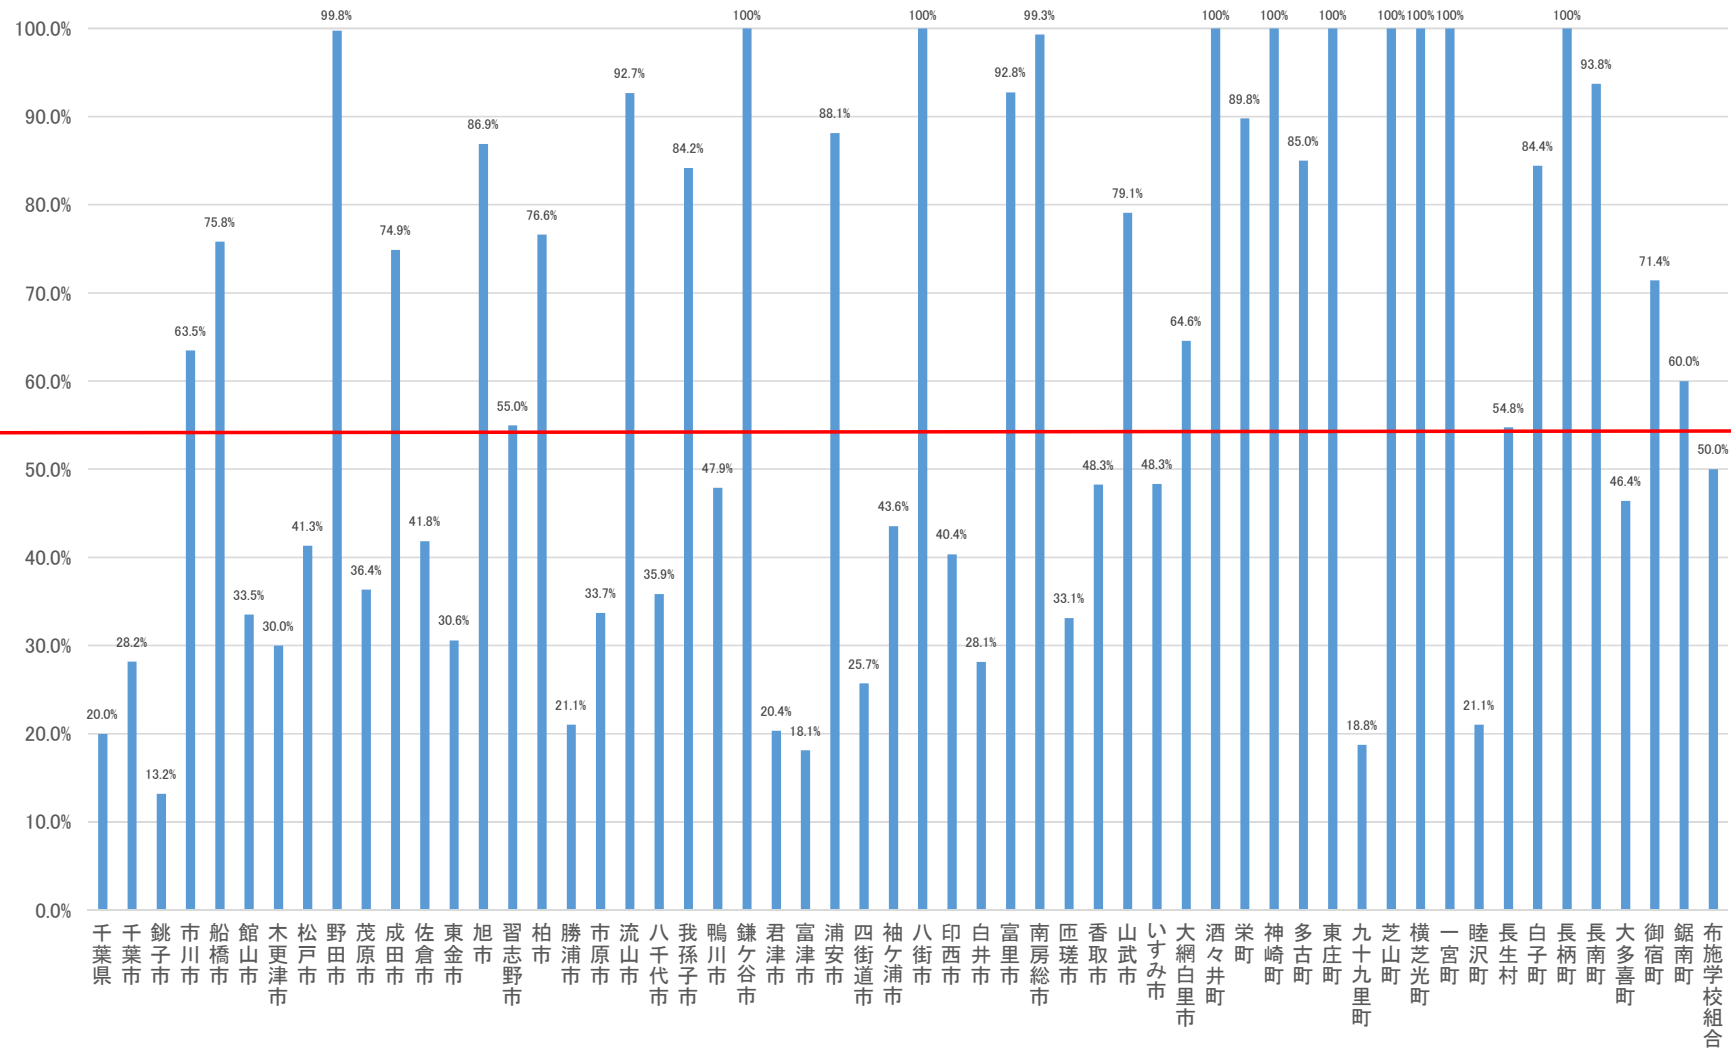

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和2年9月1日時点

県平均 90.9%

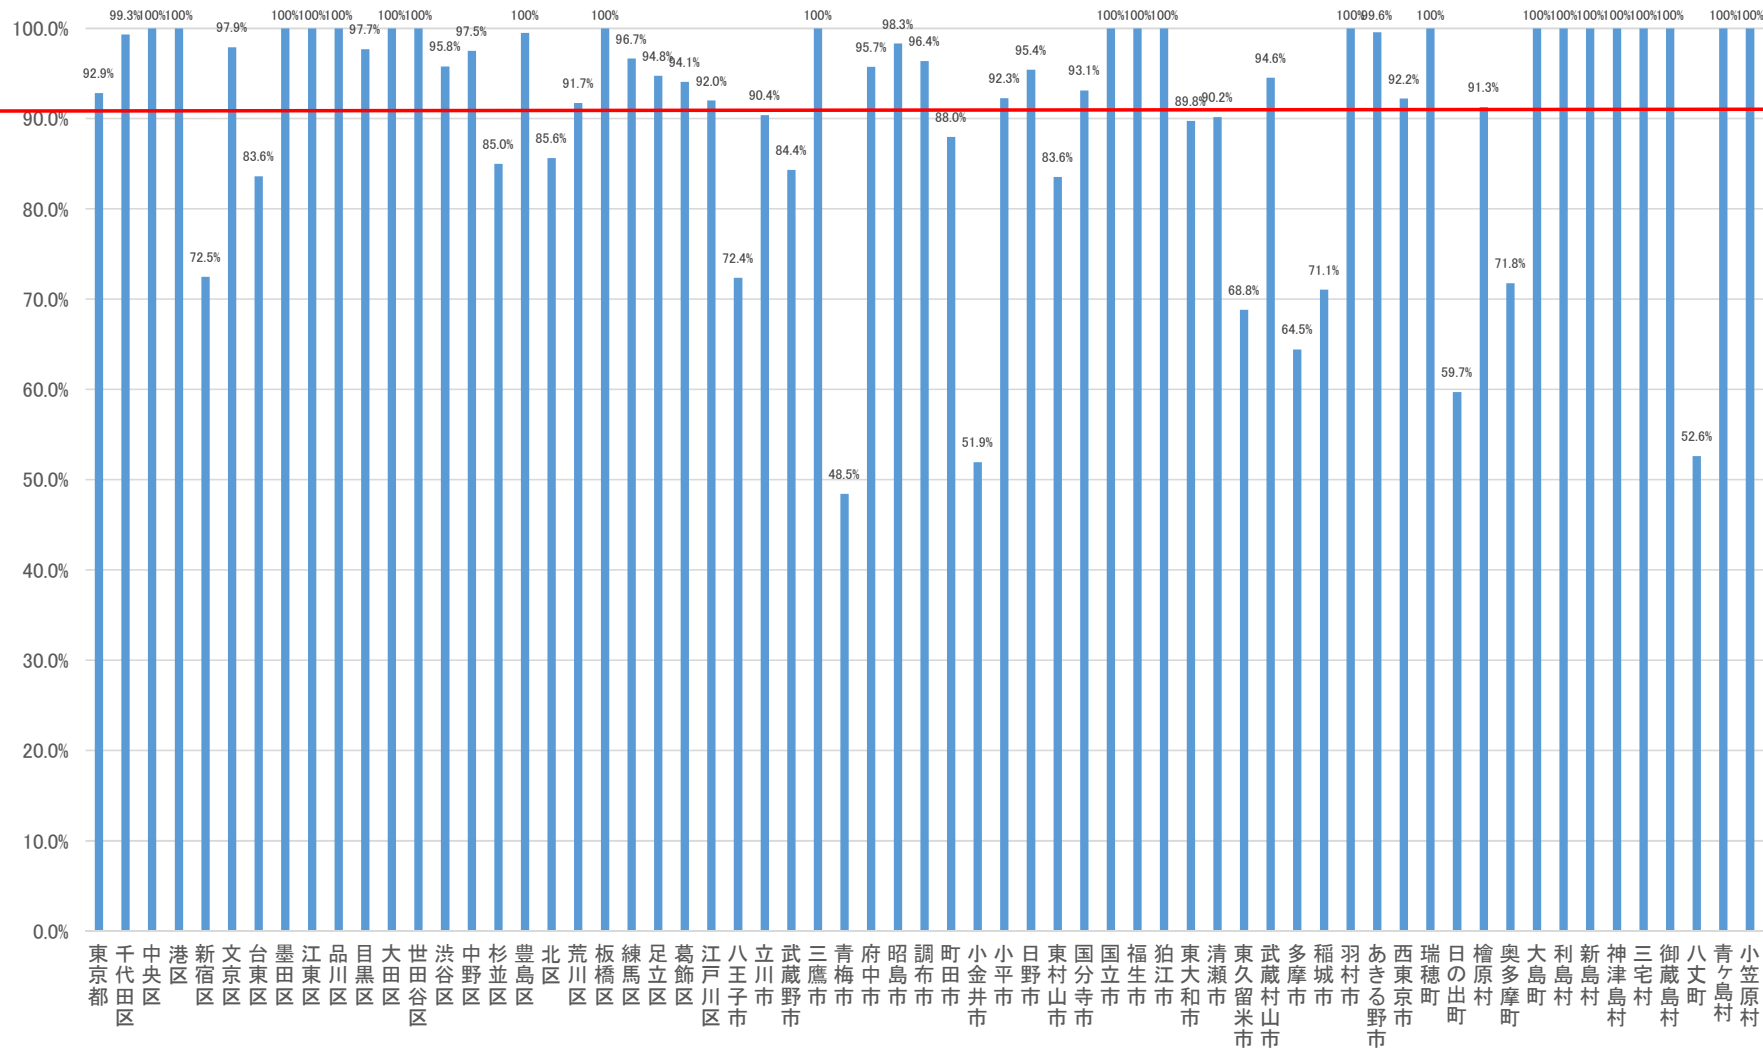


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

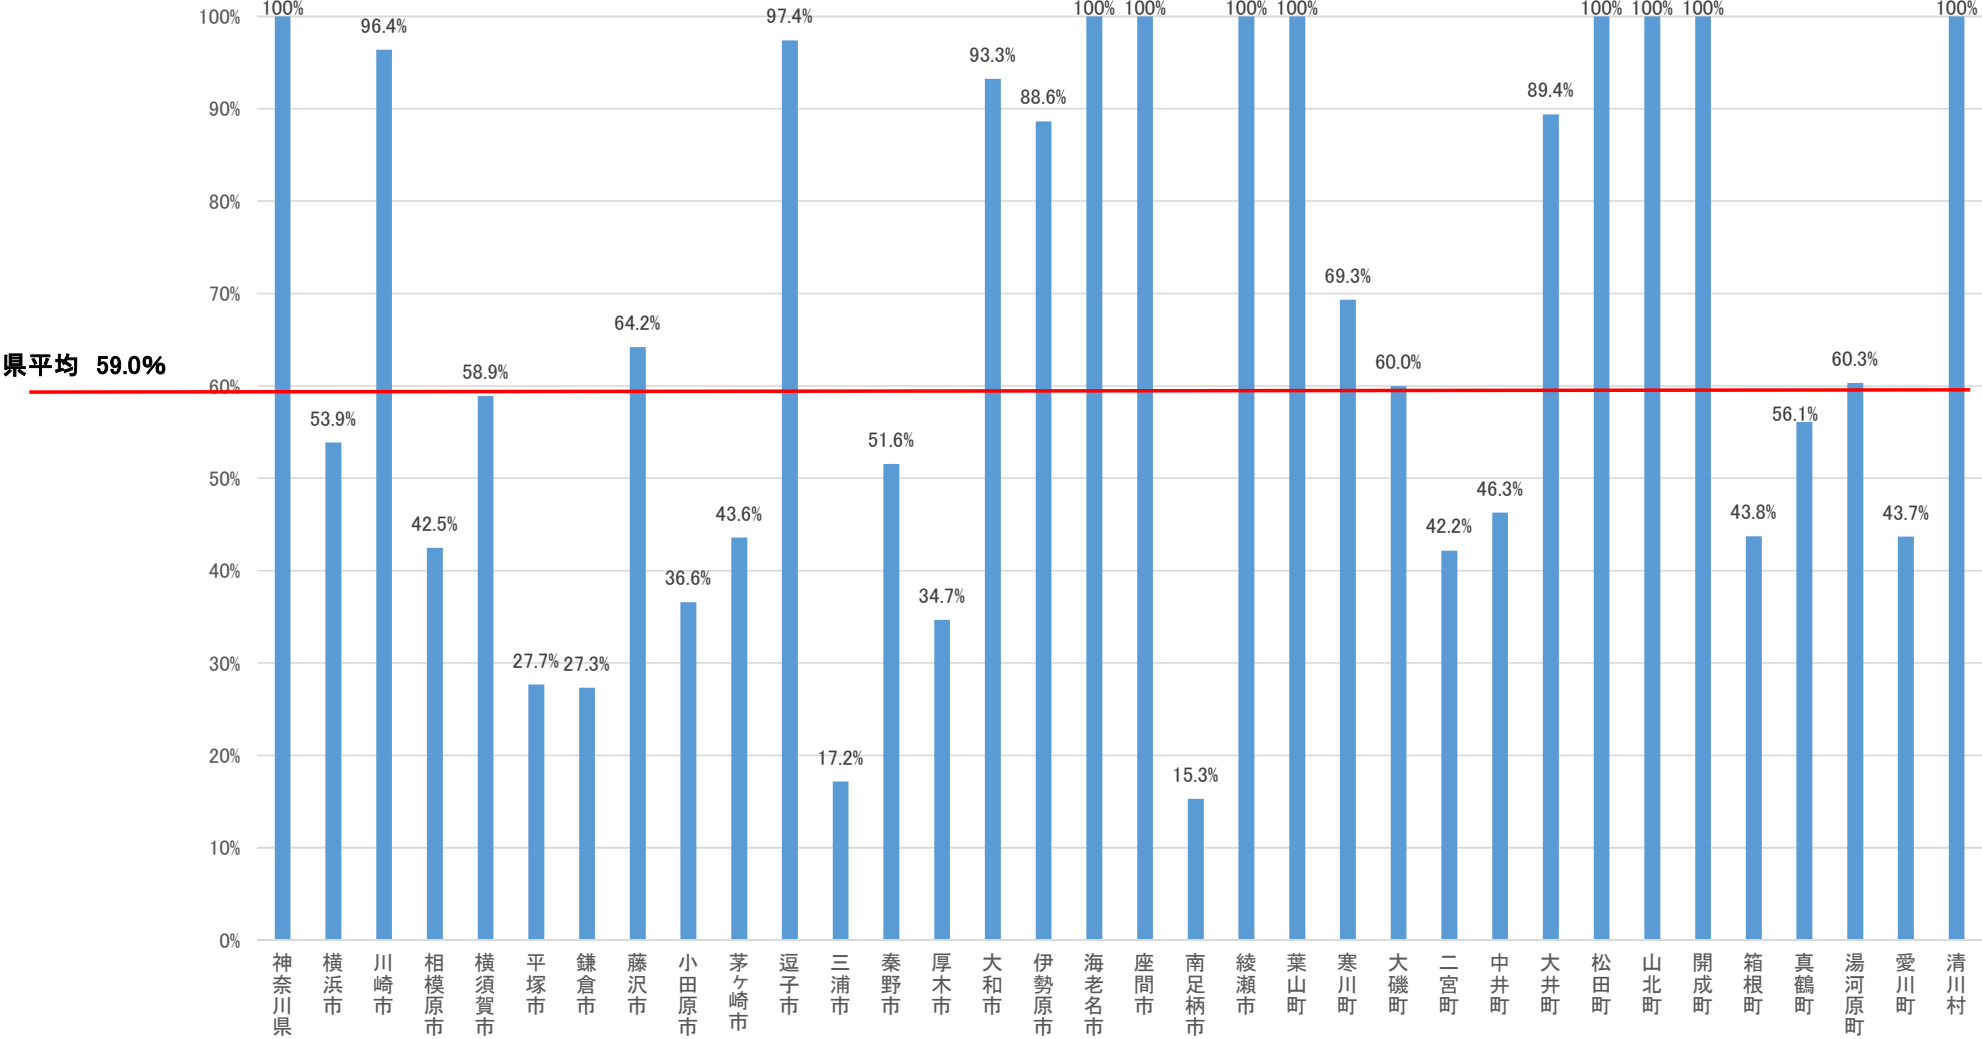


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

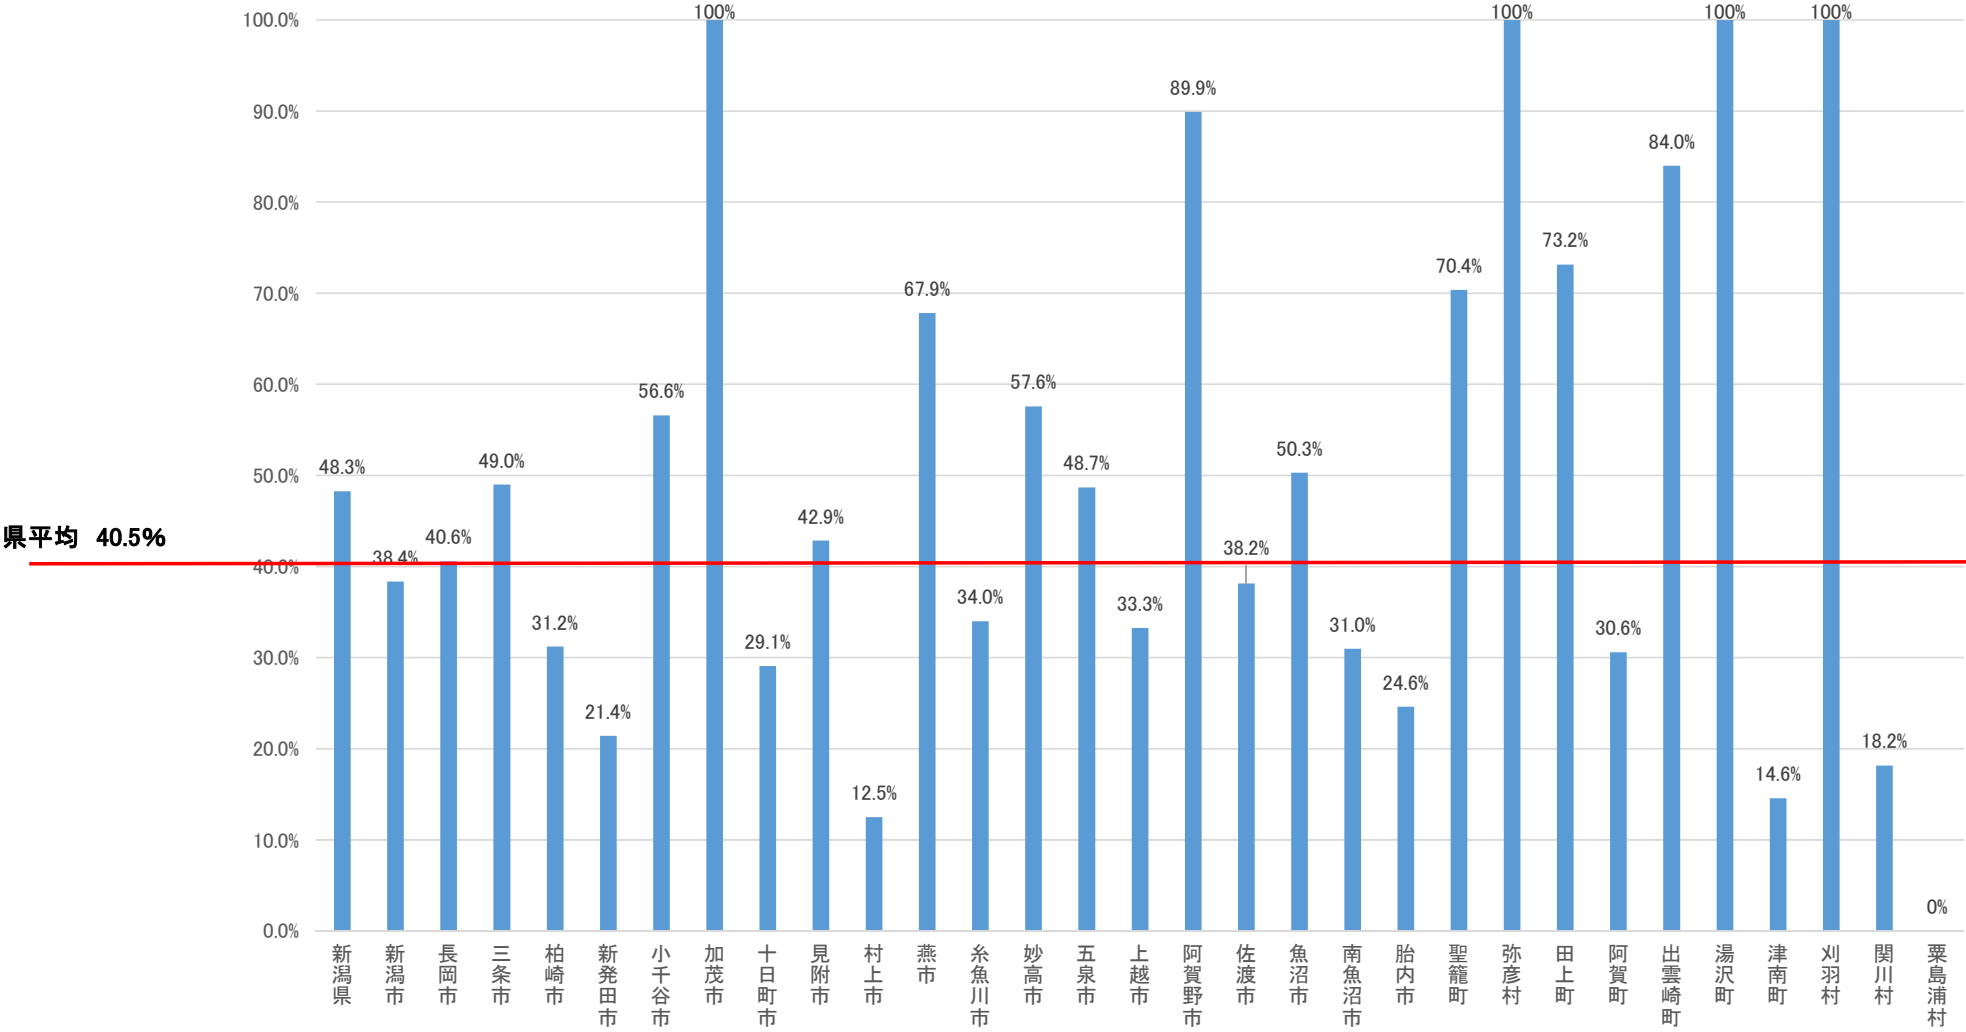


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

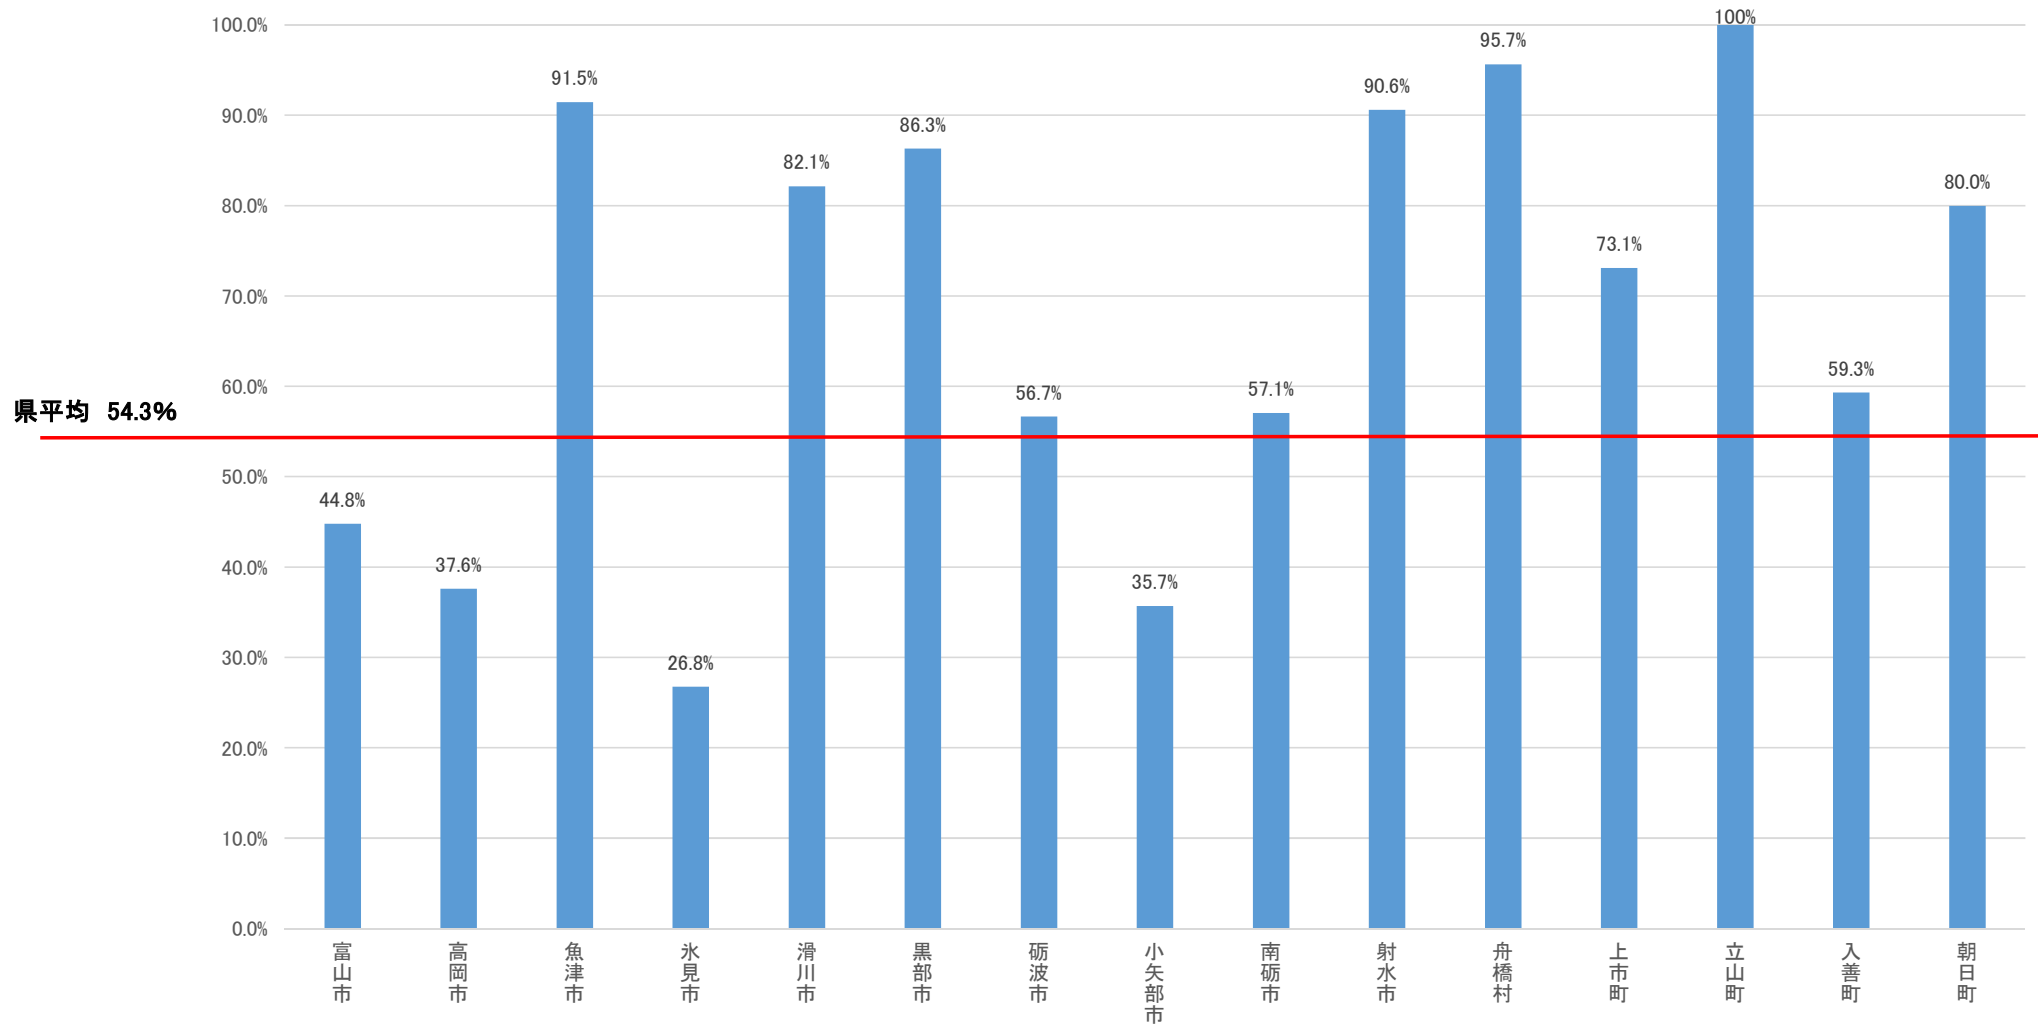


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

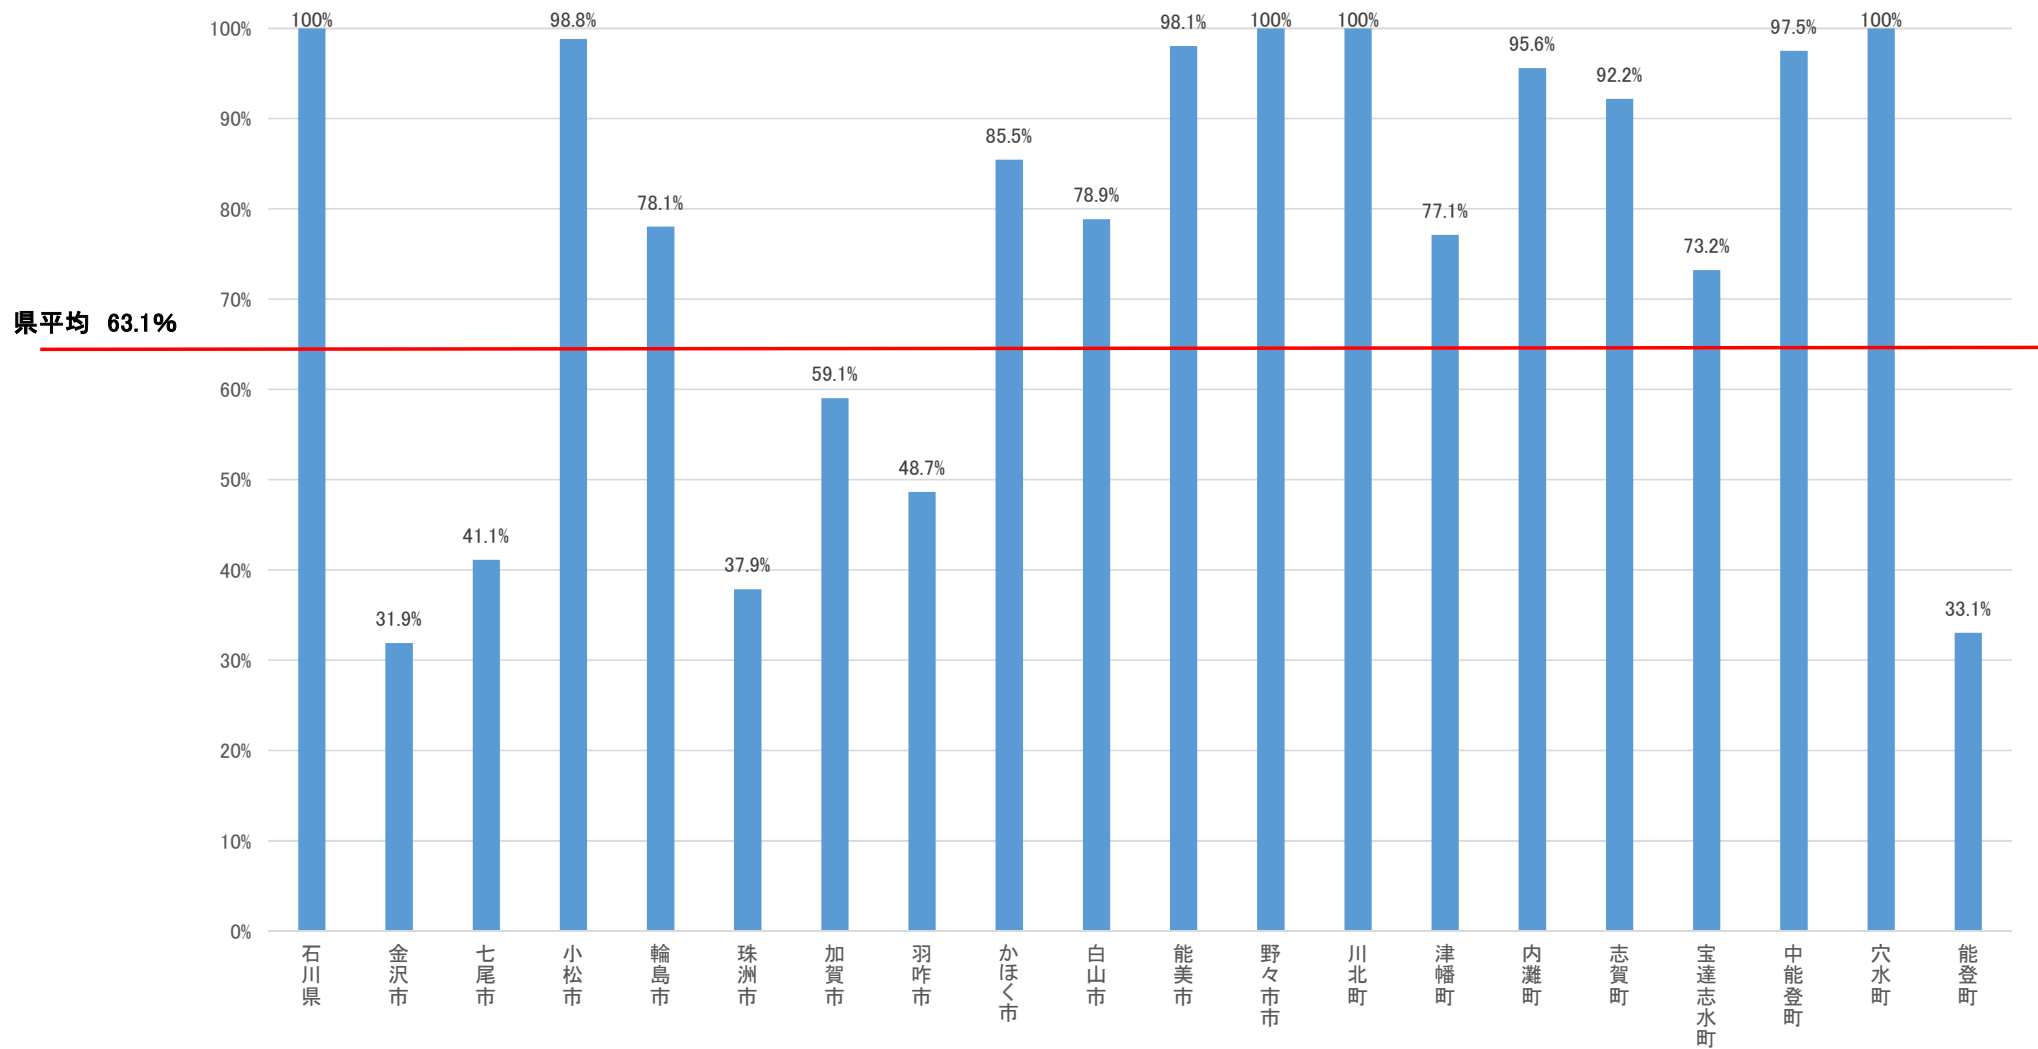


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

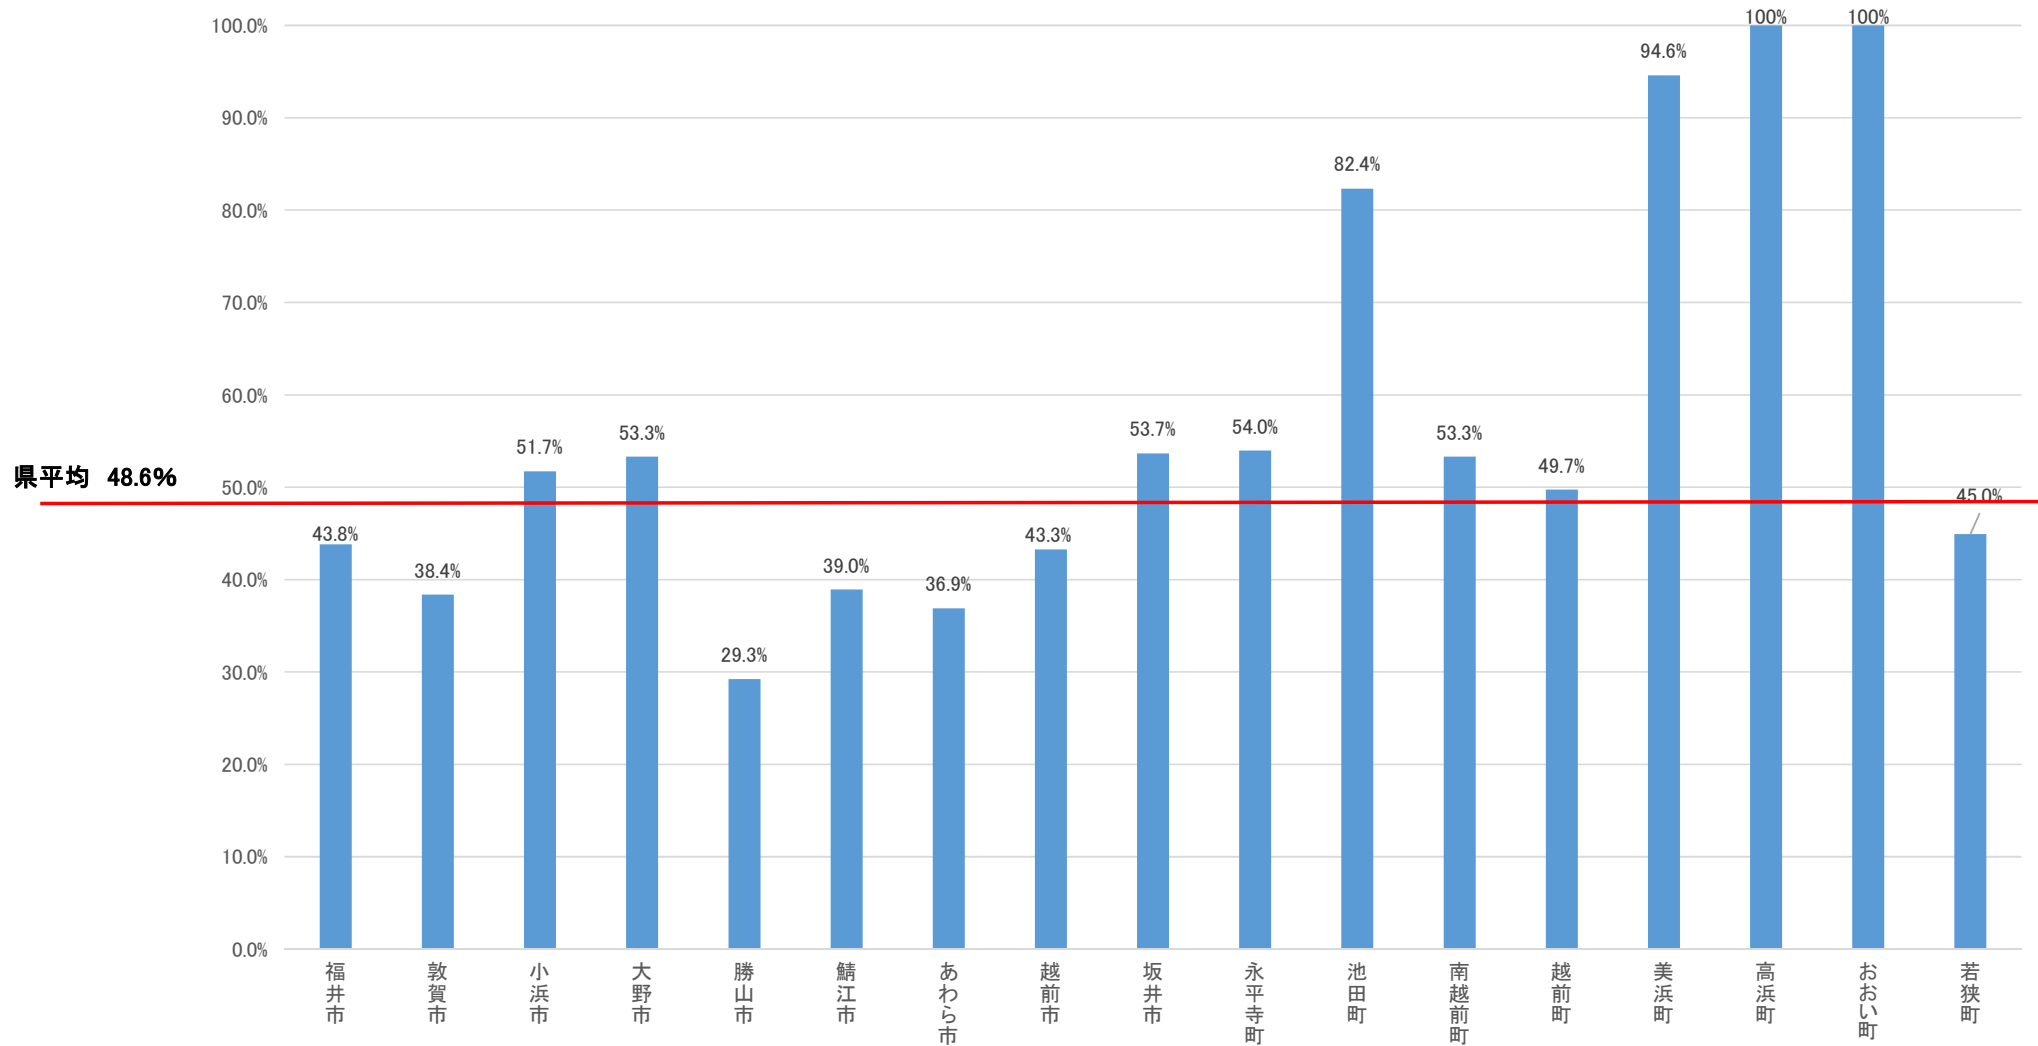

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和2年9月1日時点

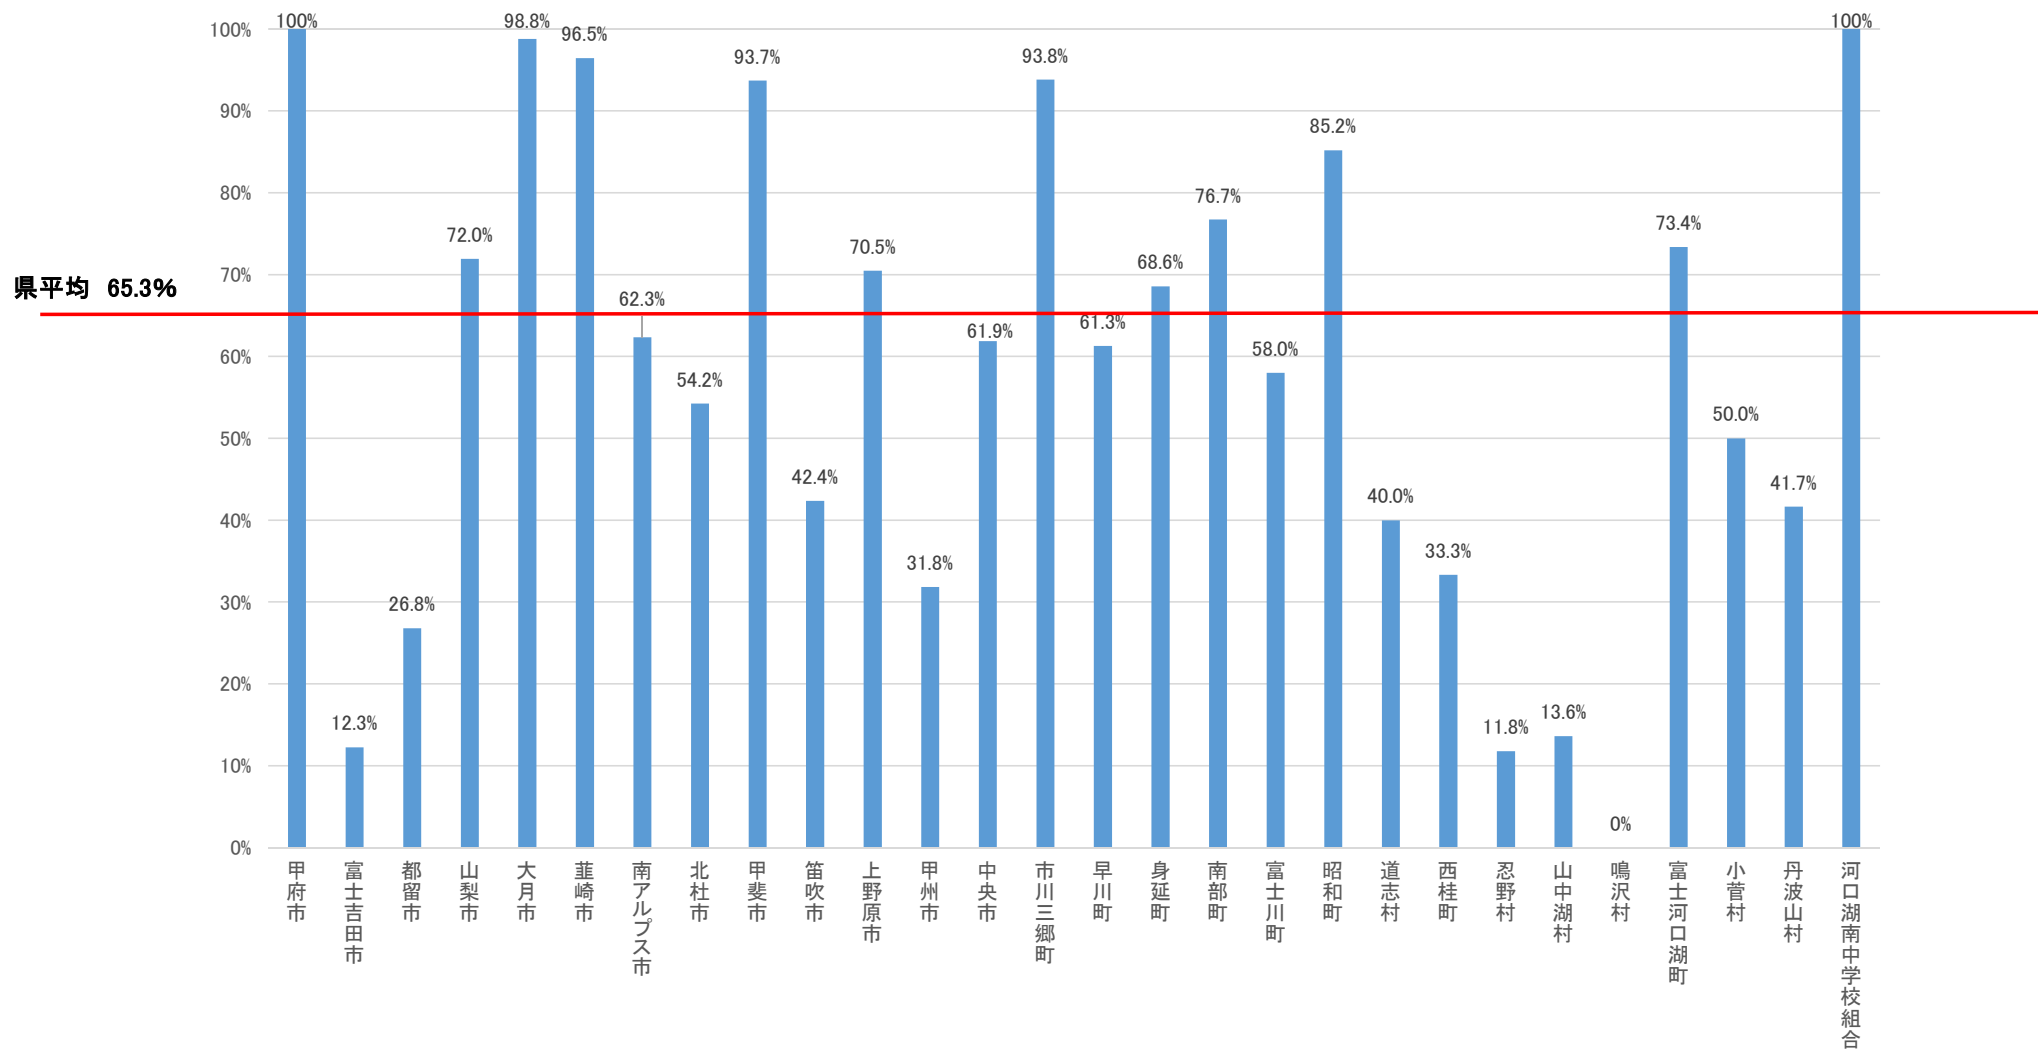

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点


県平均 41.9%

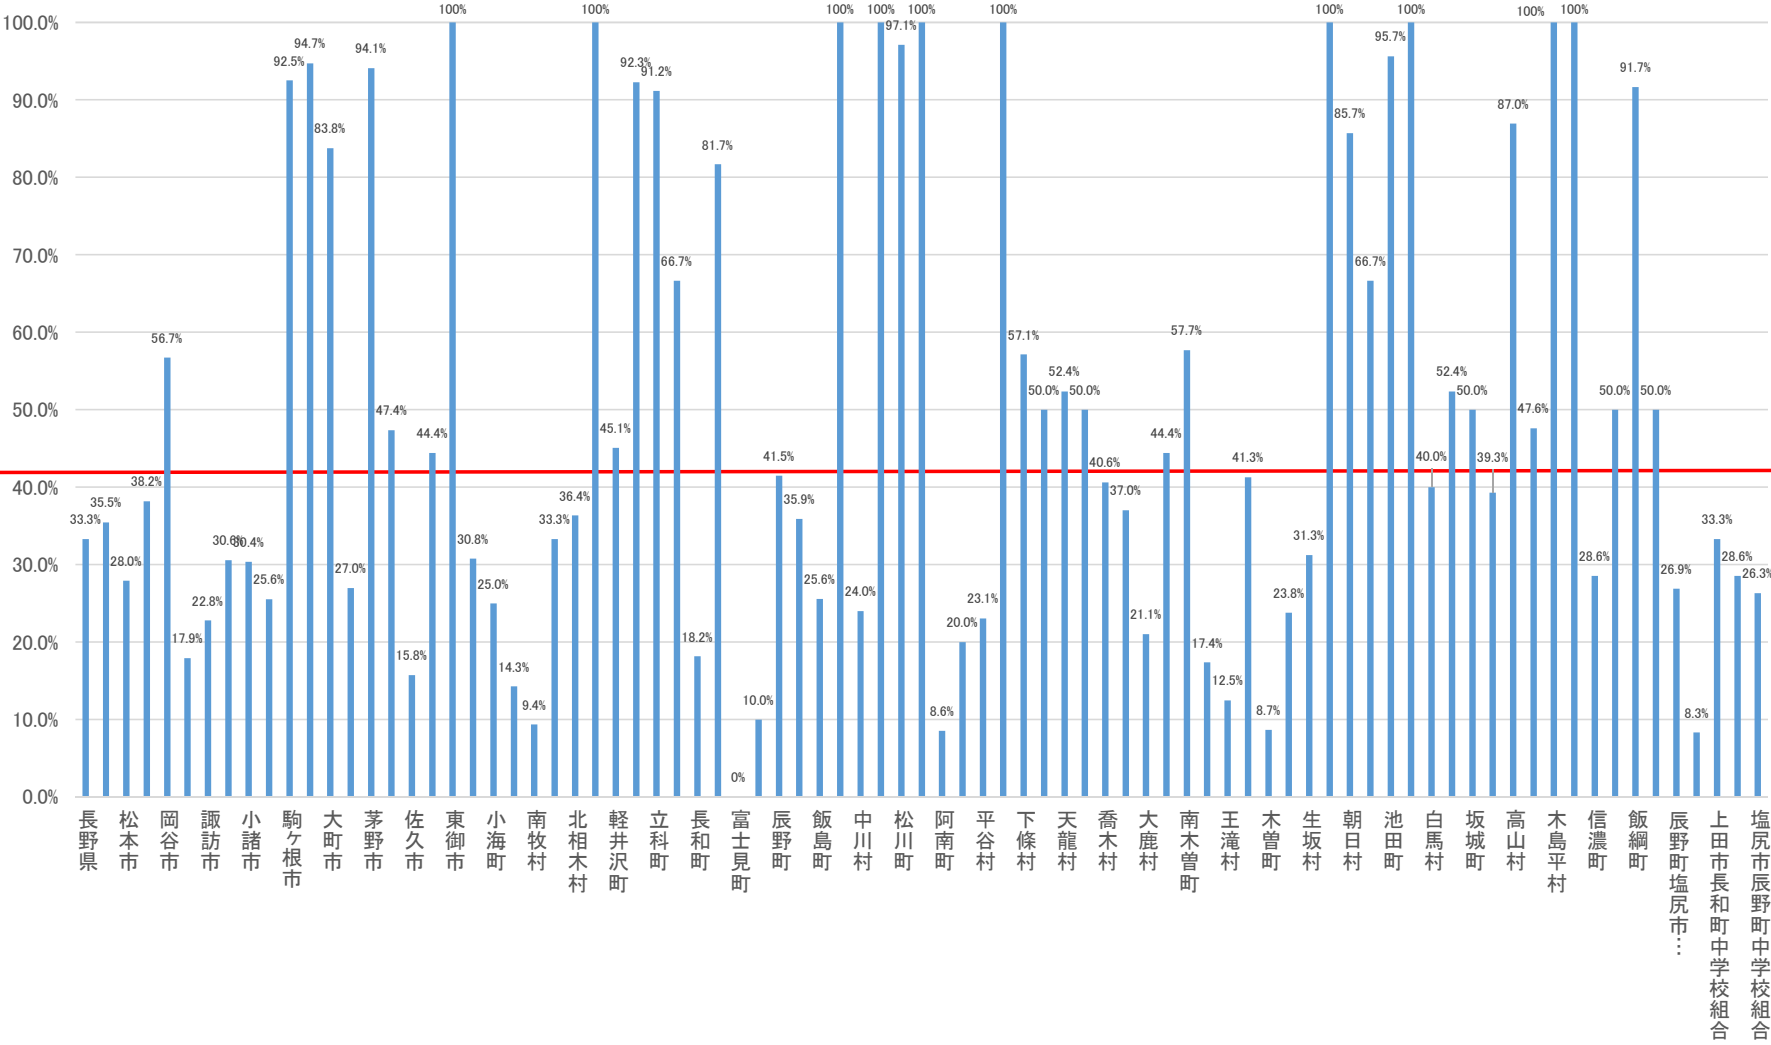

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点


県平均 60.6%

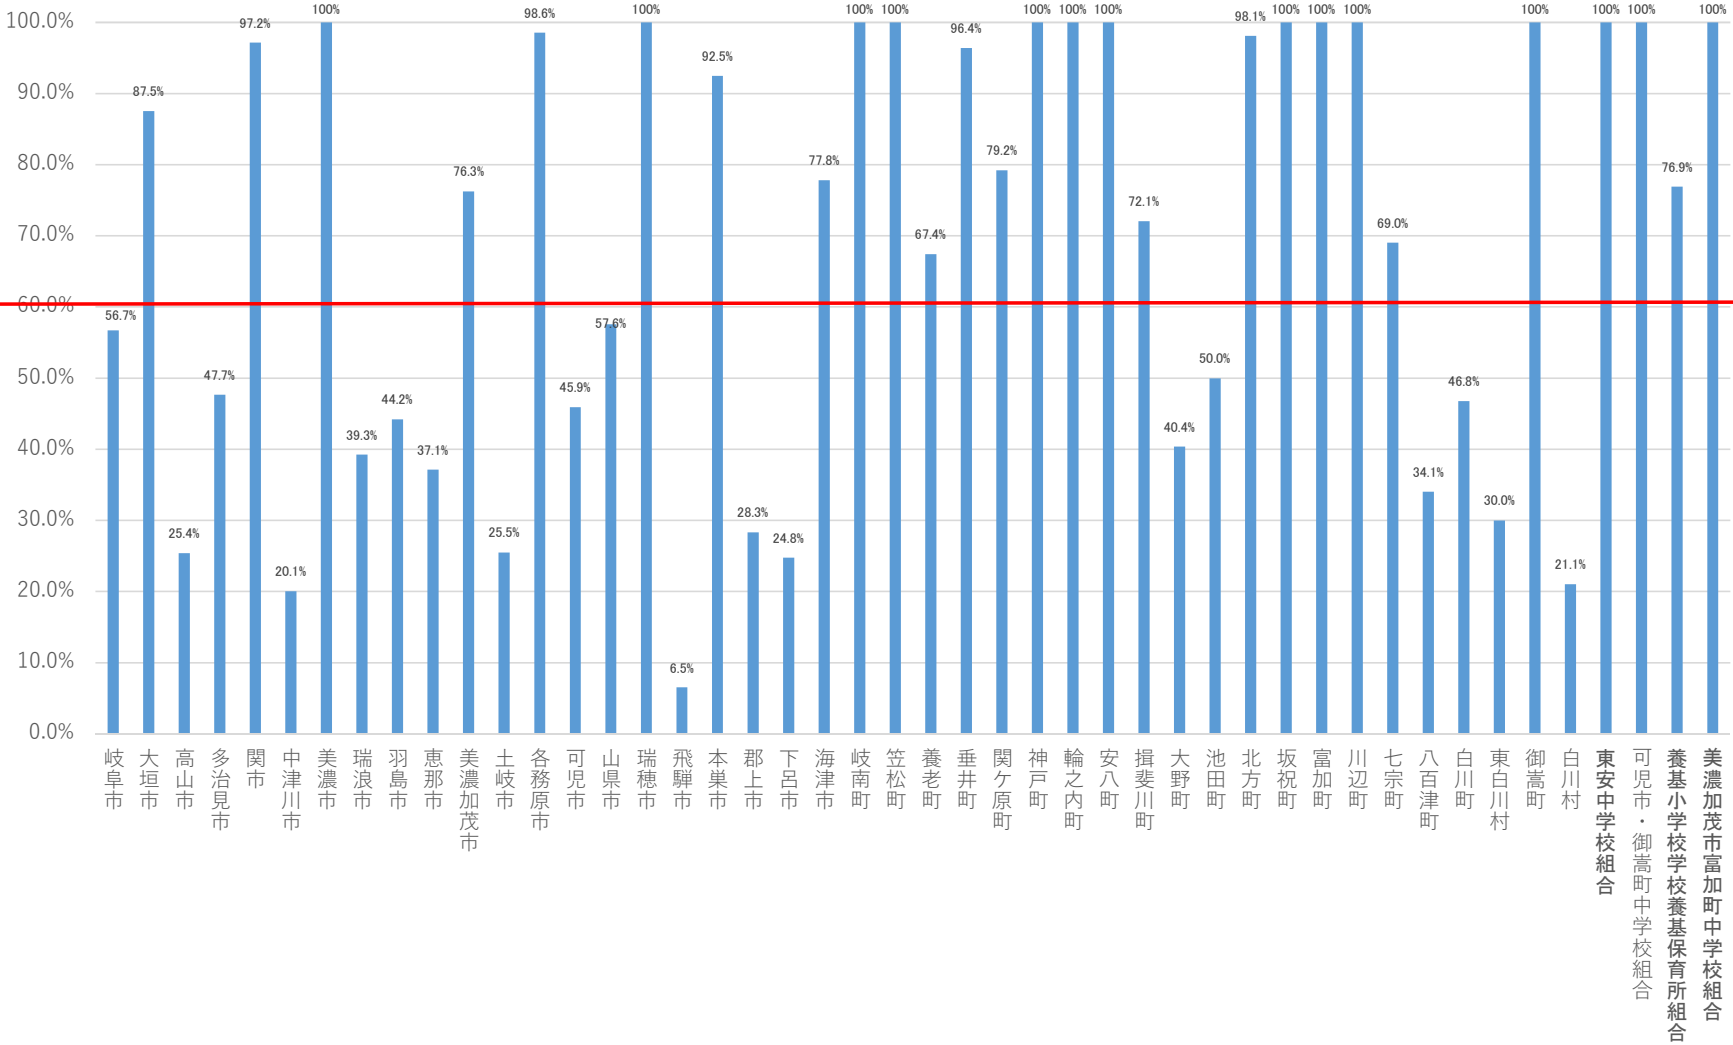

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点


県平均 32.5%

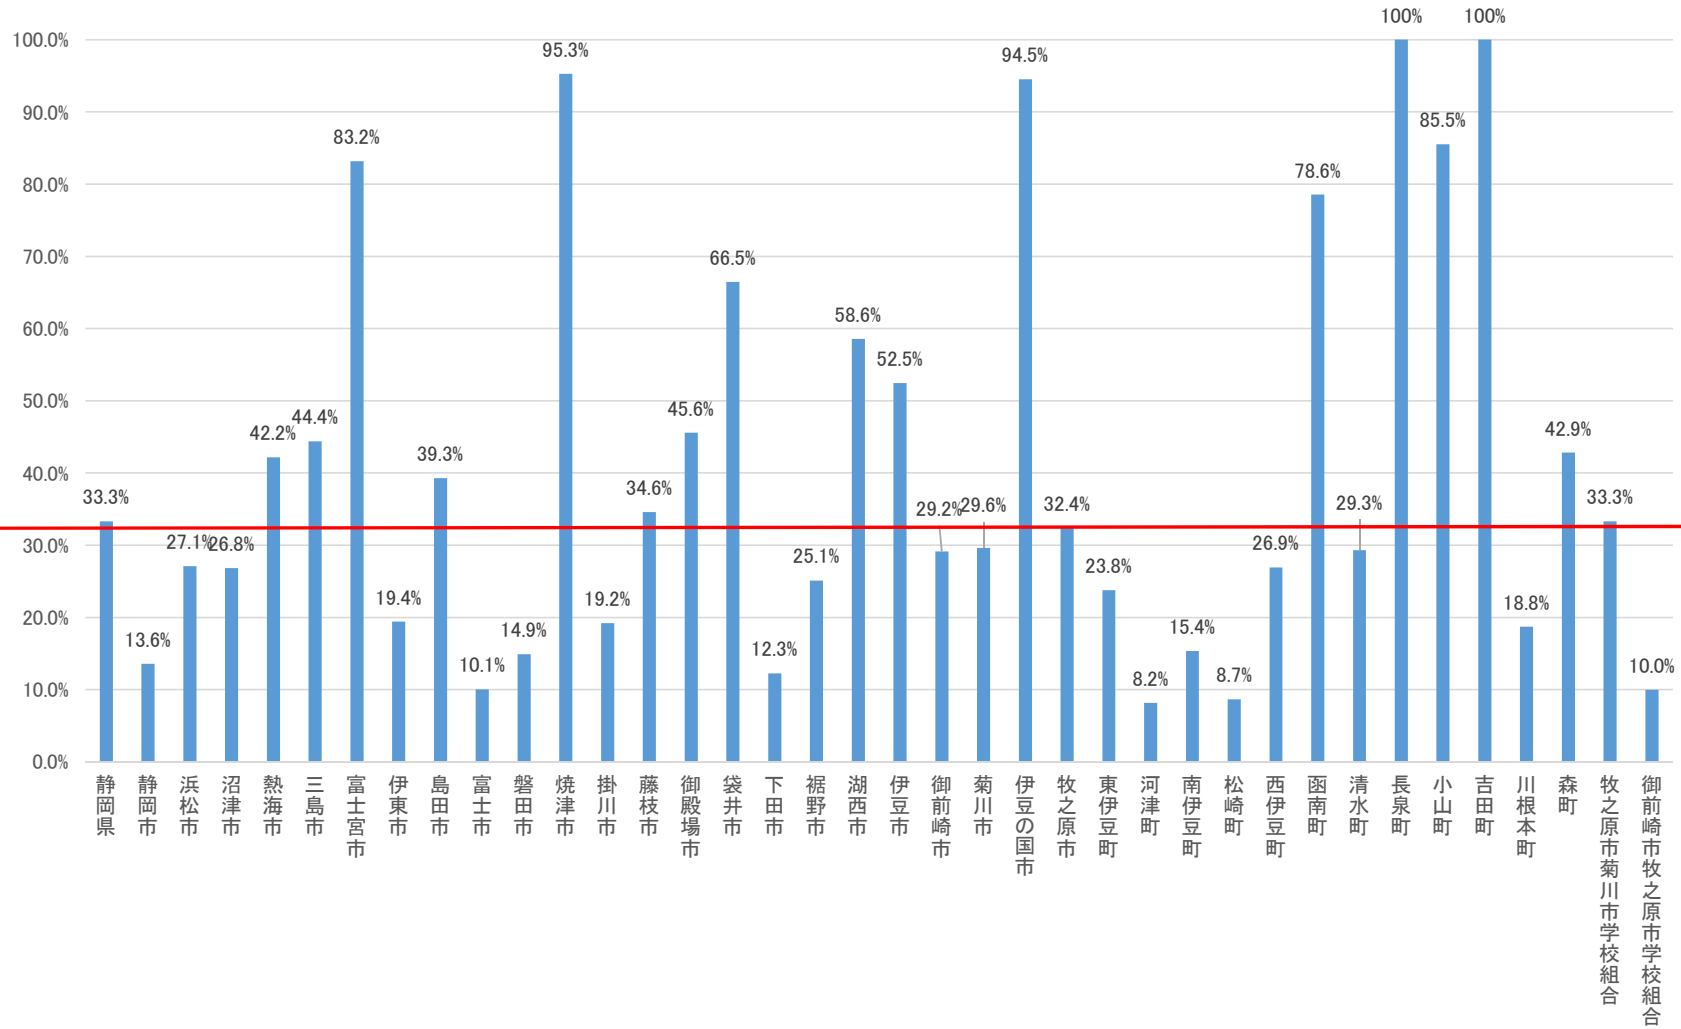


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

県平均 46.7%

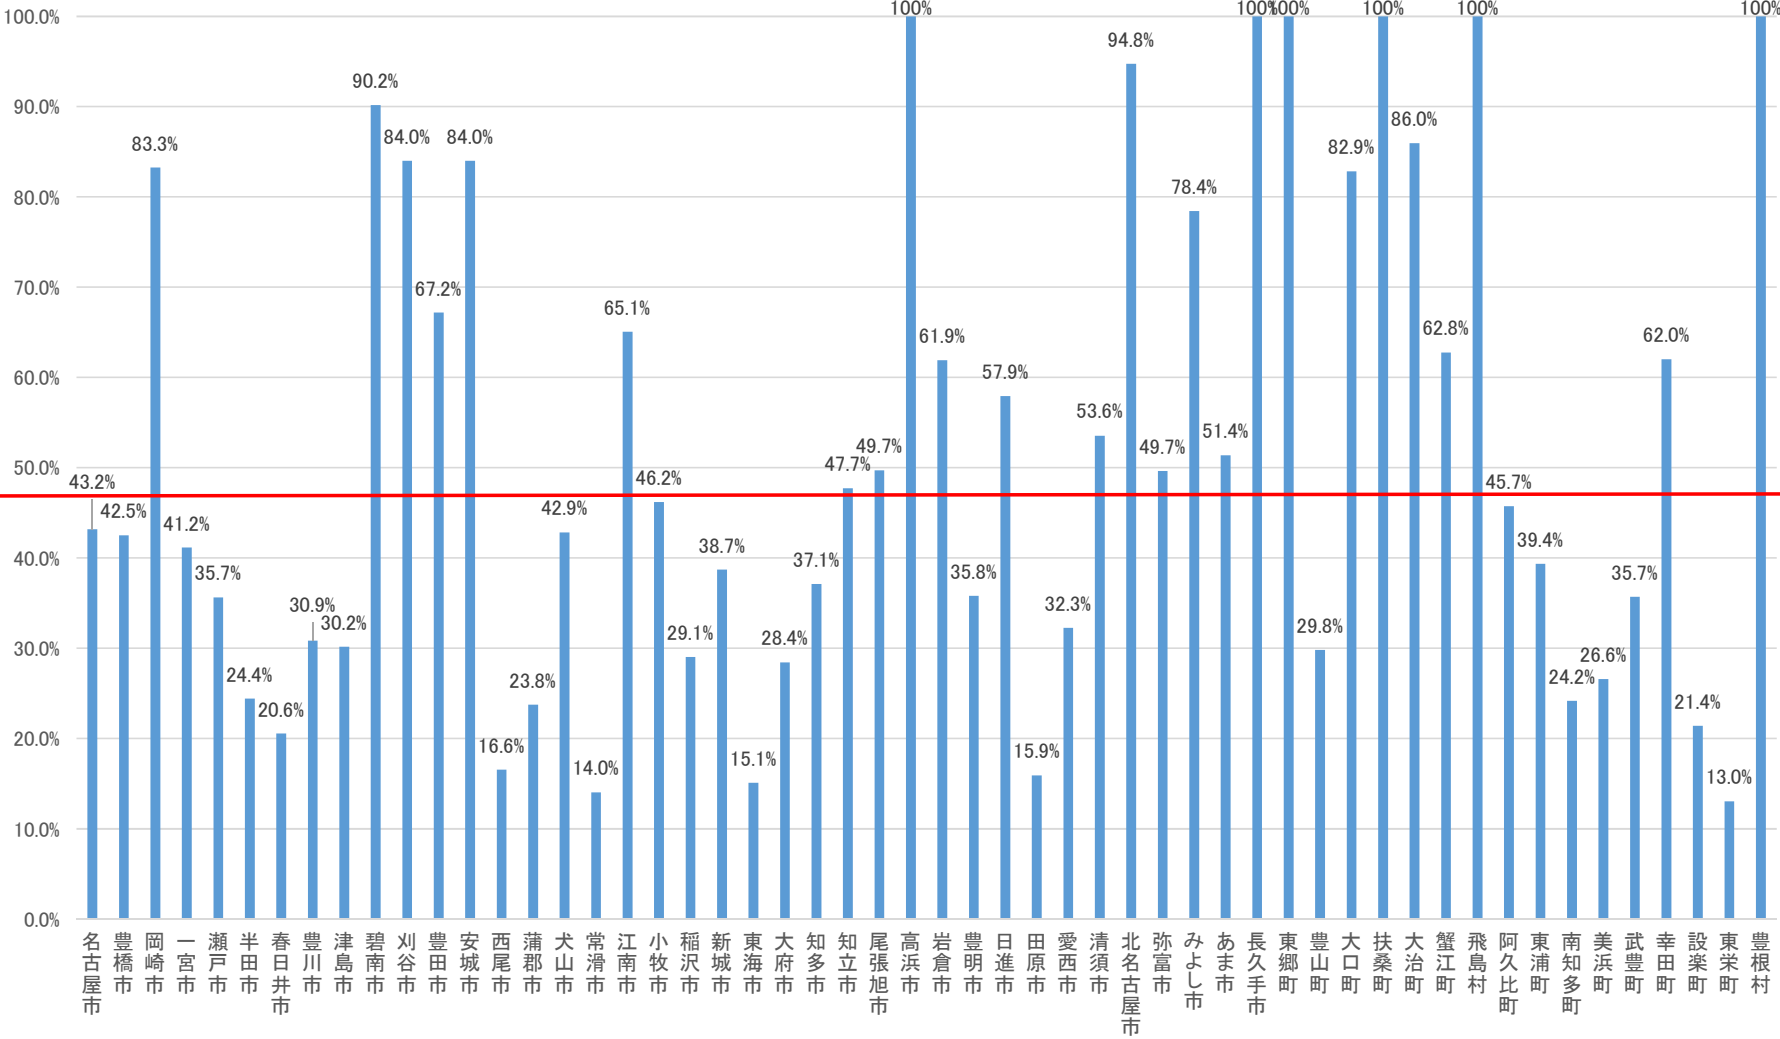


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

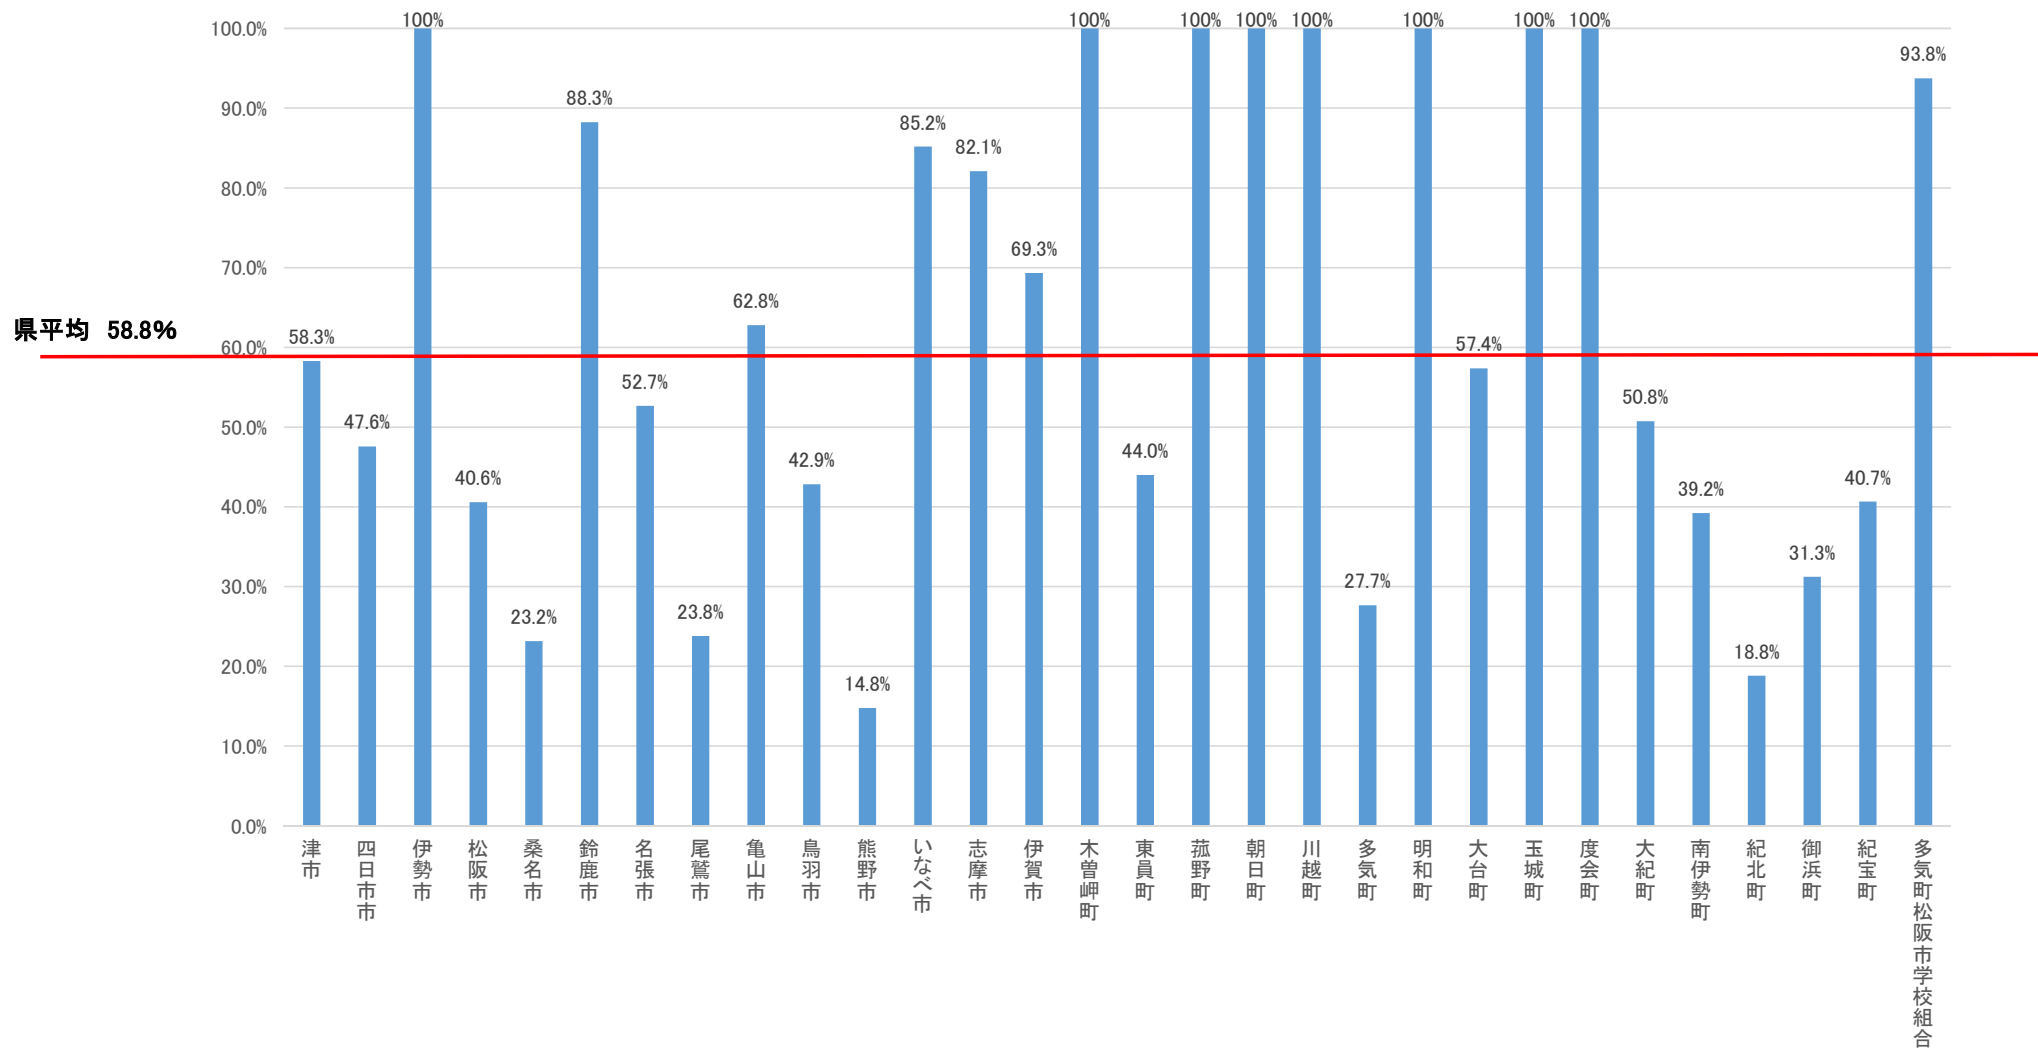


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

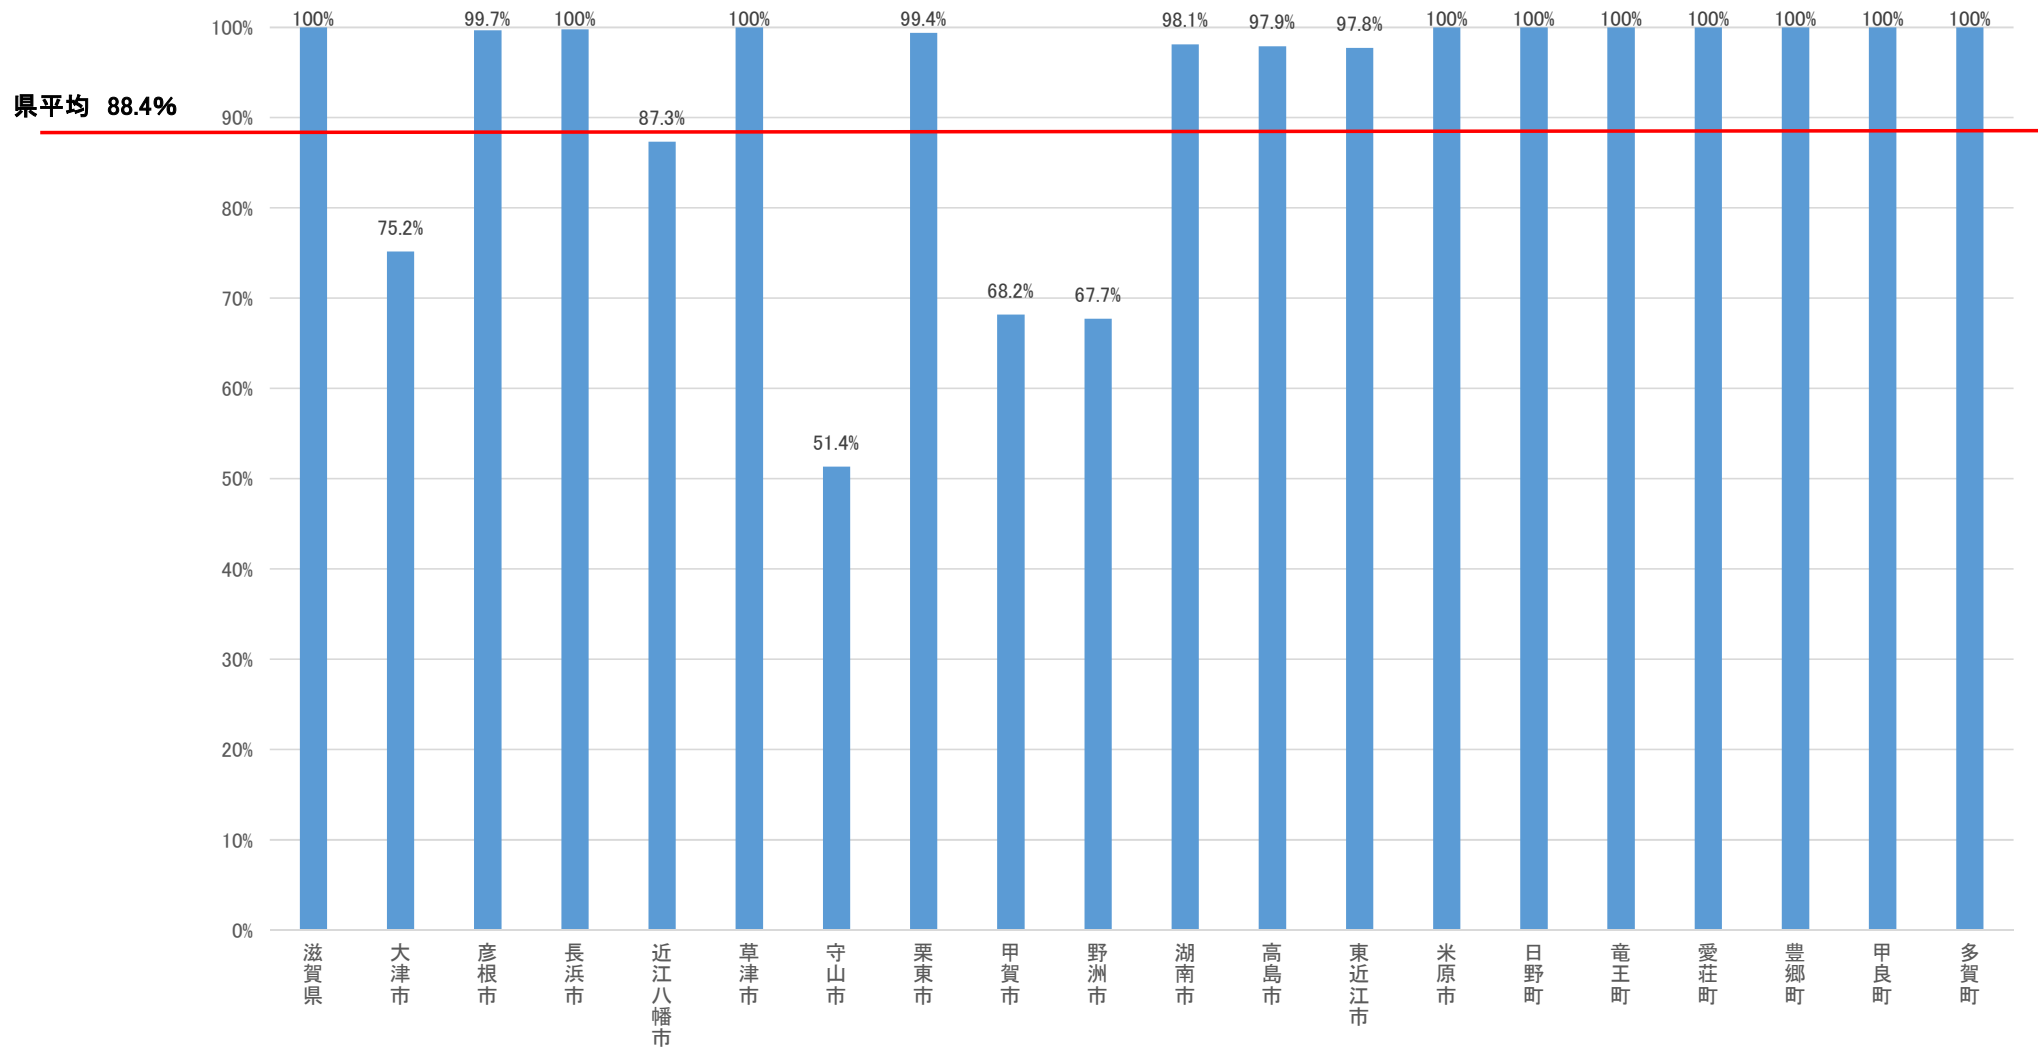

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和2年9月1日時点

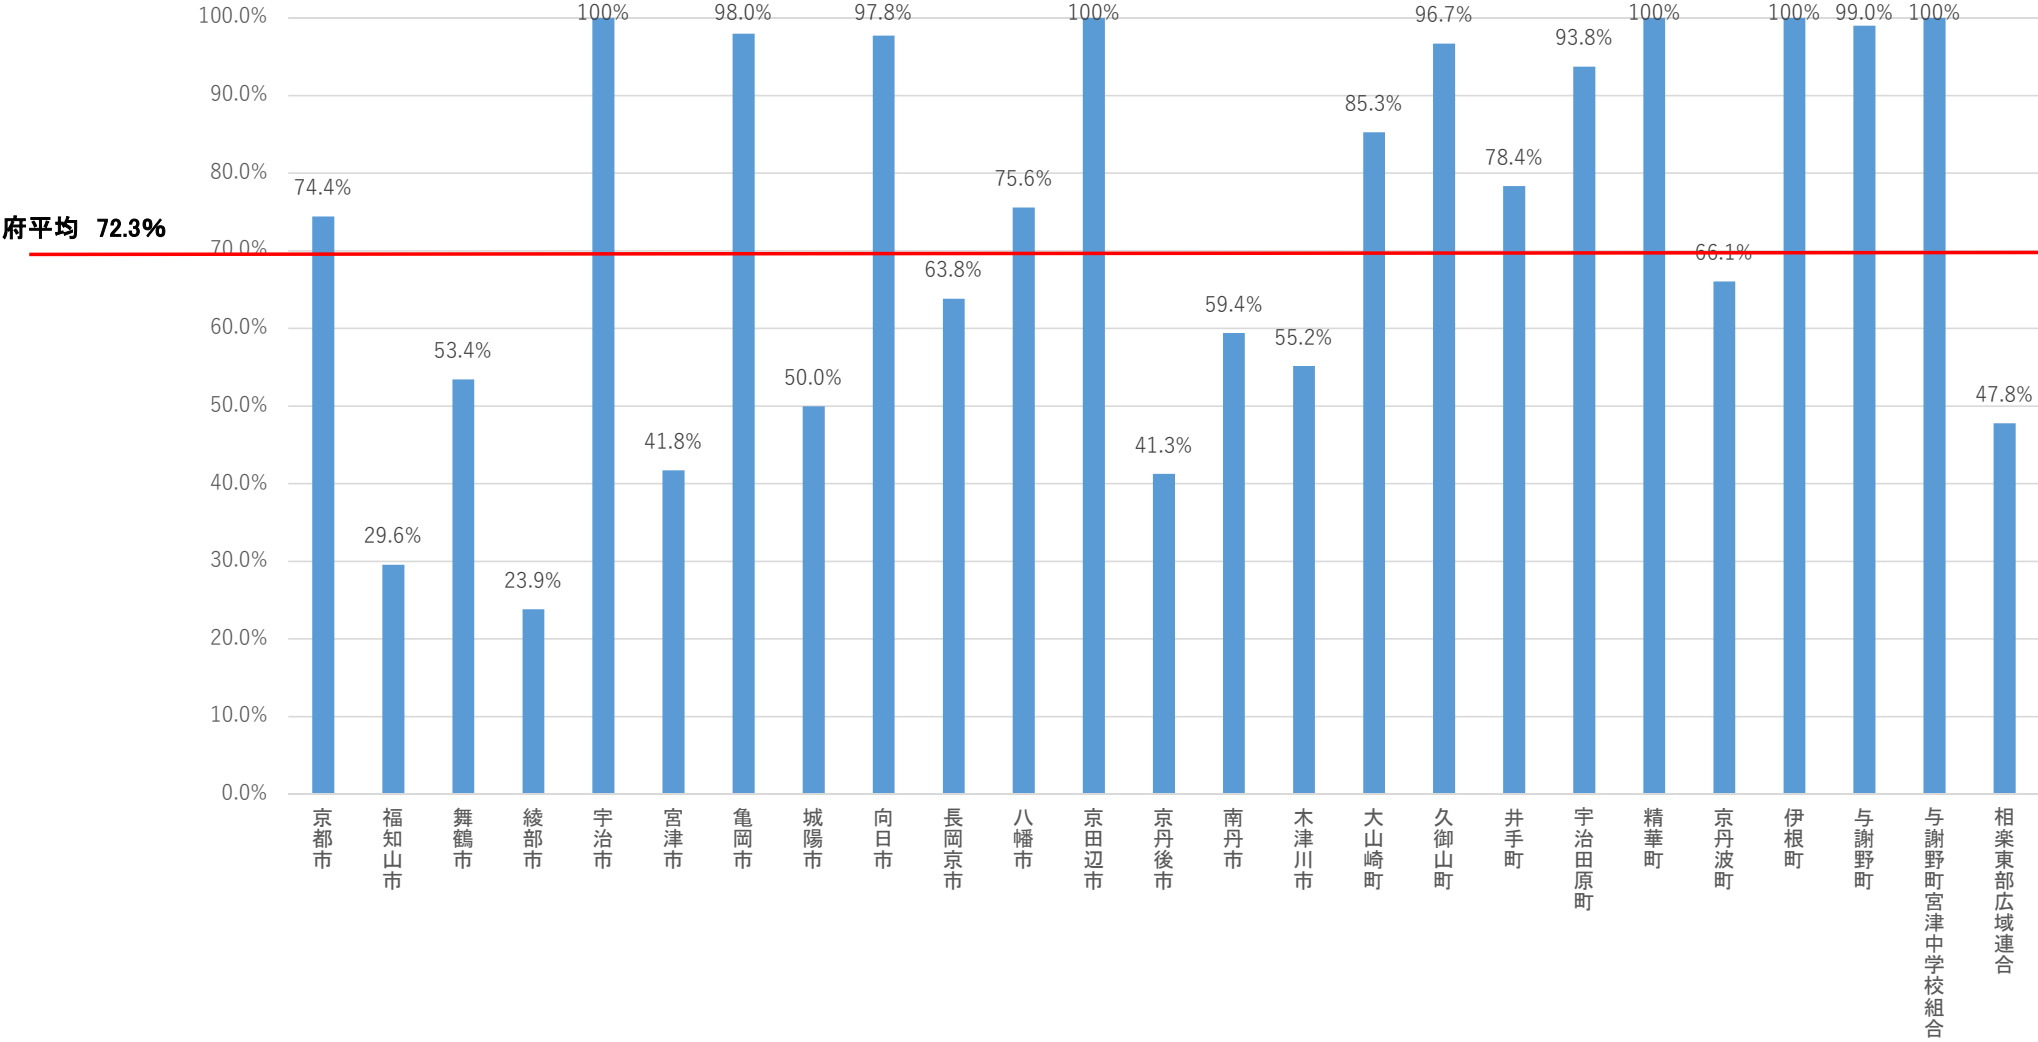

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

府平均 65.6%

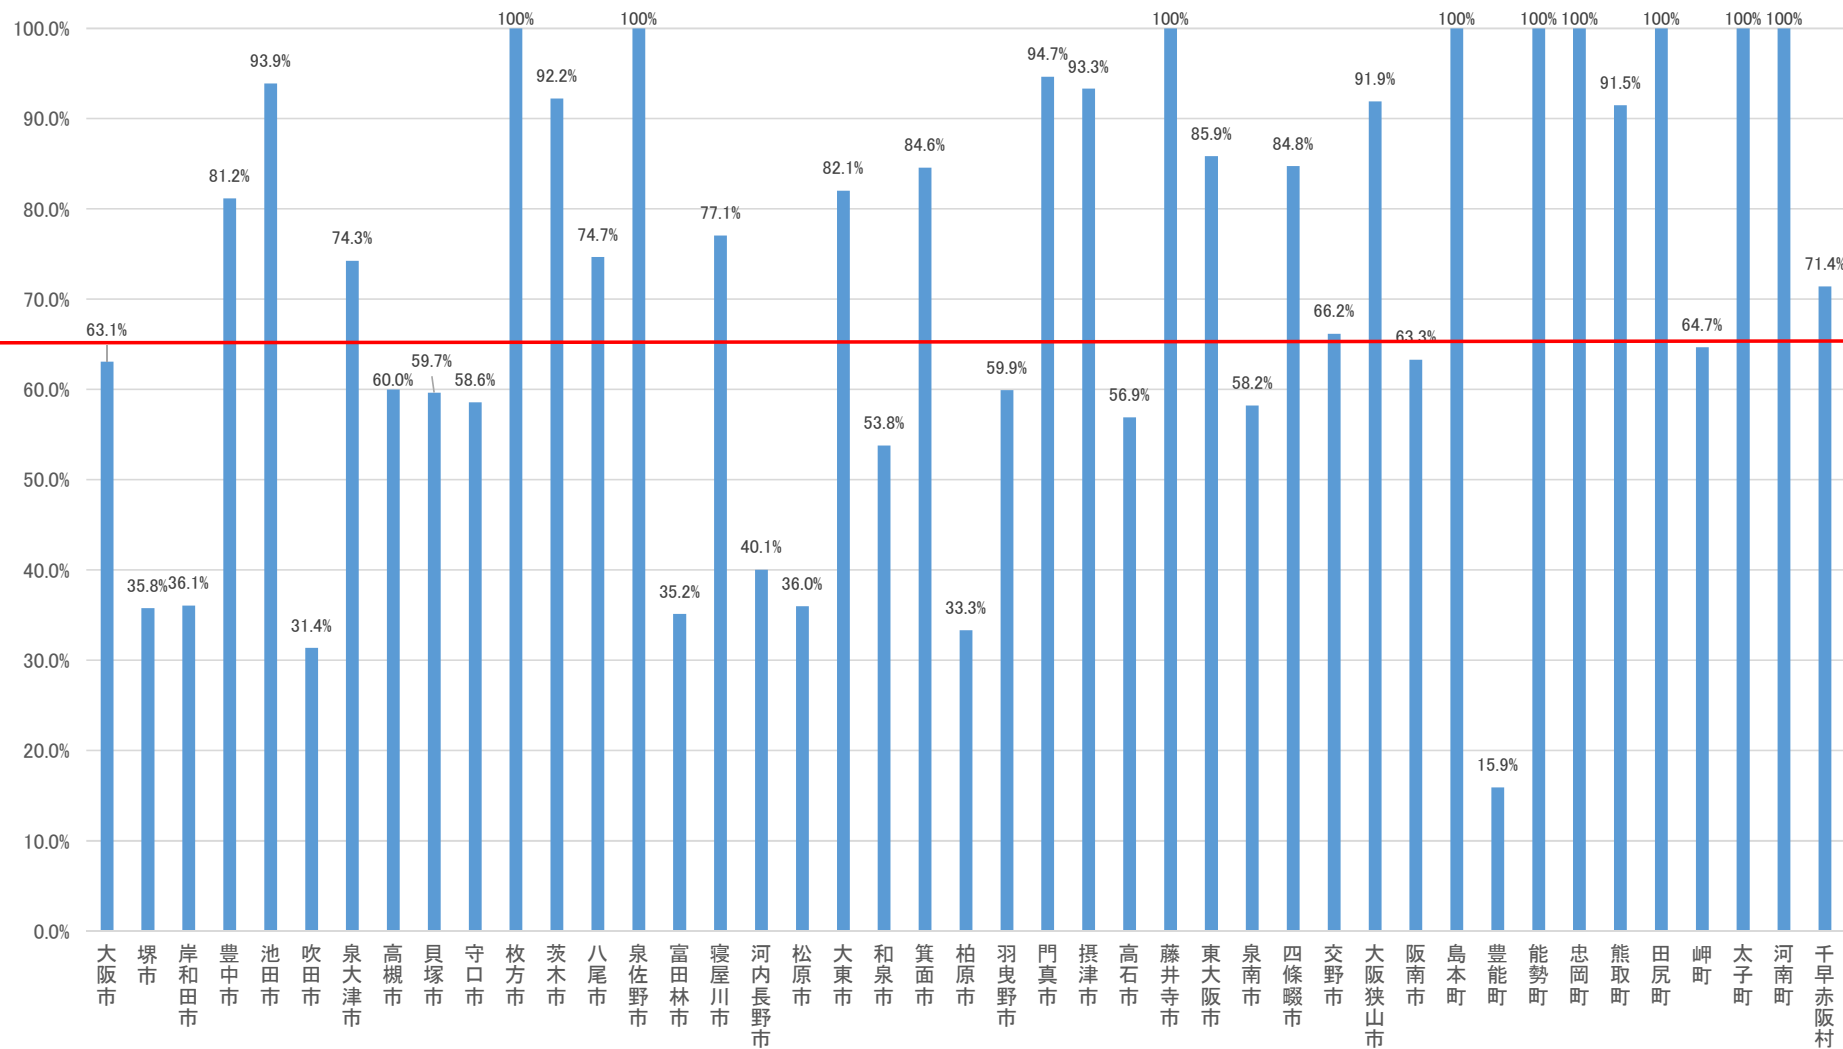

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点


県平均 68.8%



空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和2年9月1日時点

県平均 69.2%

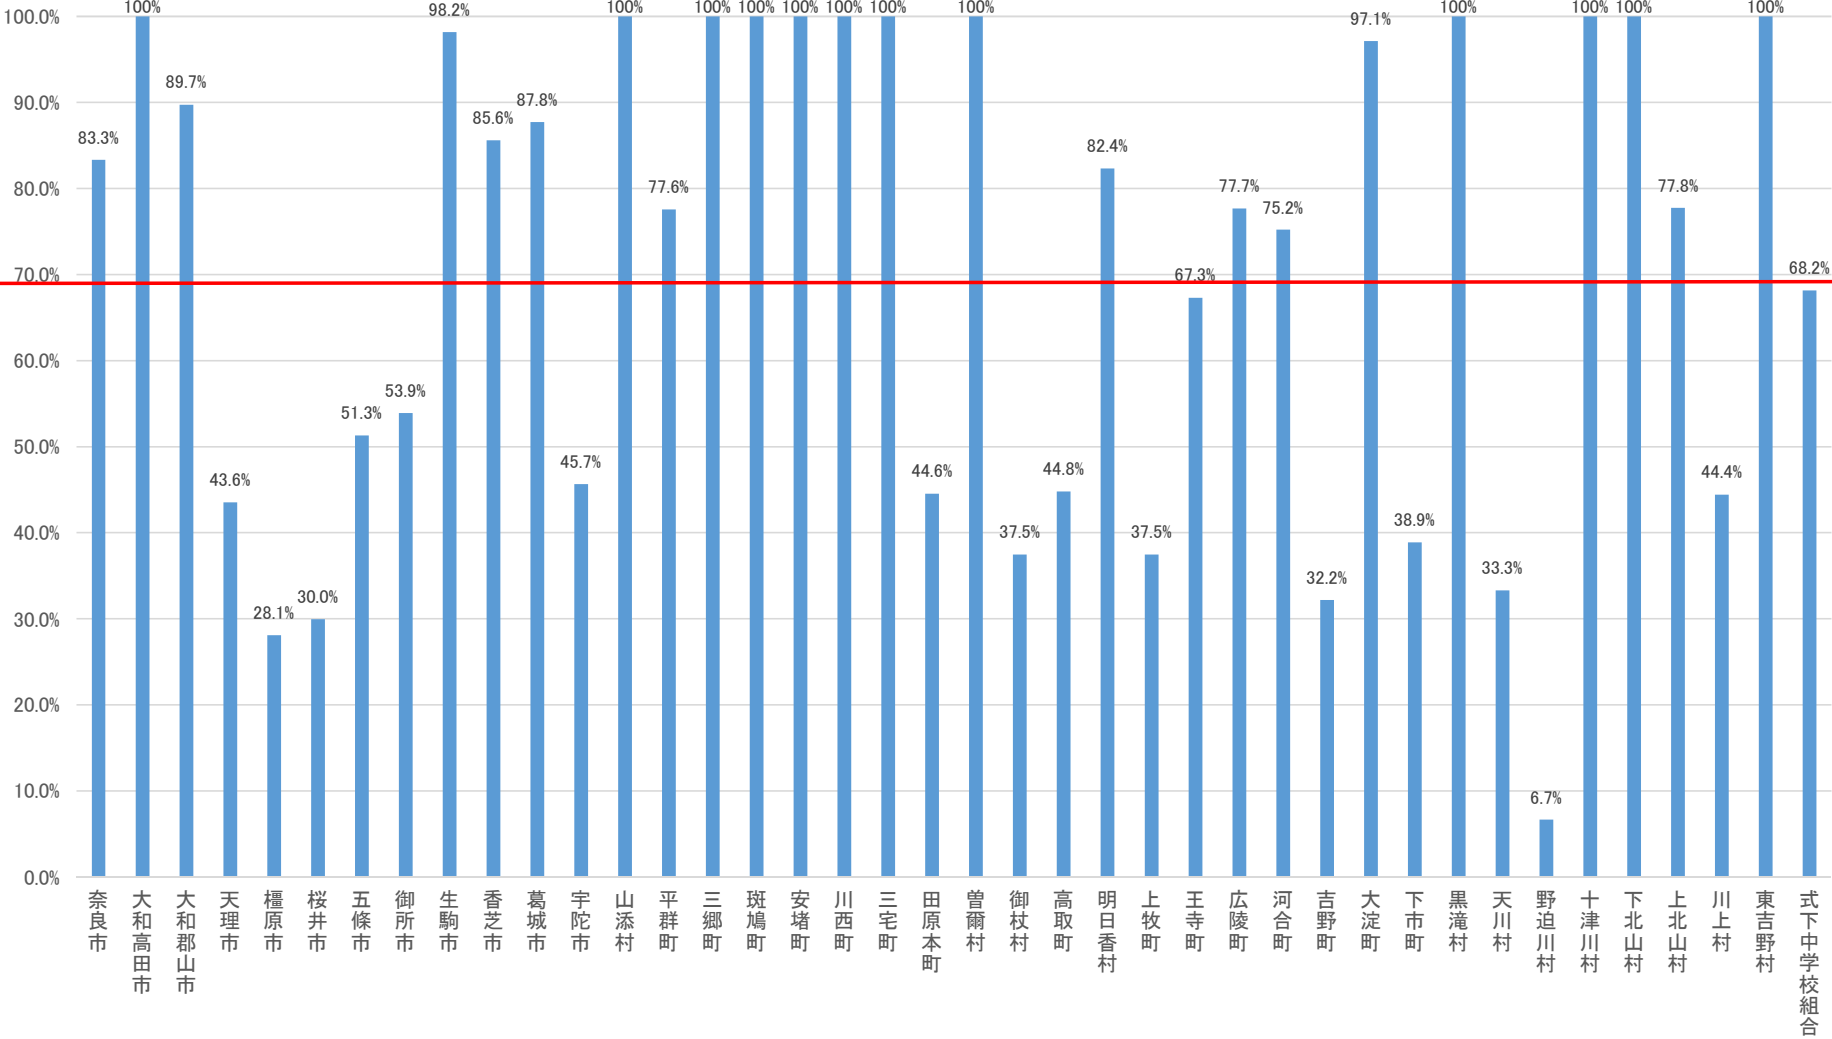


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

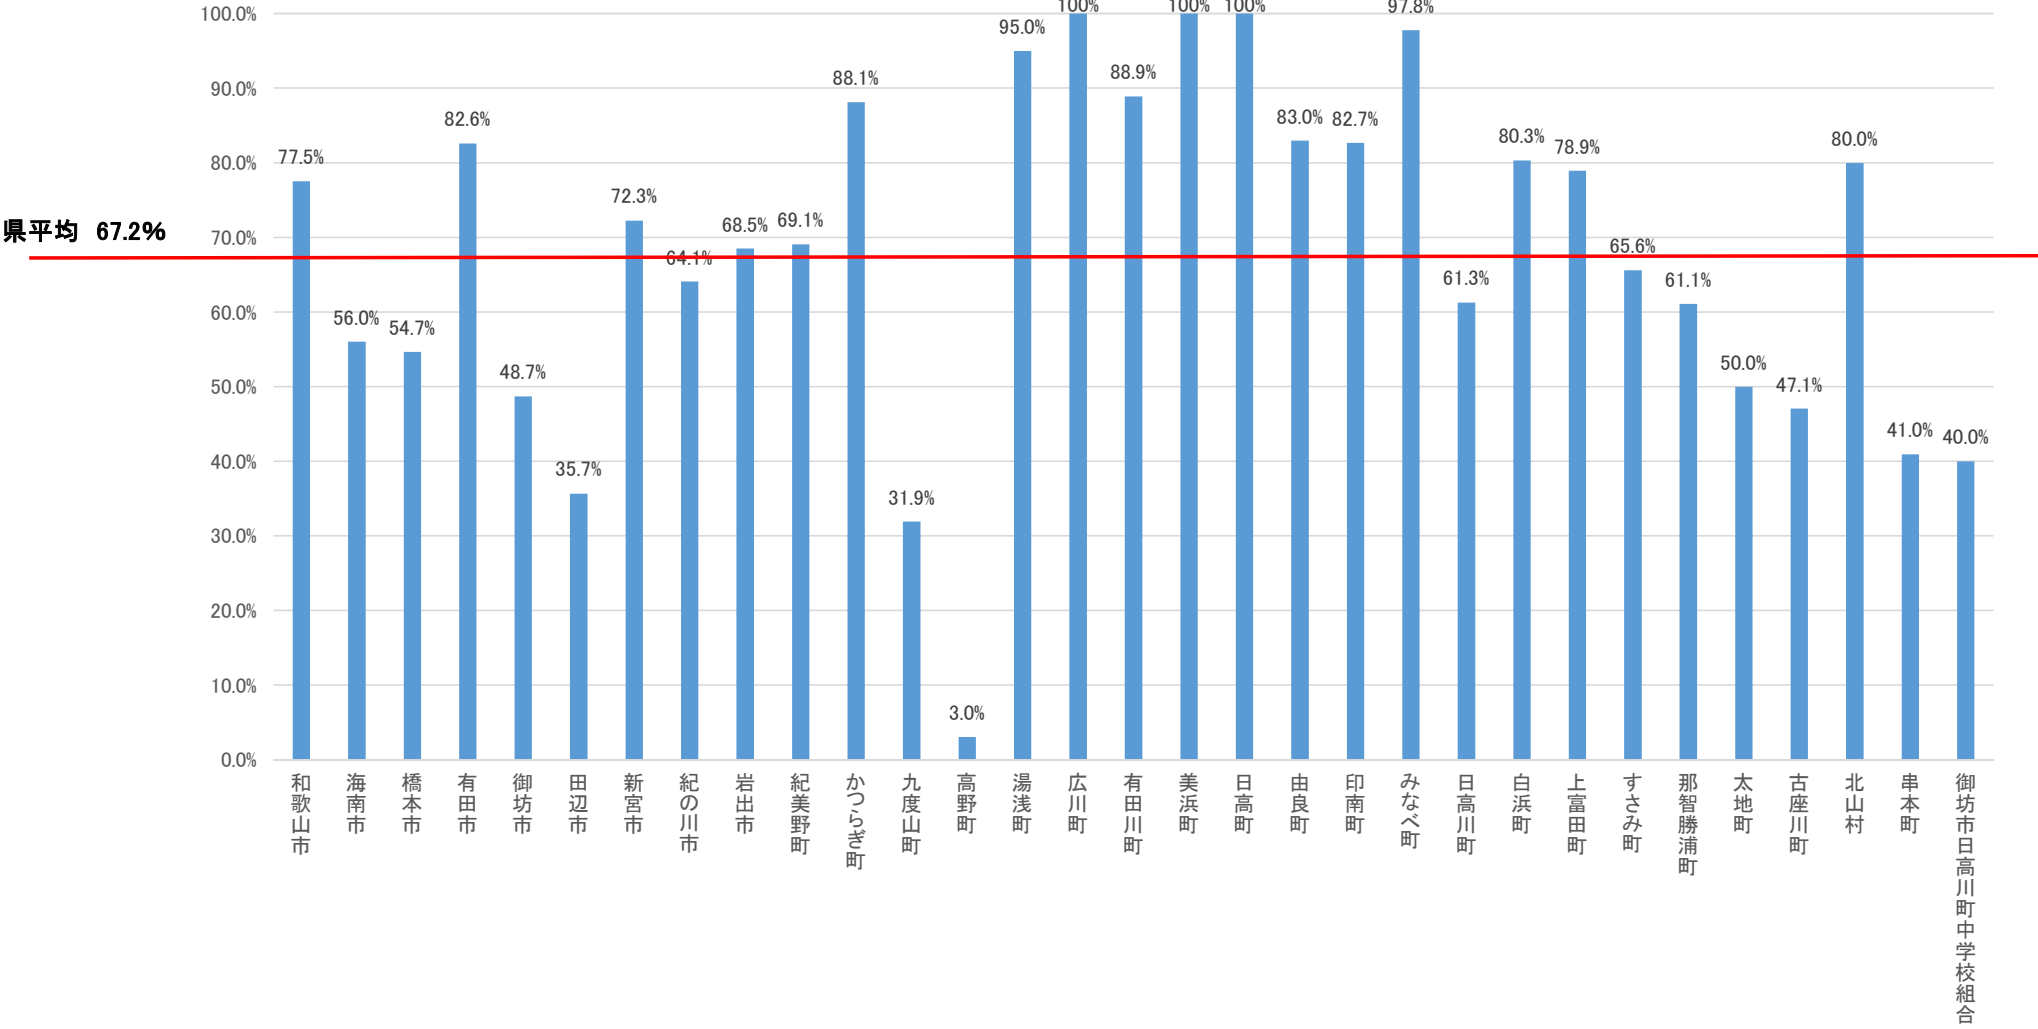


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

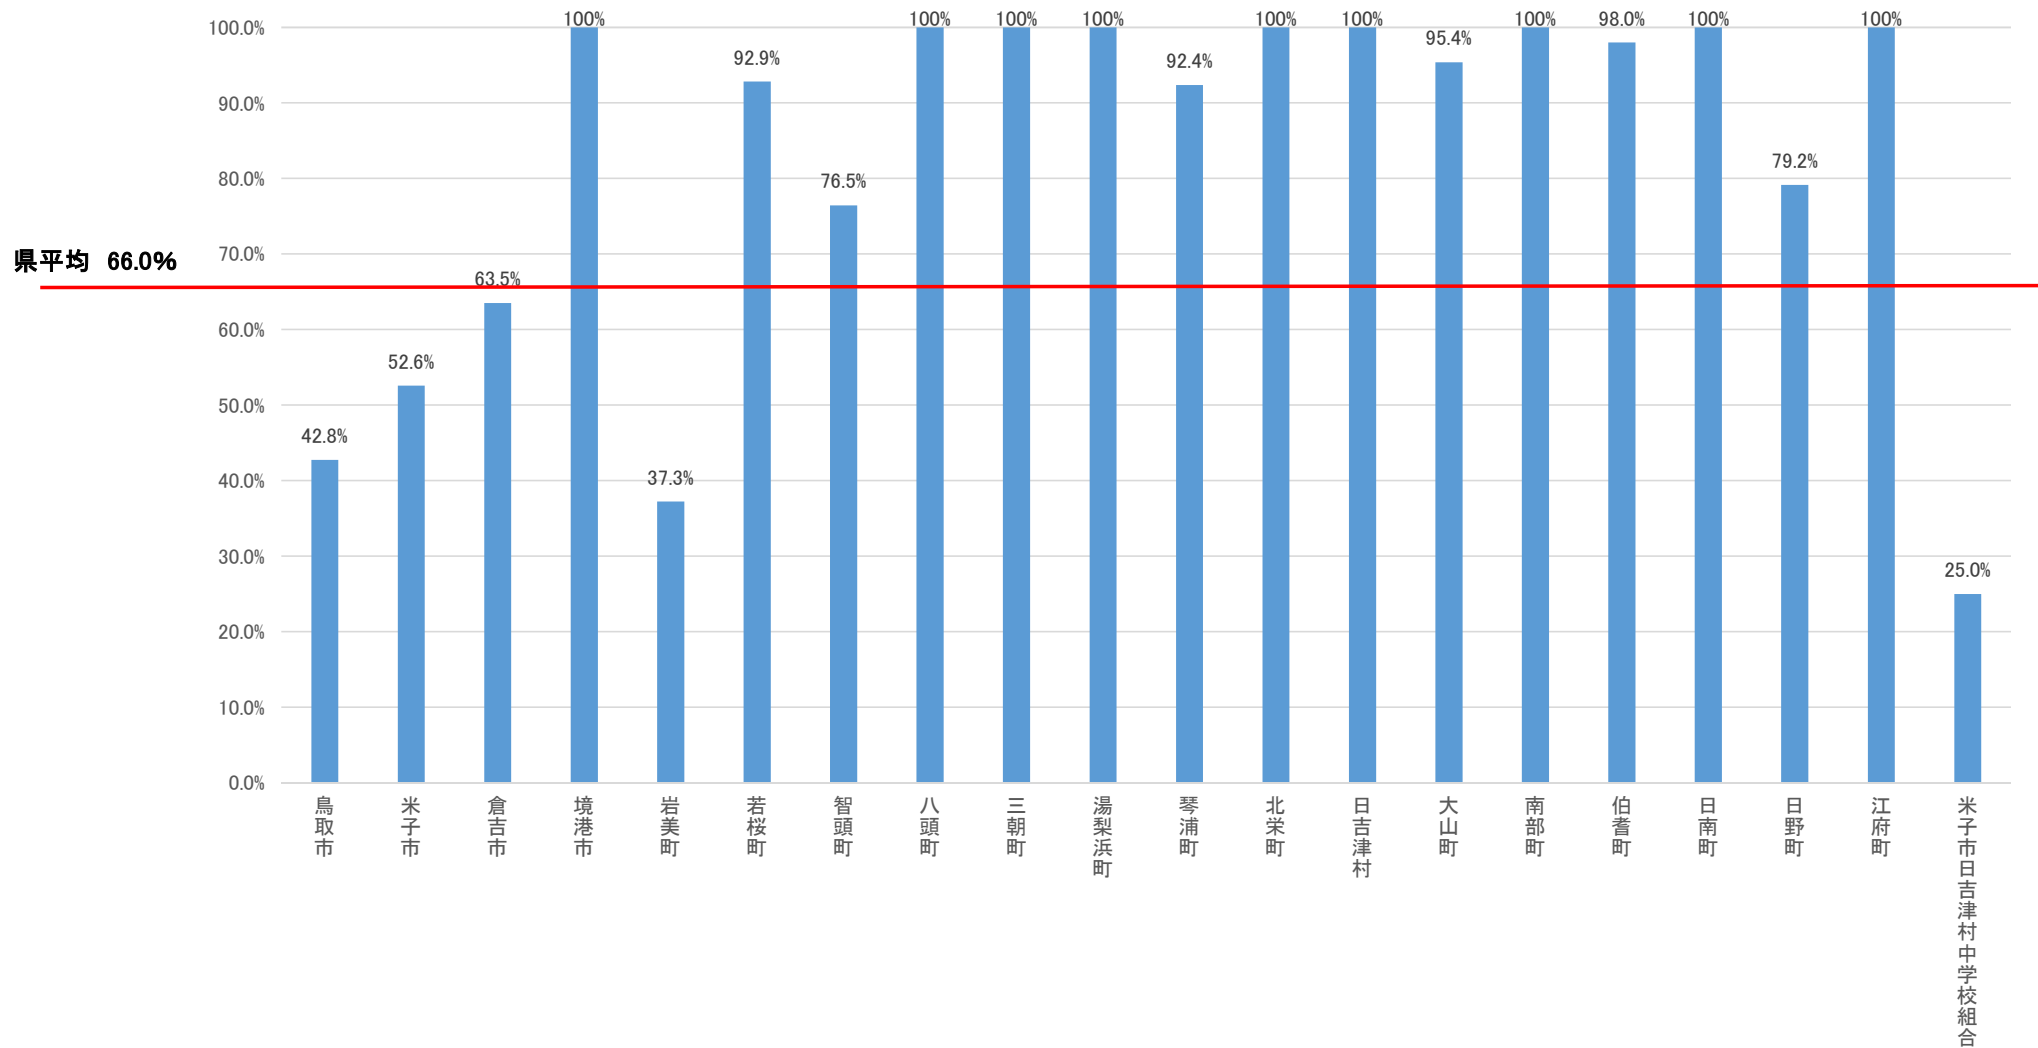

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

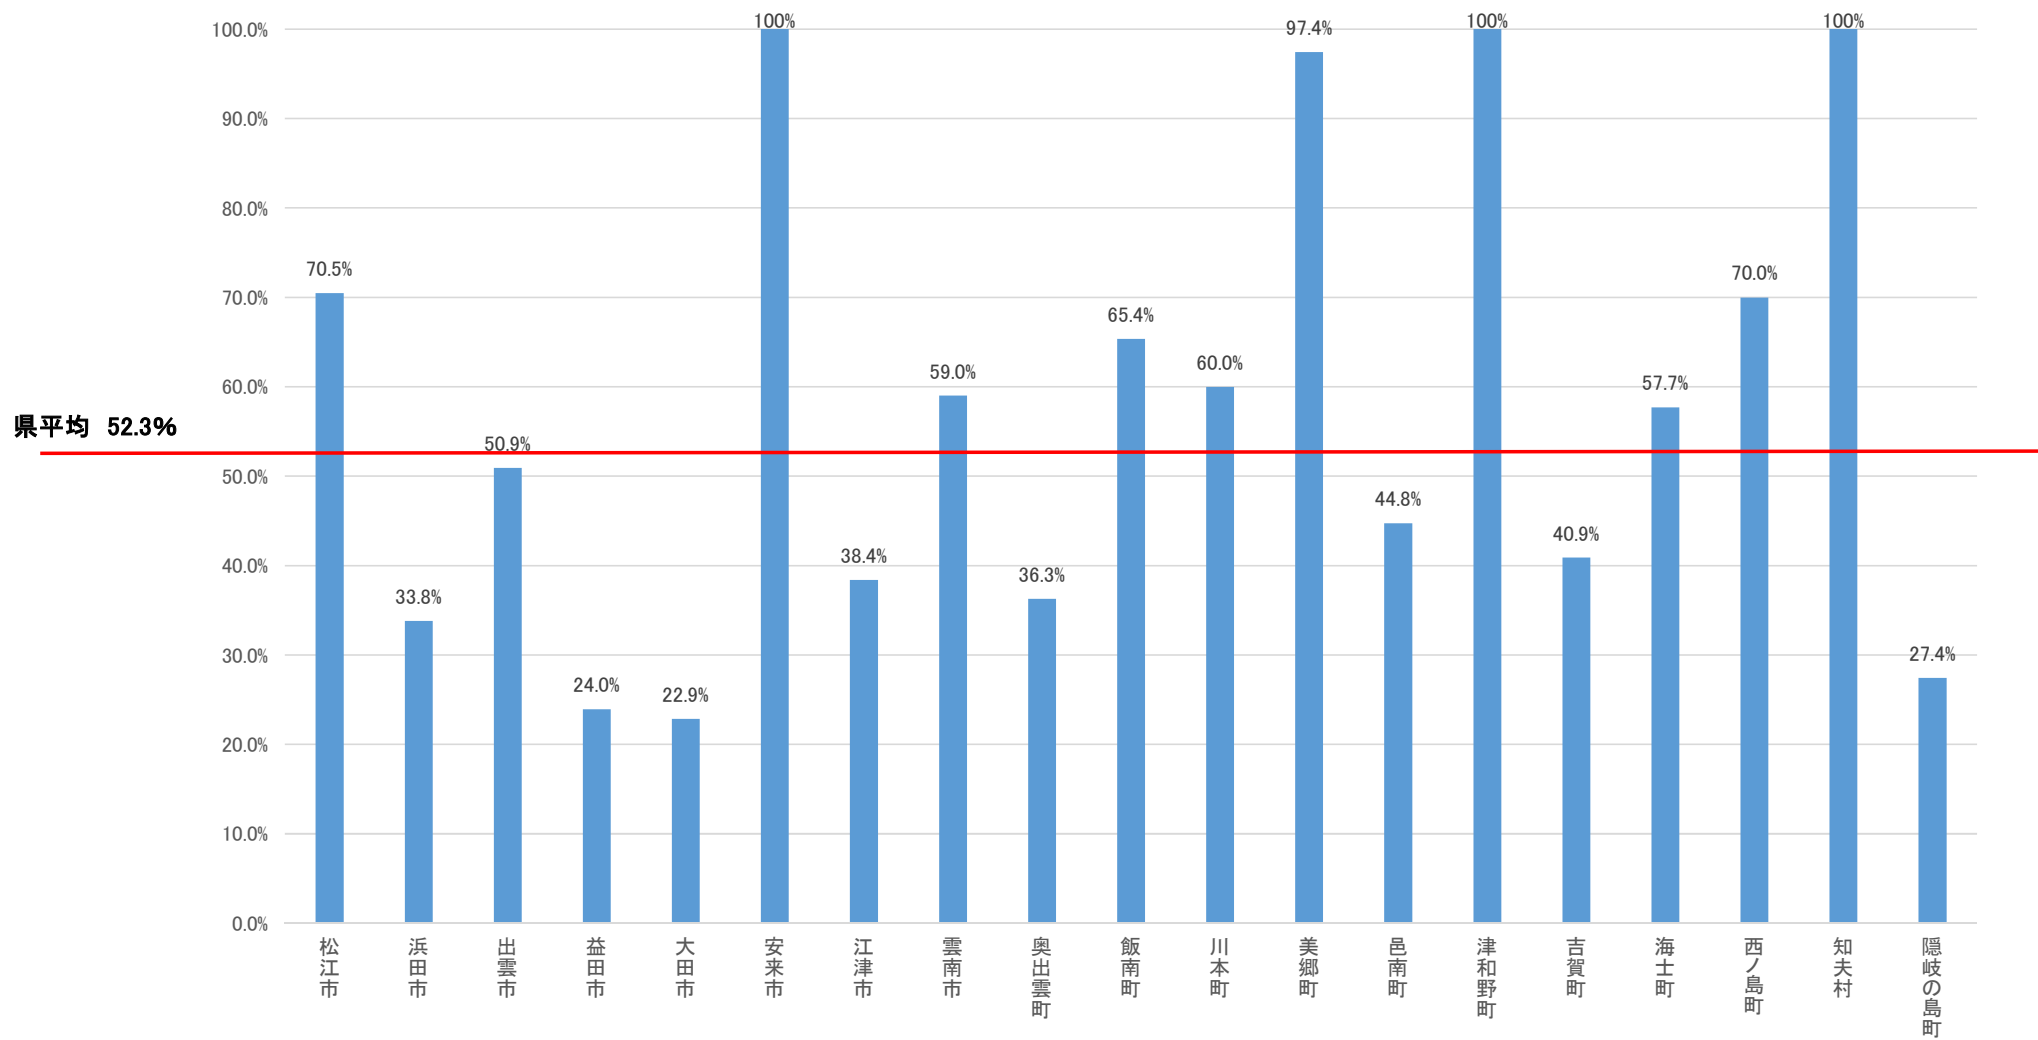


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点




空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

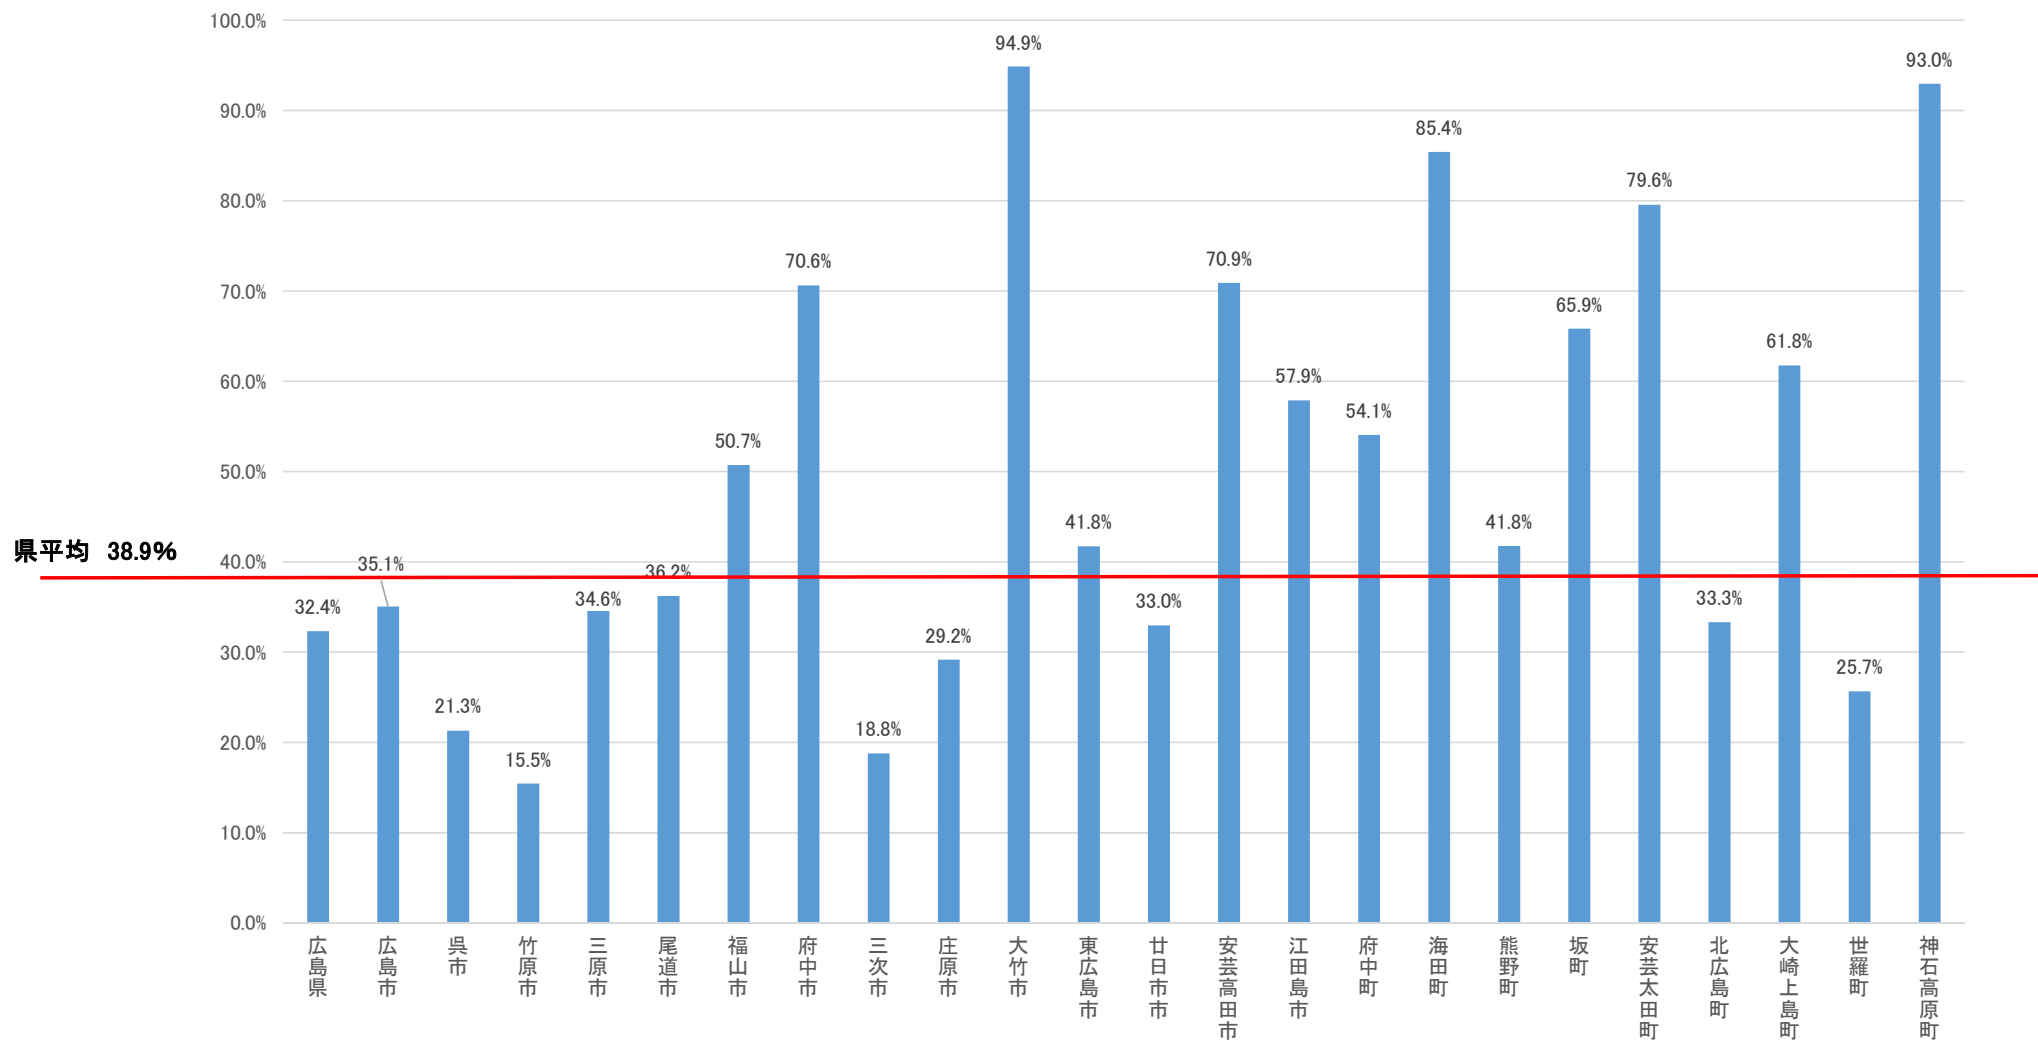


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

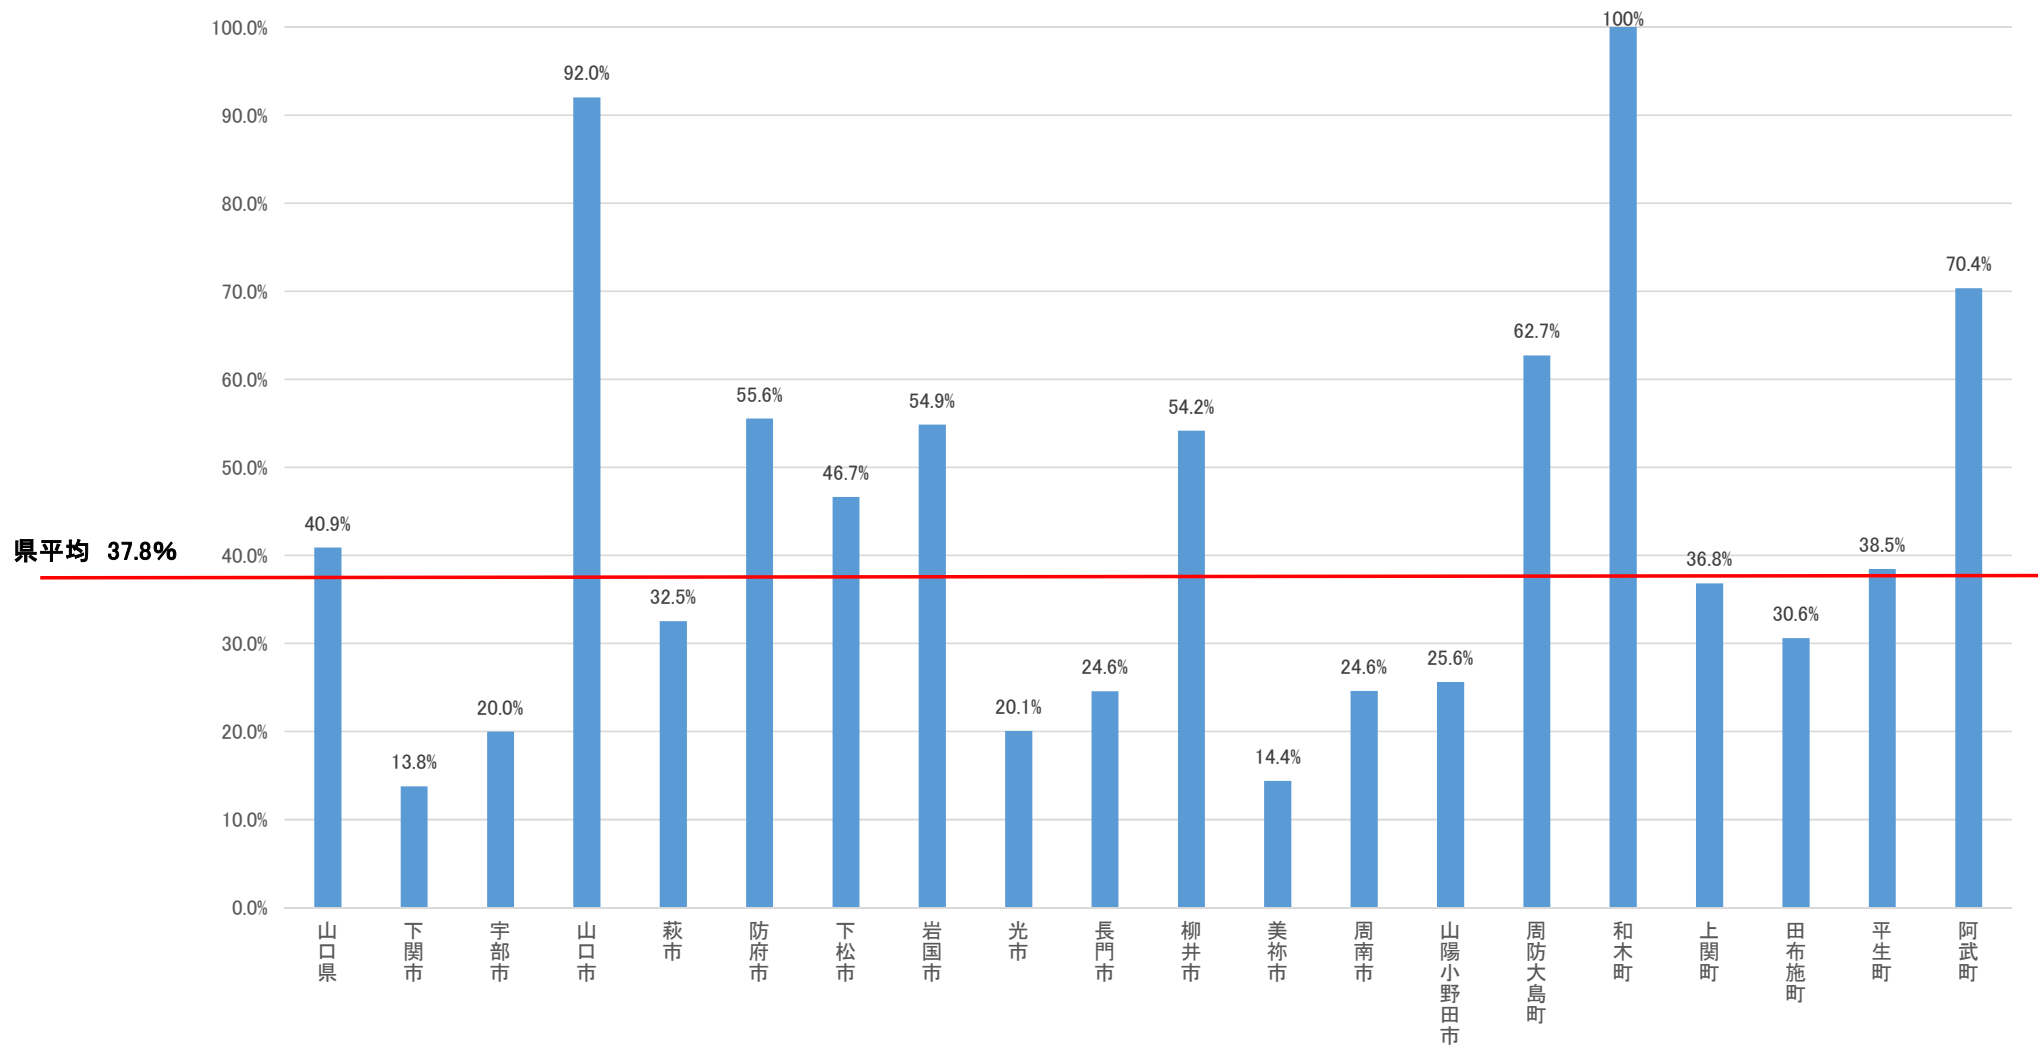


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

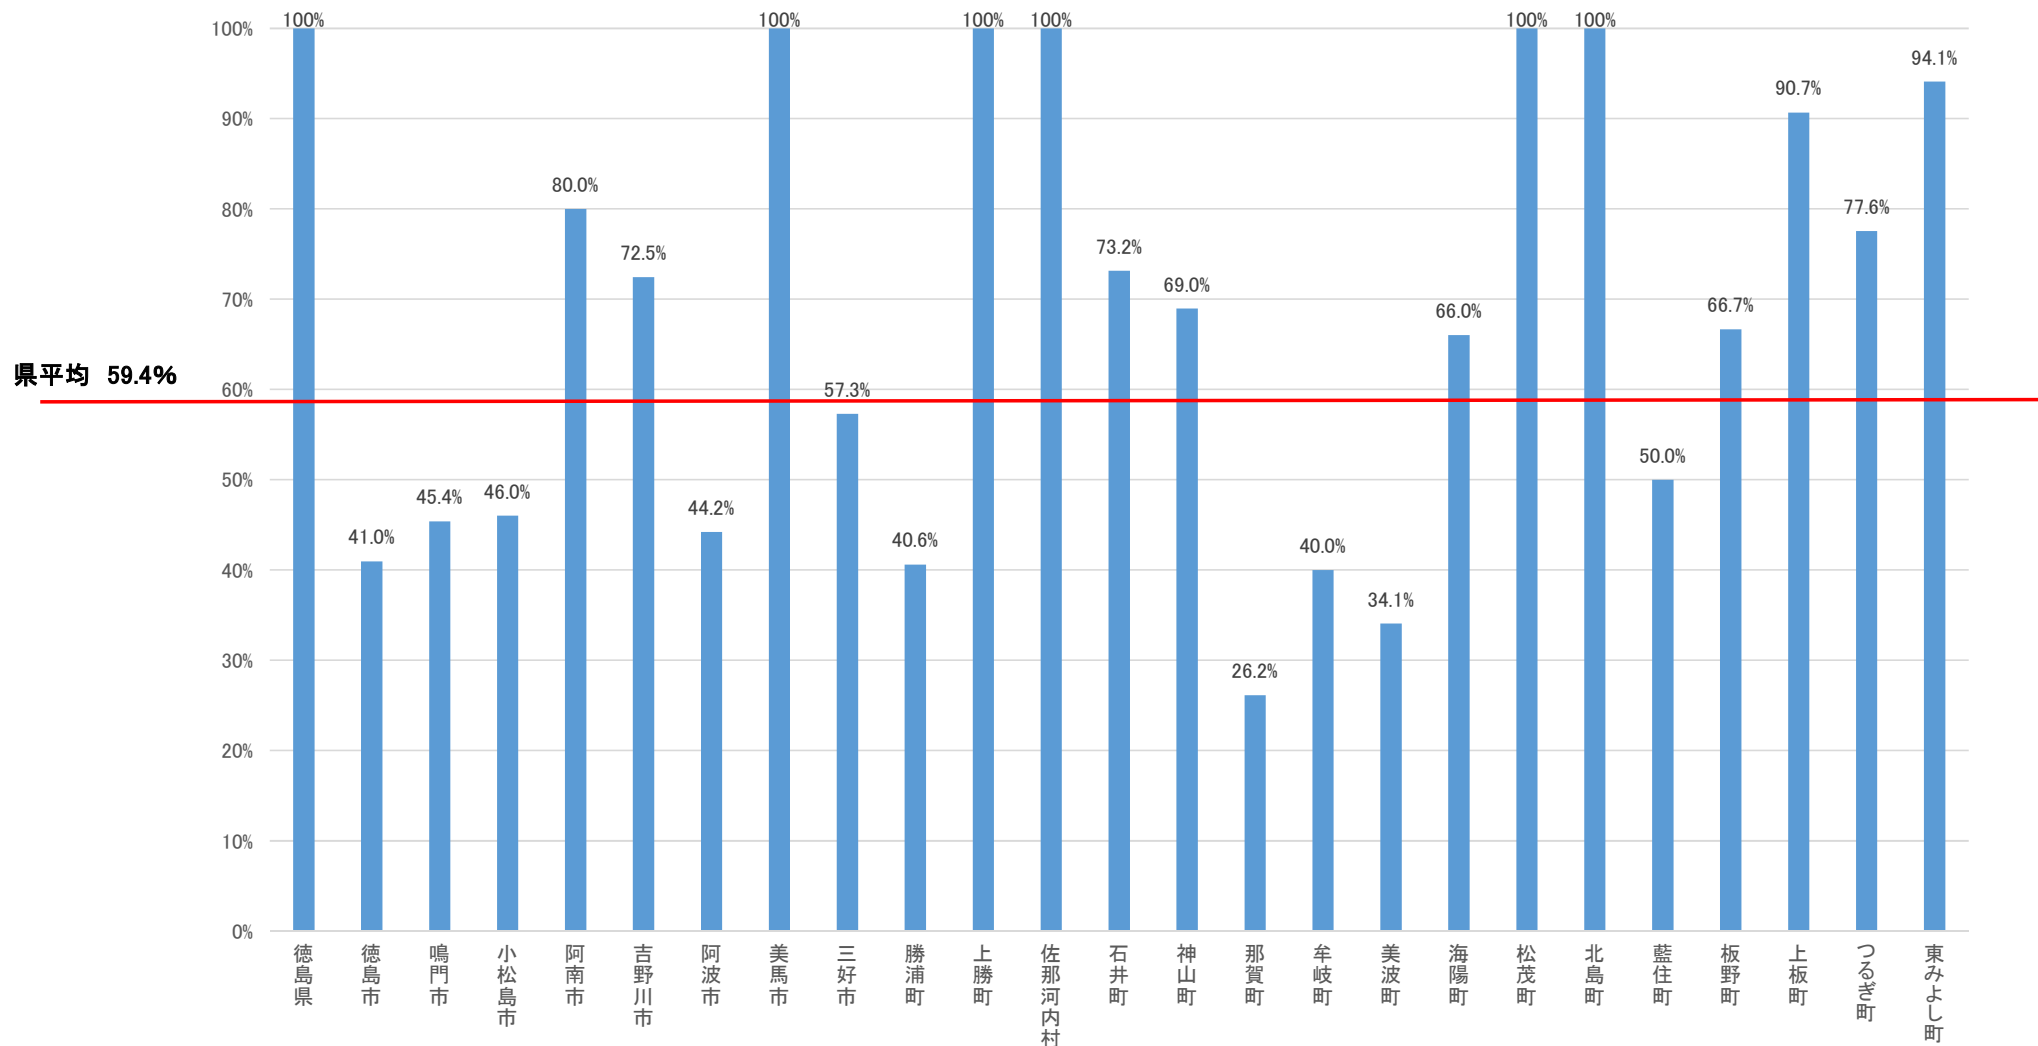


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

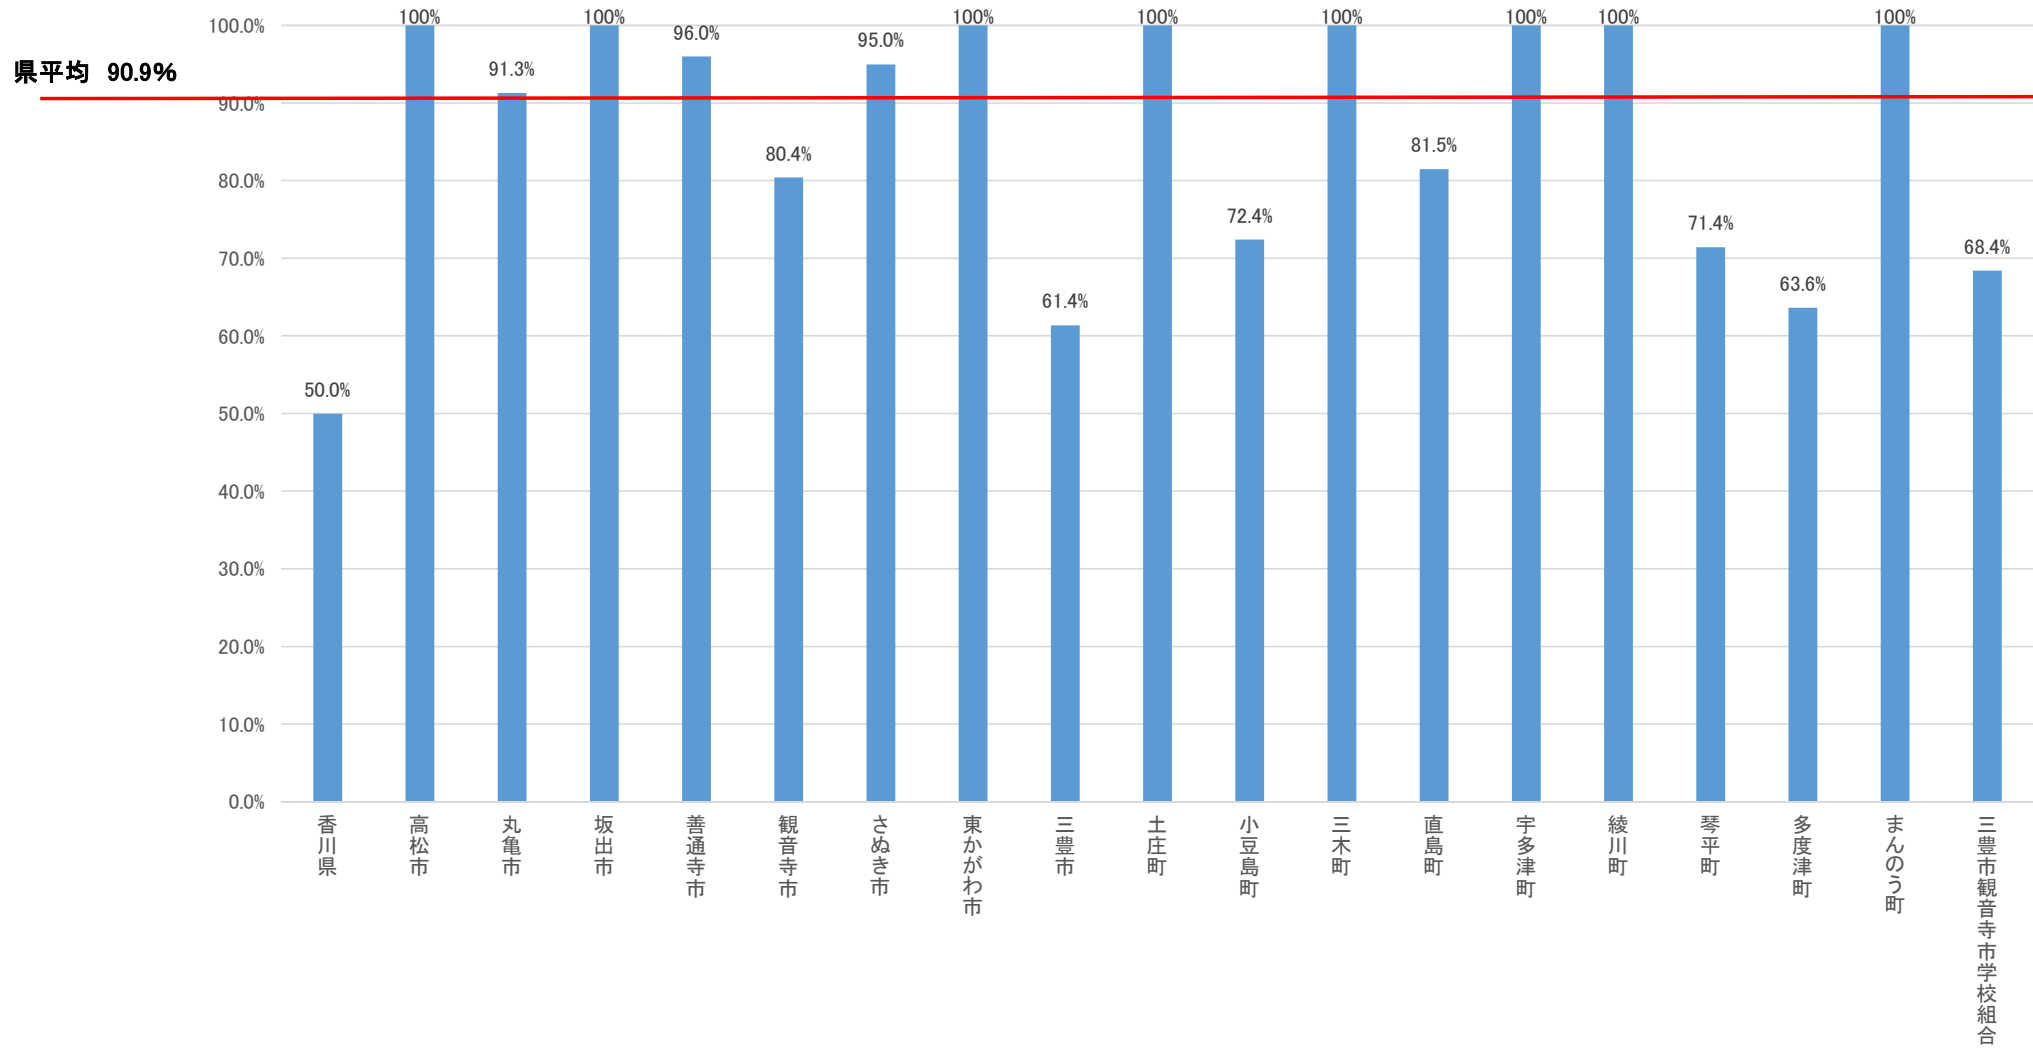


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

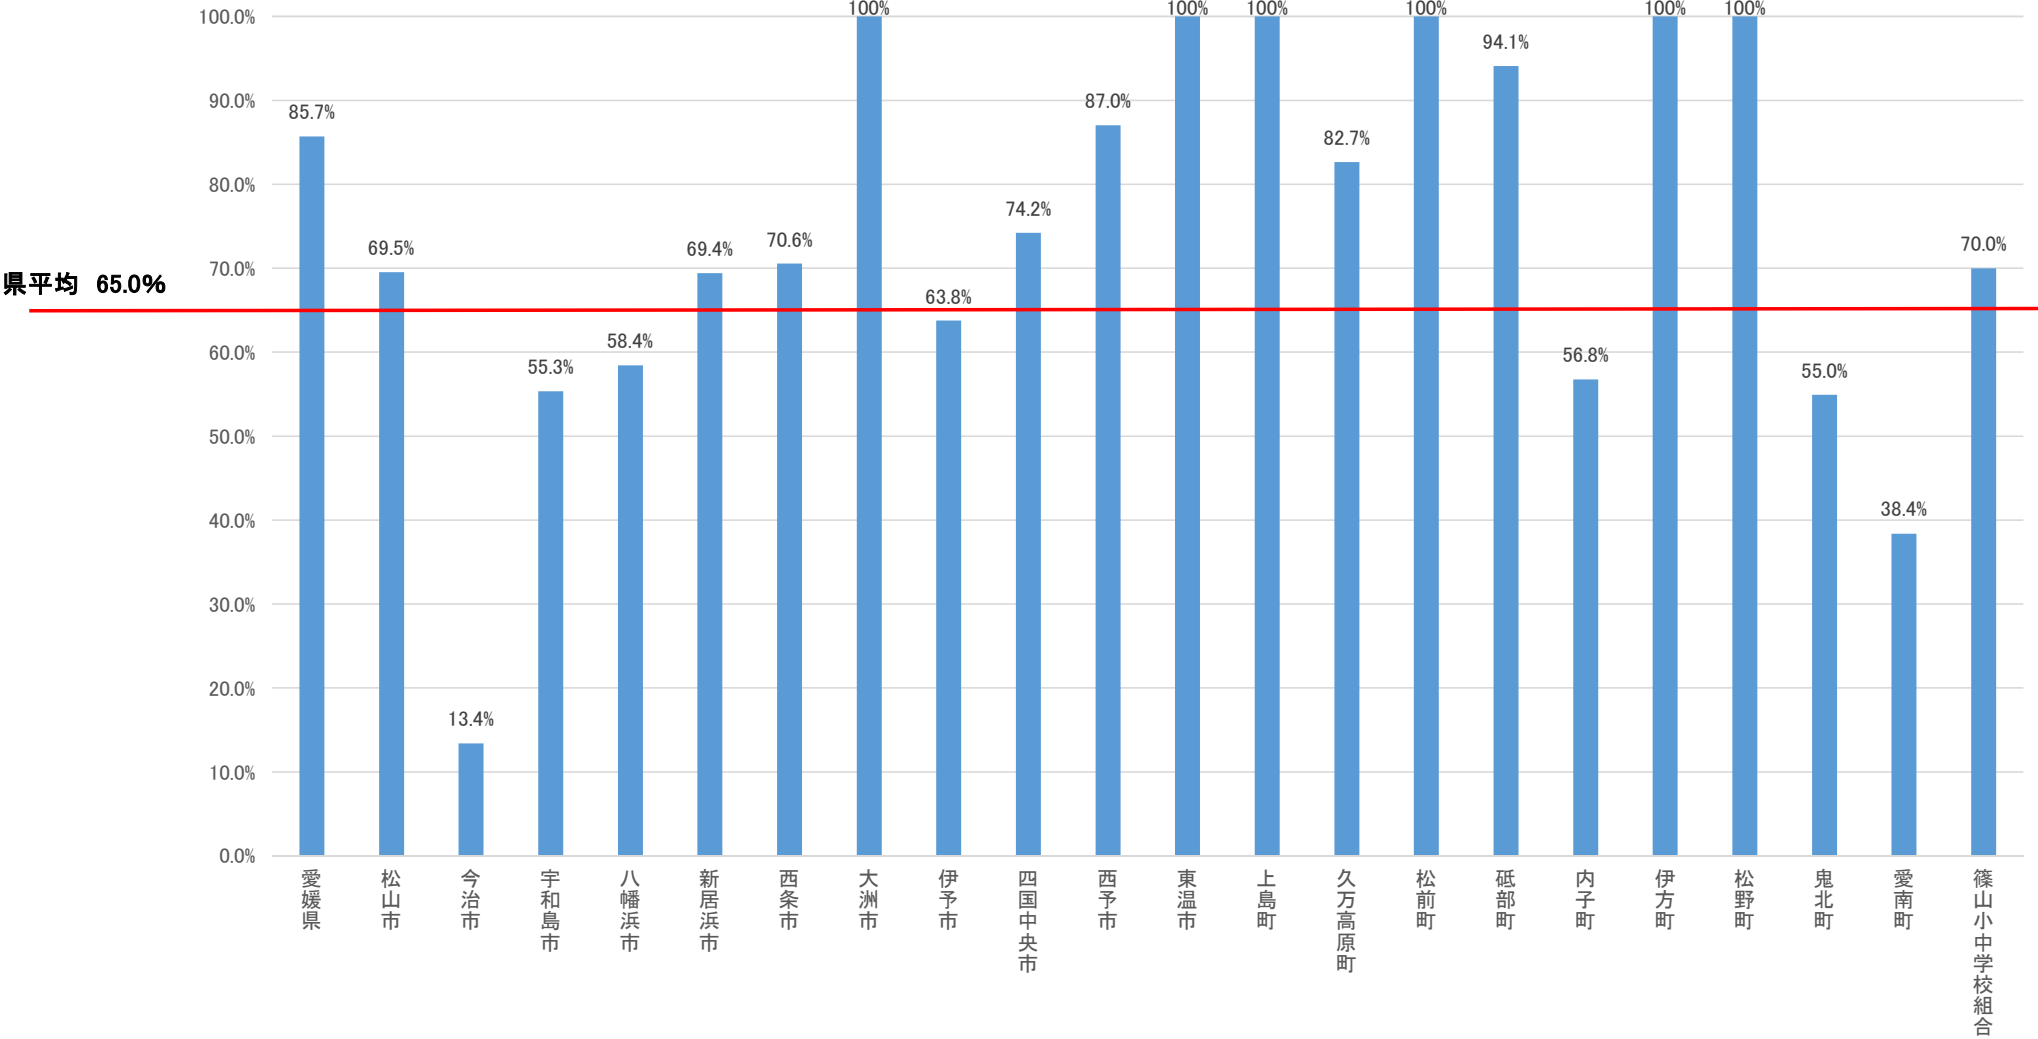

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和2年9月1日時点

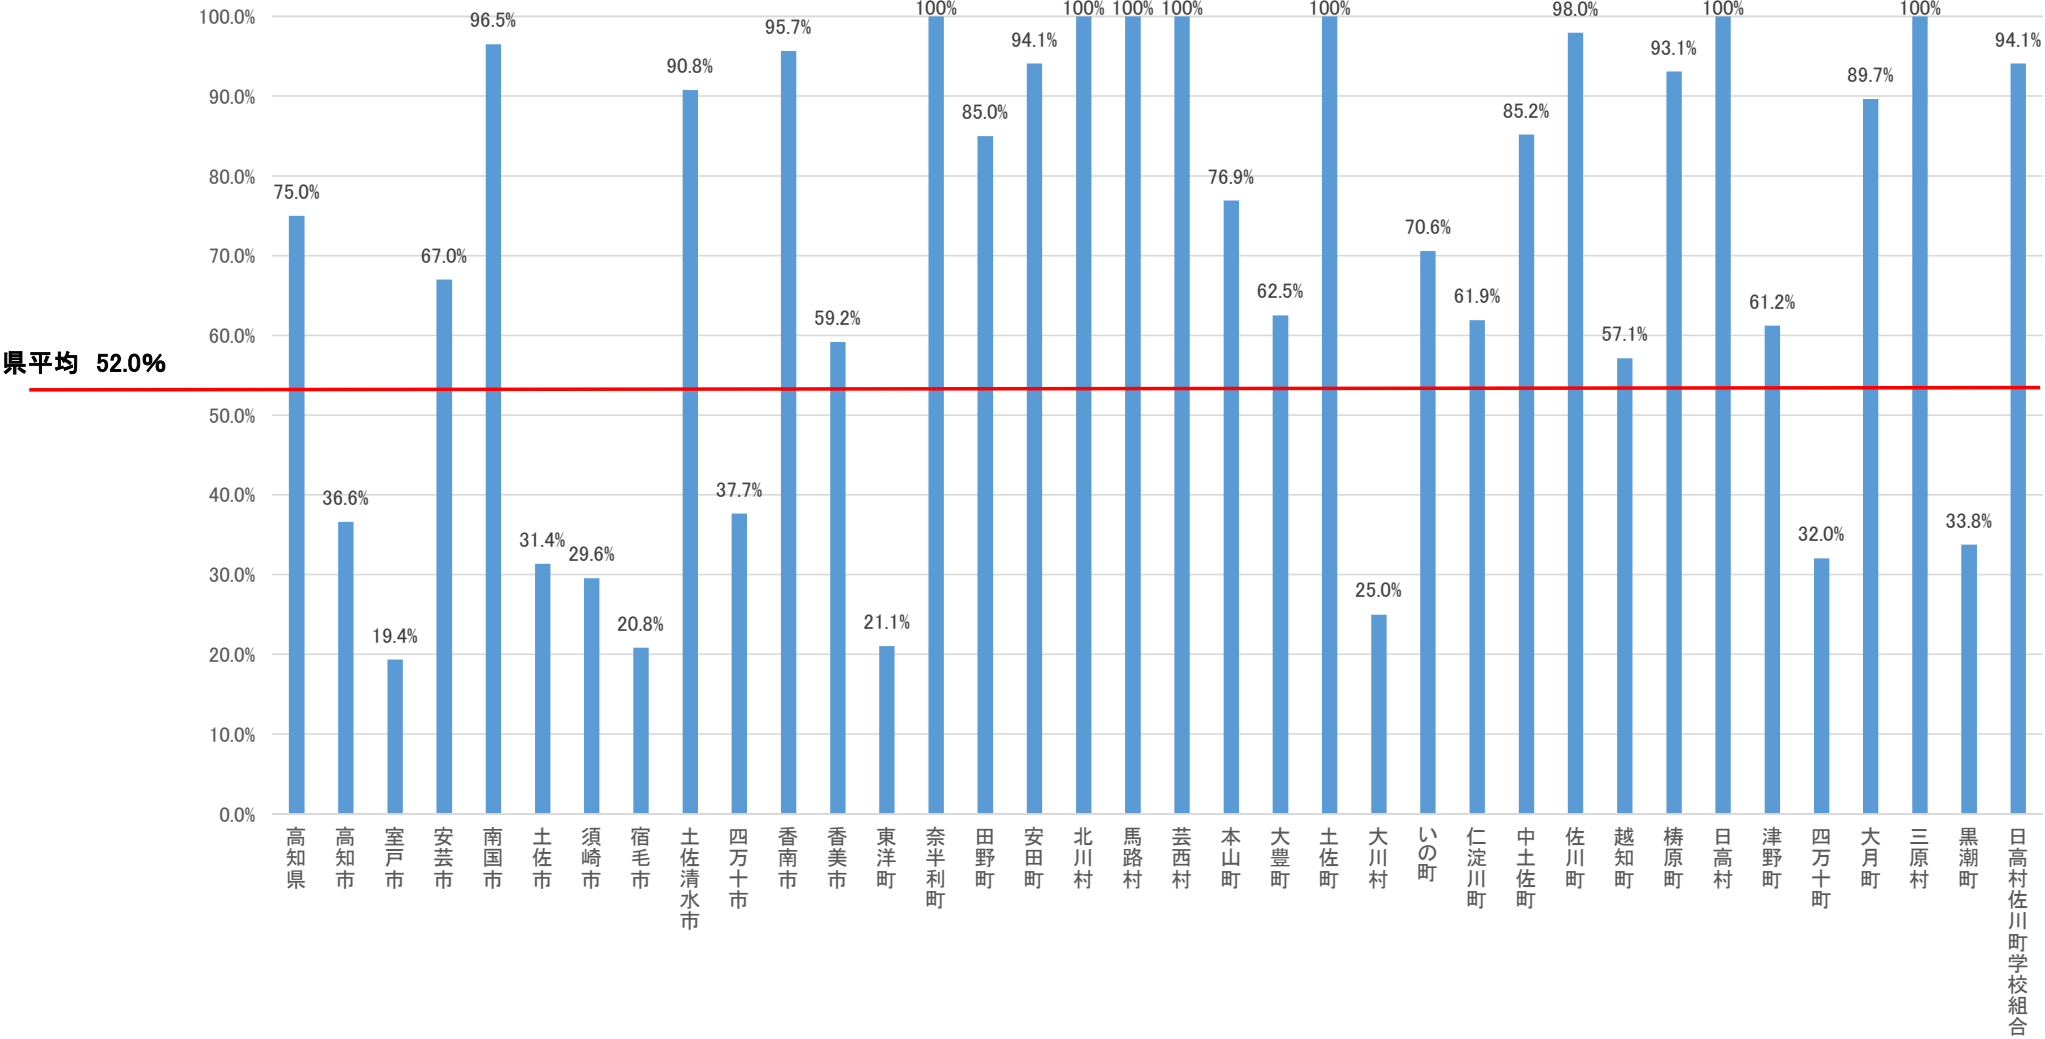

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和2年9月1日時点

県平均 52.8%

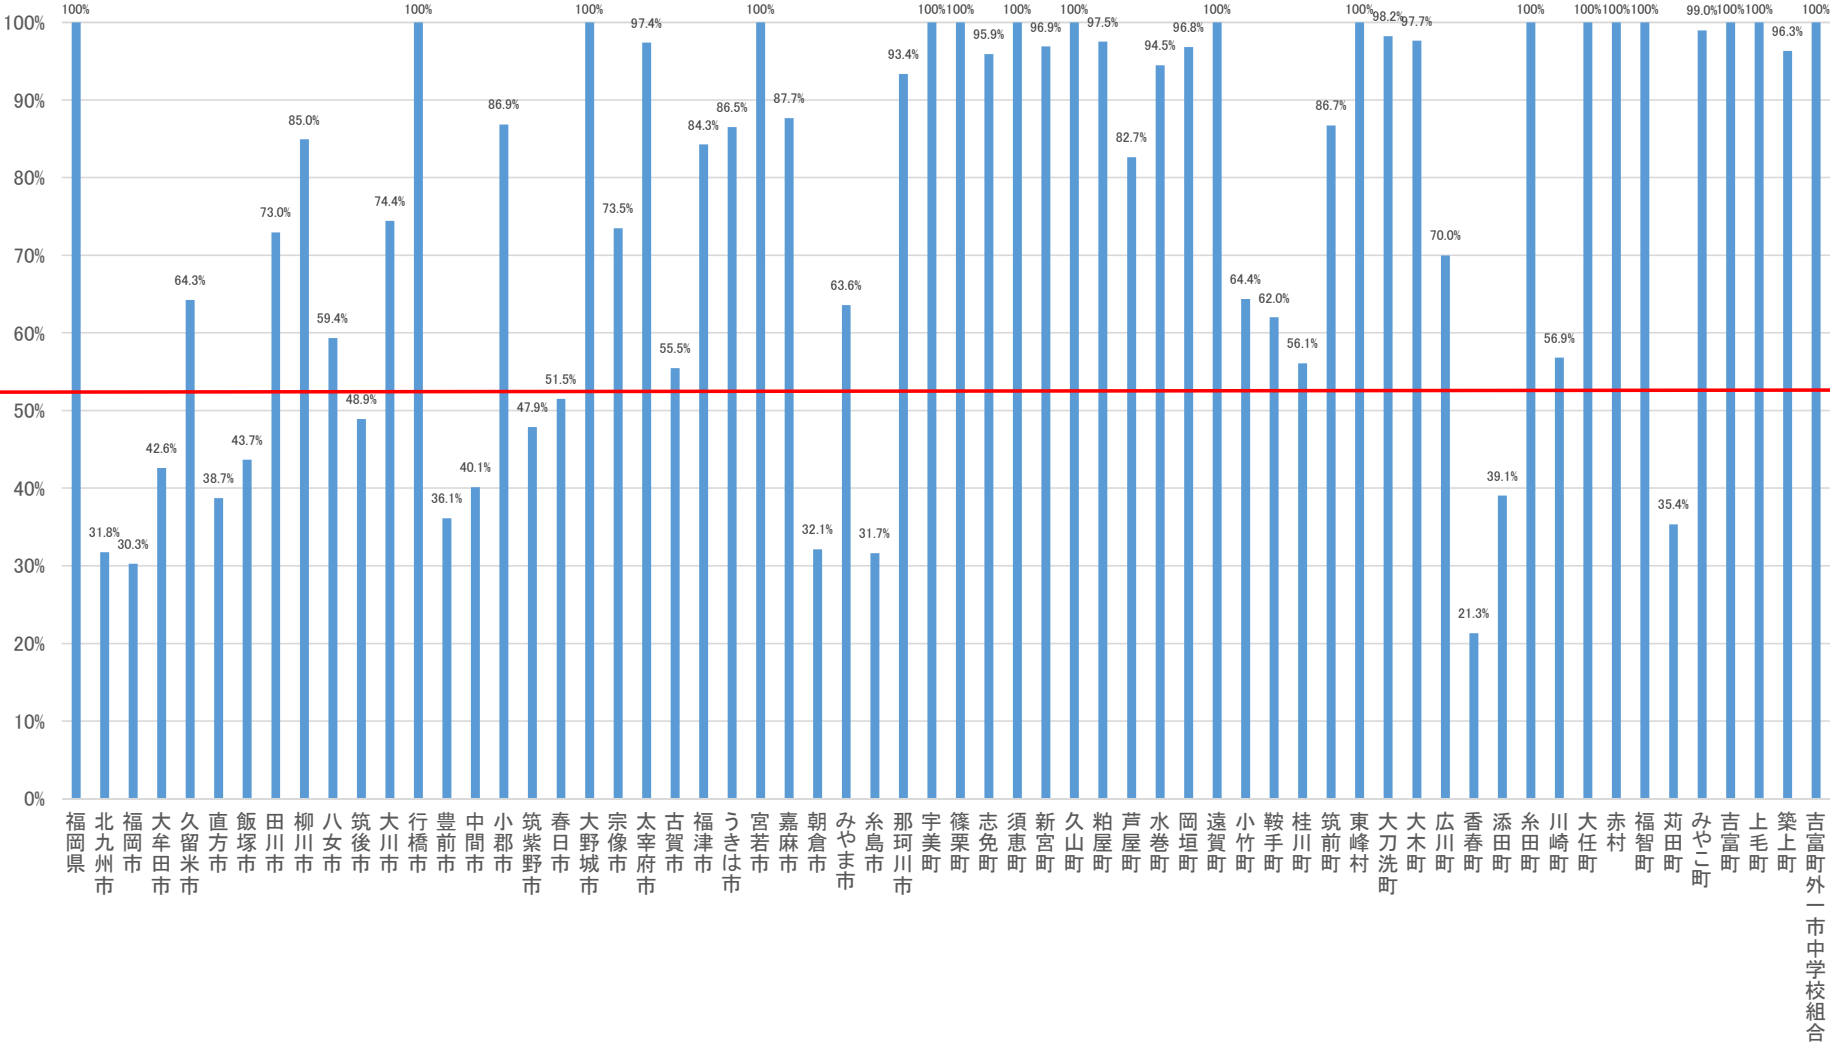


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

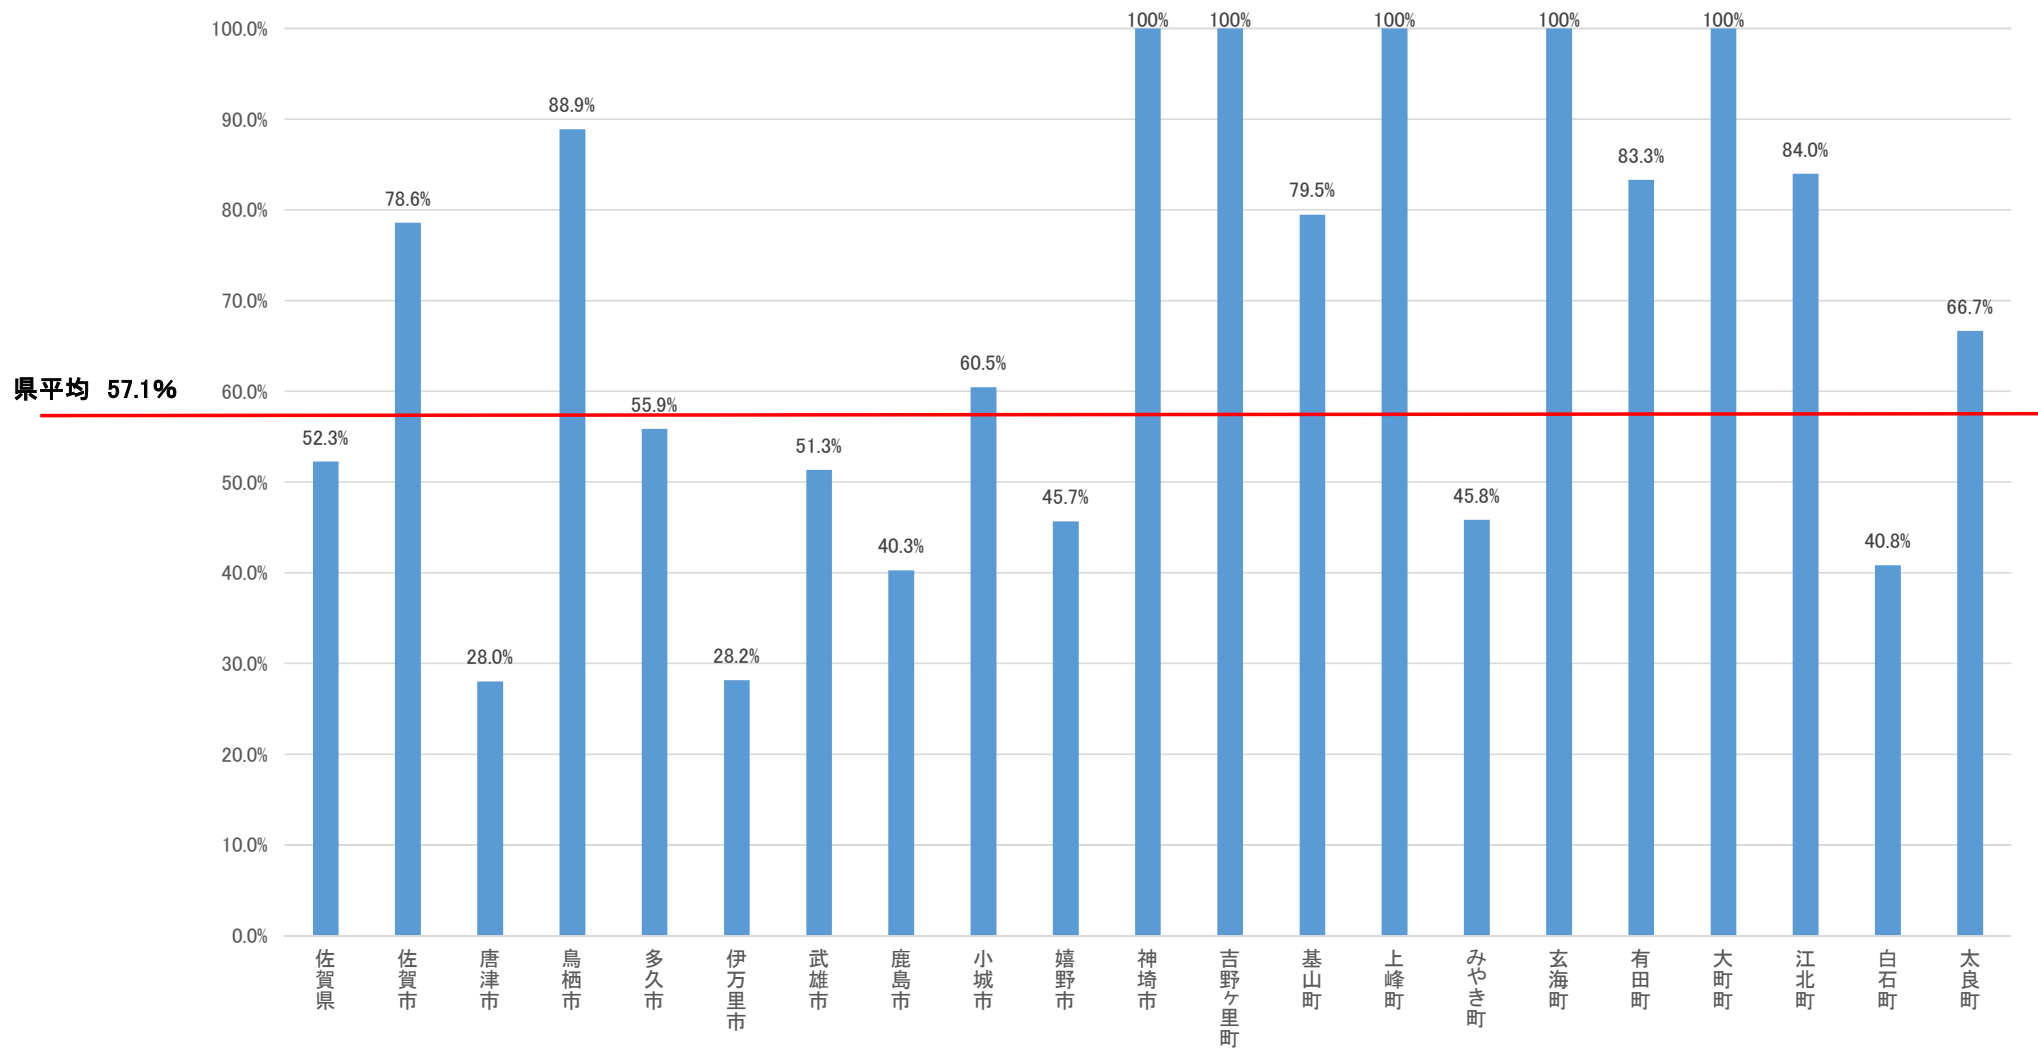

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和2年9月1日時点

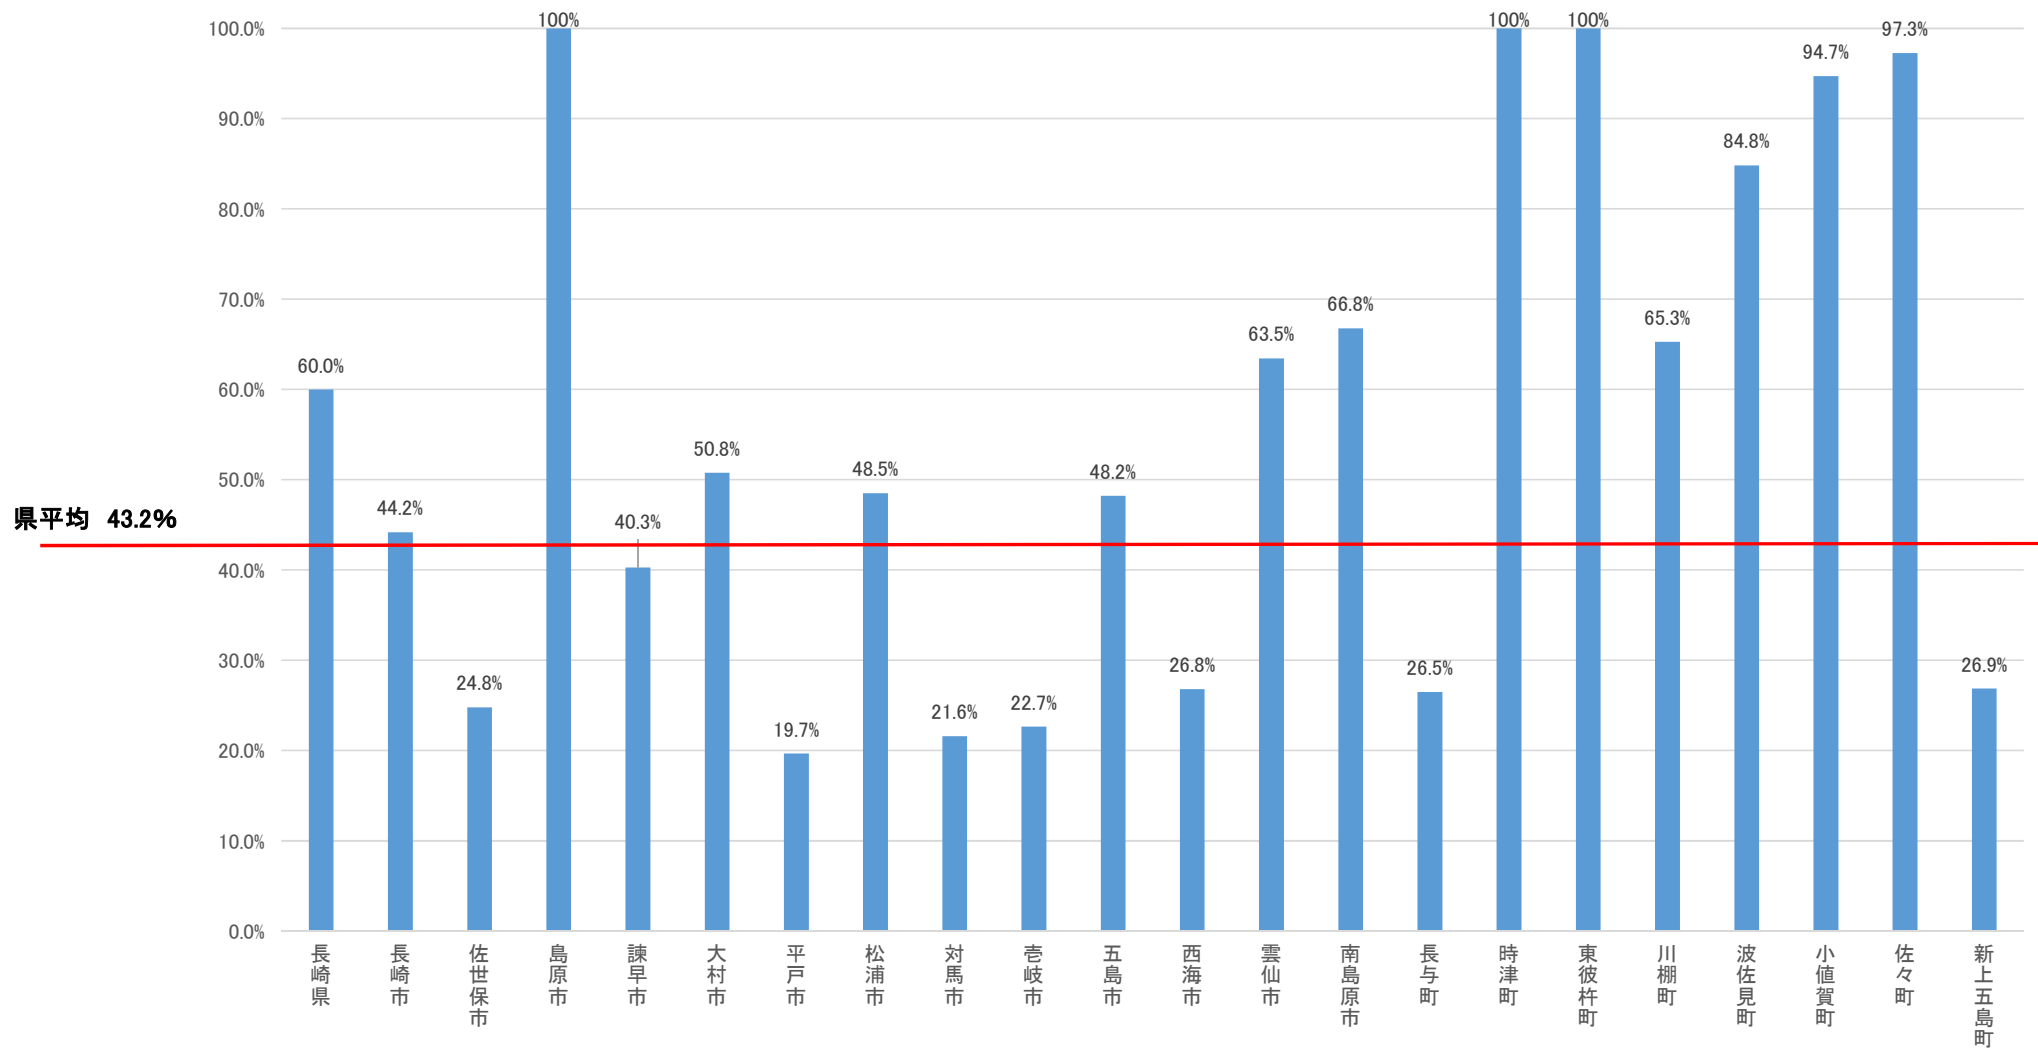

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和2年9月1日時点

県平均 75.2%

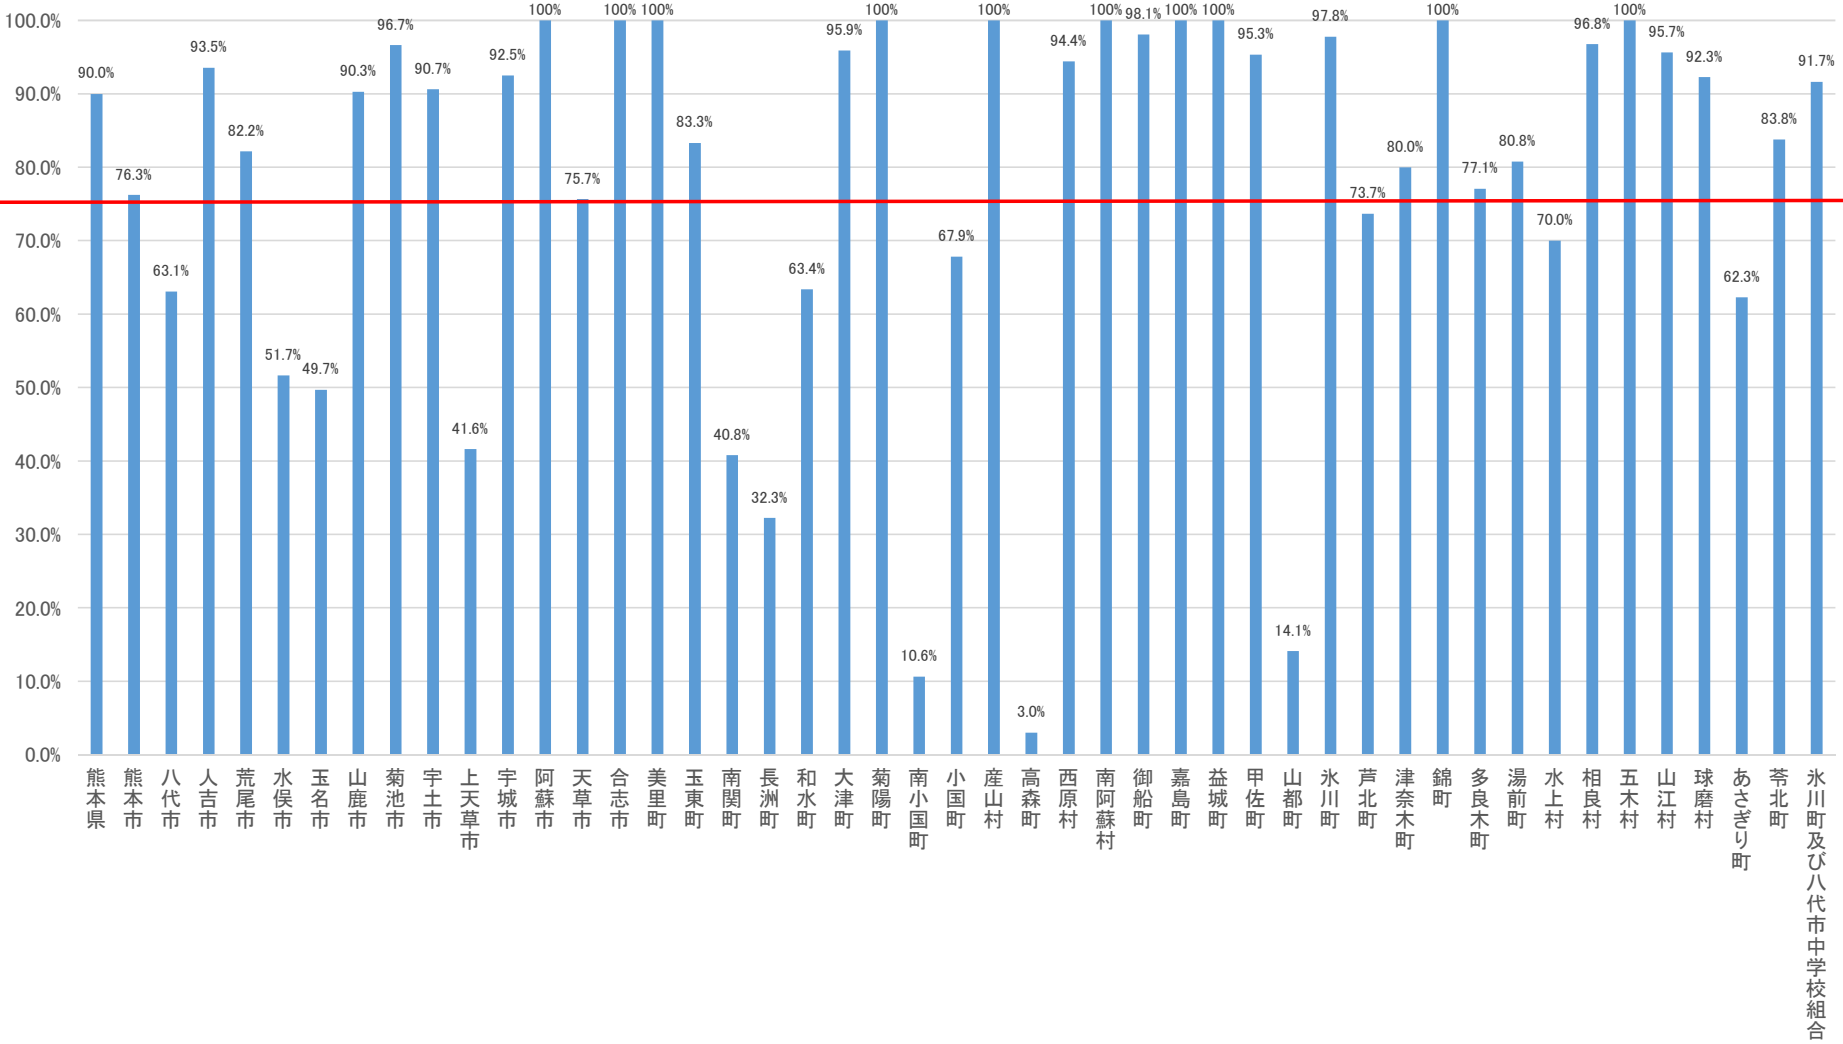


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

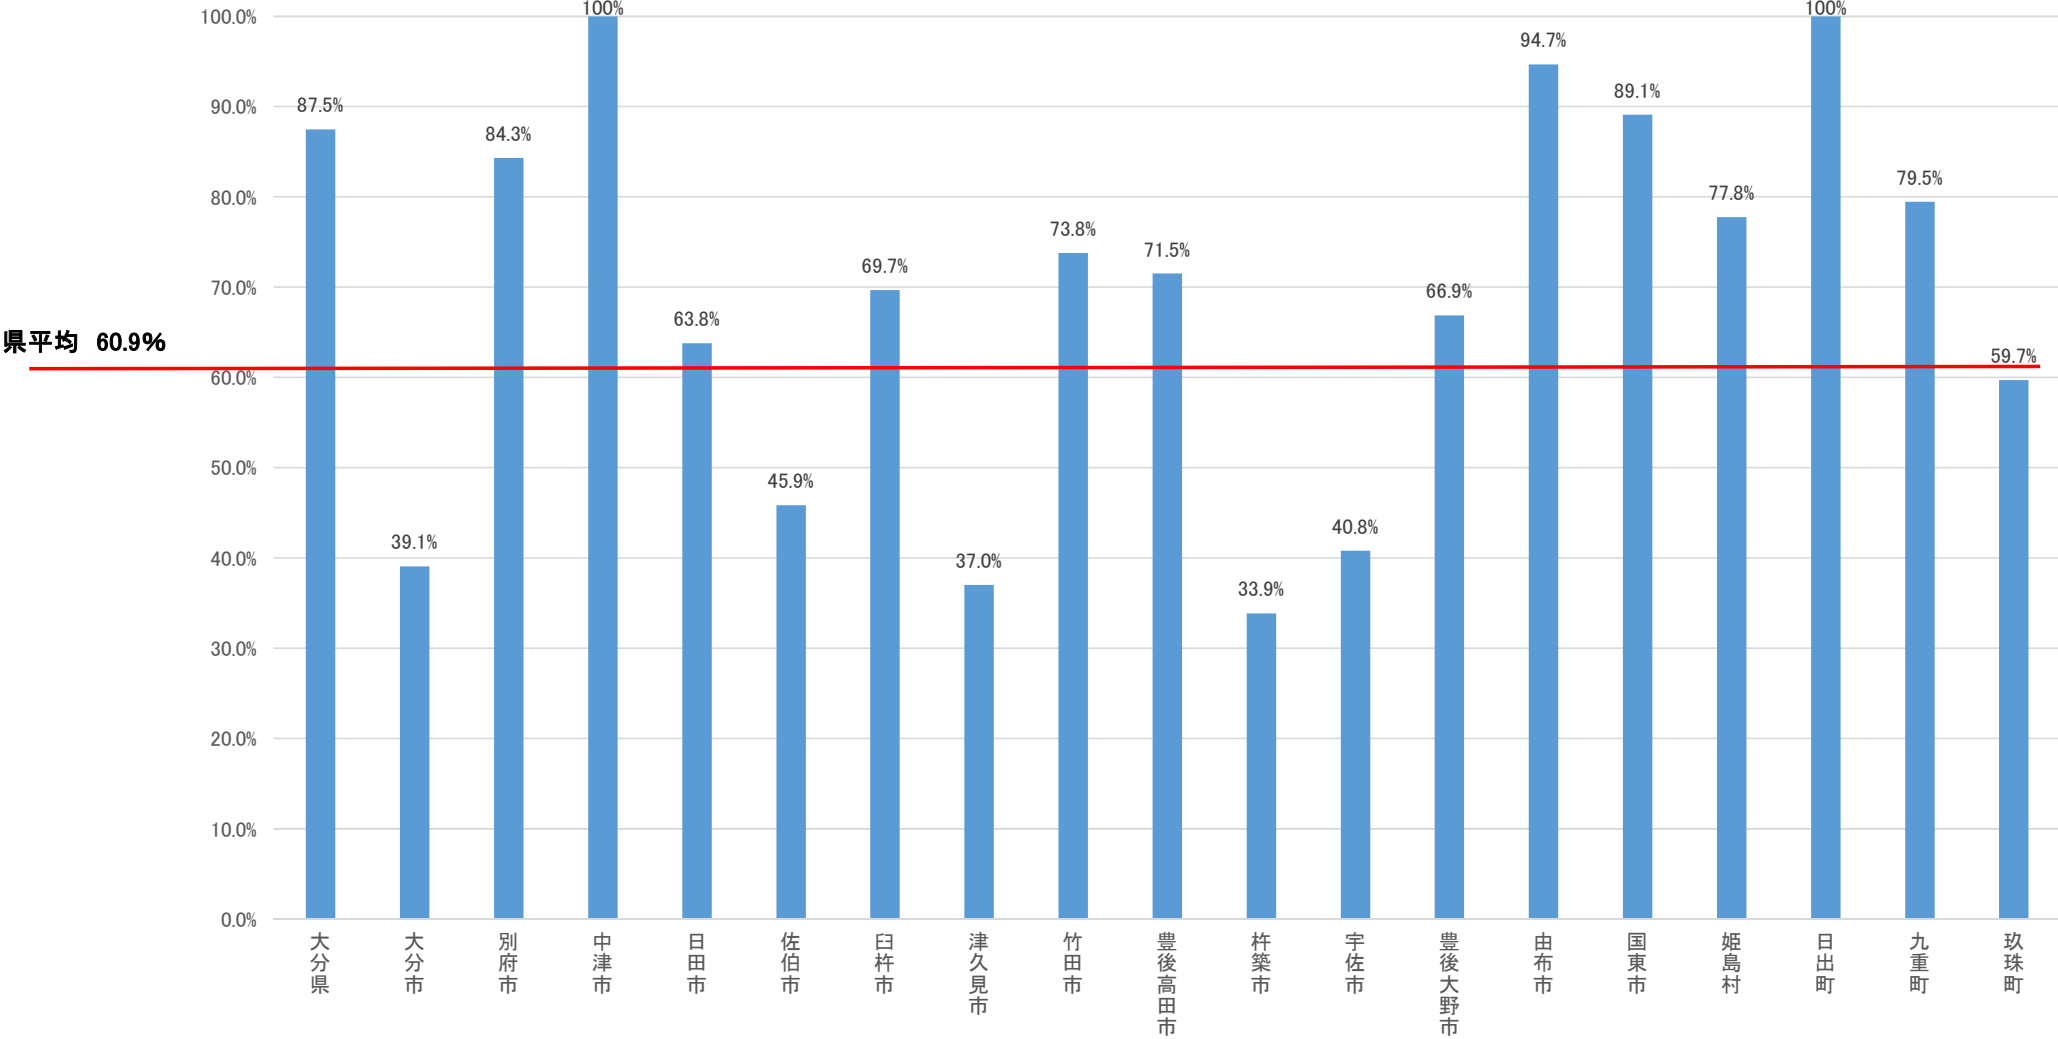


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

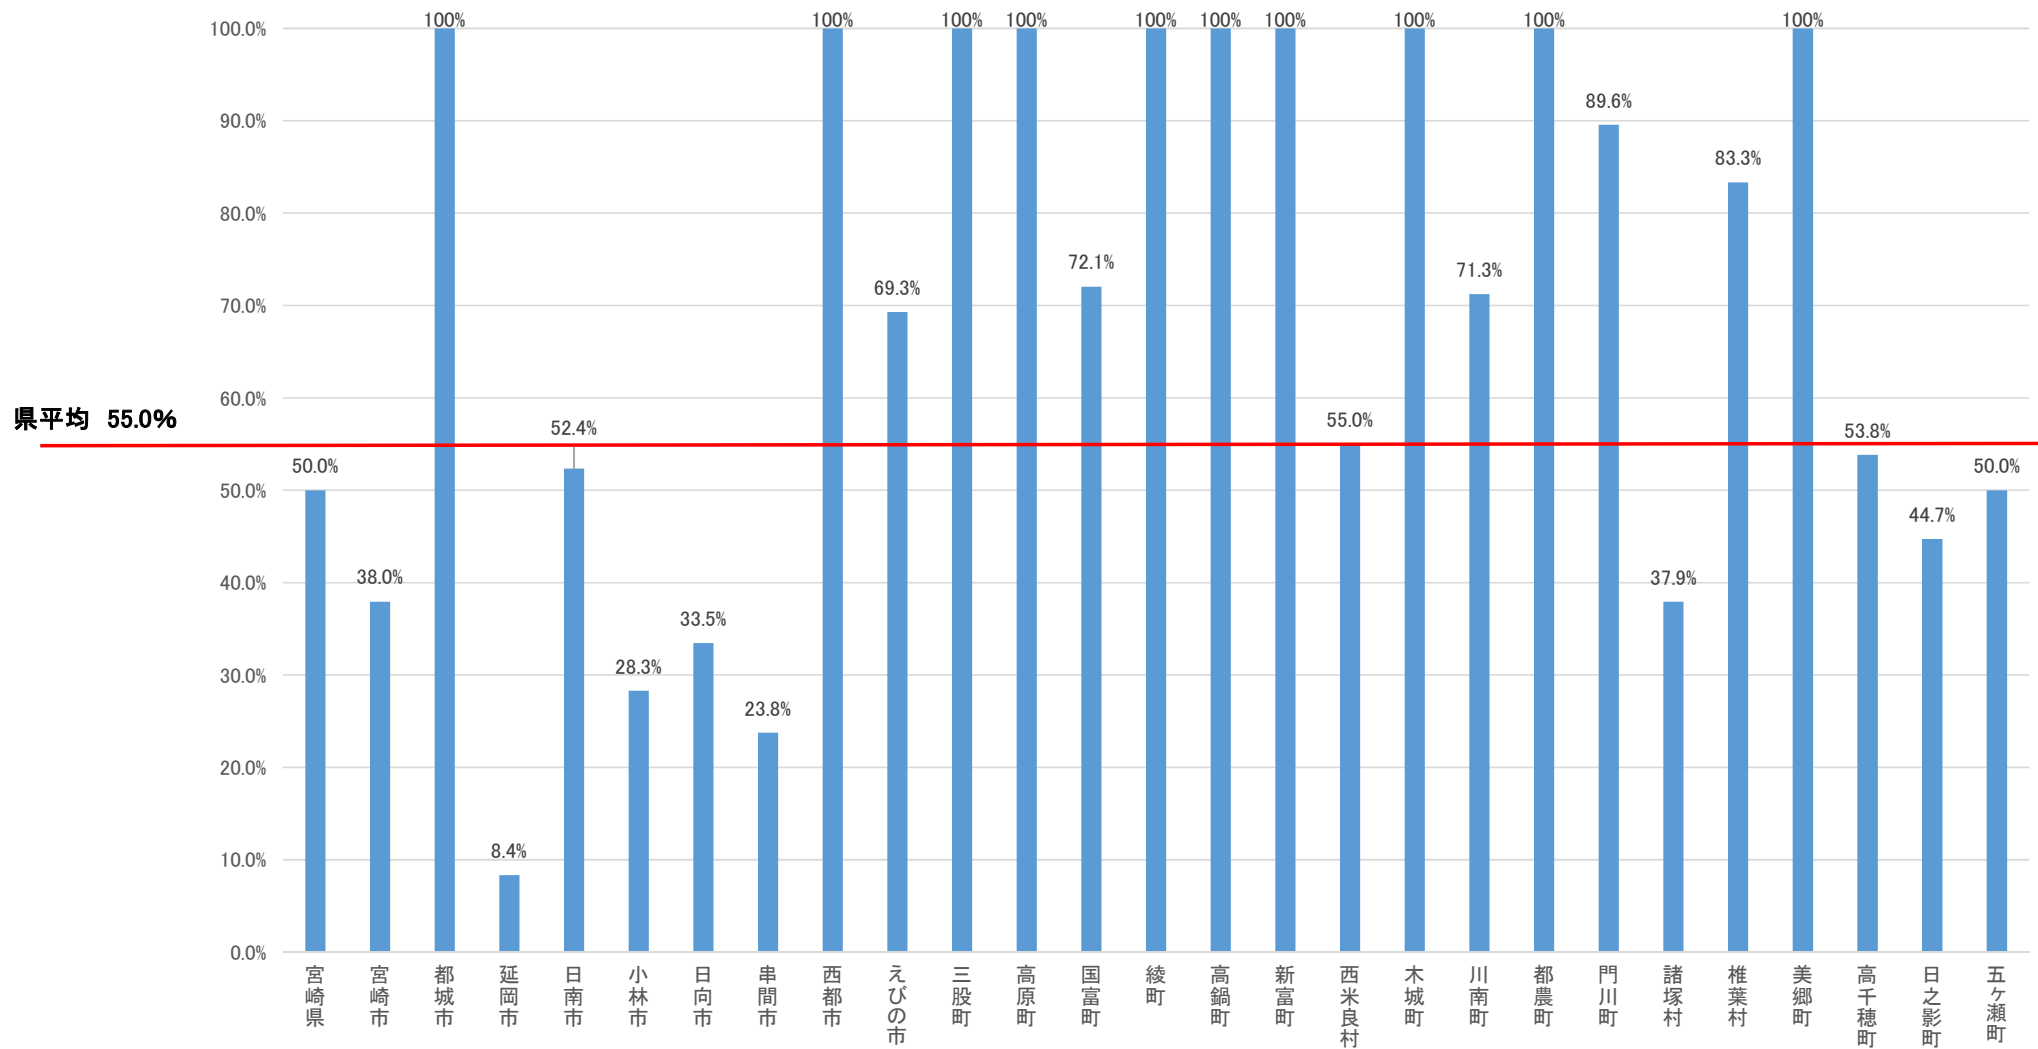

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

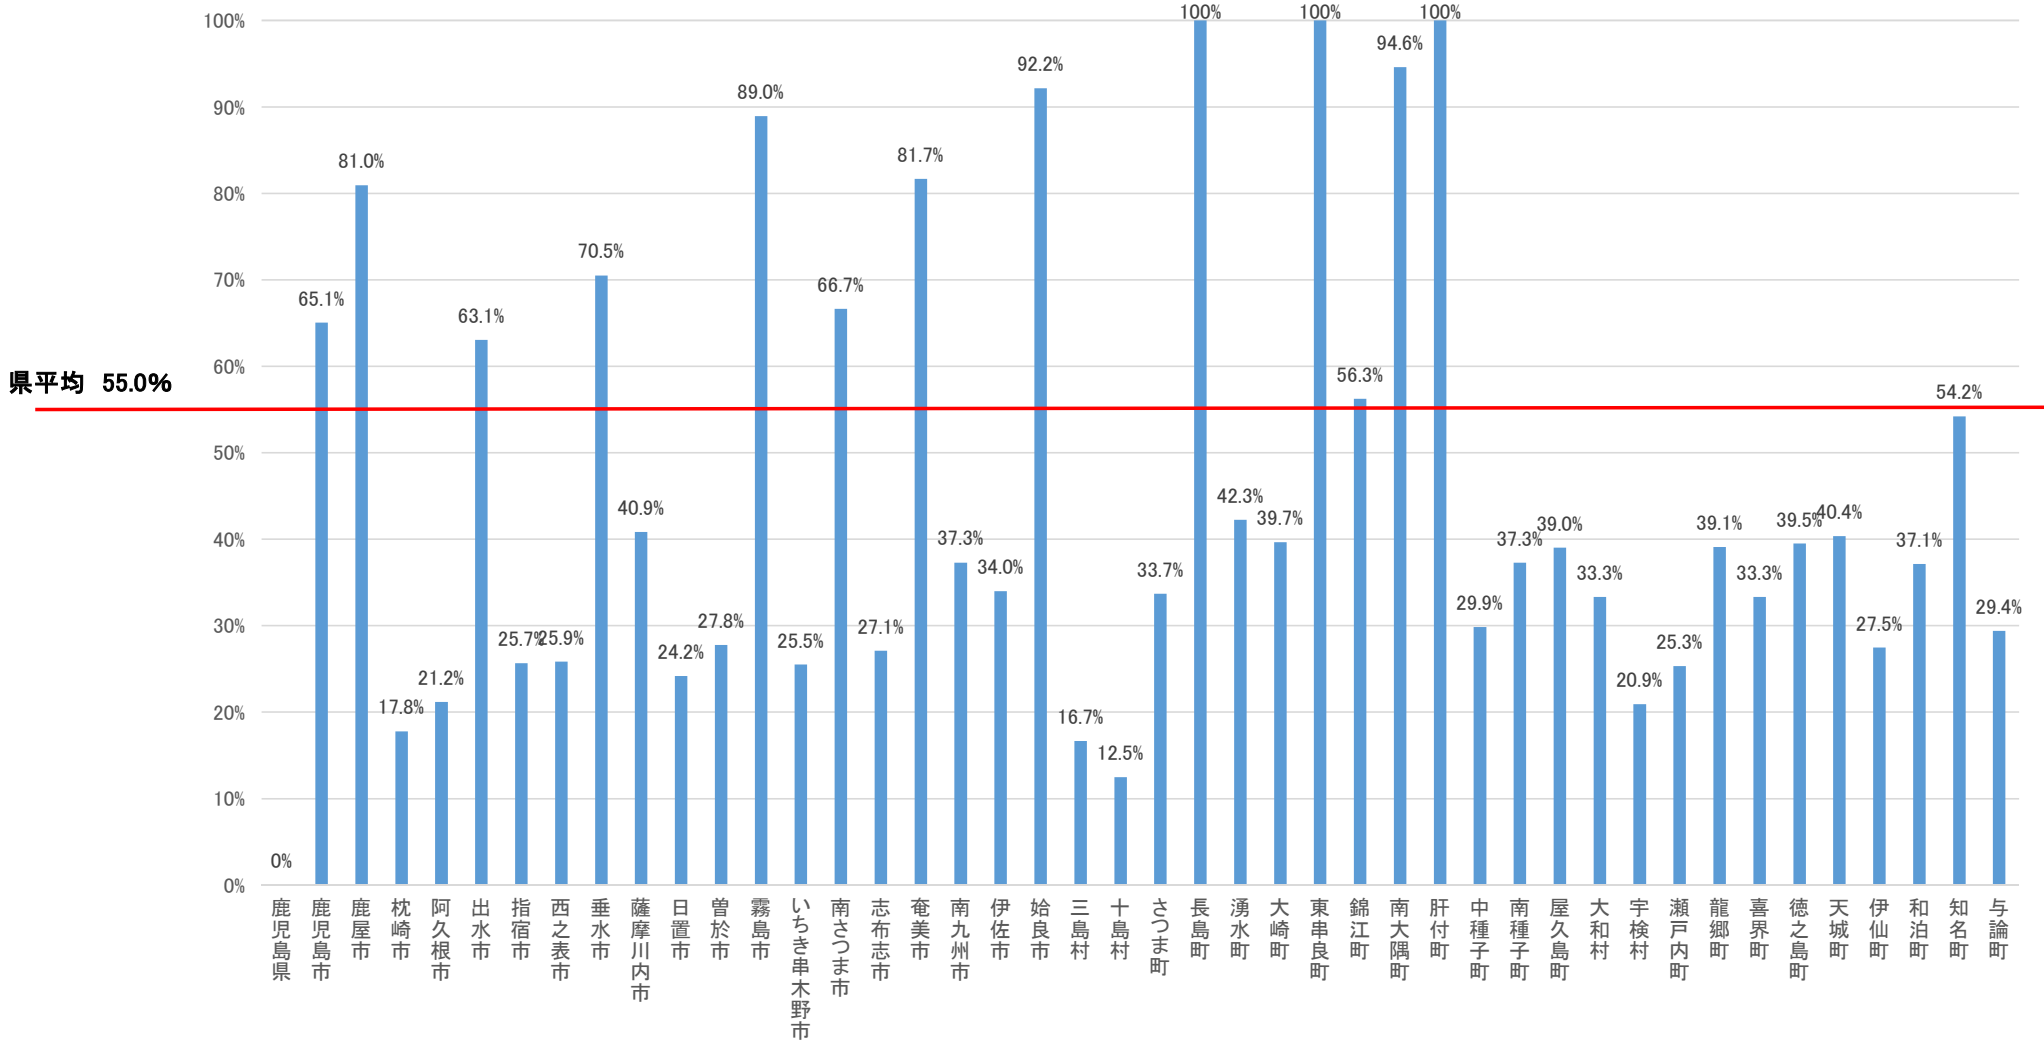

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和2年9月1日時点

県平均 83.7%

