


全国


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

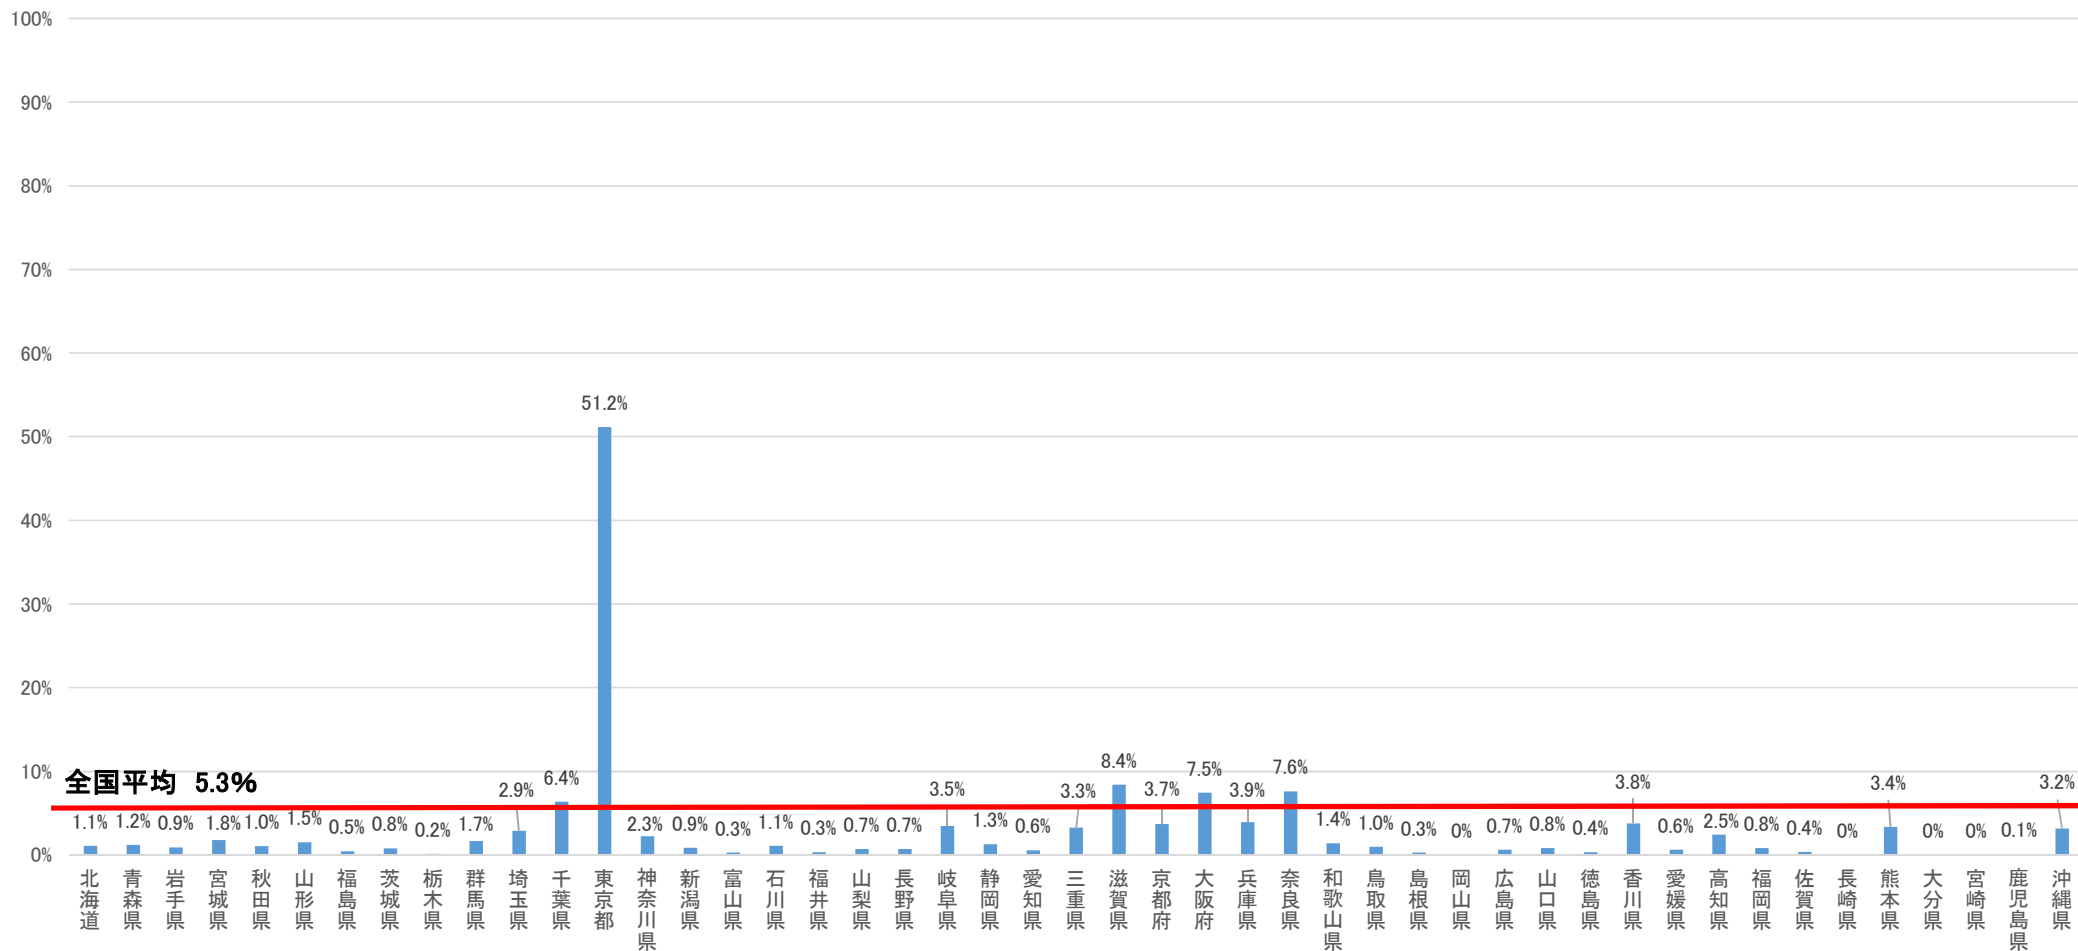


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

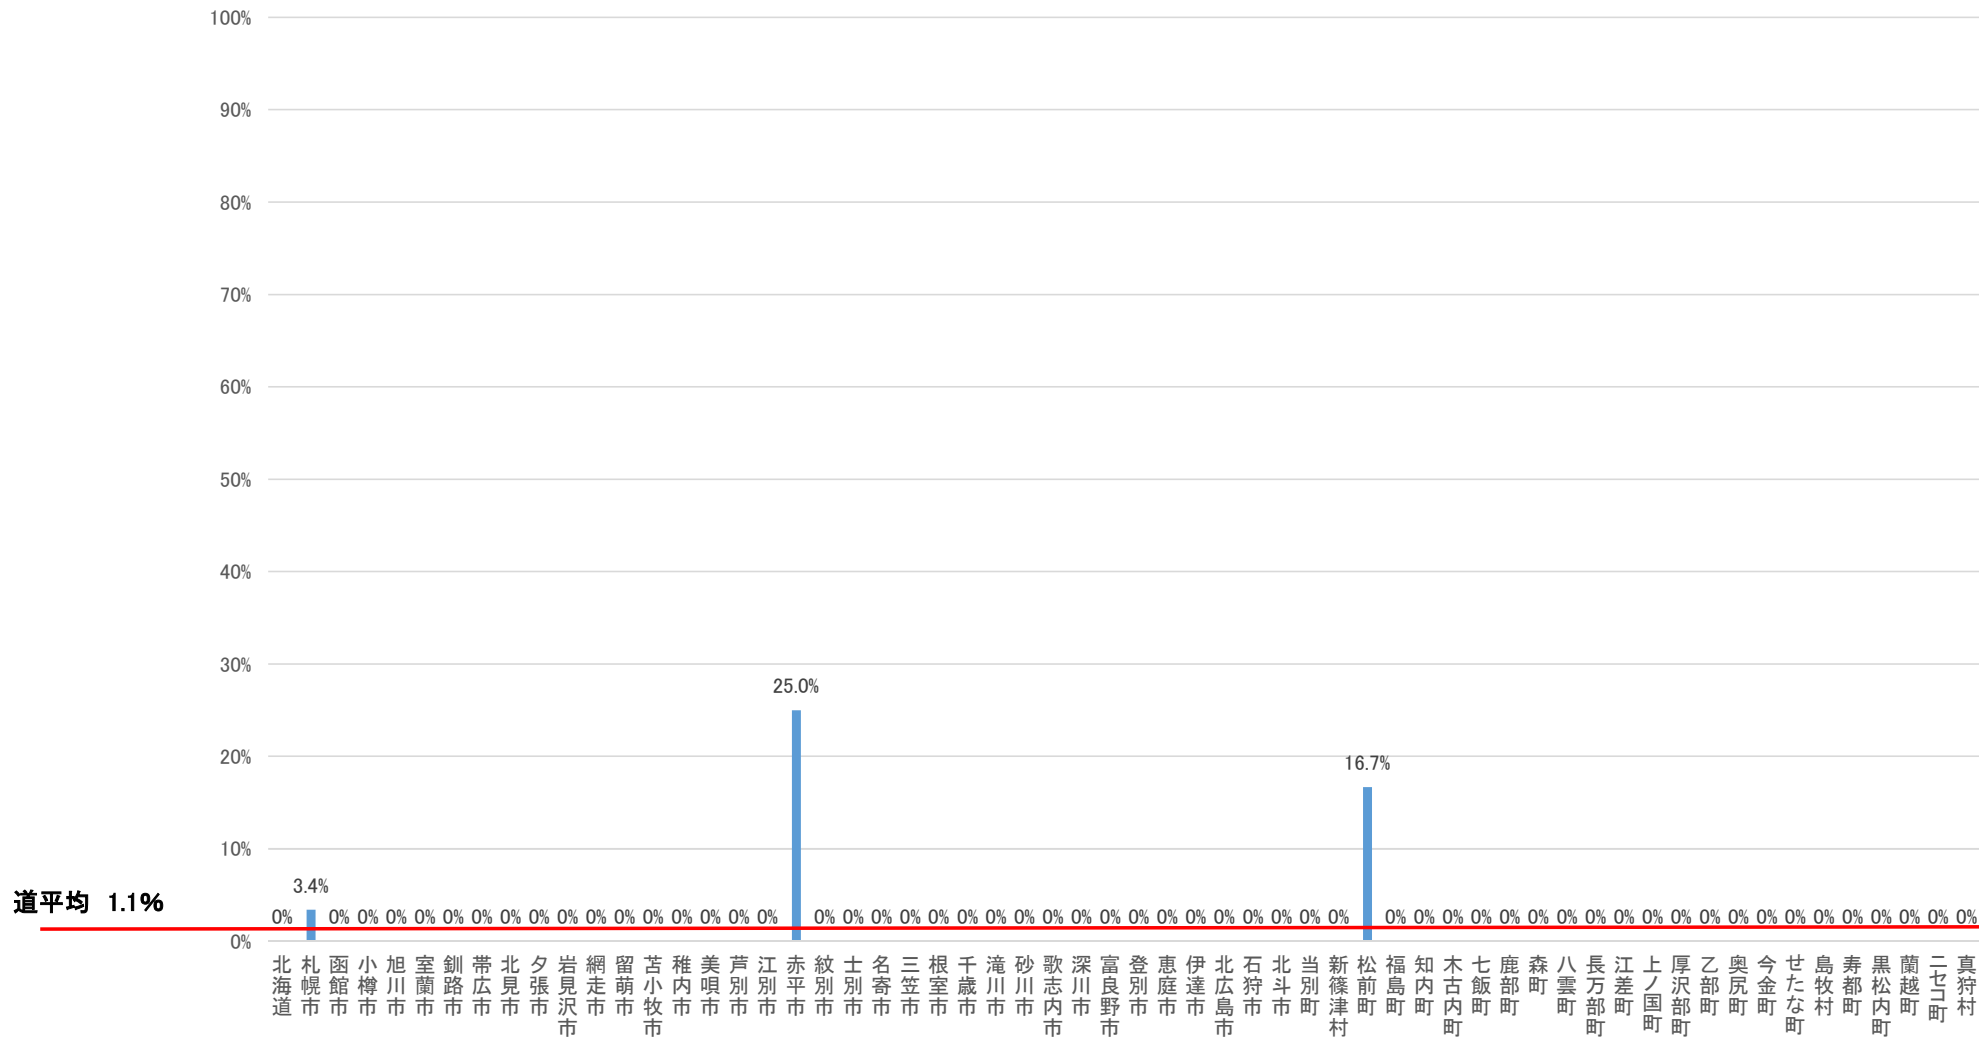

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和2年9月1日時点

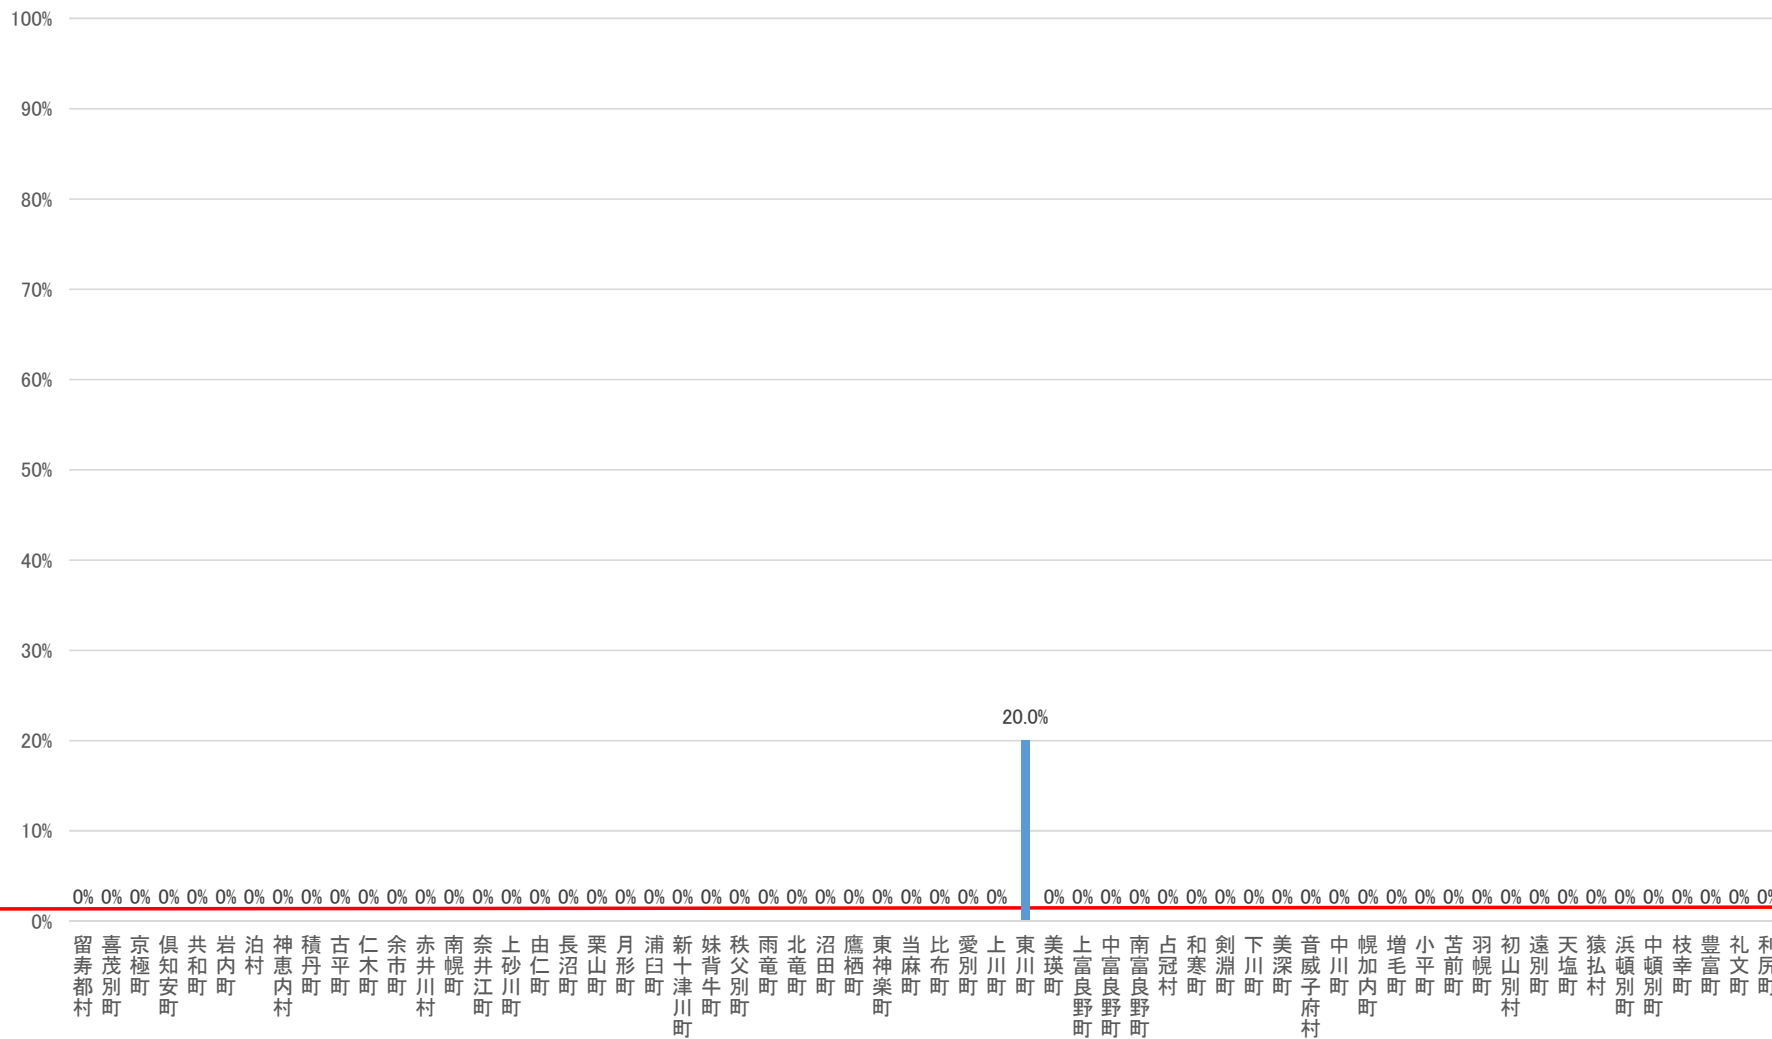

道平均 1.1%


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

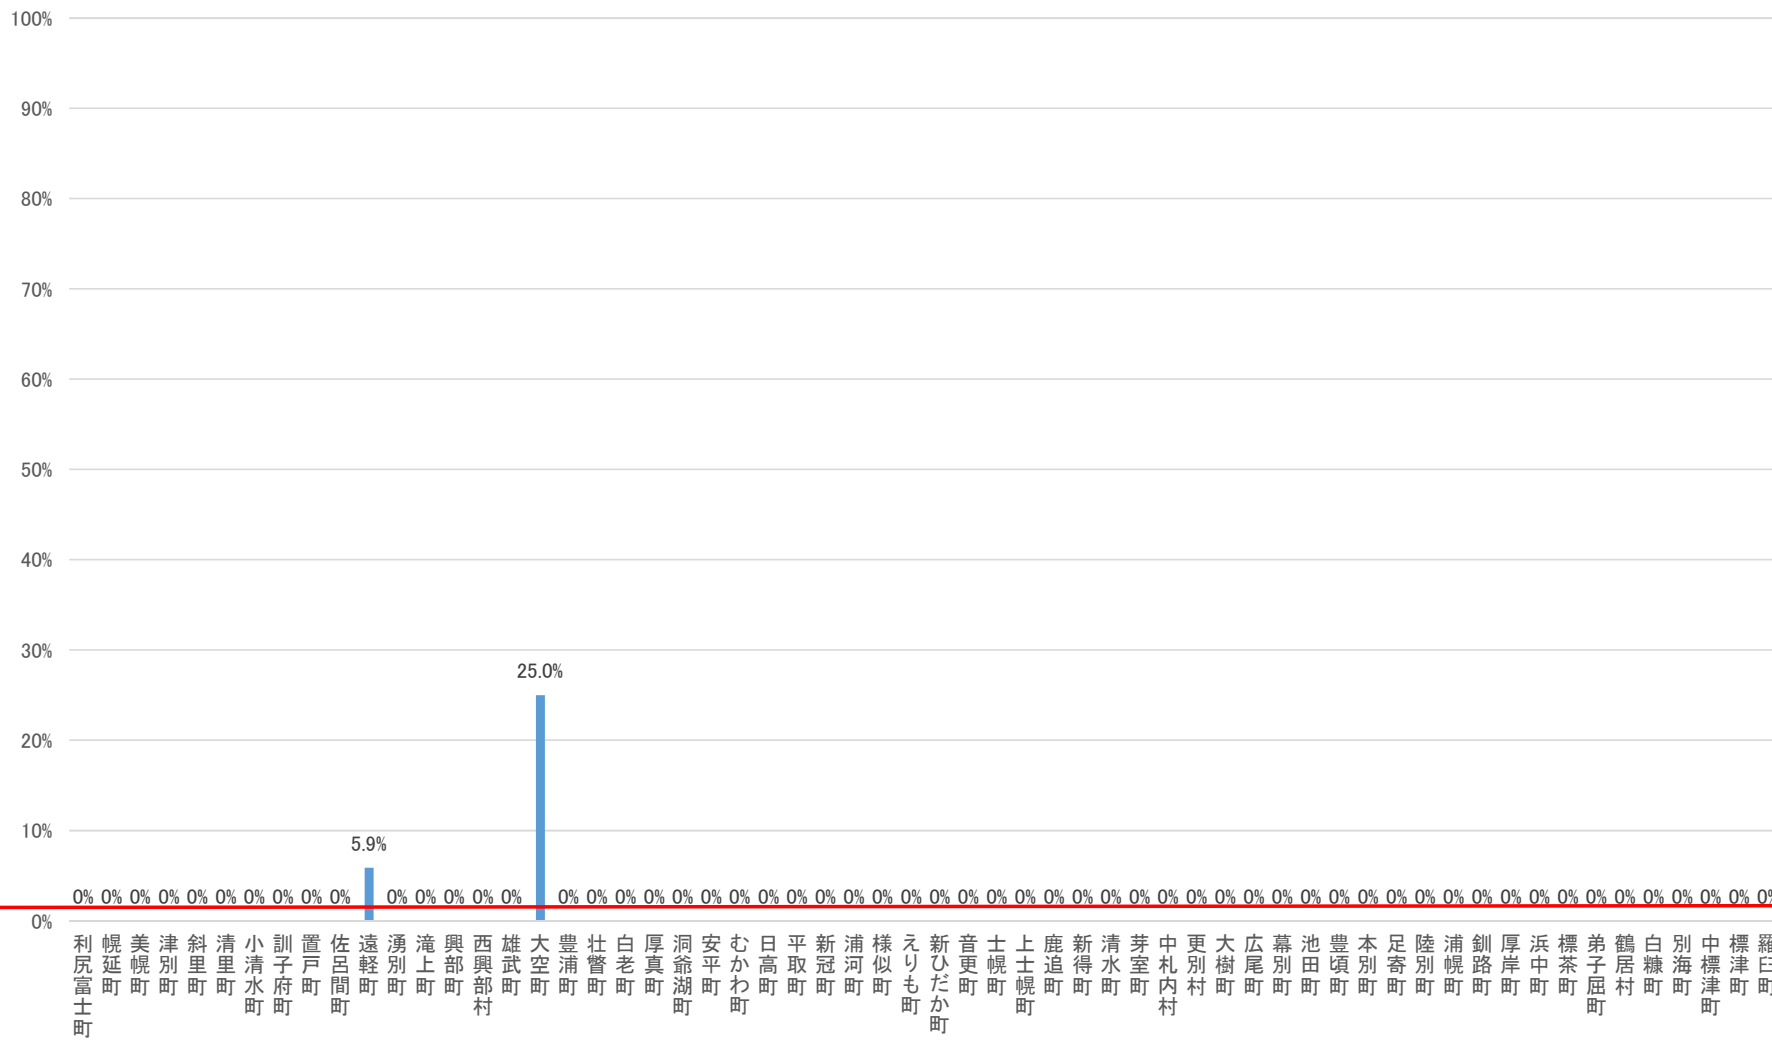


道平均 1.1%

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

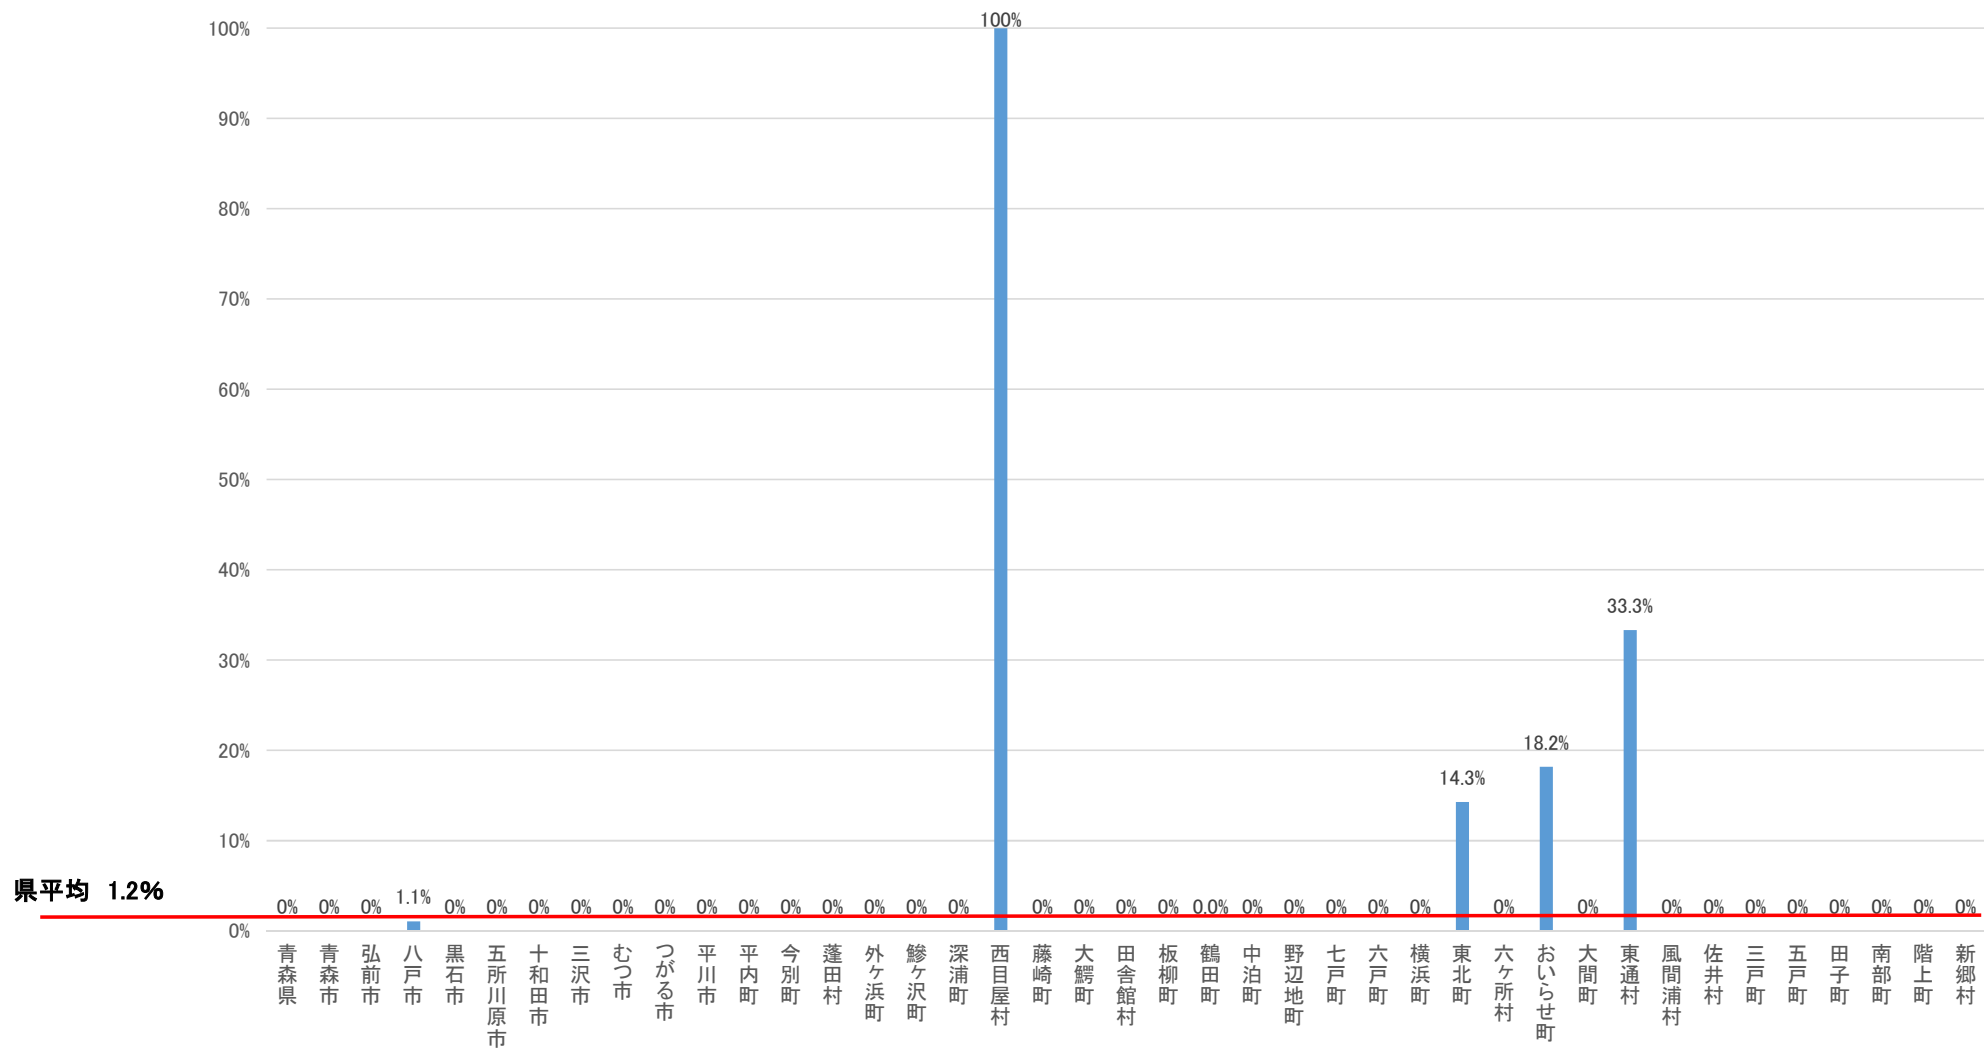


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

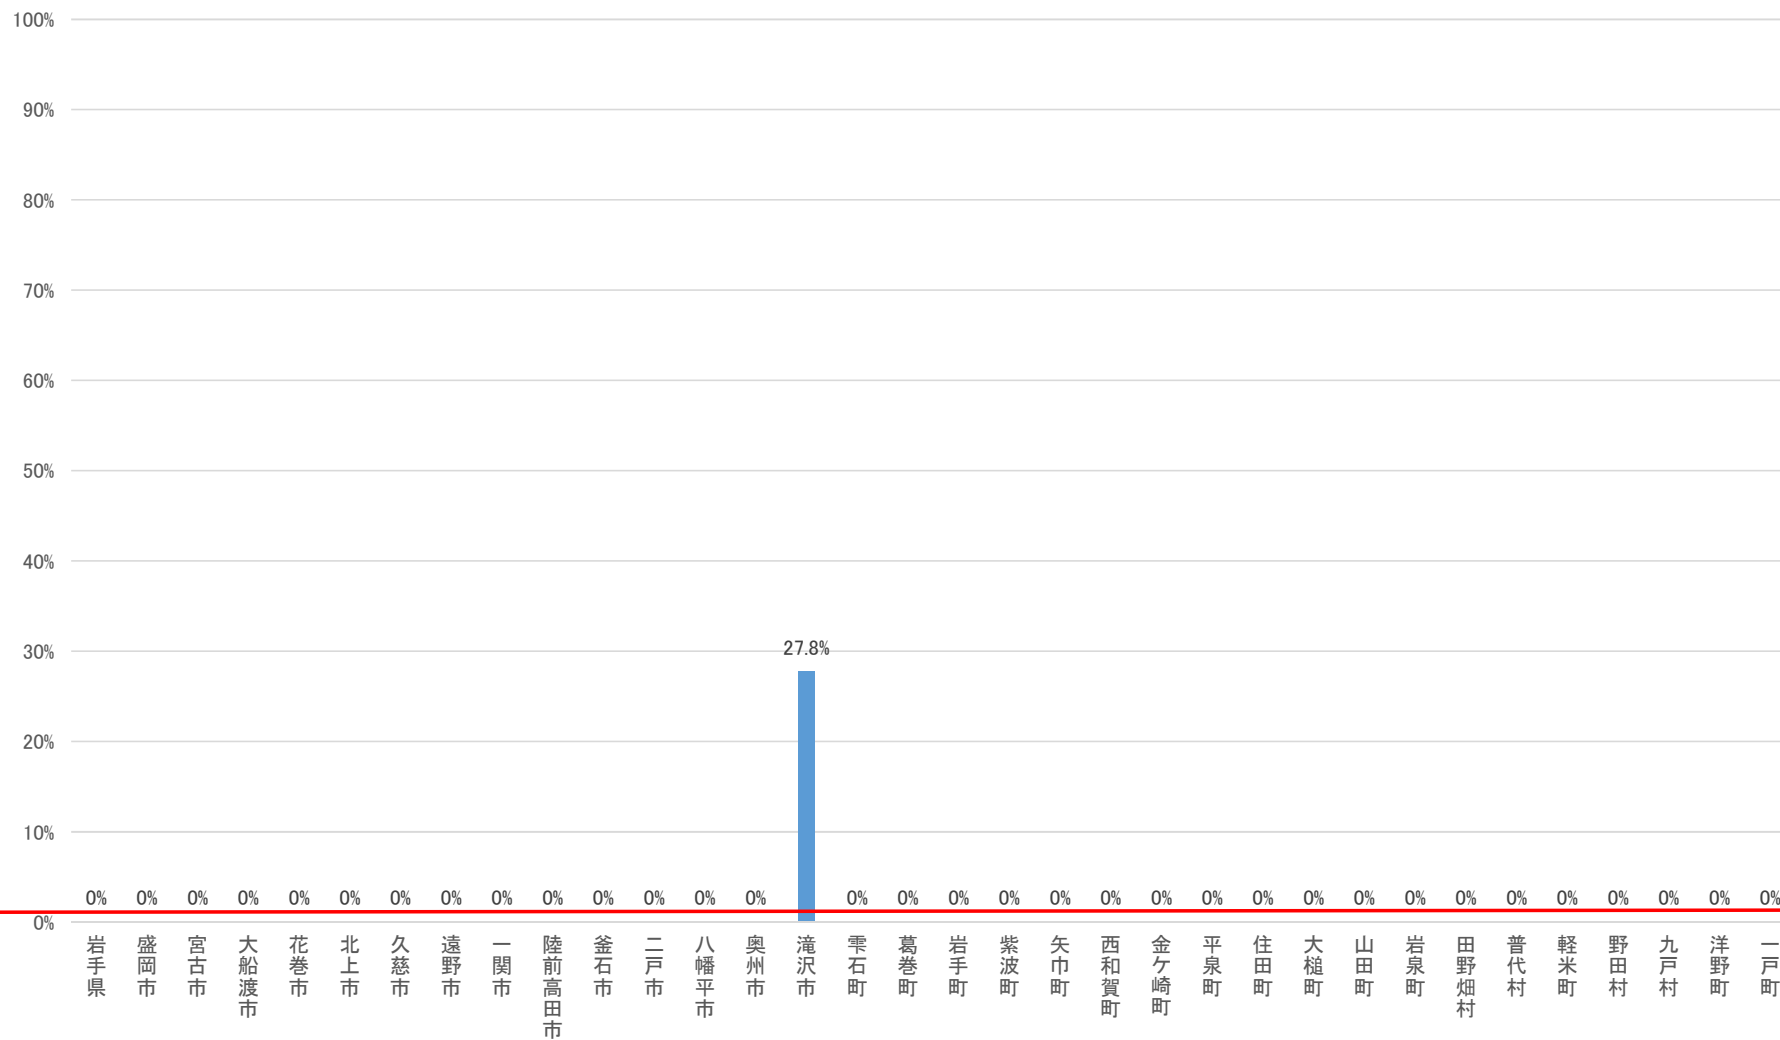

県平均 0.9%


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

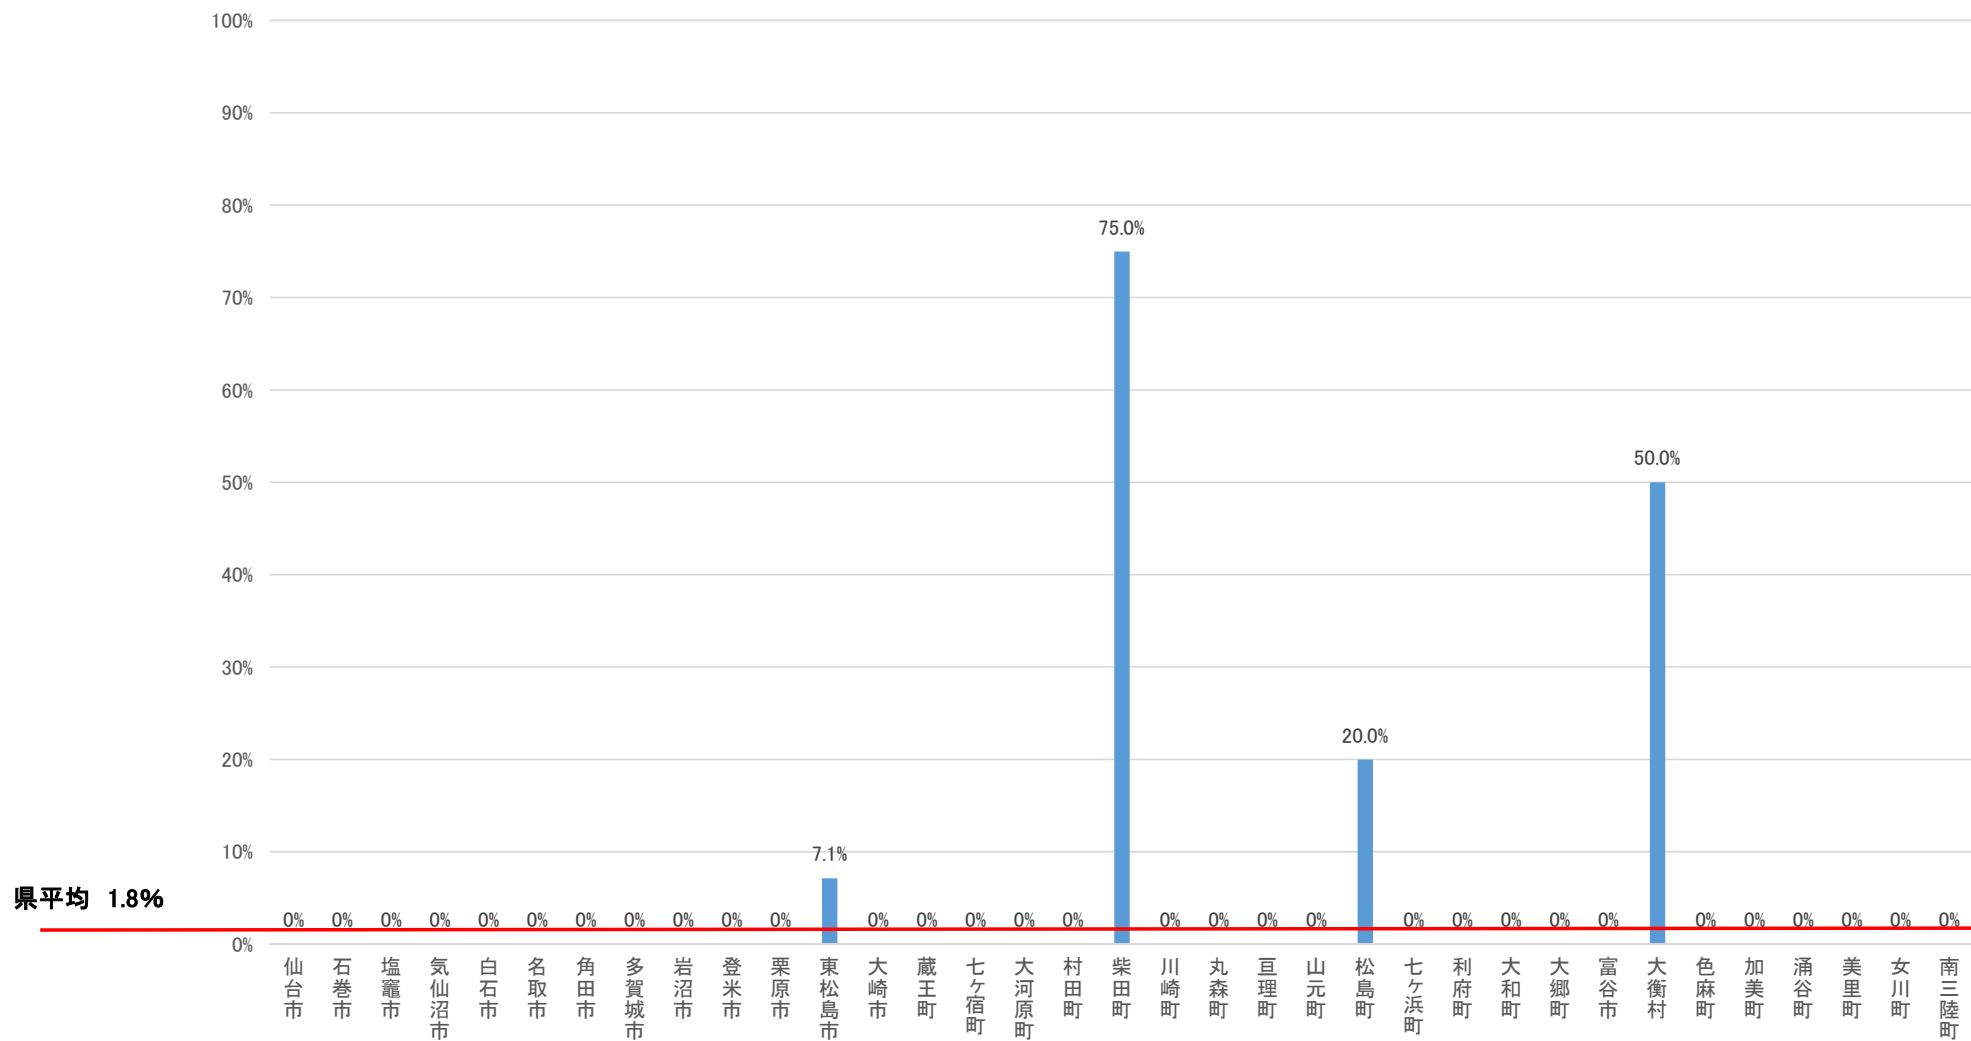

県平均 1.8%

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和2年9月1日時点

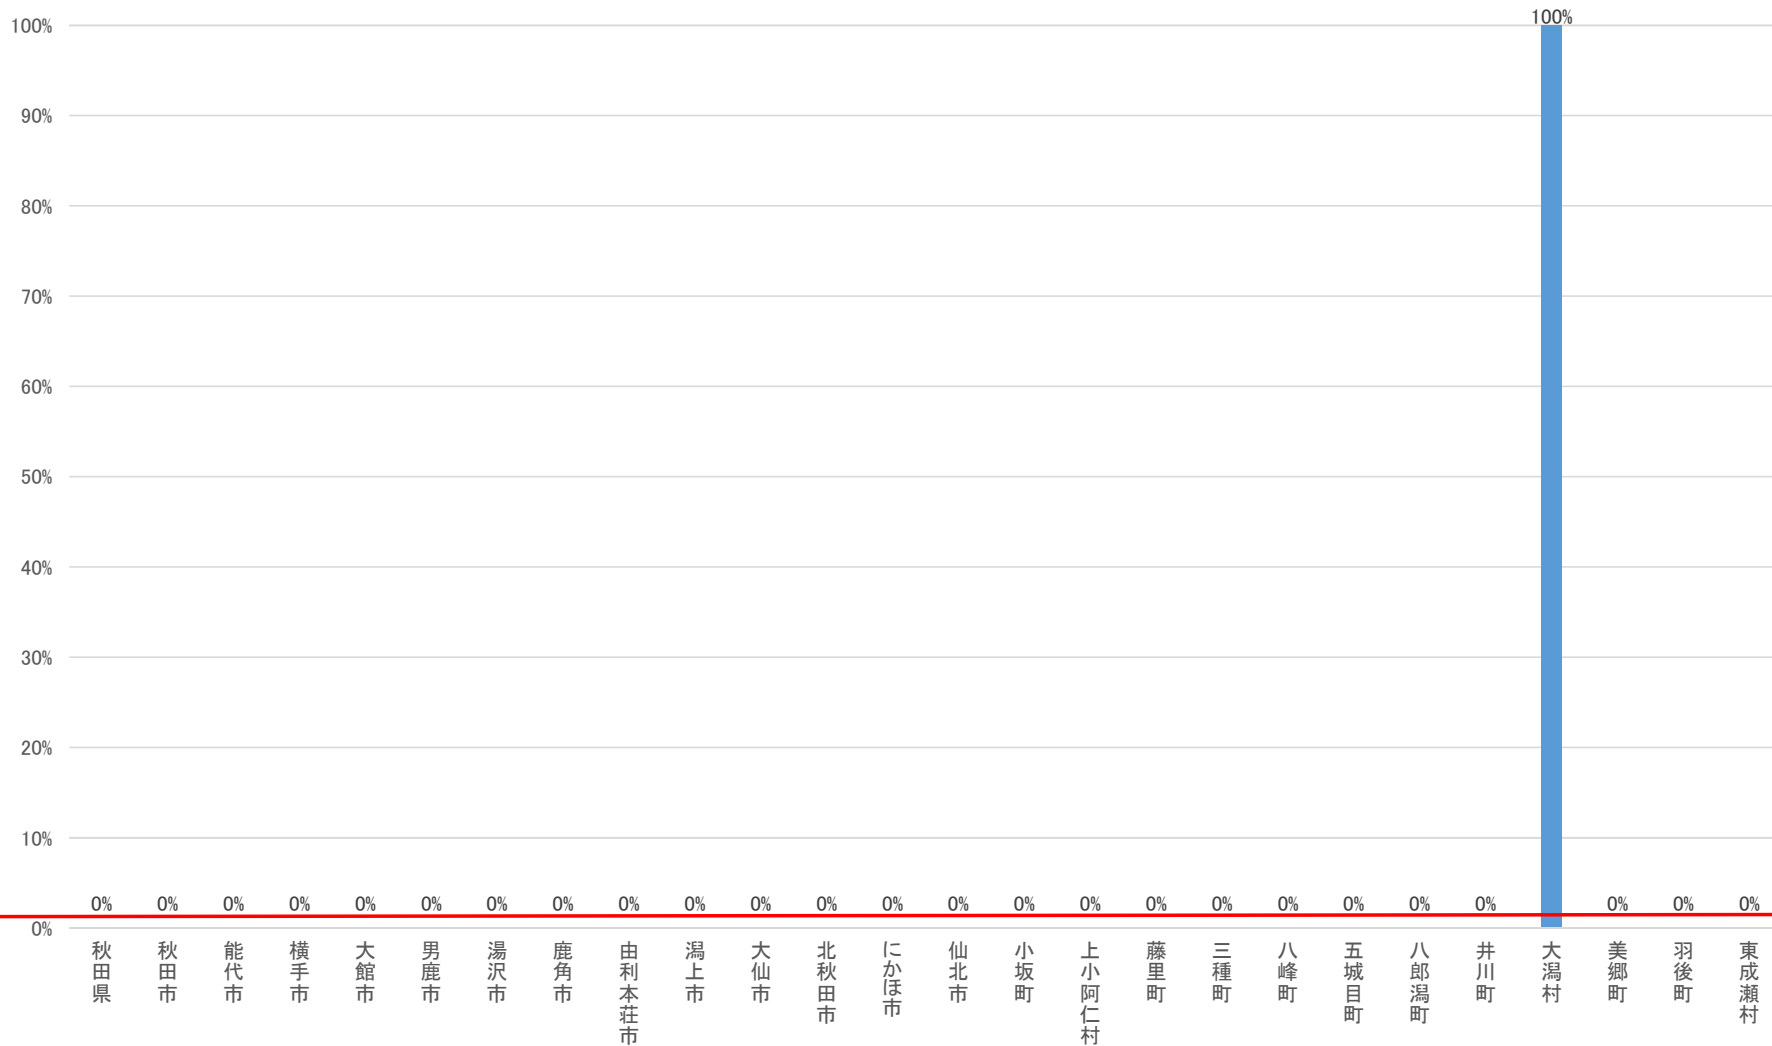

県平均 1.0%


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

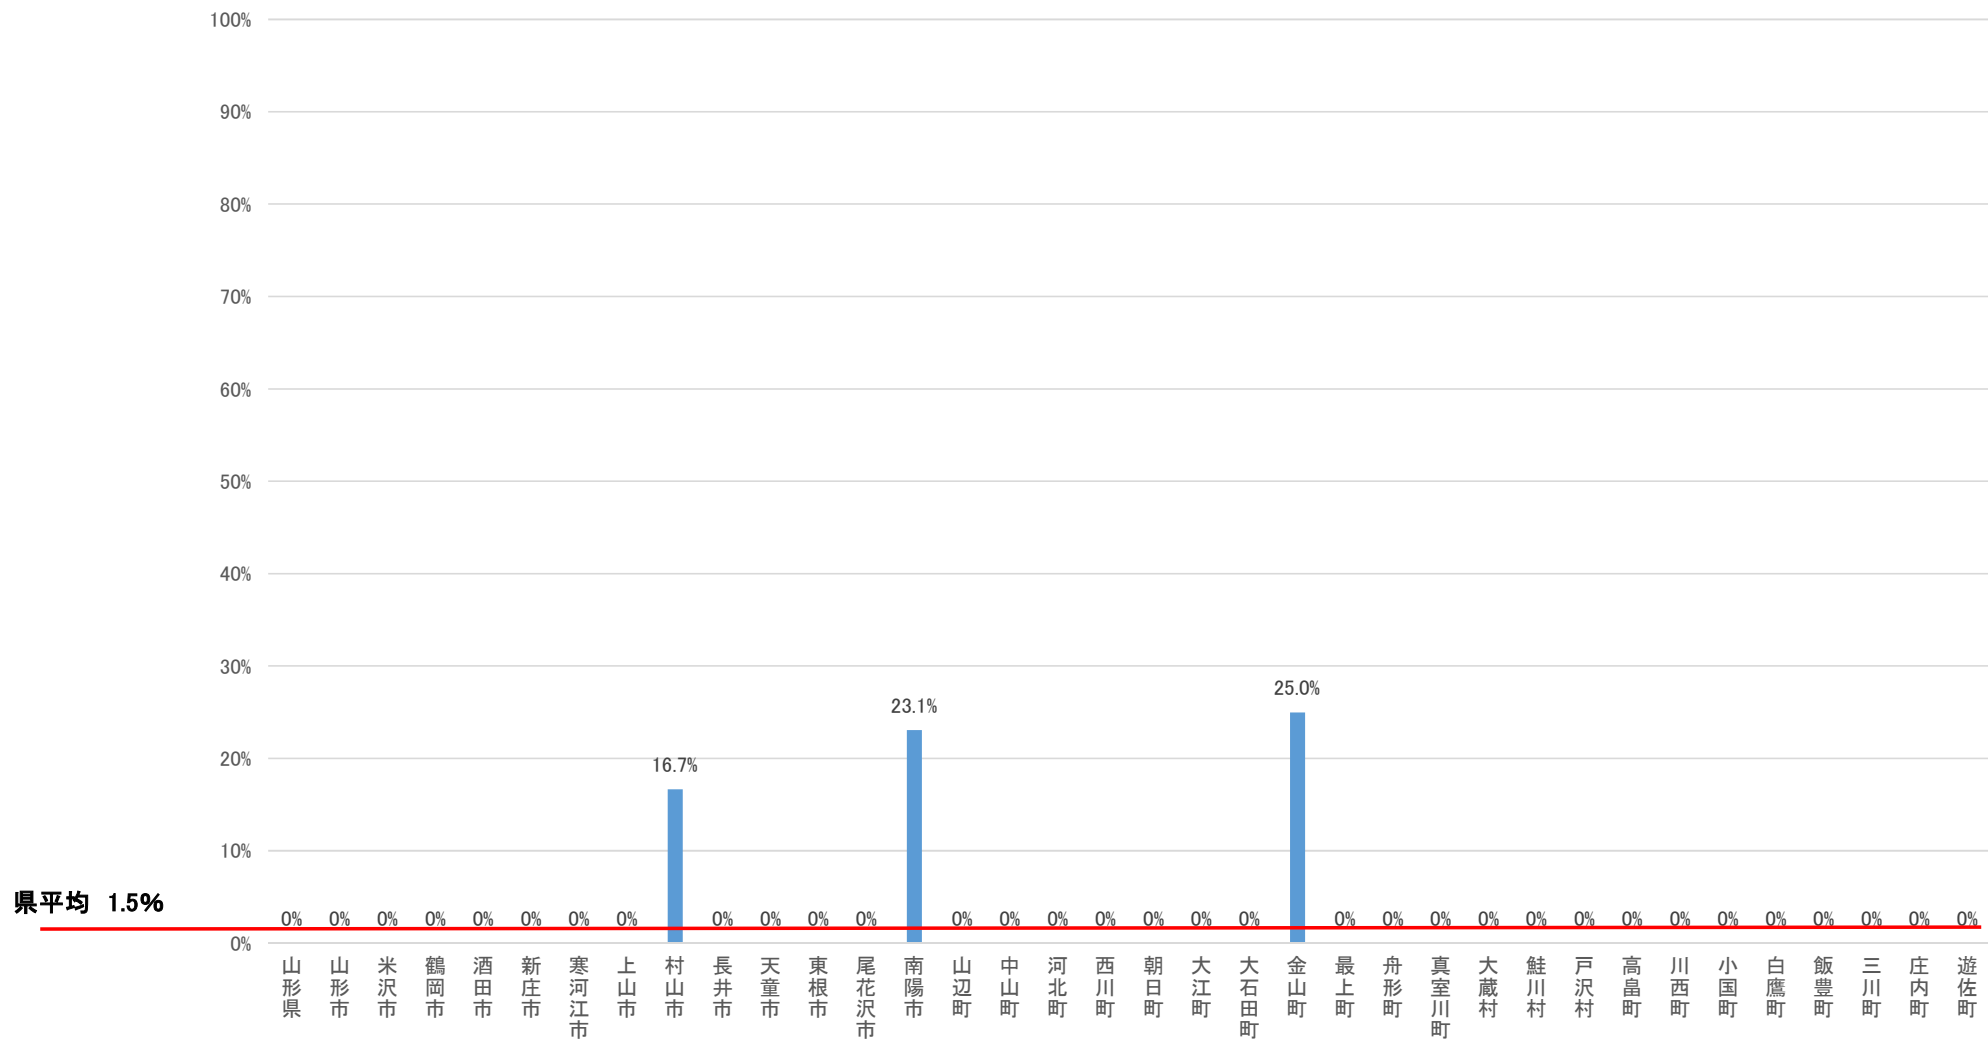

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和2年9月1日時点

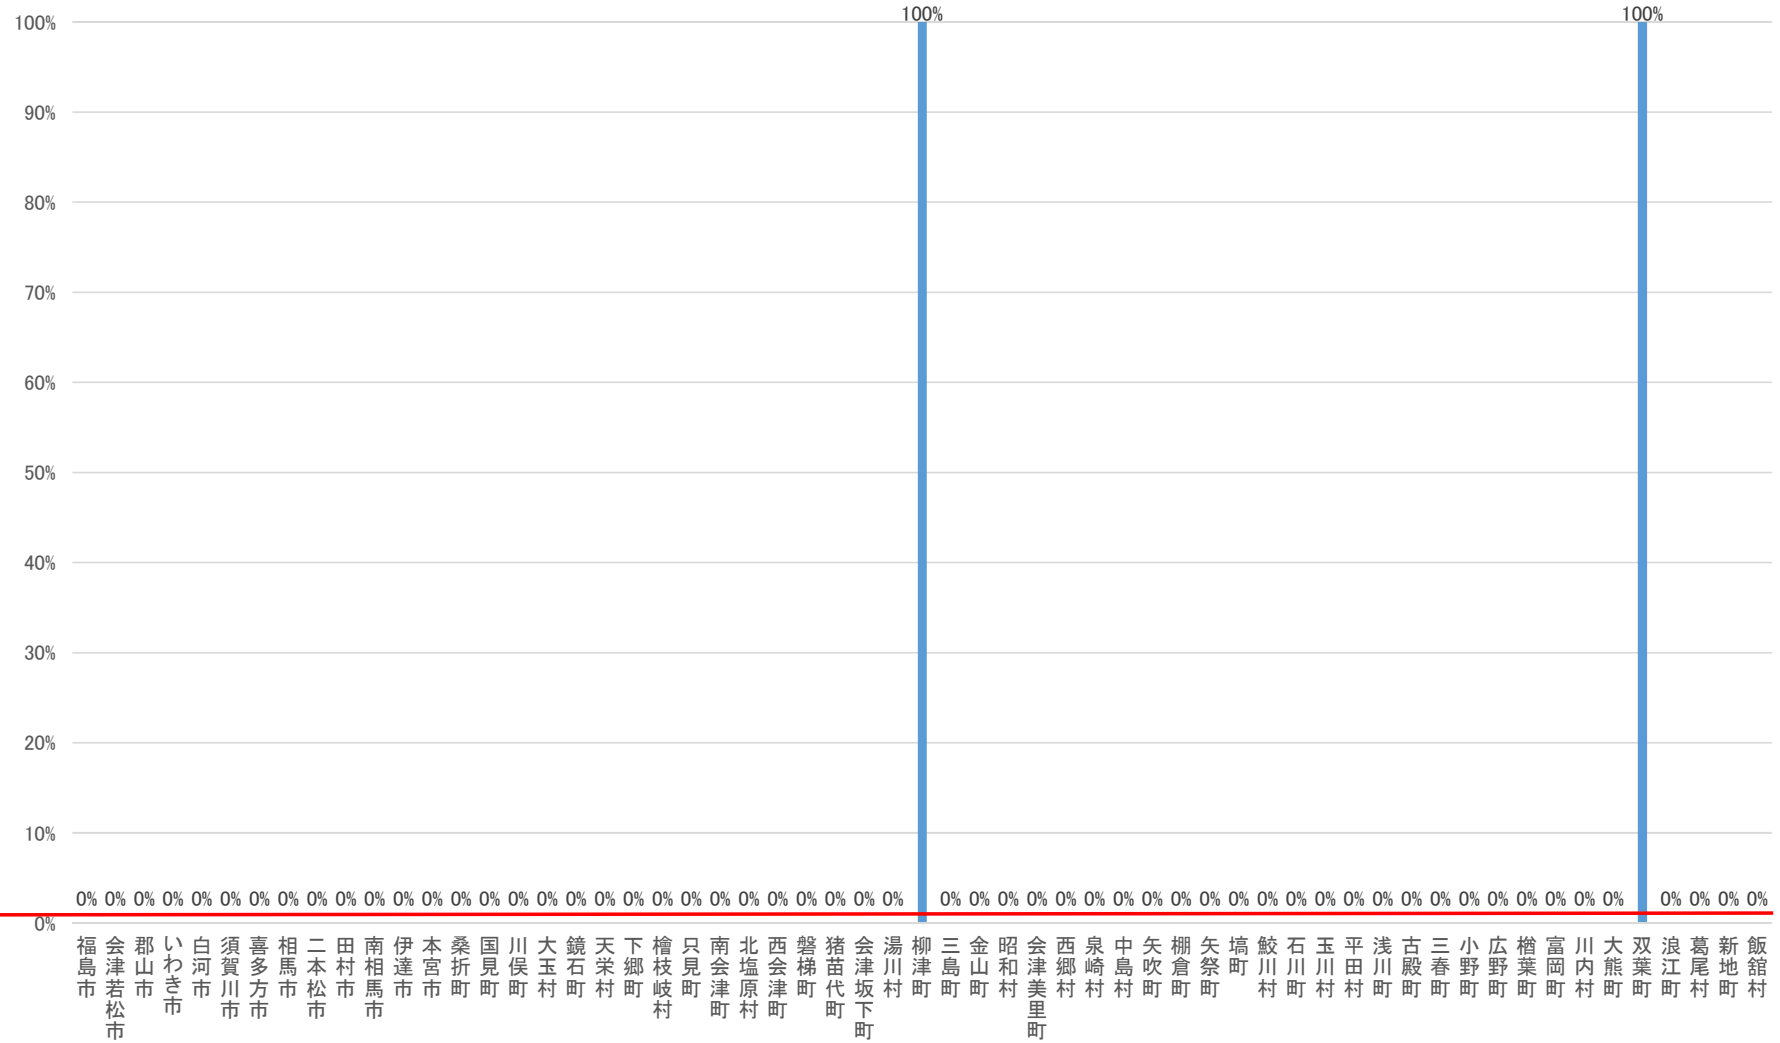

県平均 0.5%

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和2年9月1日時点

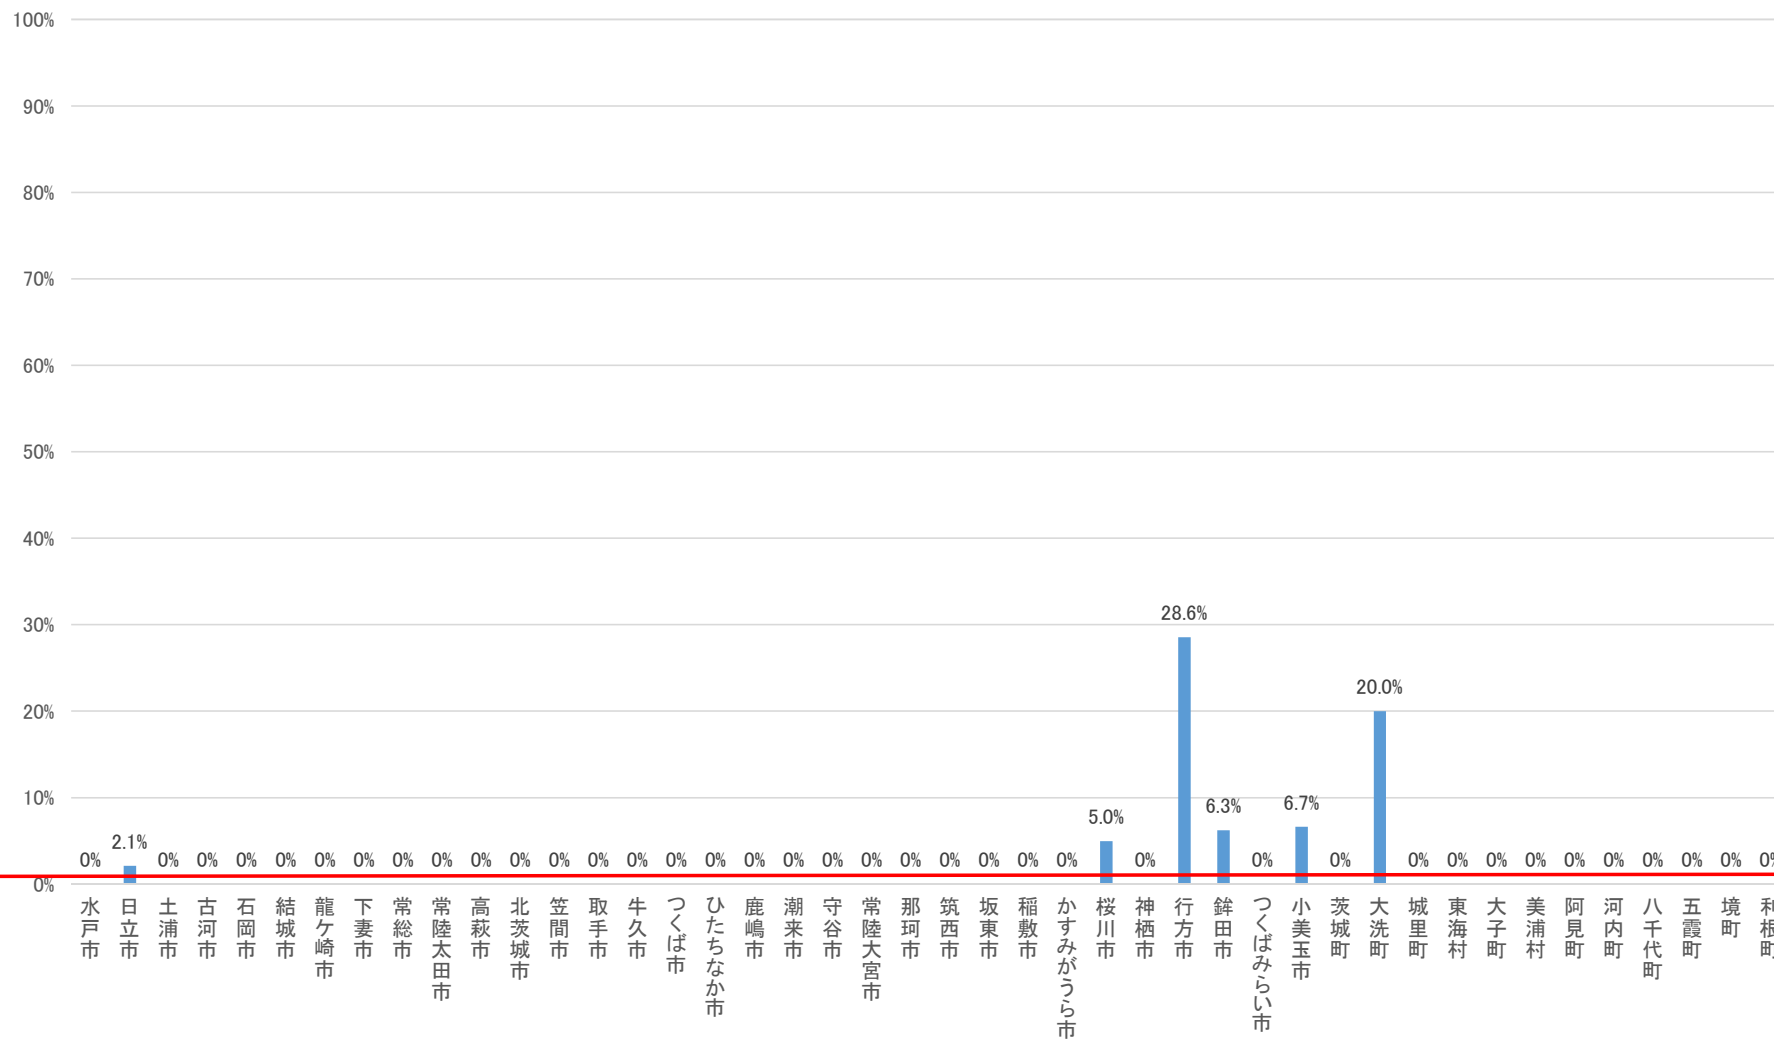

県平均 0.8%

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和2年9月1日時点

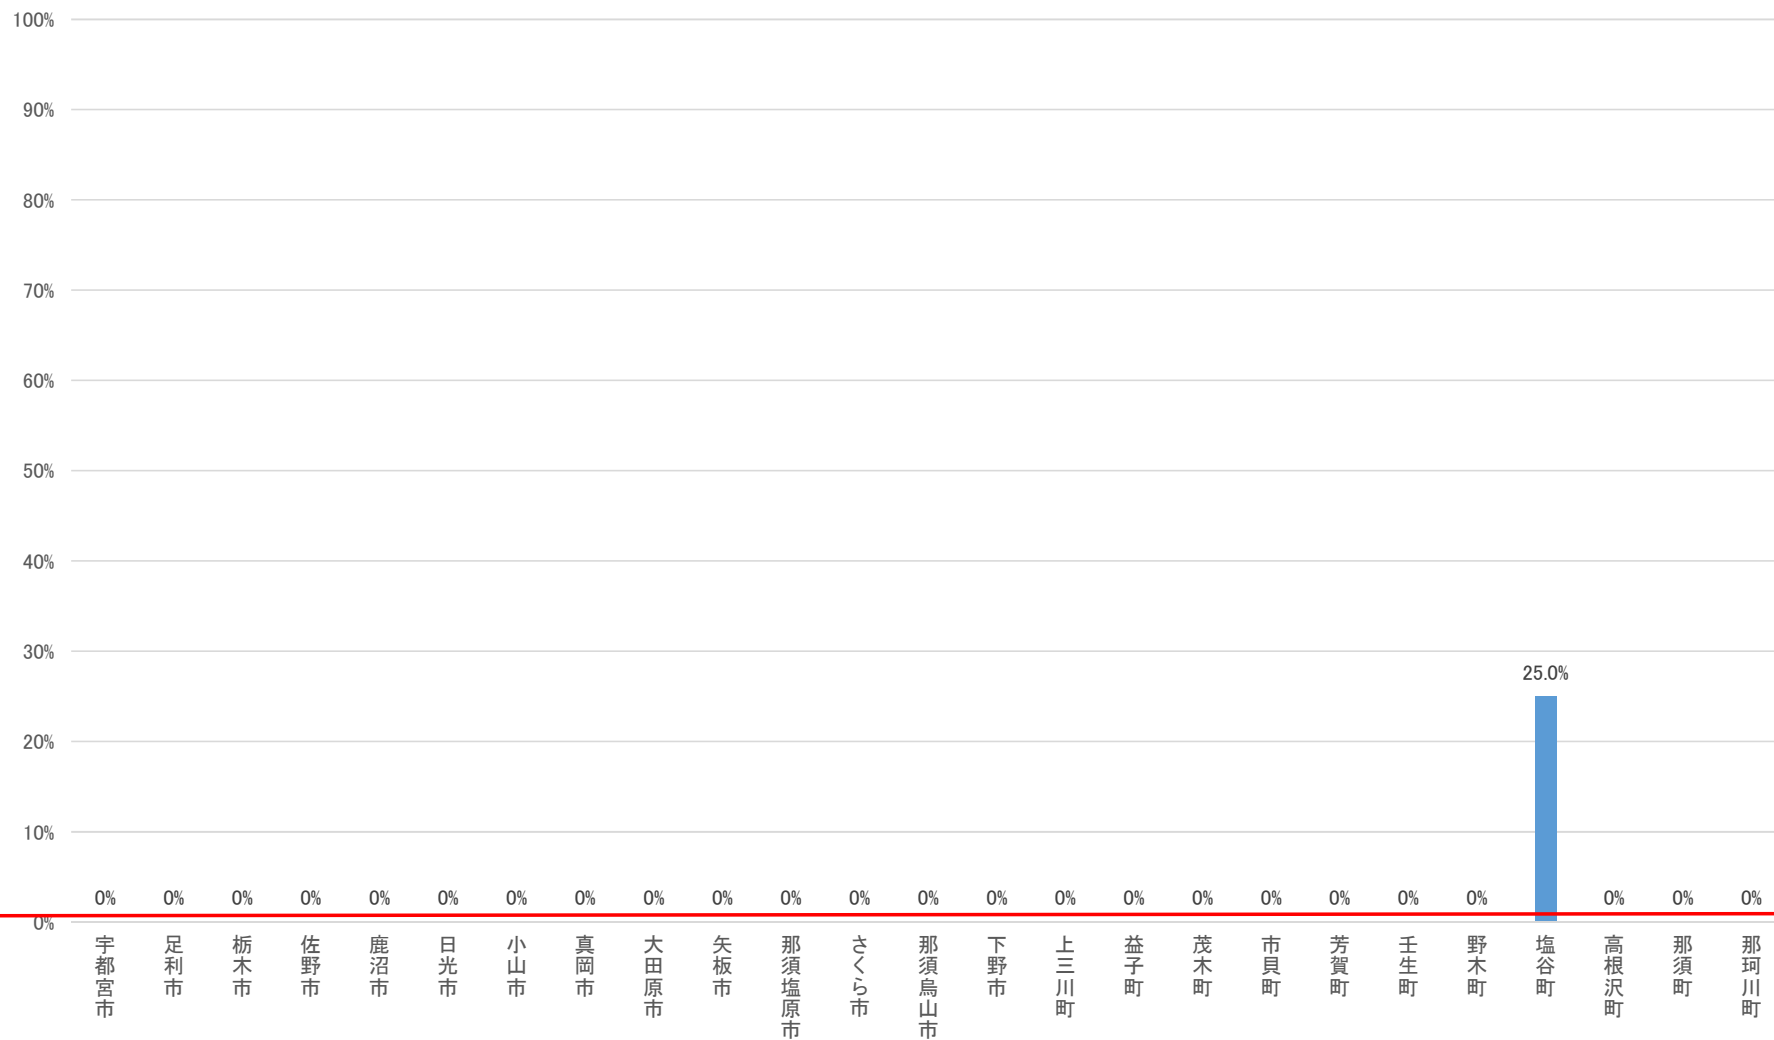

県平均 0.2%


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

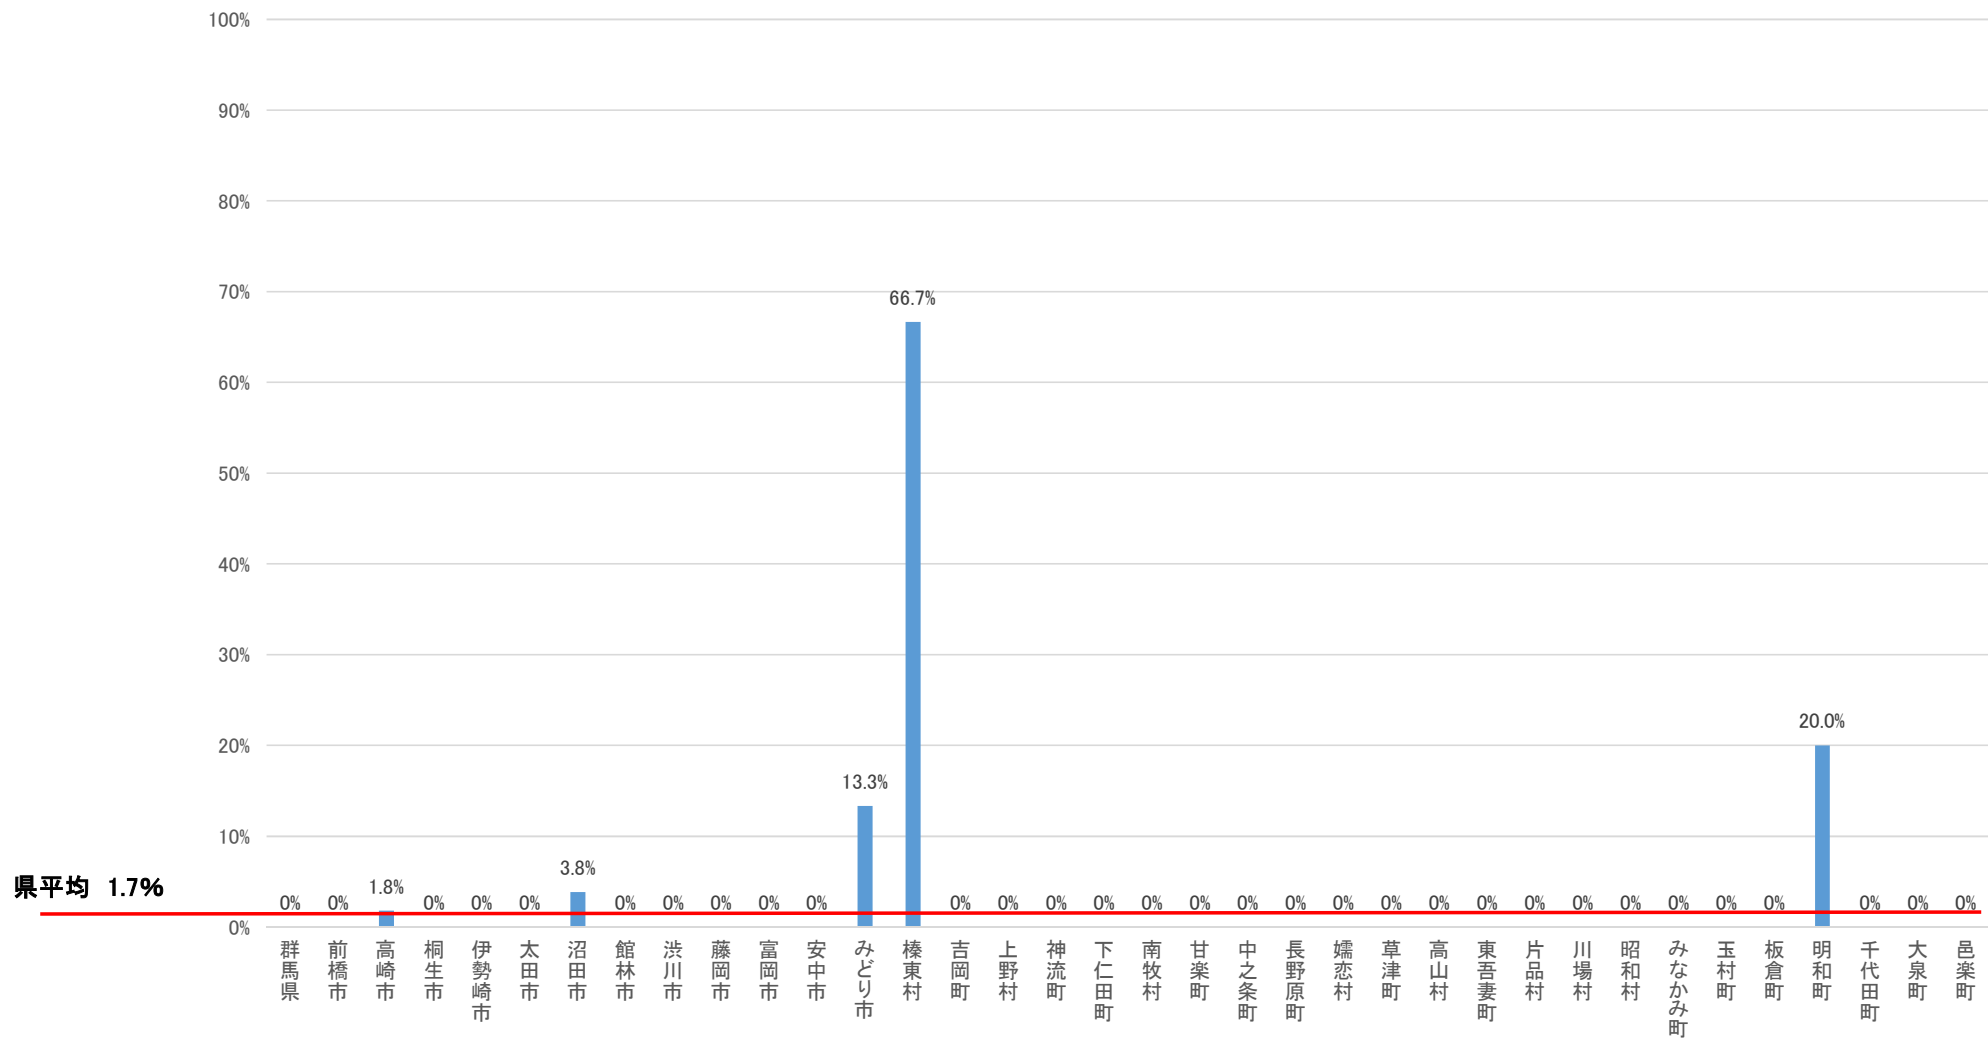

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和2年9月1日時点

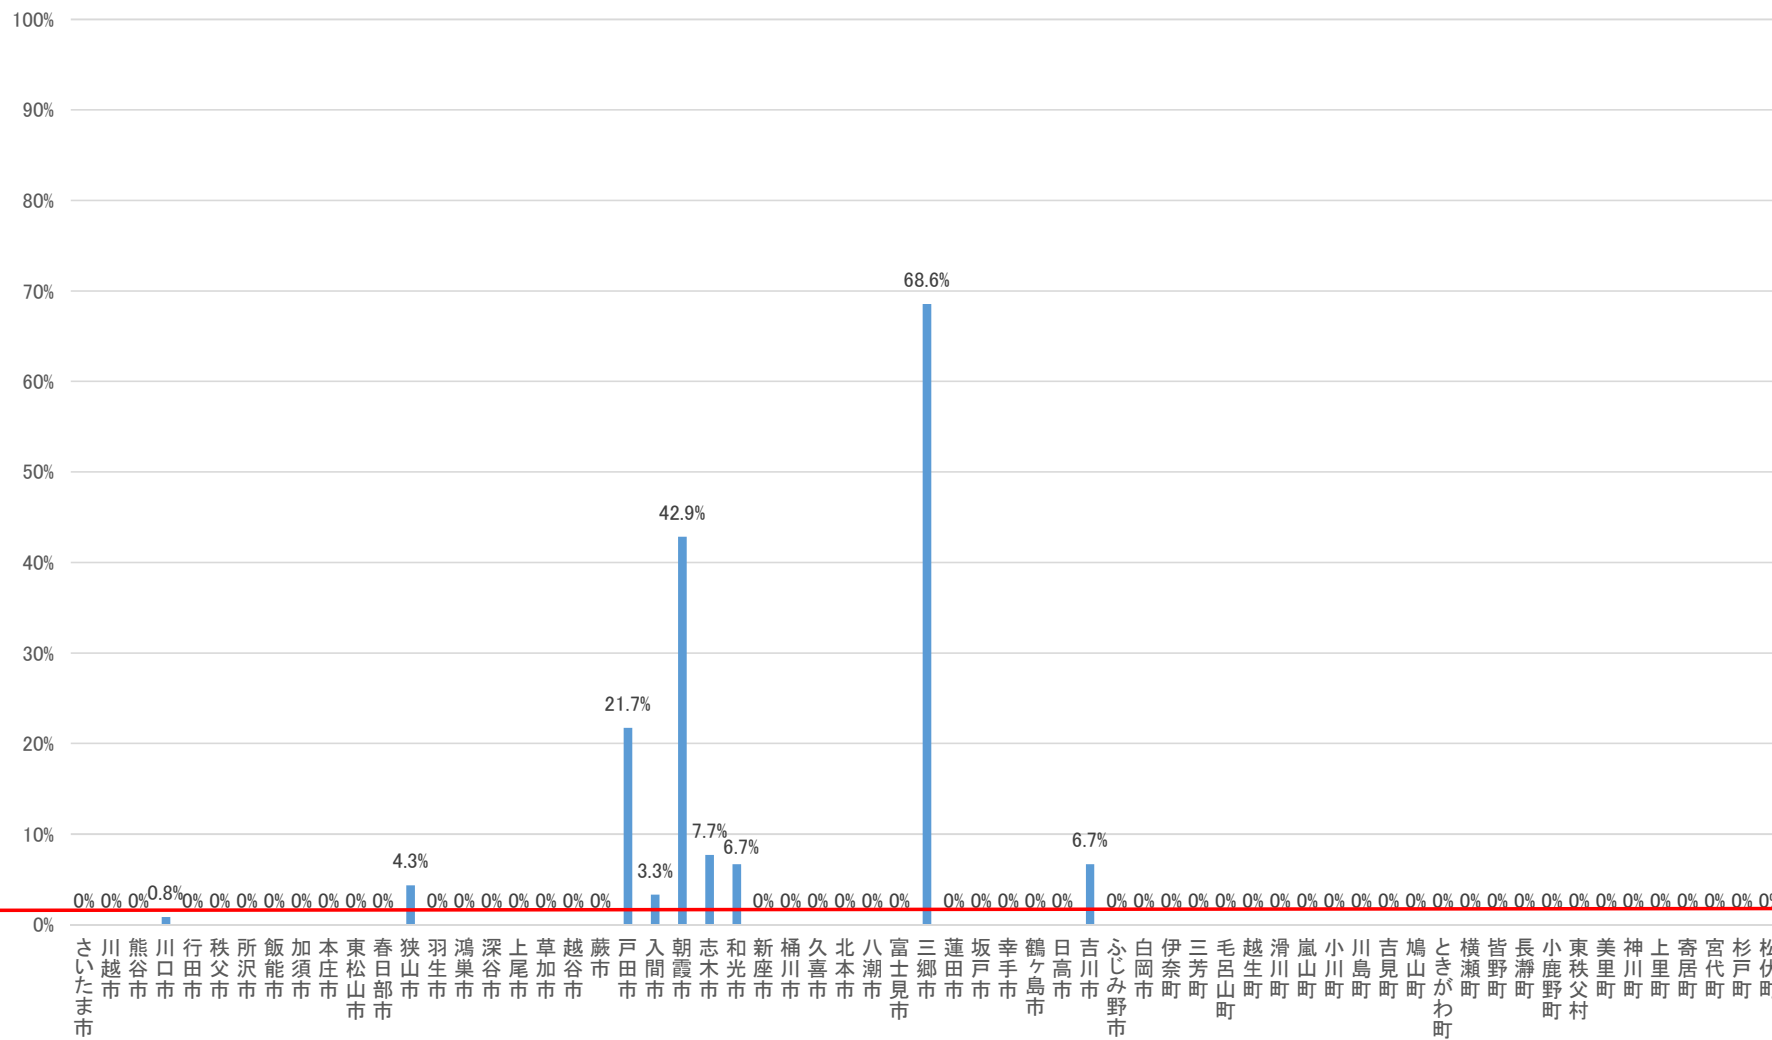

県平均 2.9%

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和2年9月1日時点

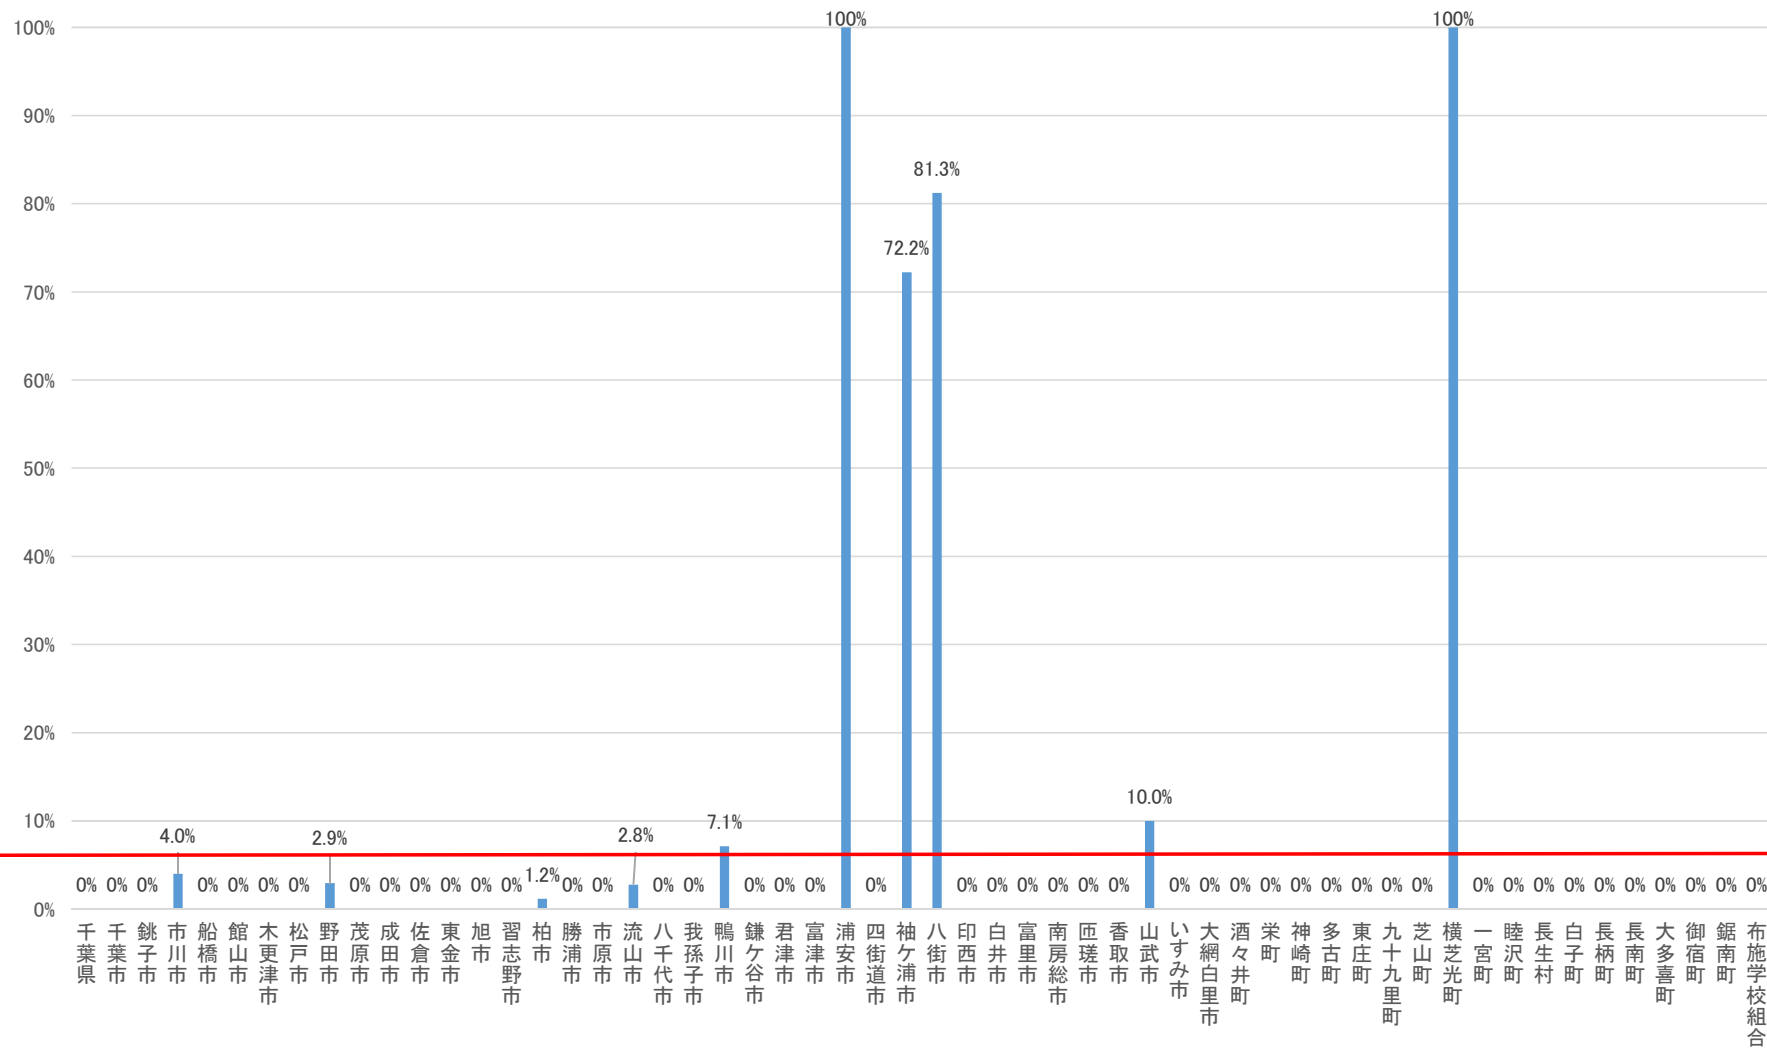

県平均 6.4%


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

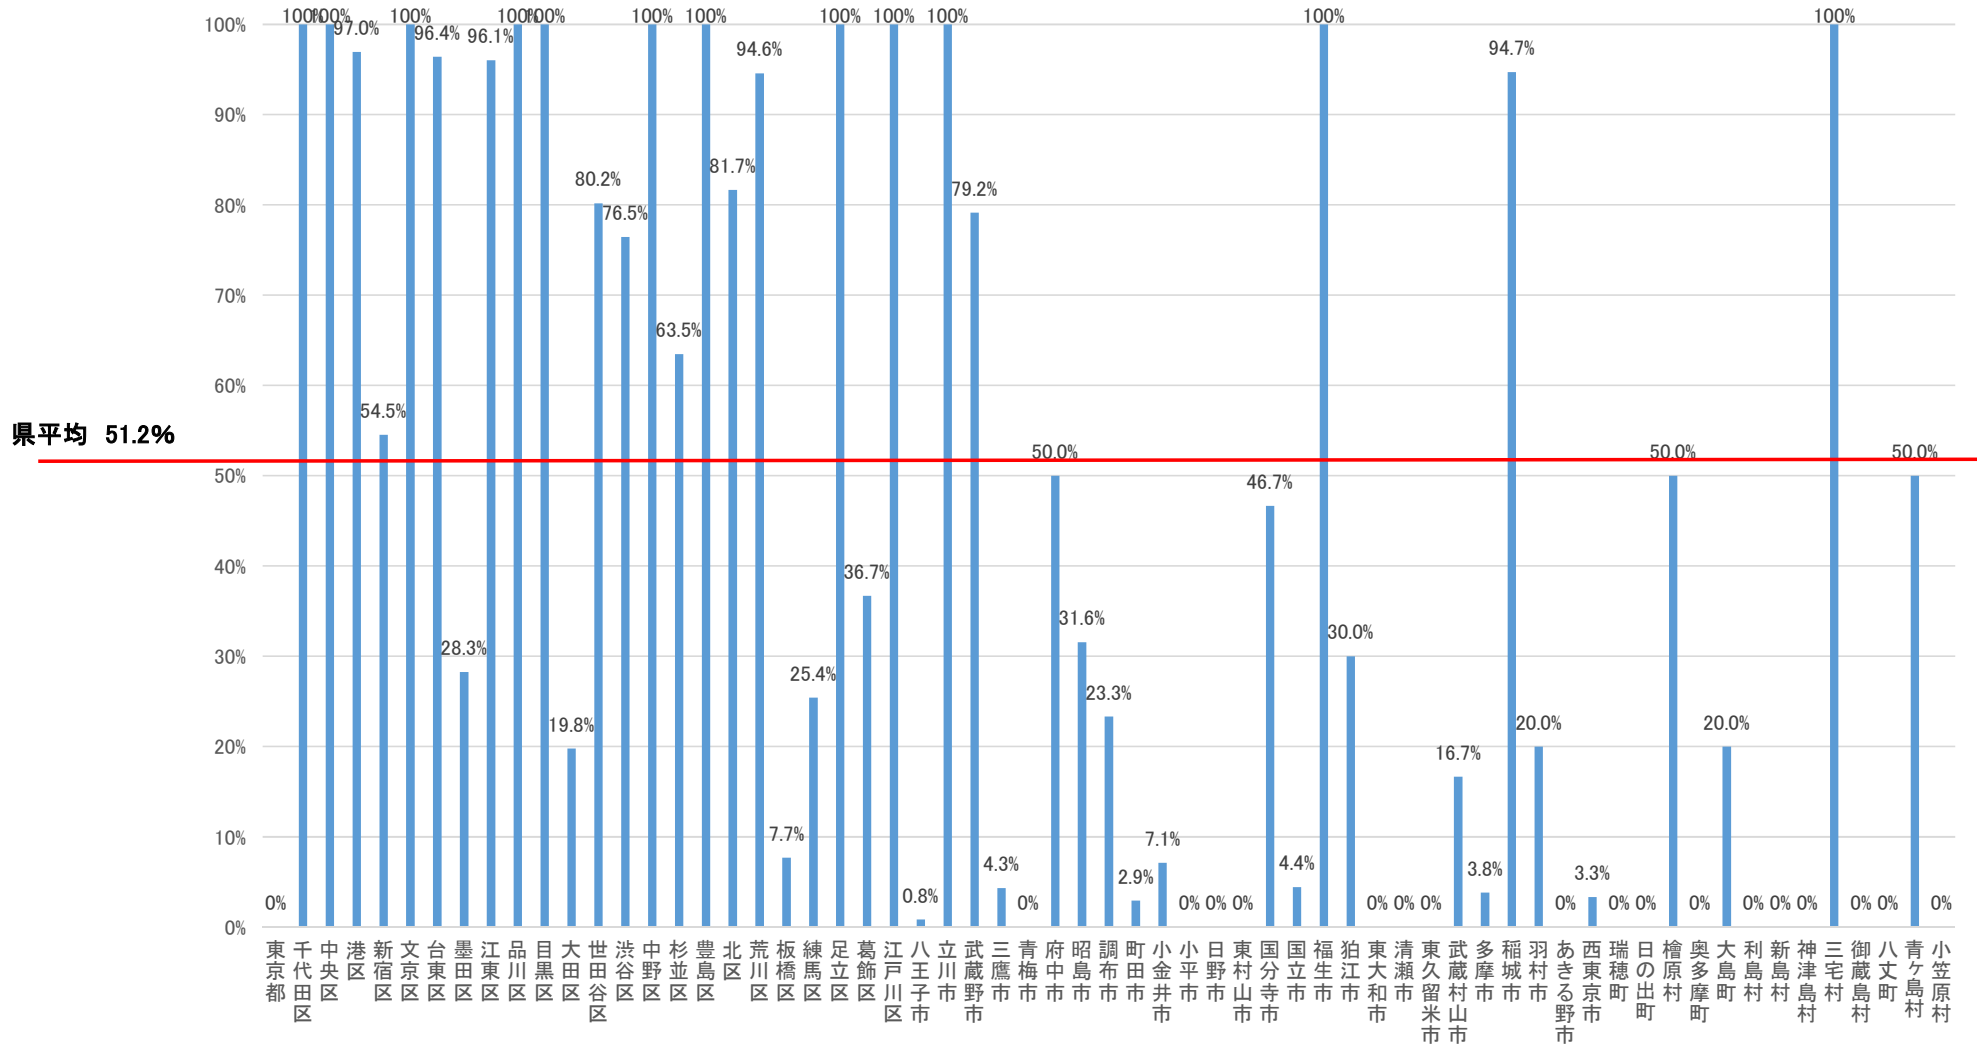

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和2年9月1日時点

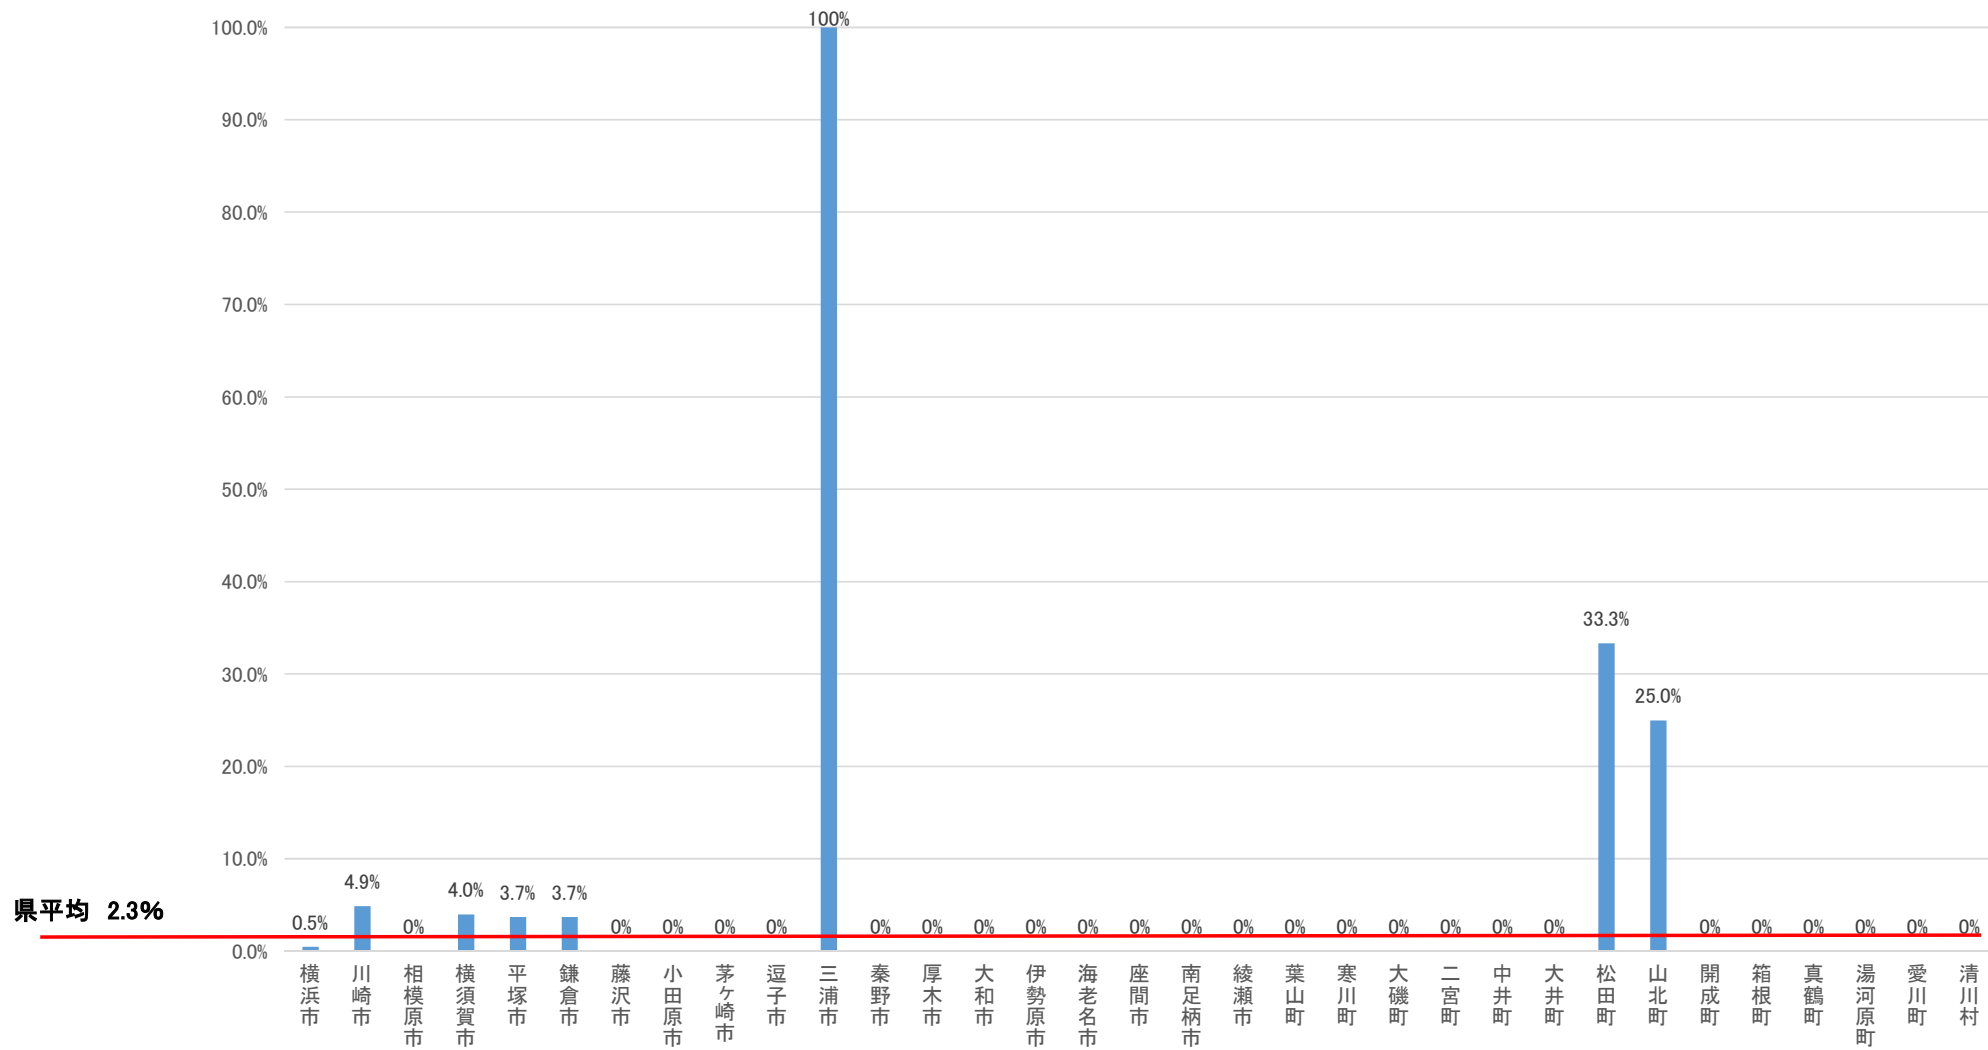

県平均 2.3%


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

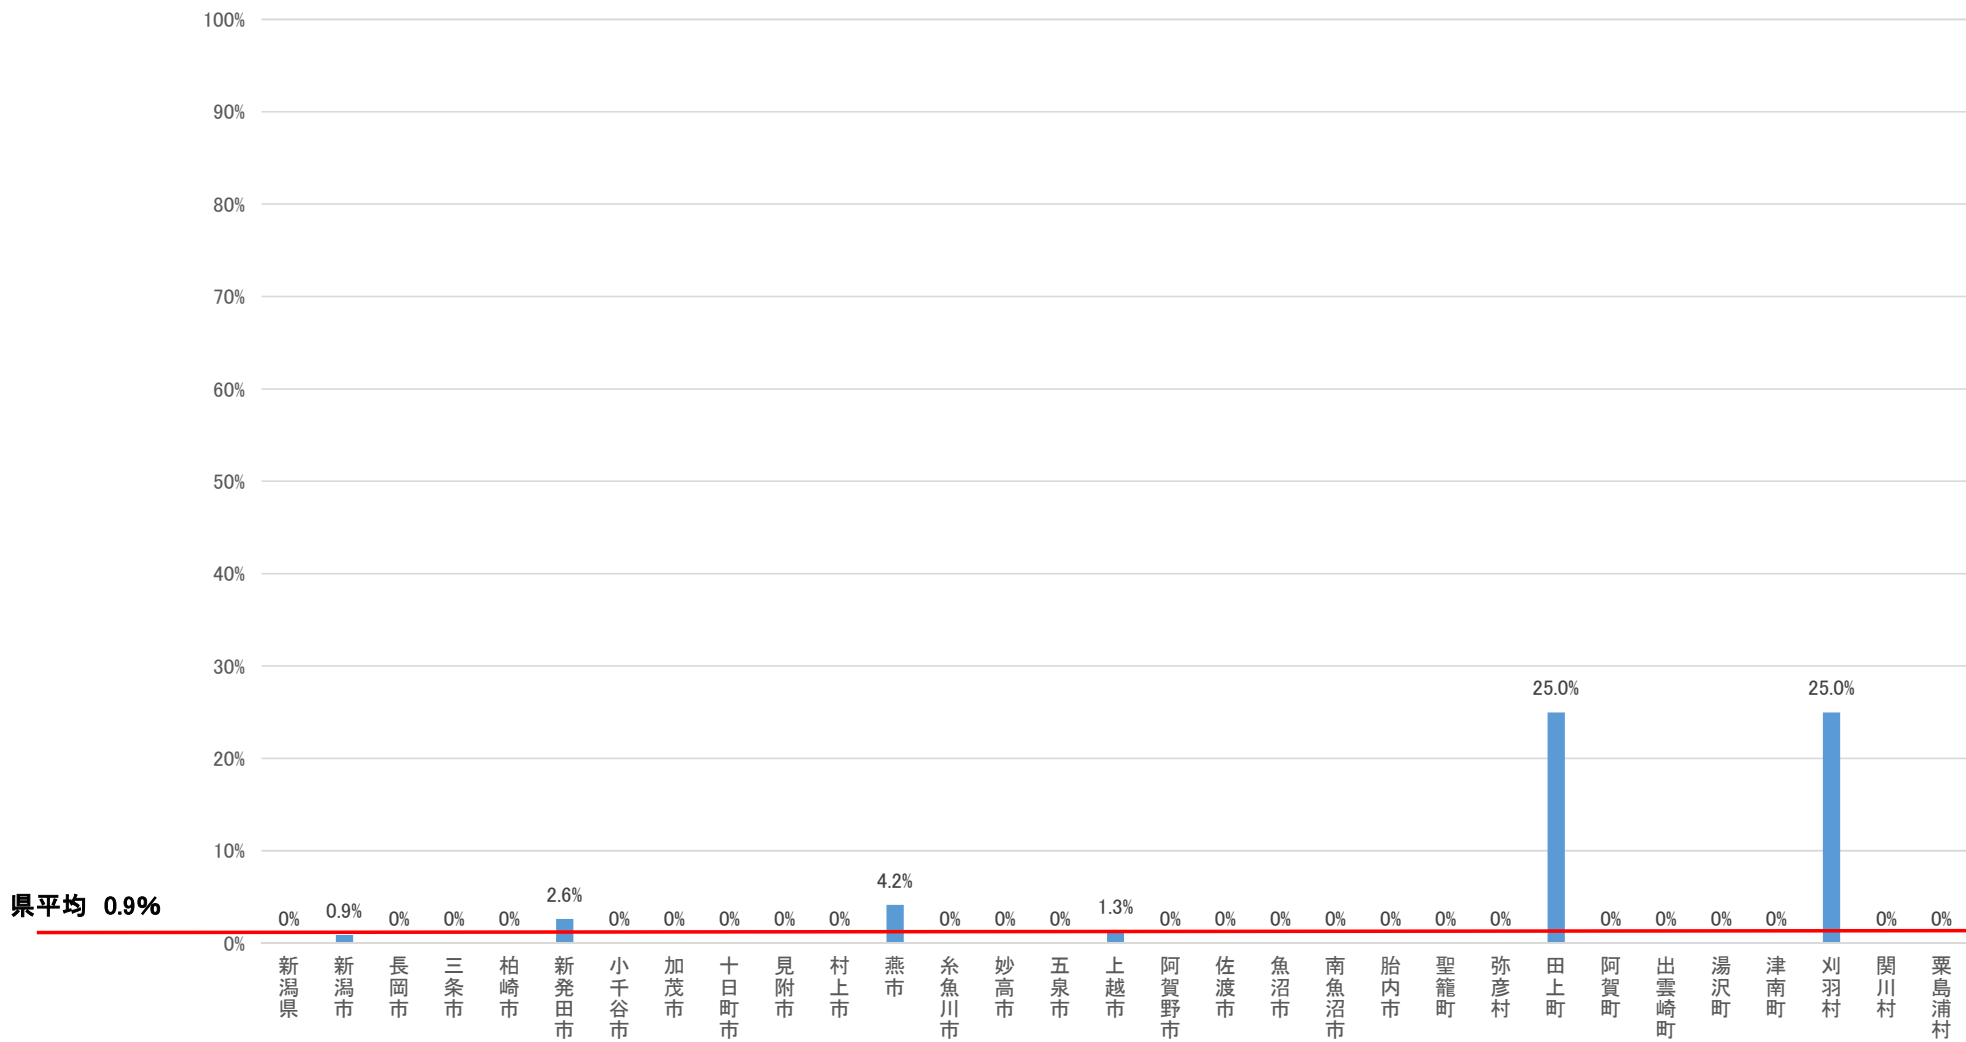

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和2年9月1日時点

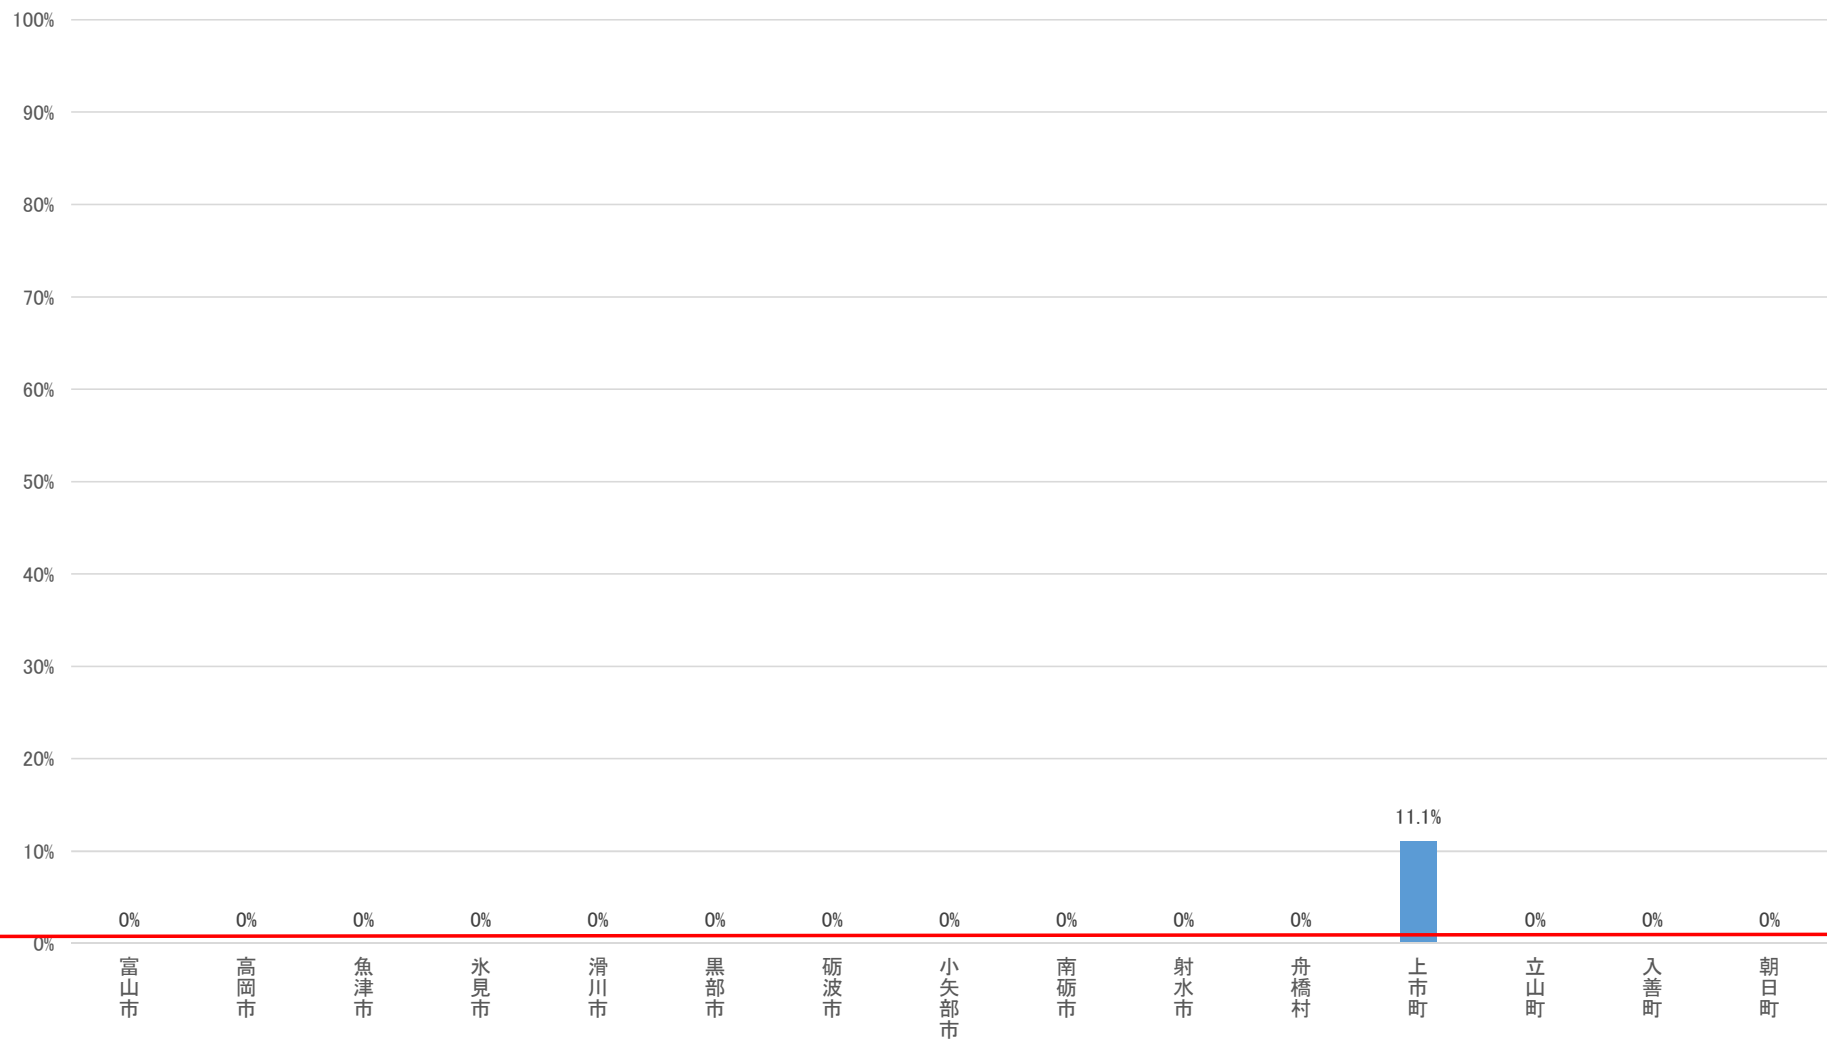

県平均 0.3%


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

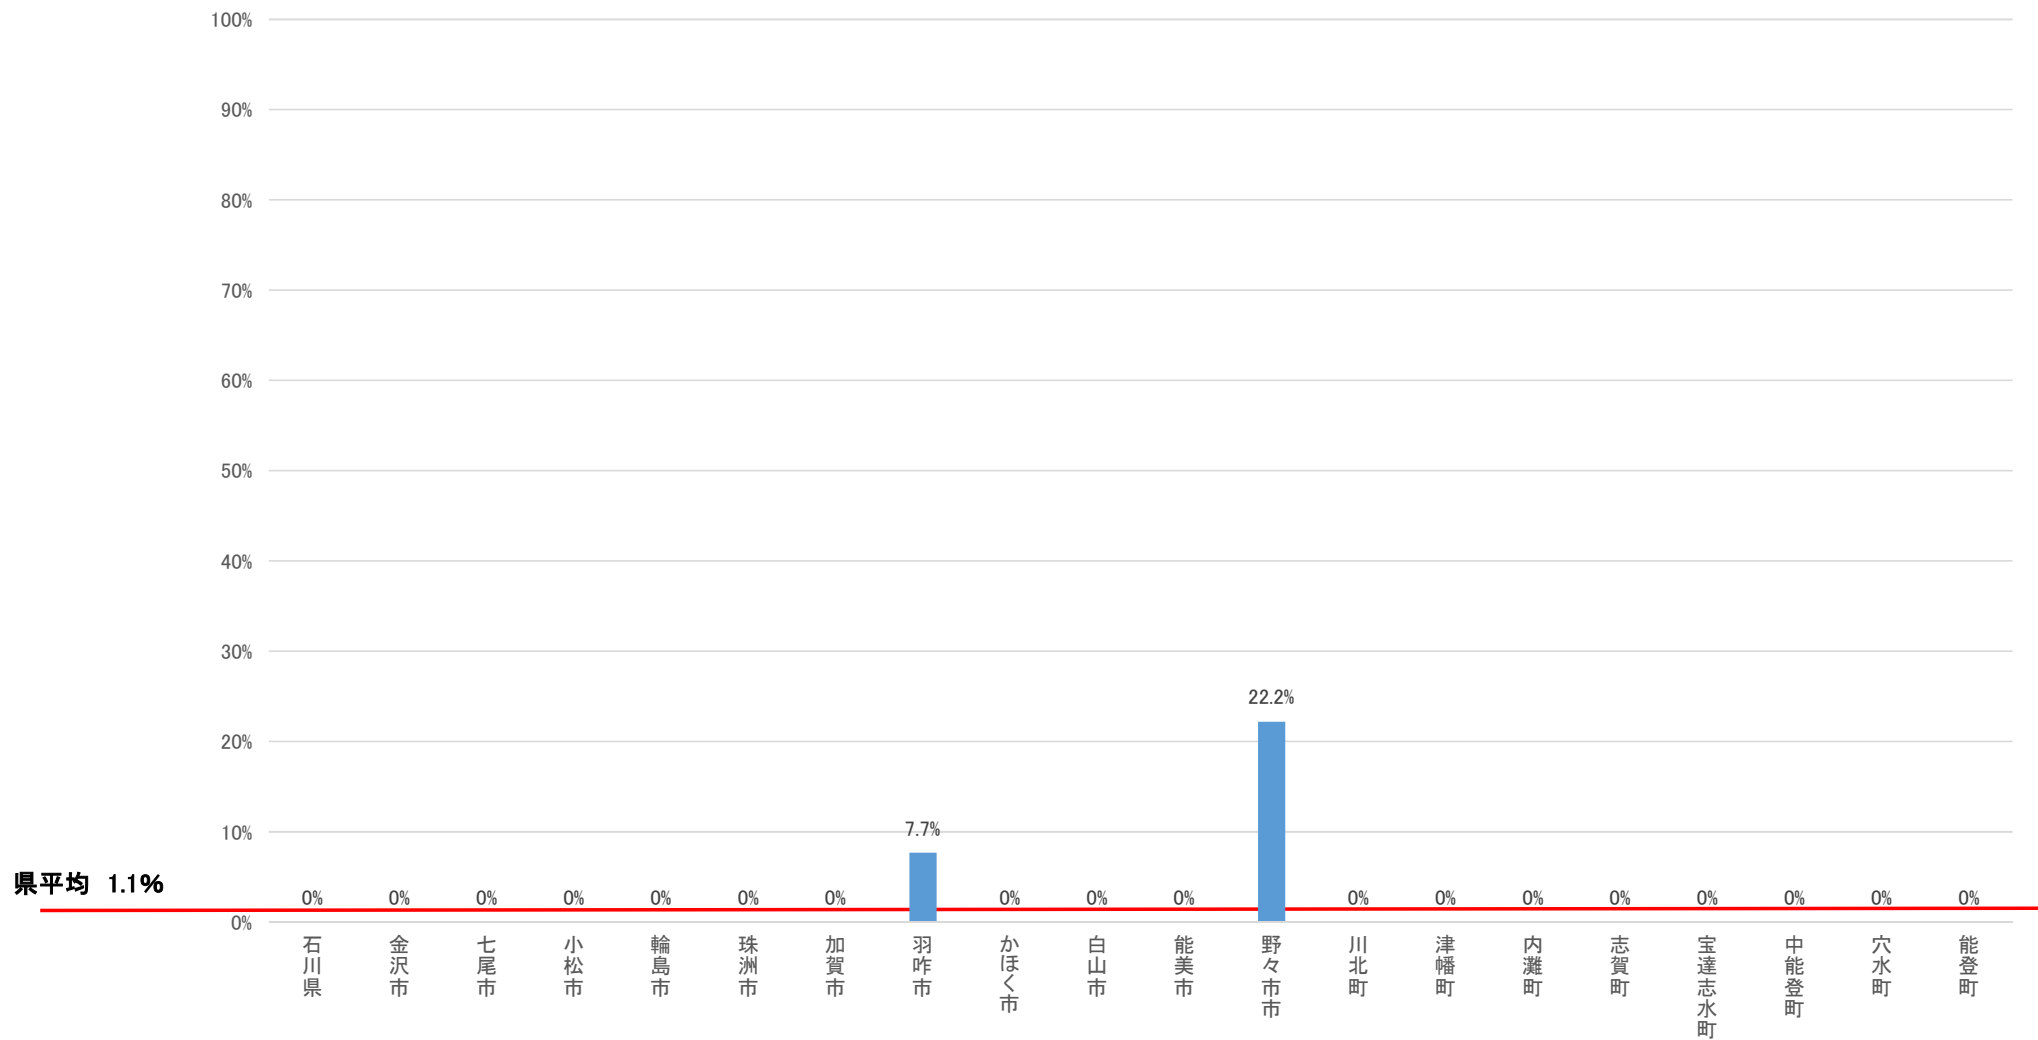

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和2年9月1日時点

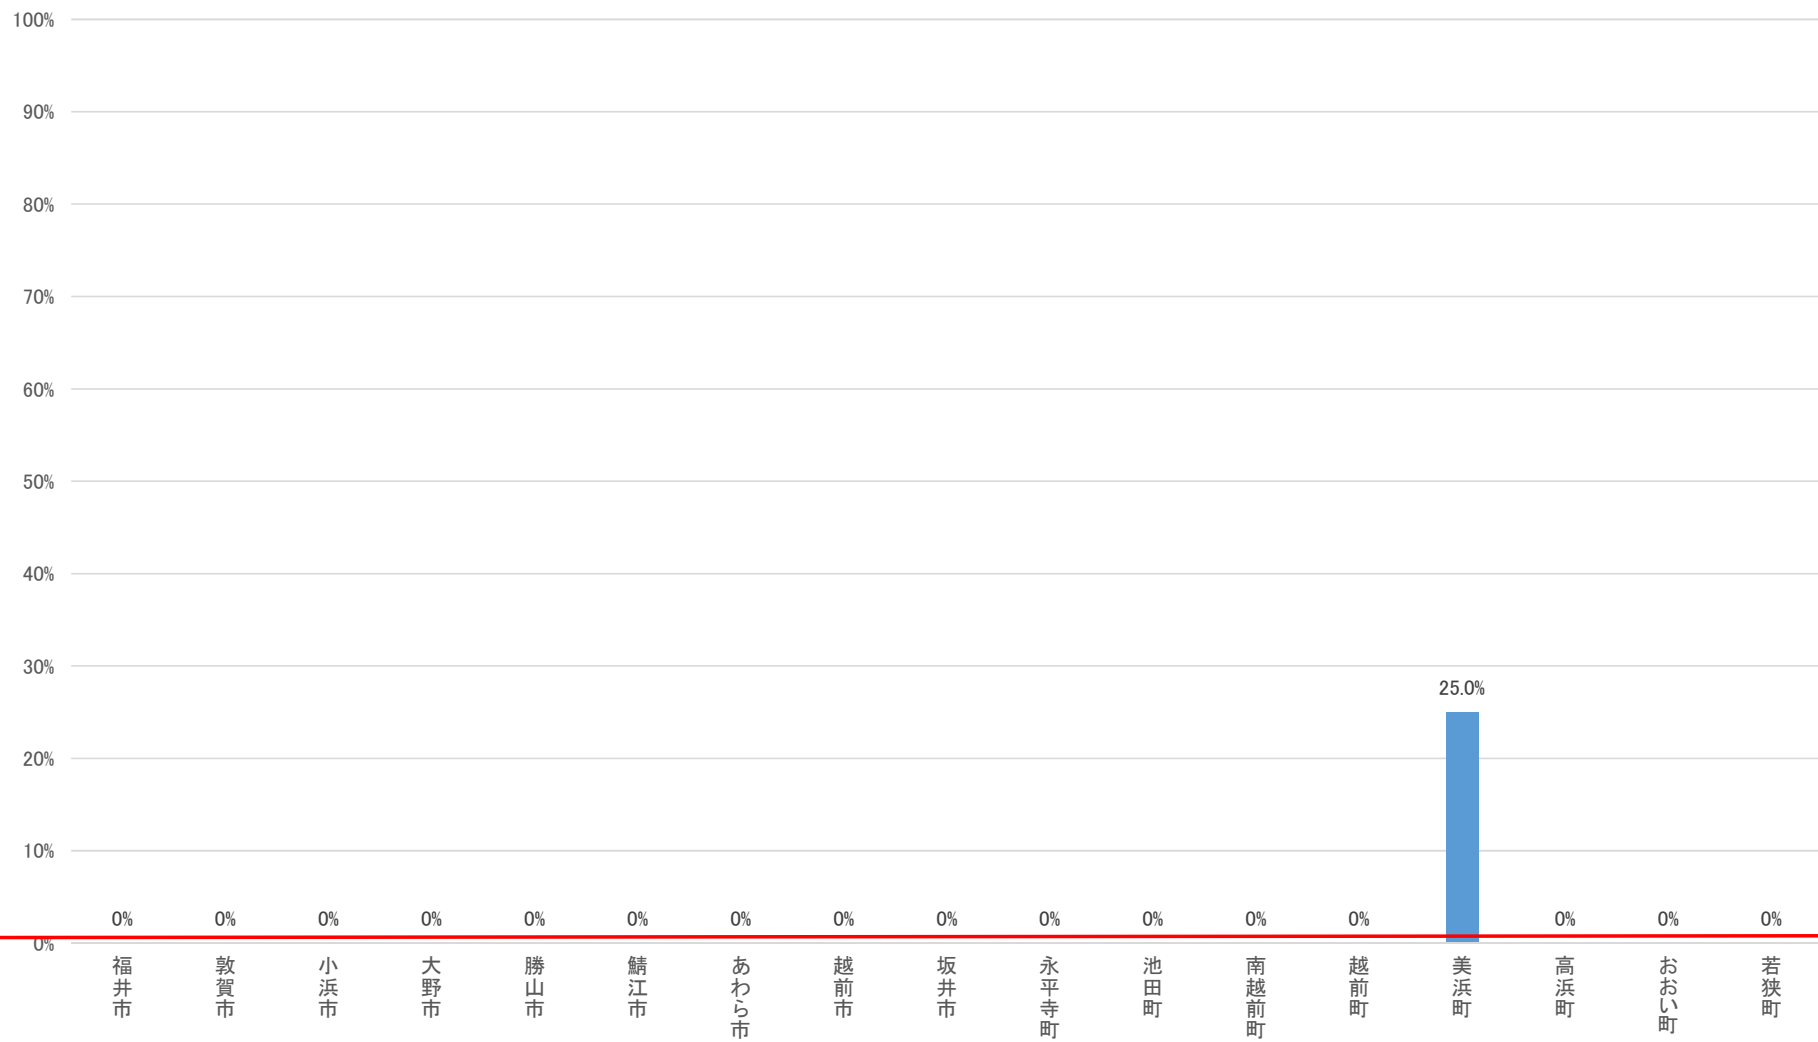

県平均 0.3%


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

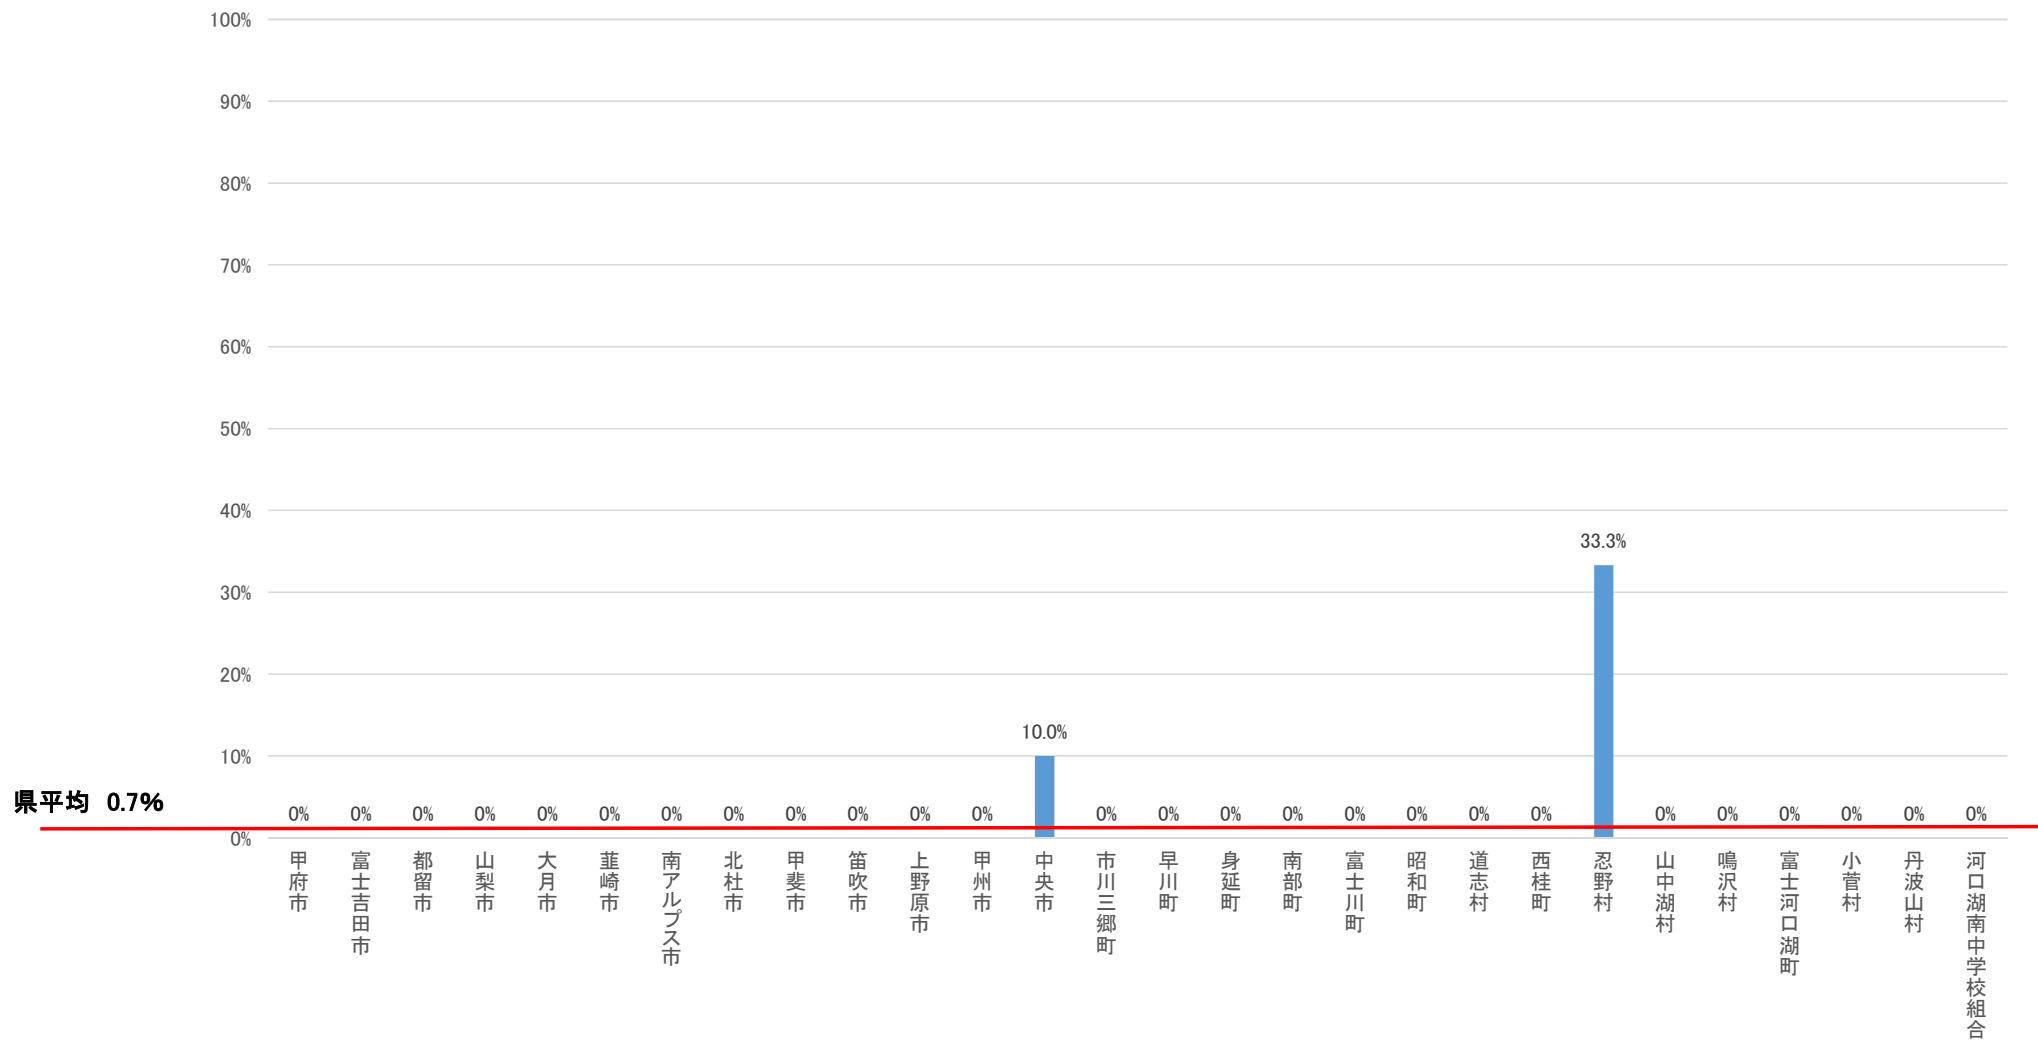


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

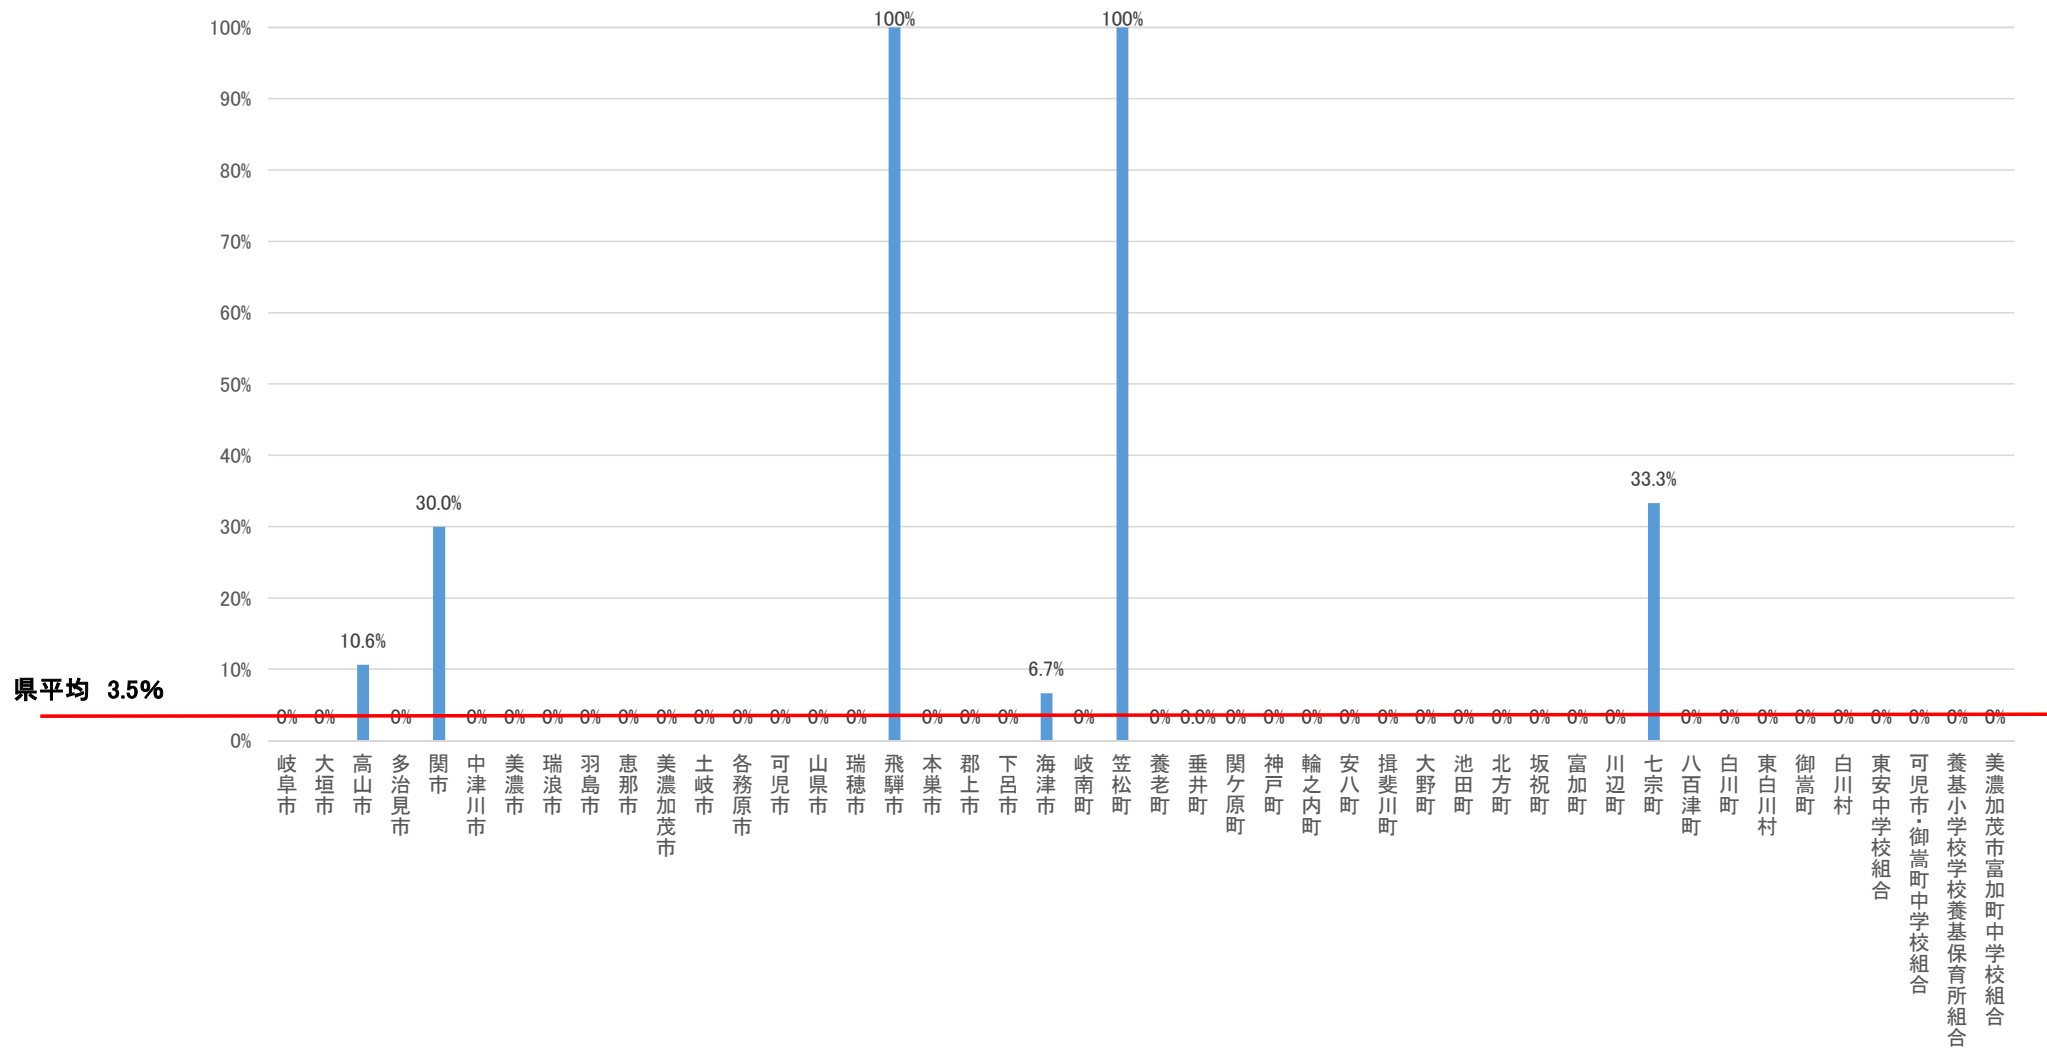


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

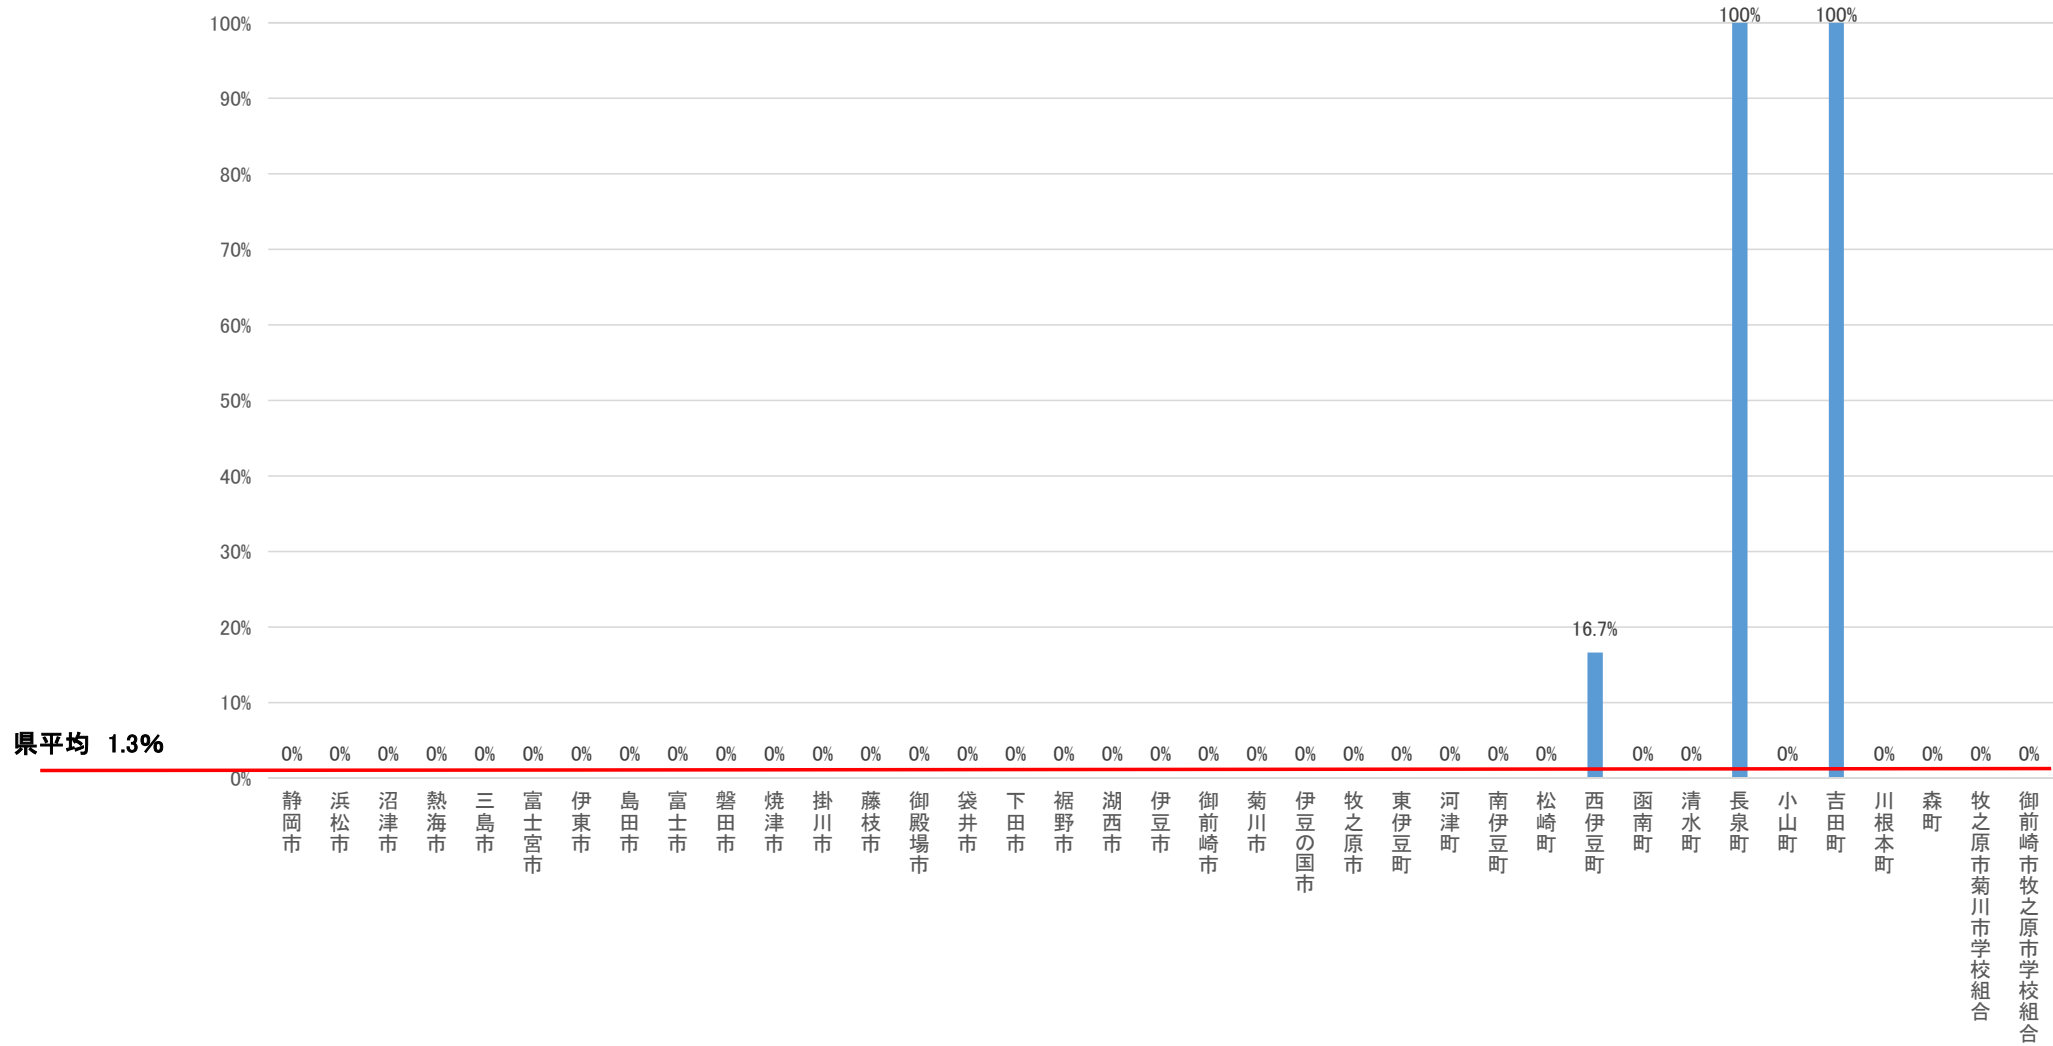

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和2年9月1日時点

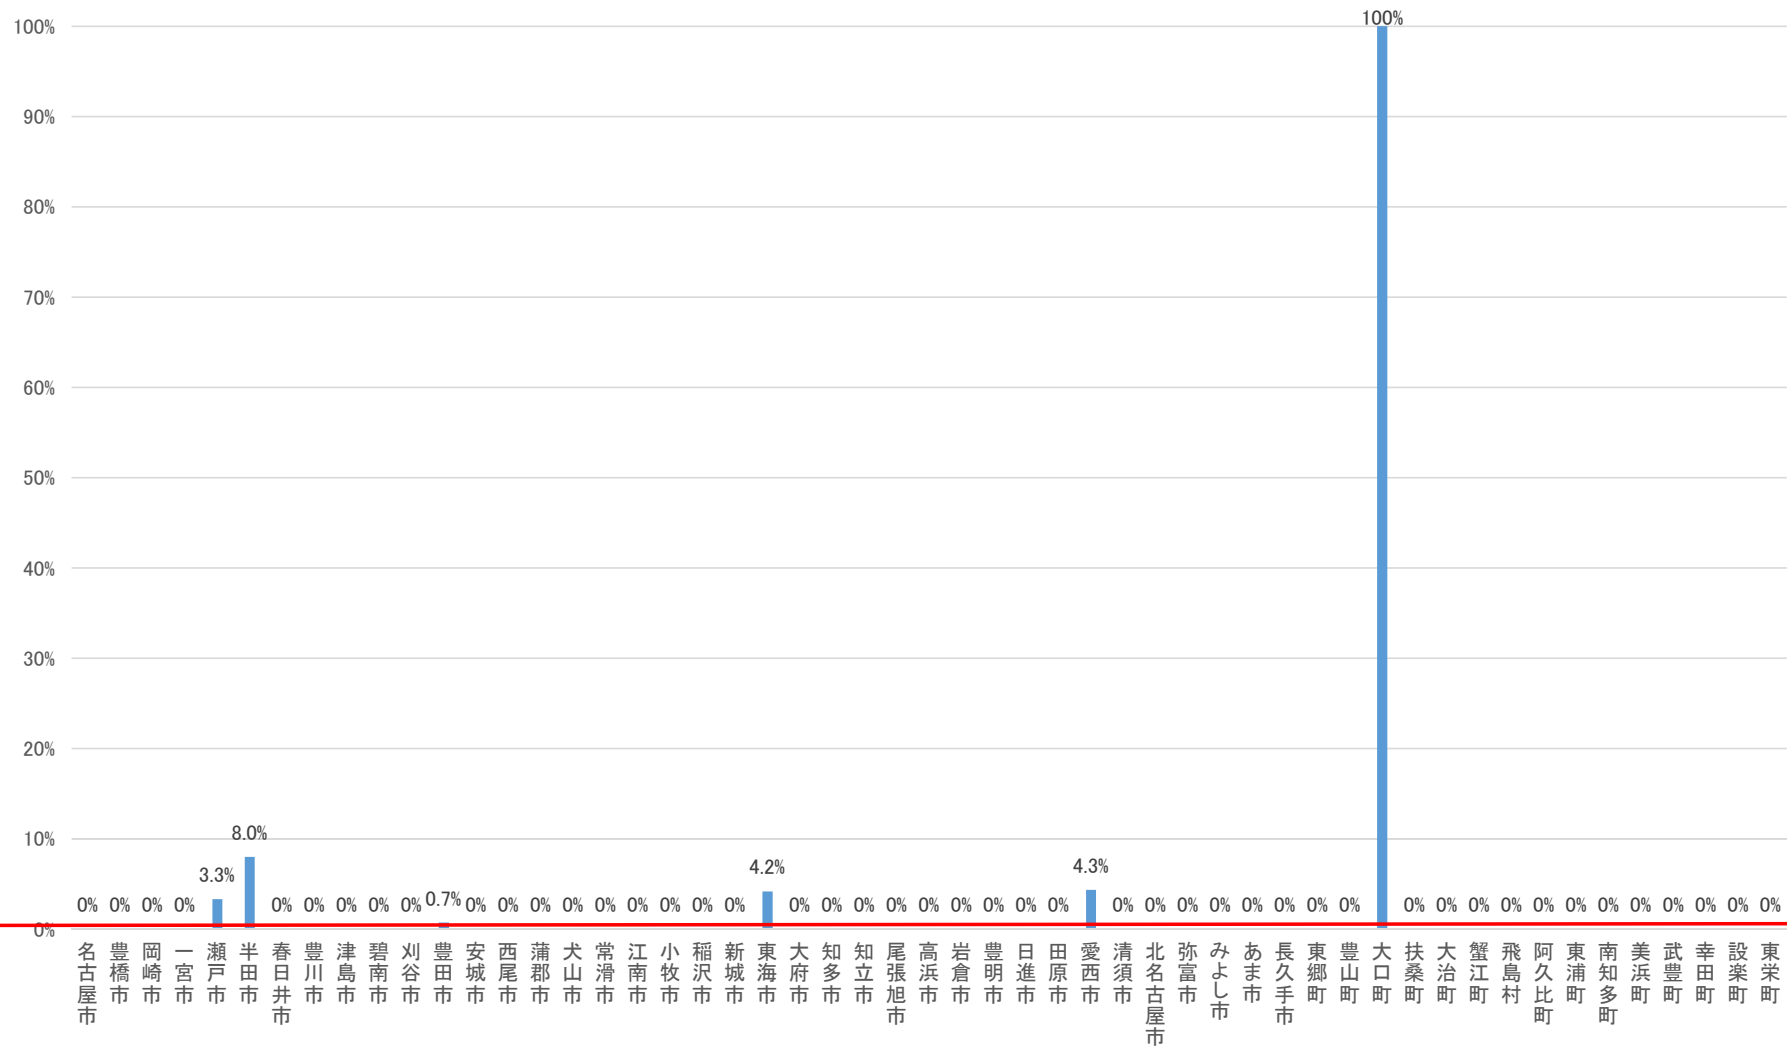

県平均 0.6%


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

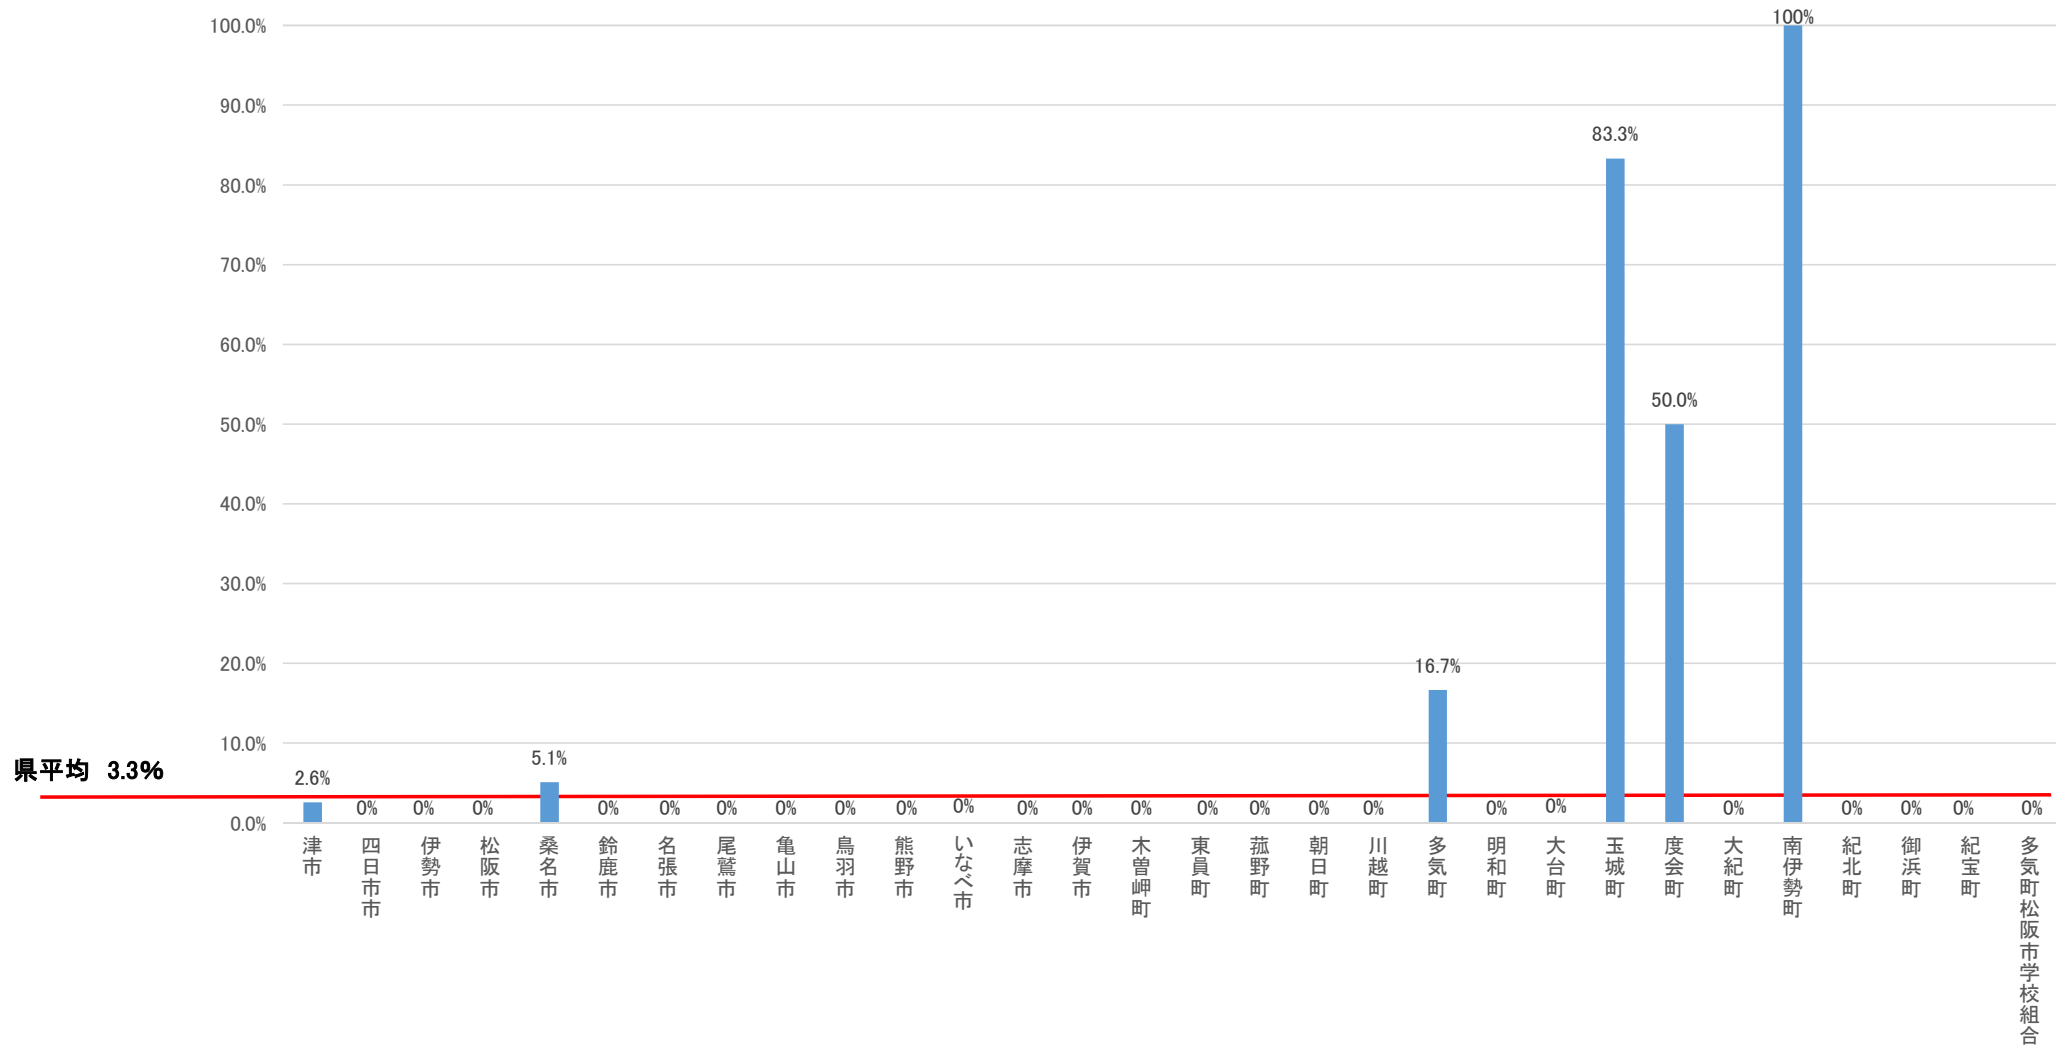


令和2年9月1日時点

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

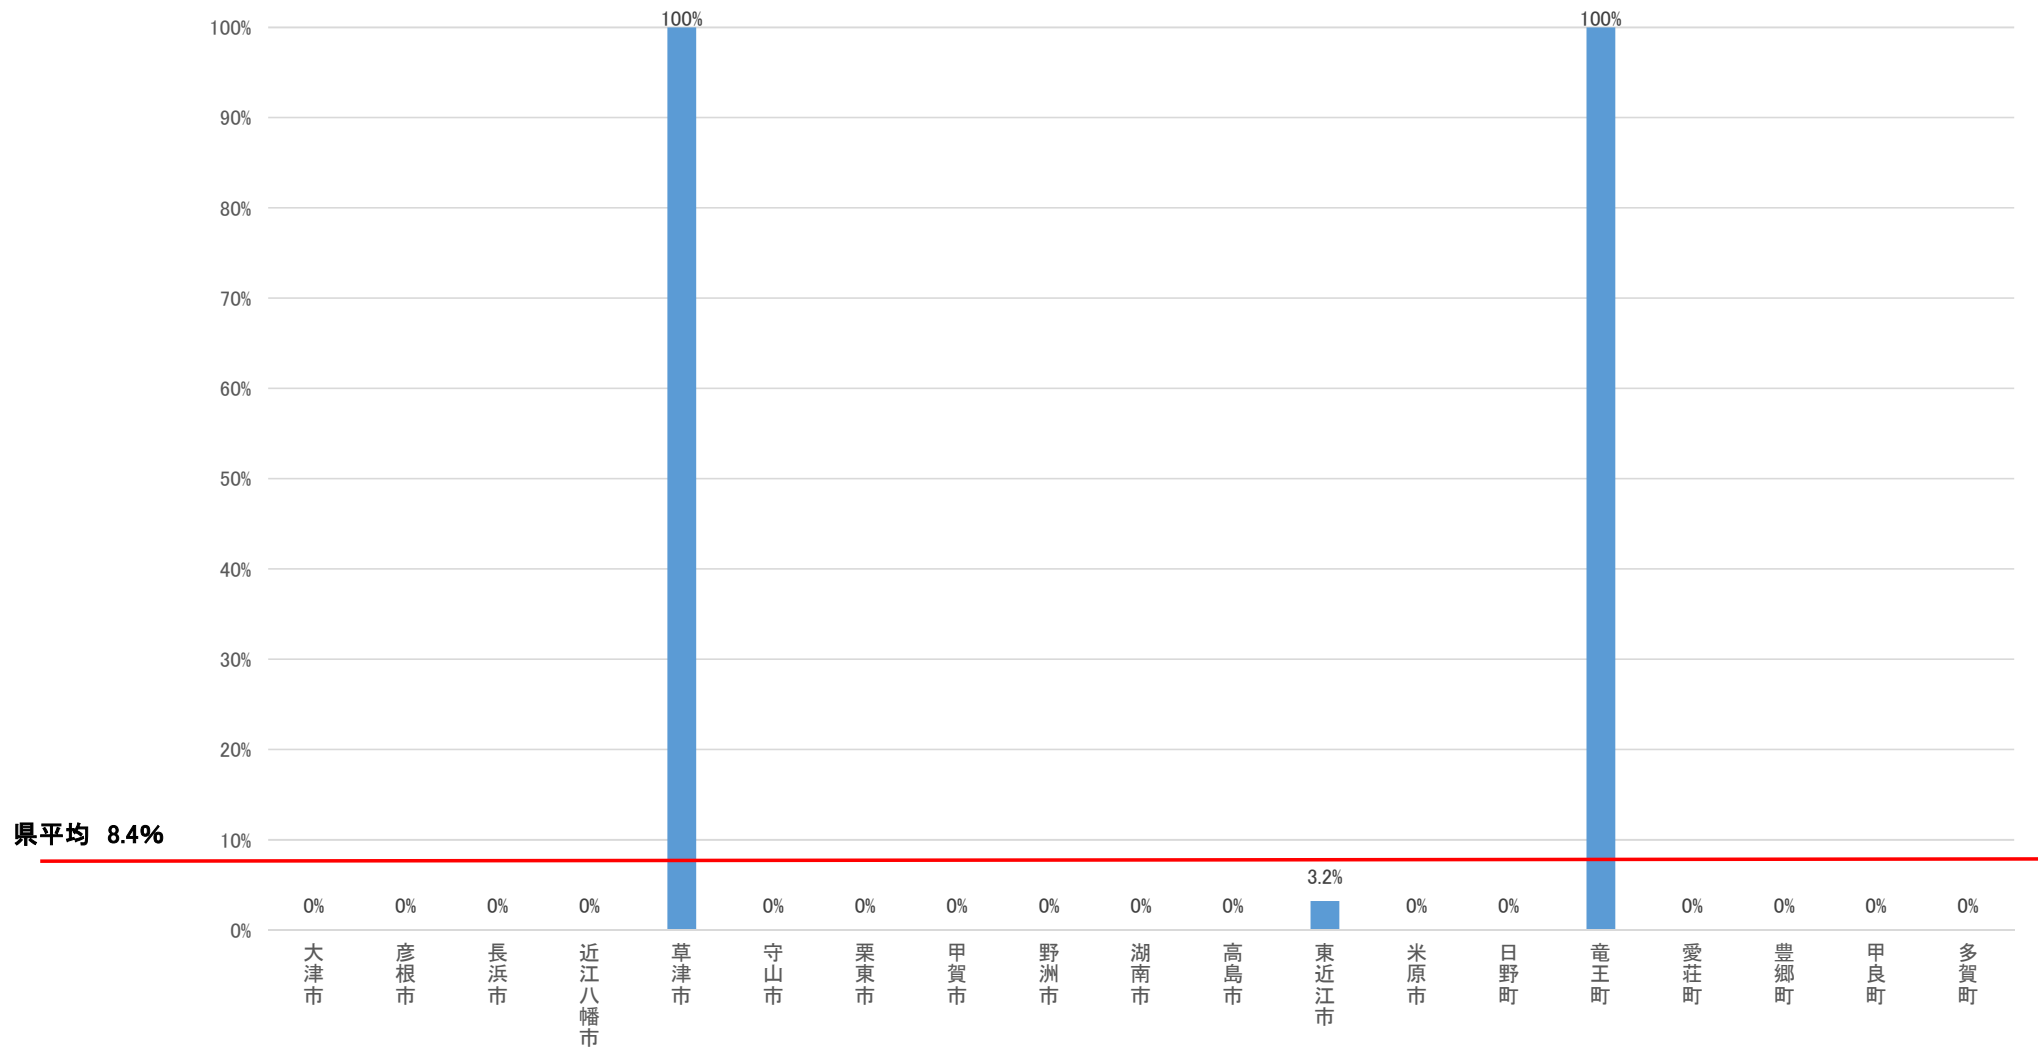


令和2年9月1日時点

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

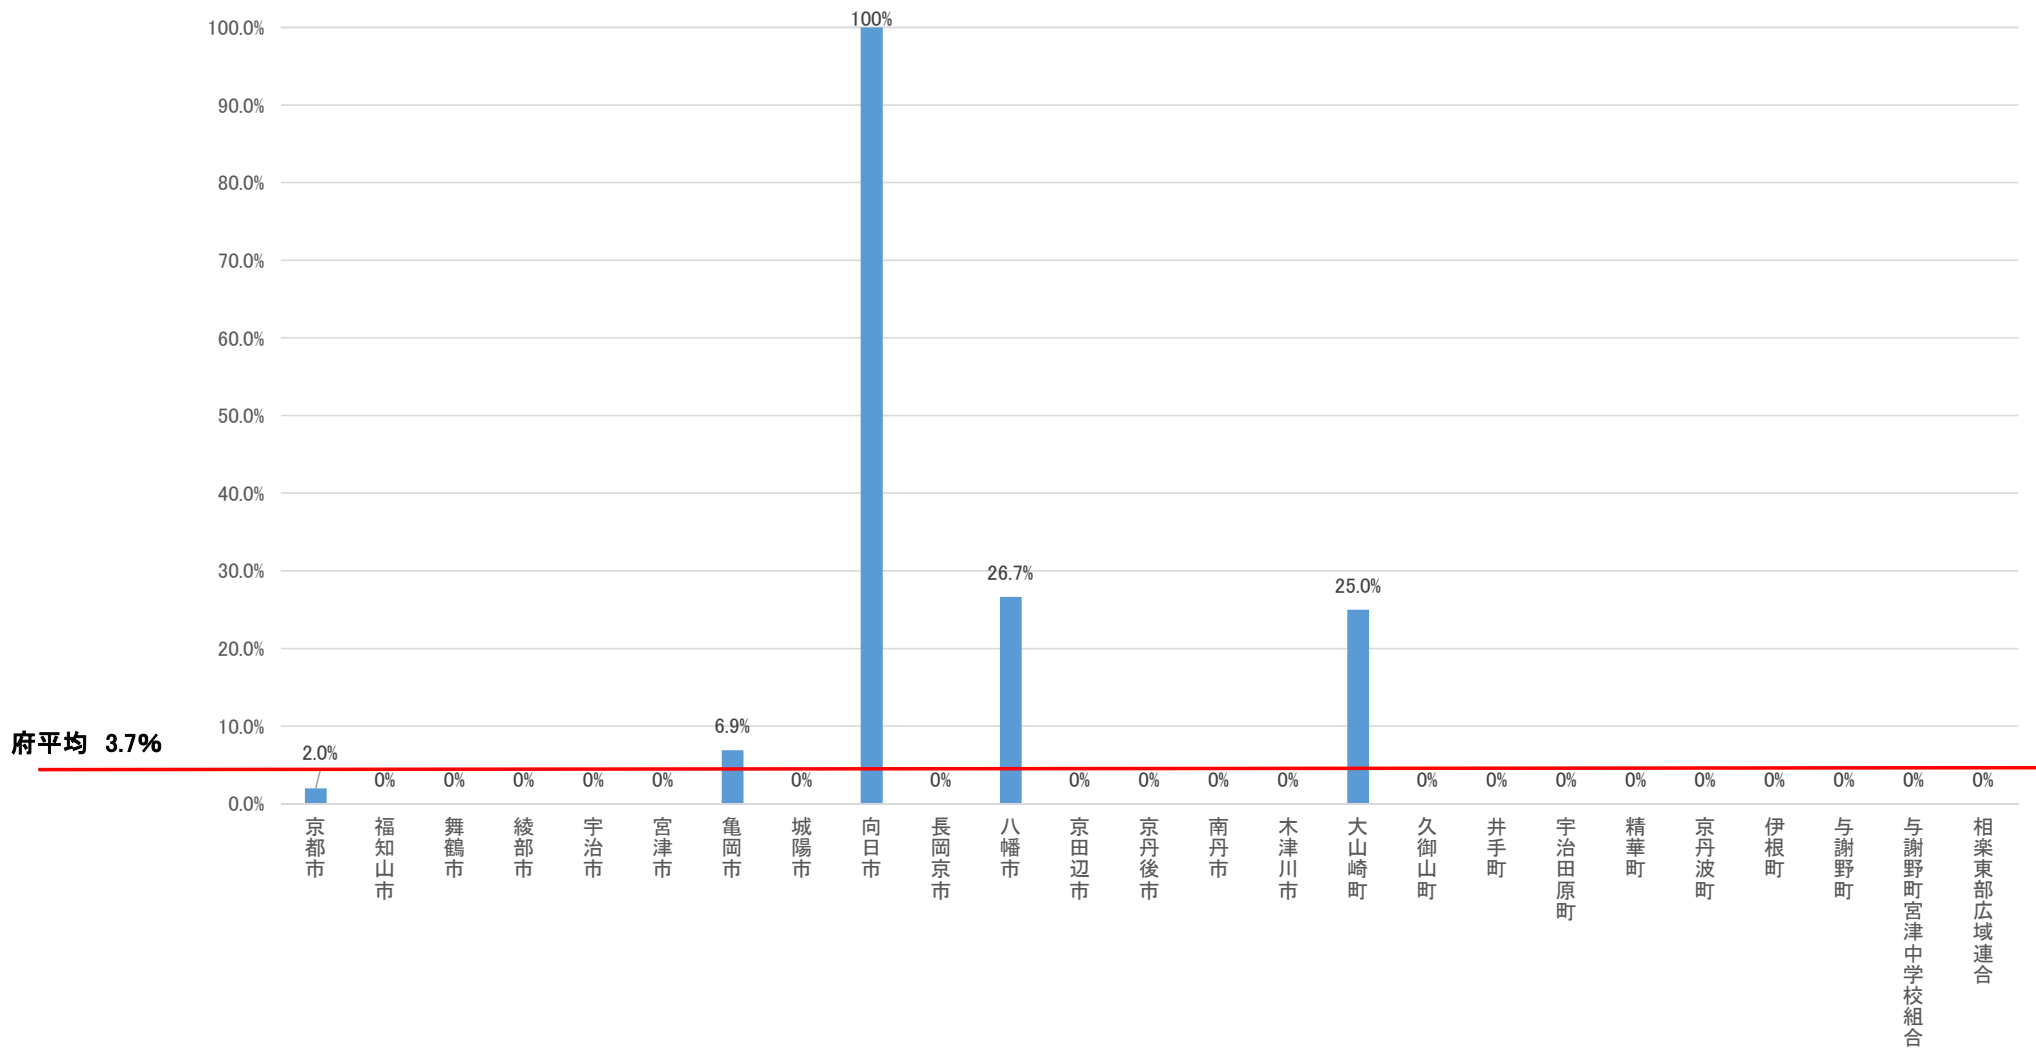


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

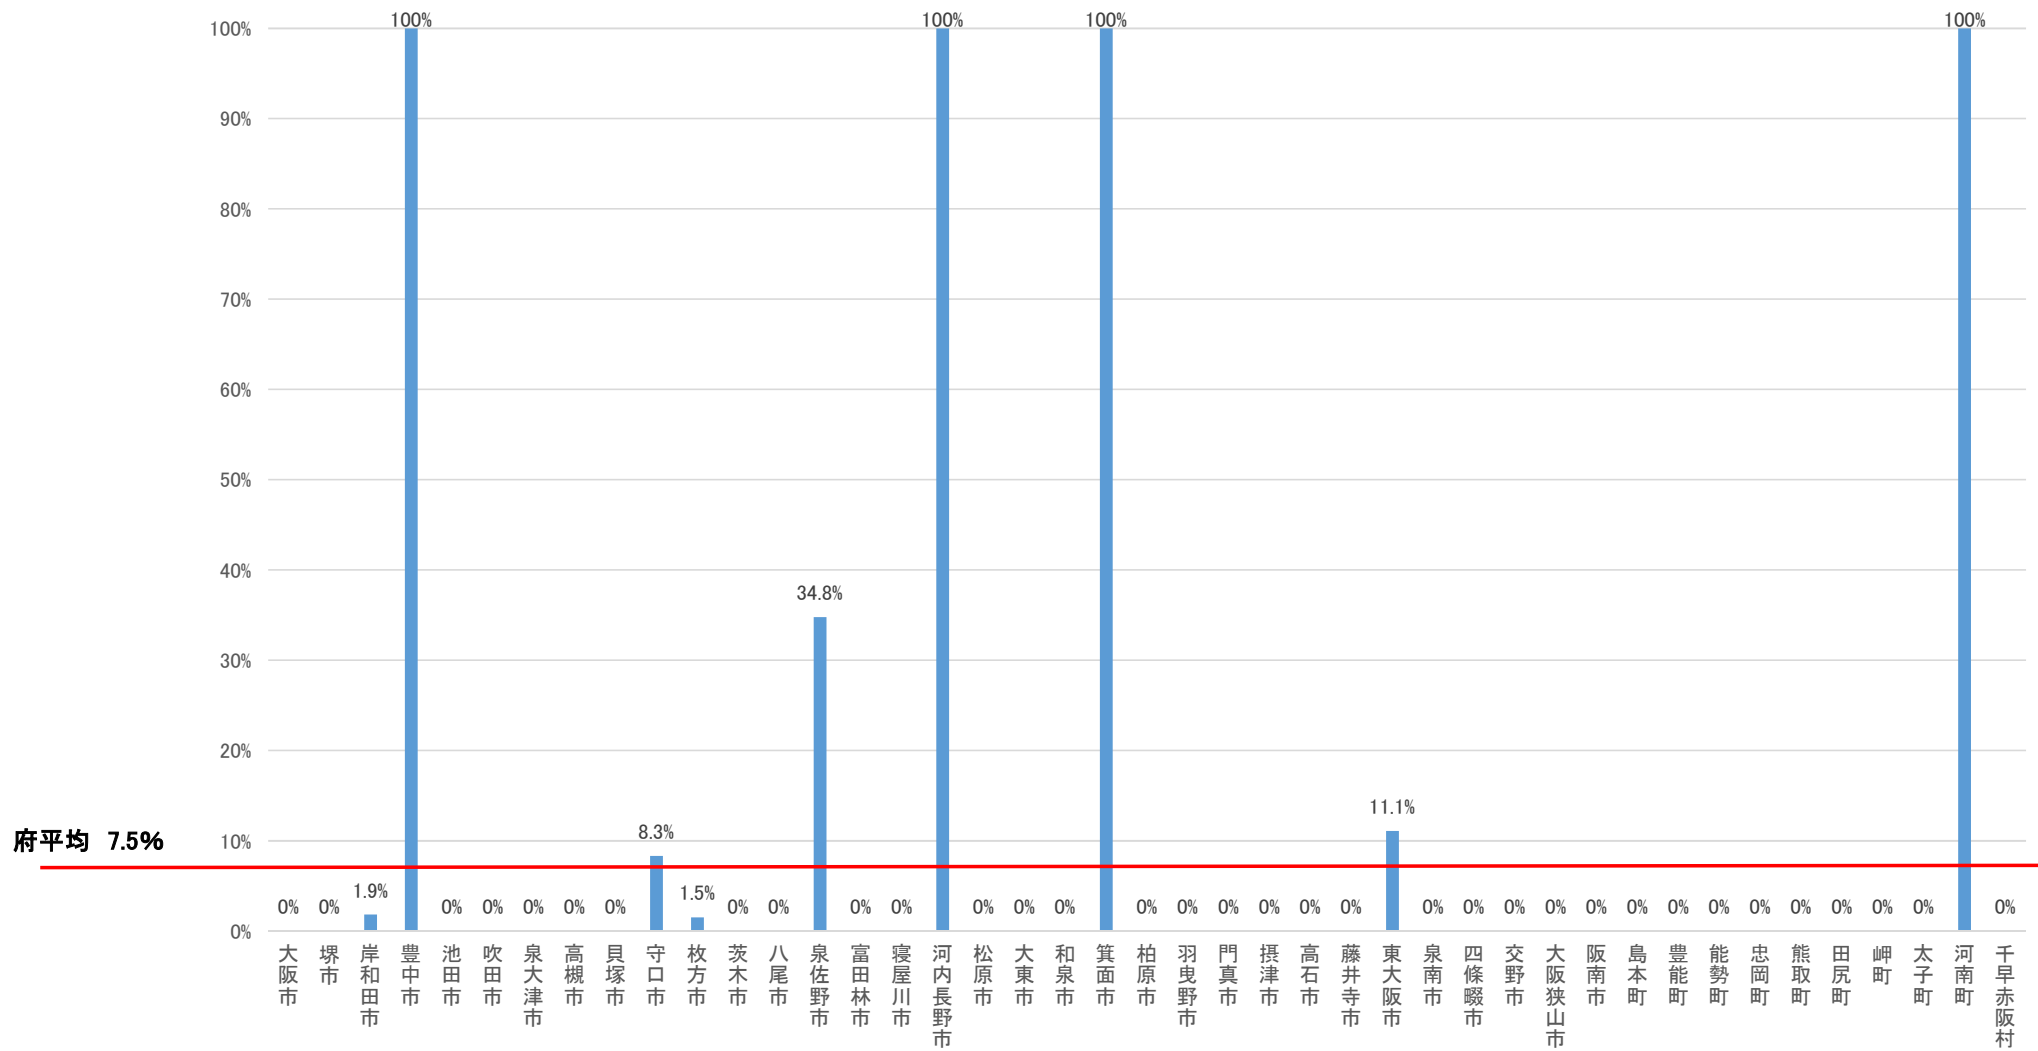


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

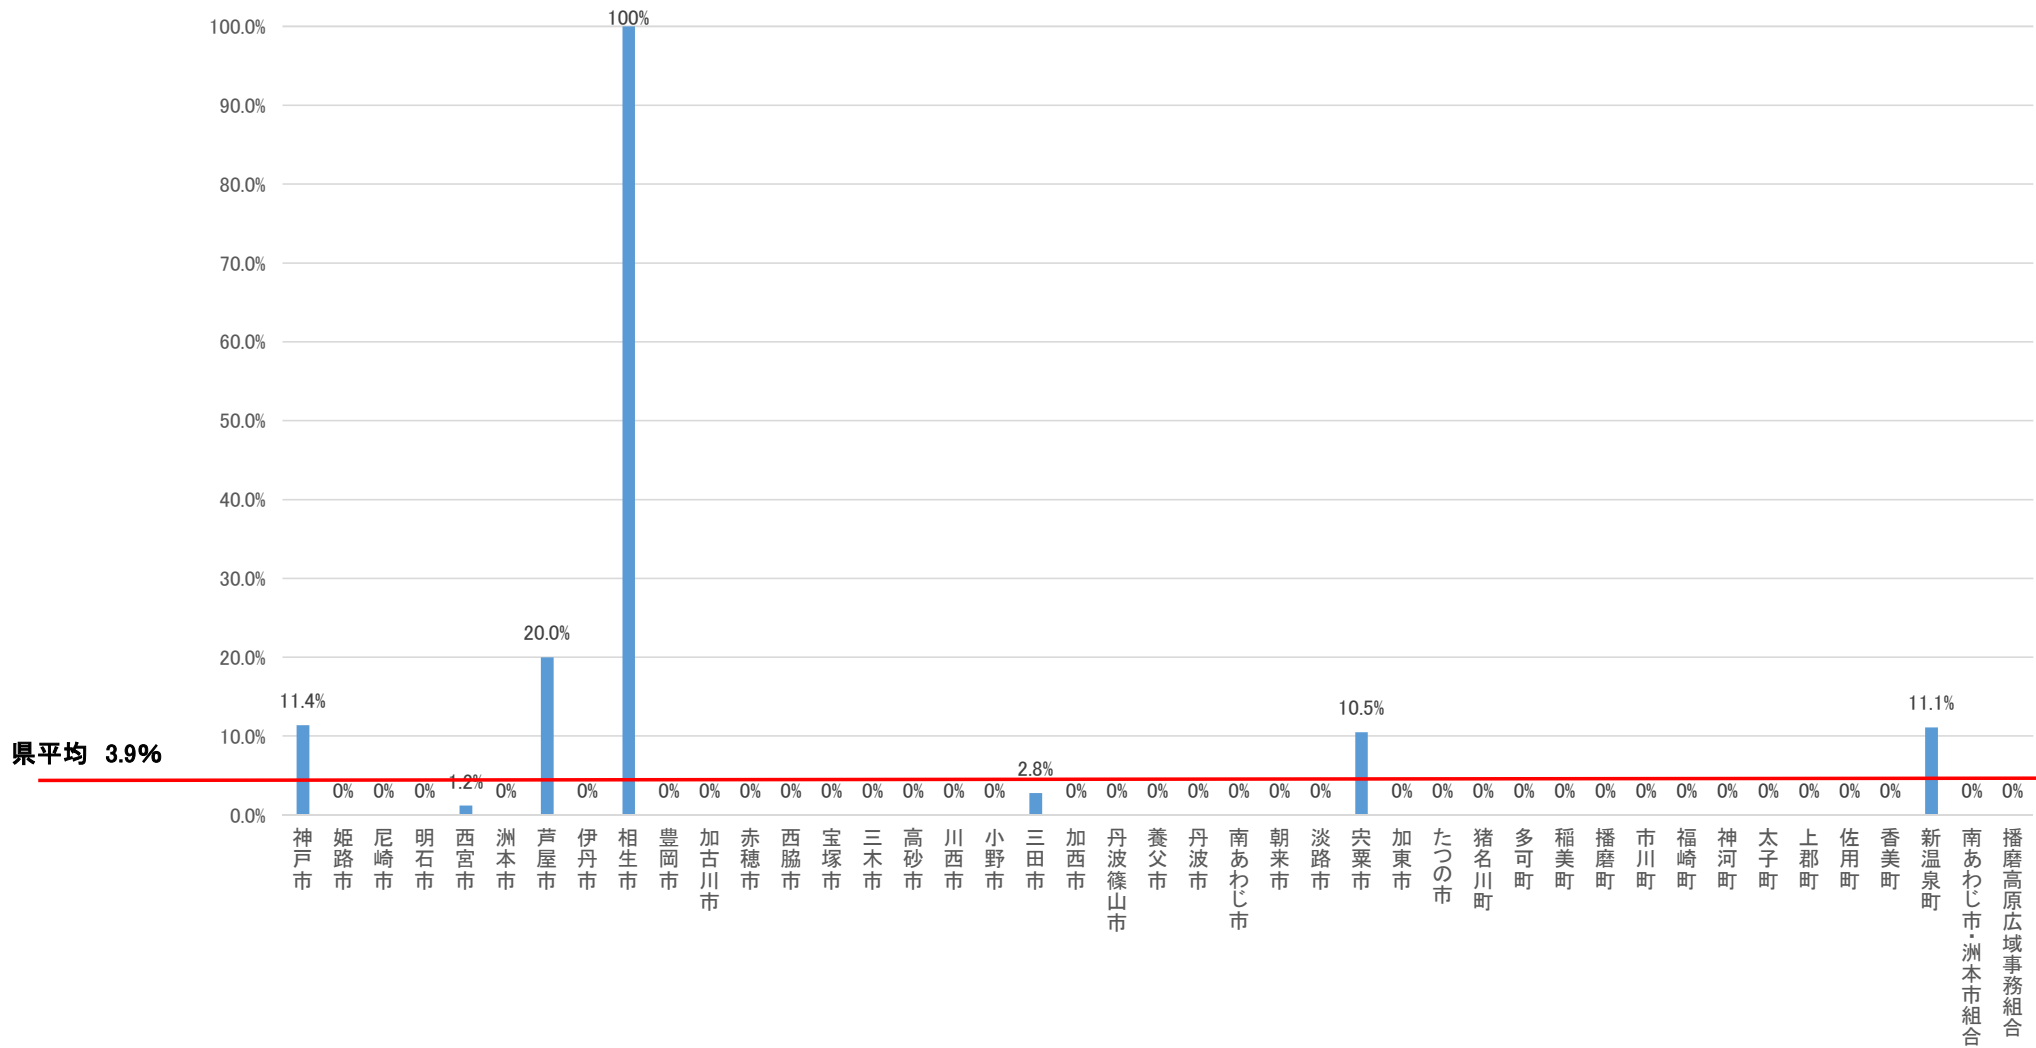


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

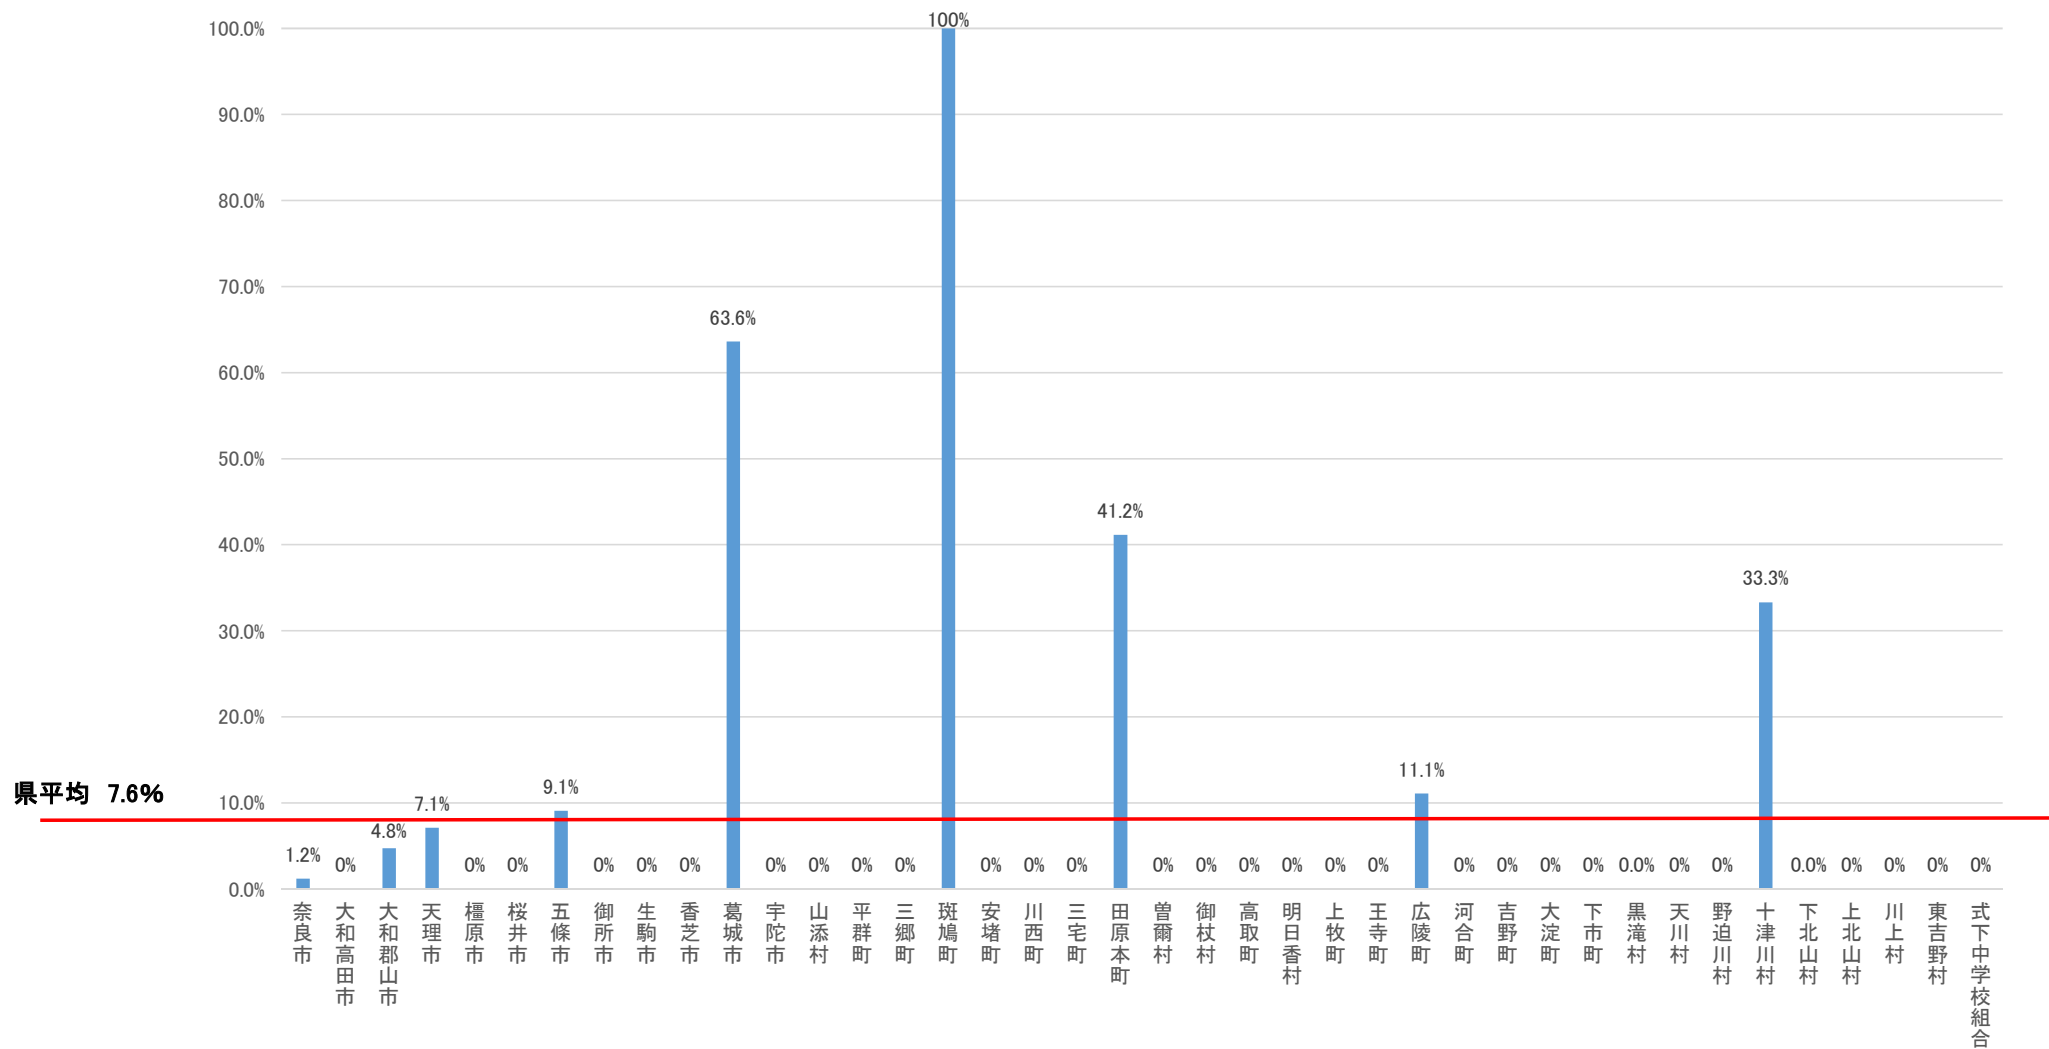

県平均 7.6%


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

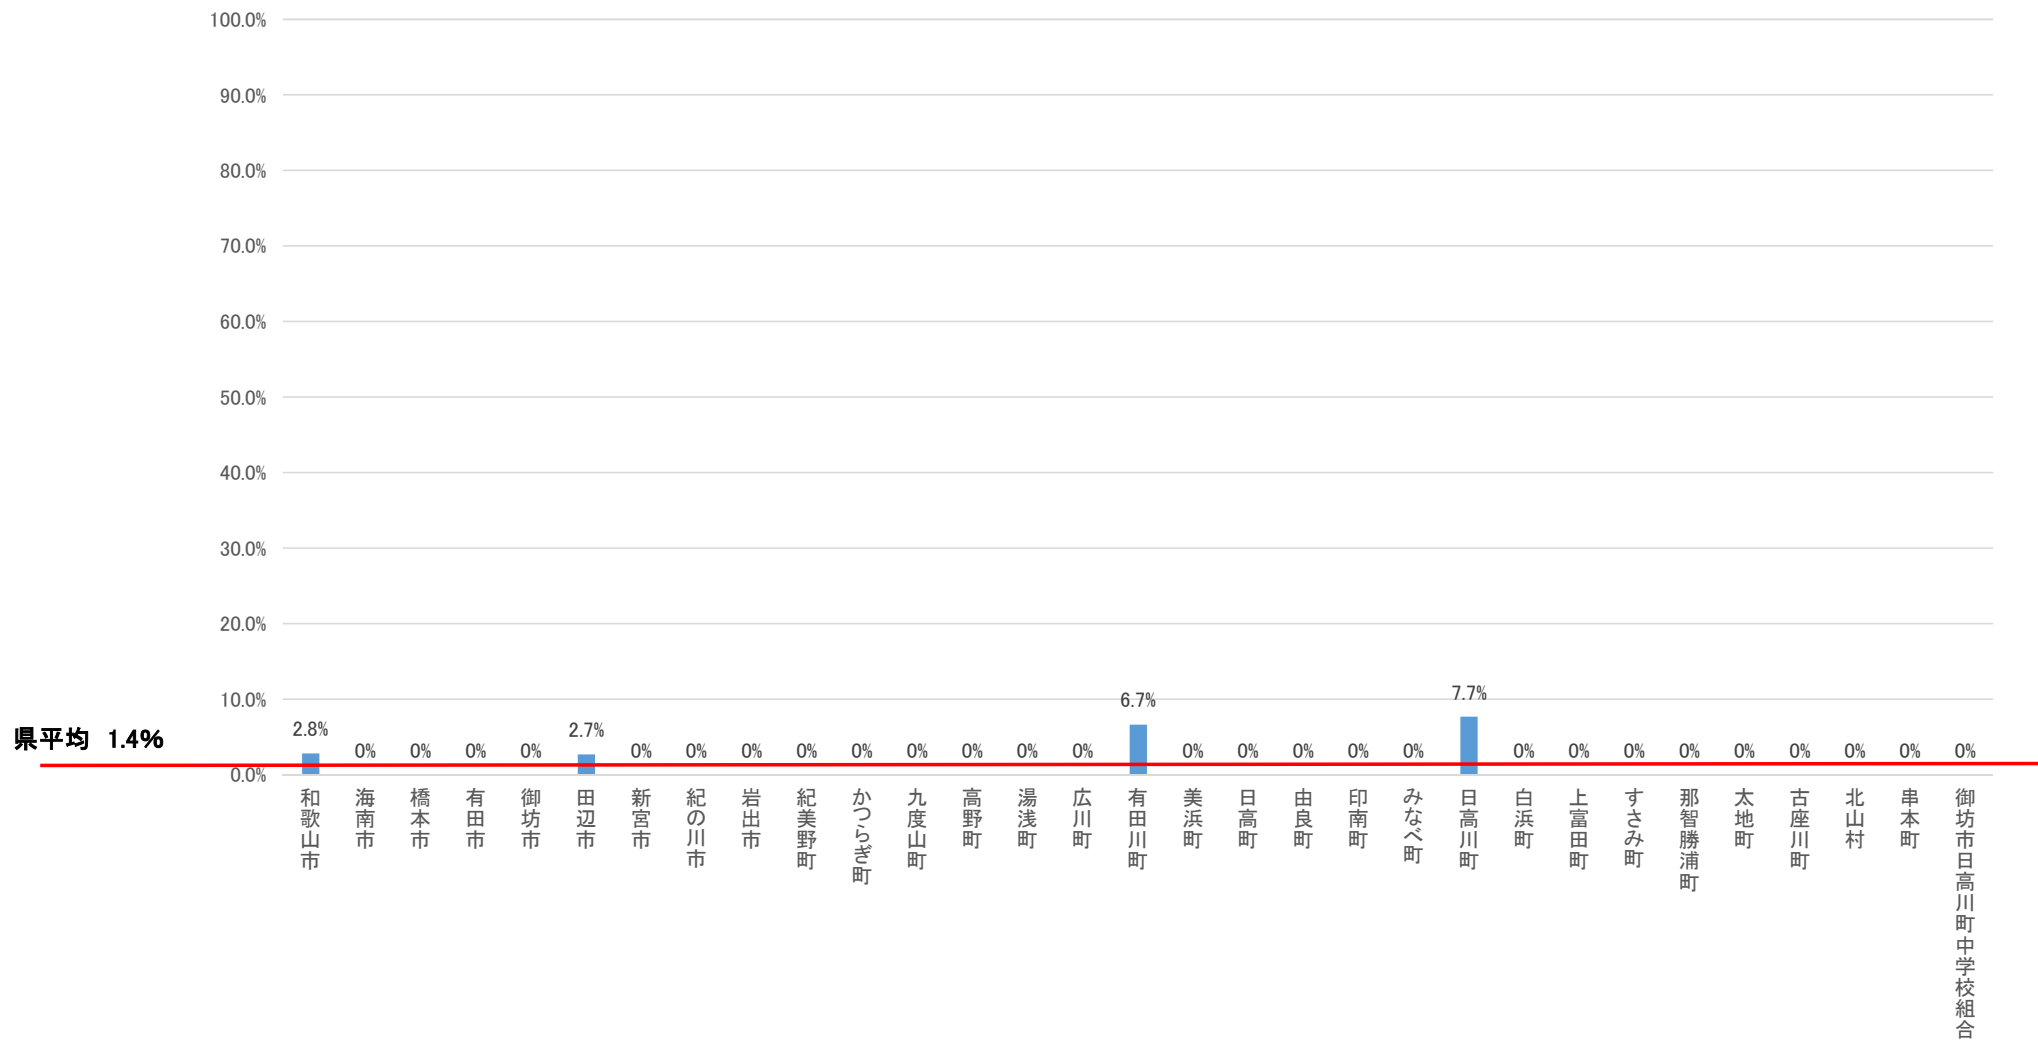


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

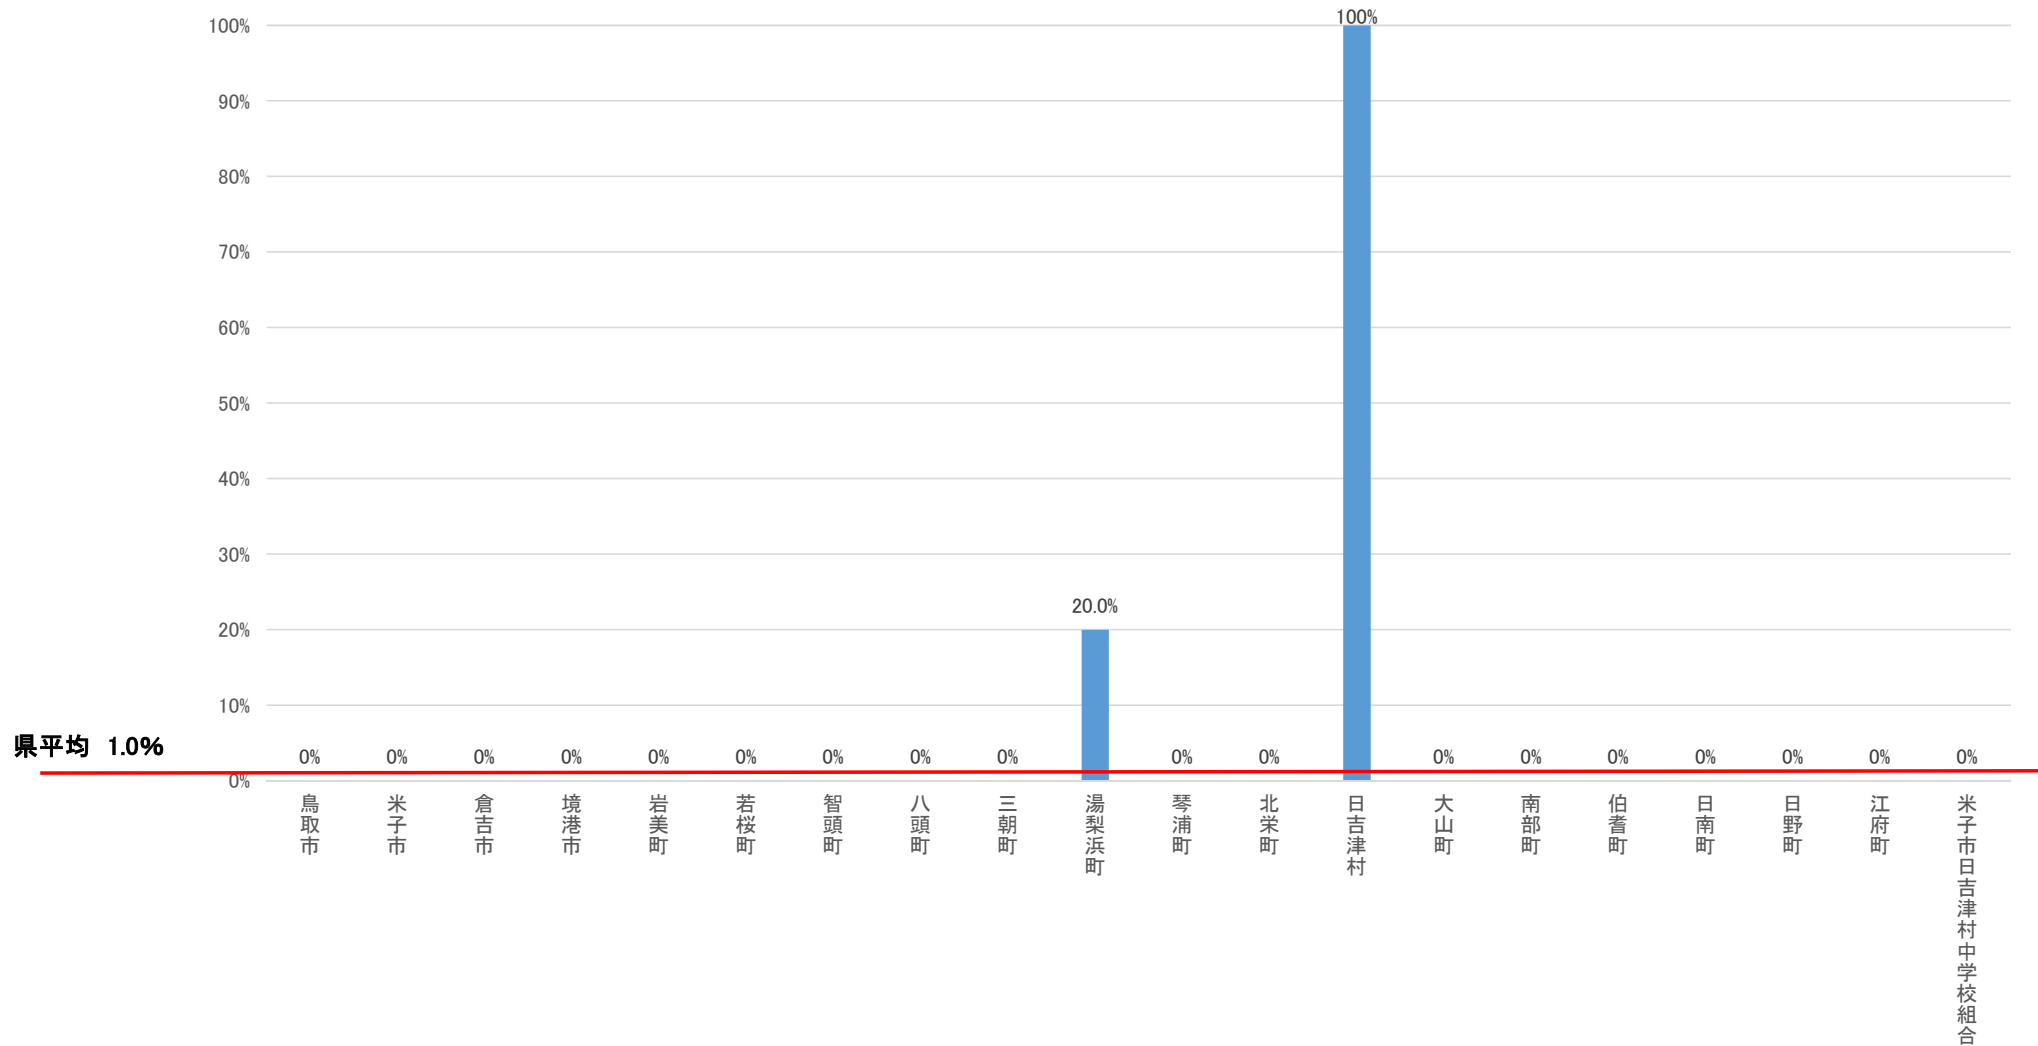

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

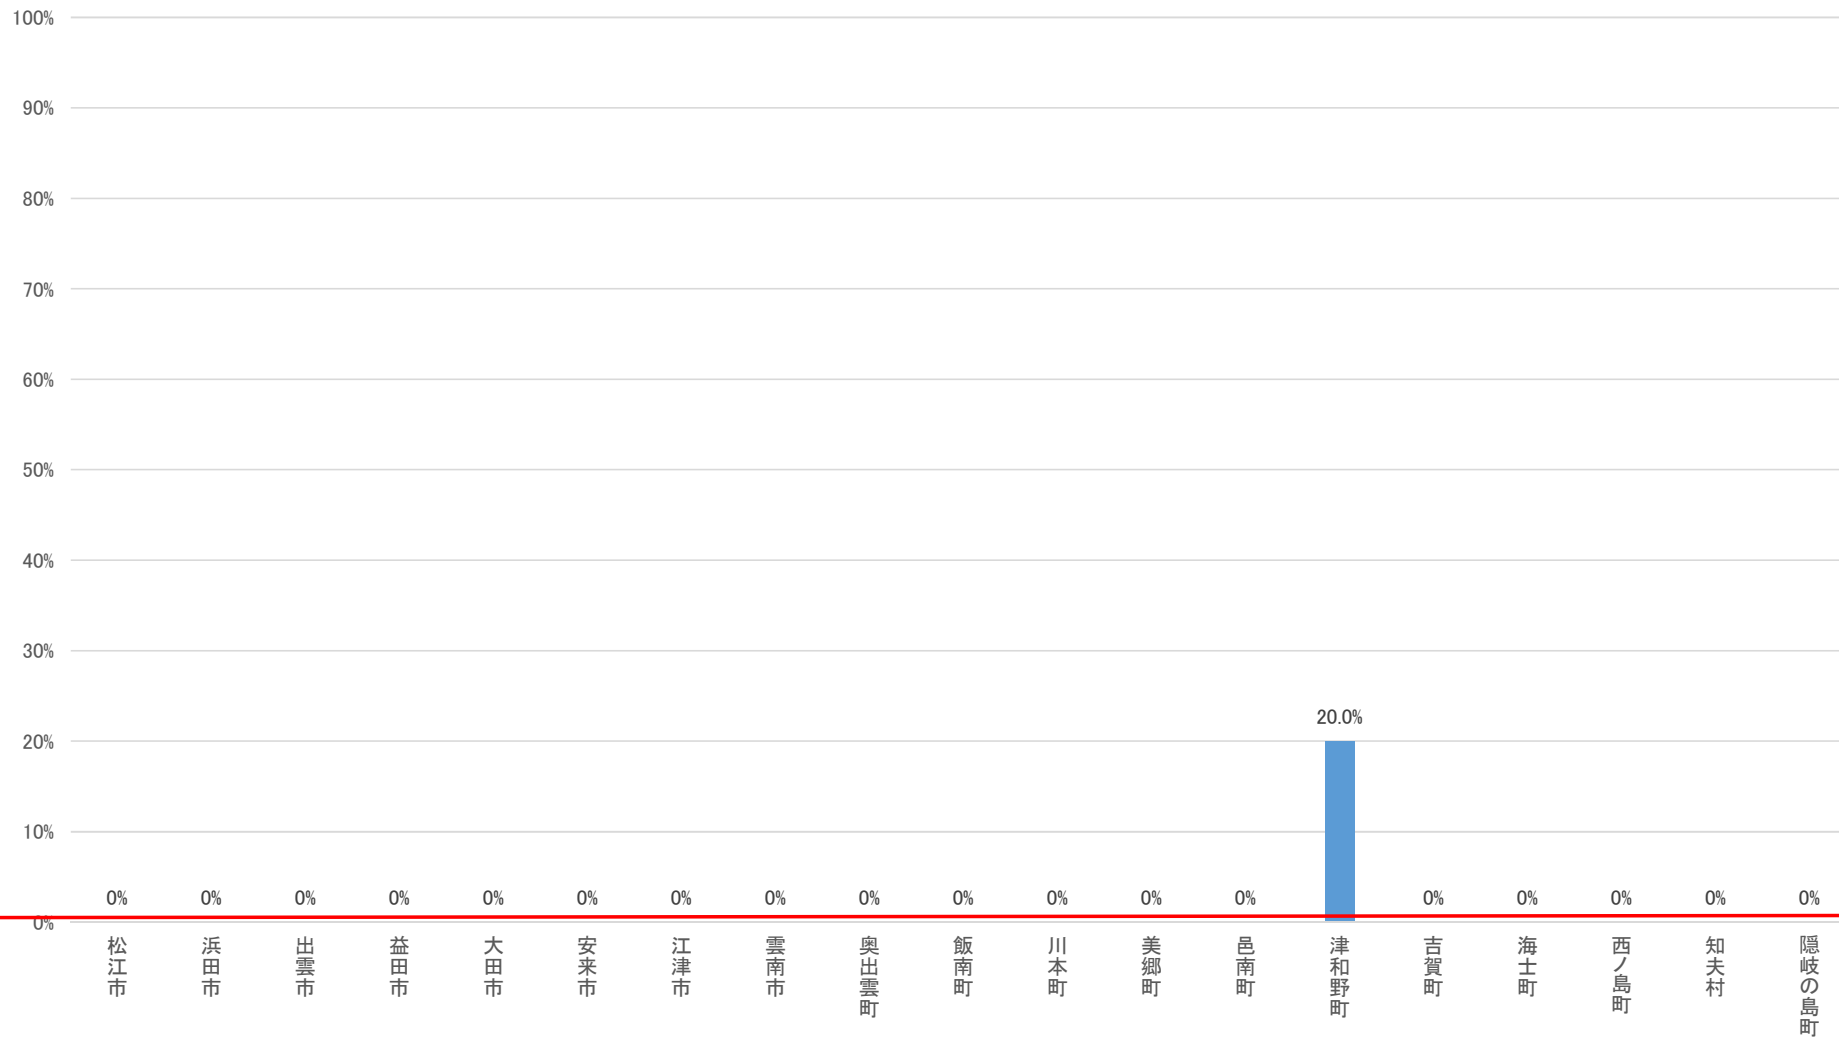

県平均 0.3%

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和2年9月1日時点



県平均 0%


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

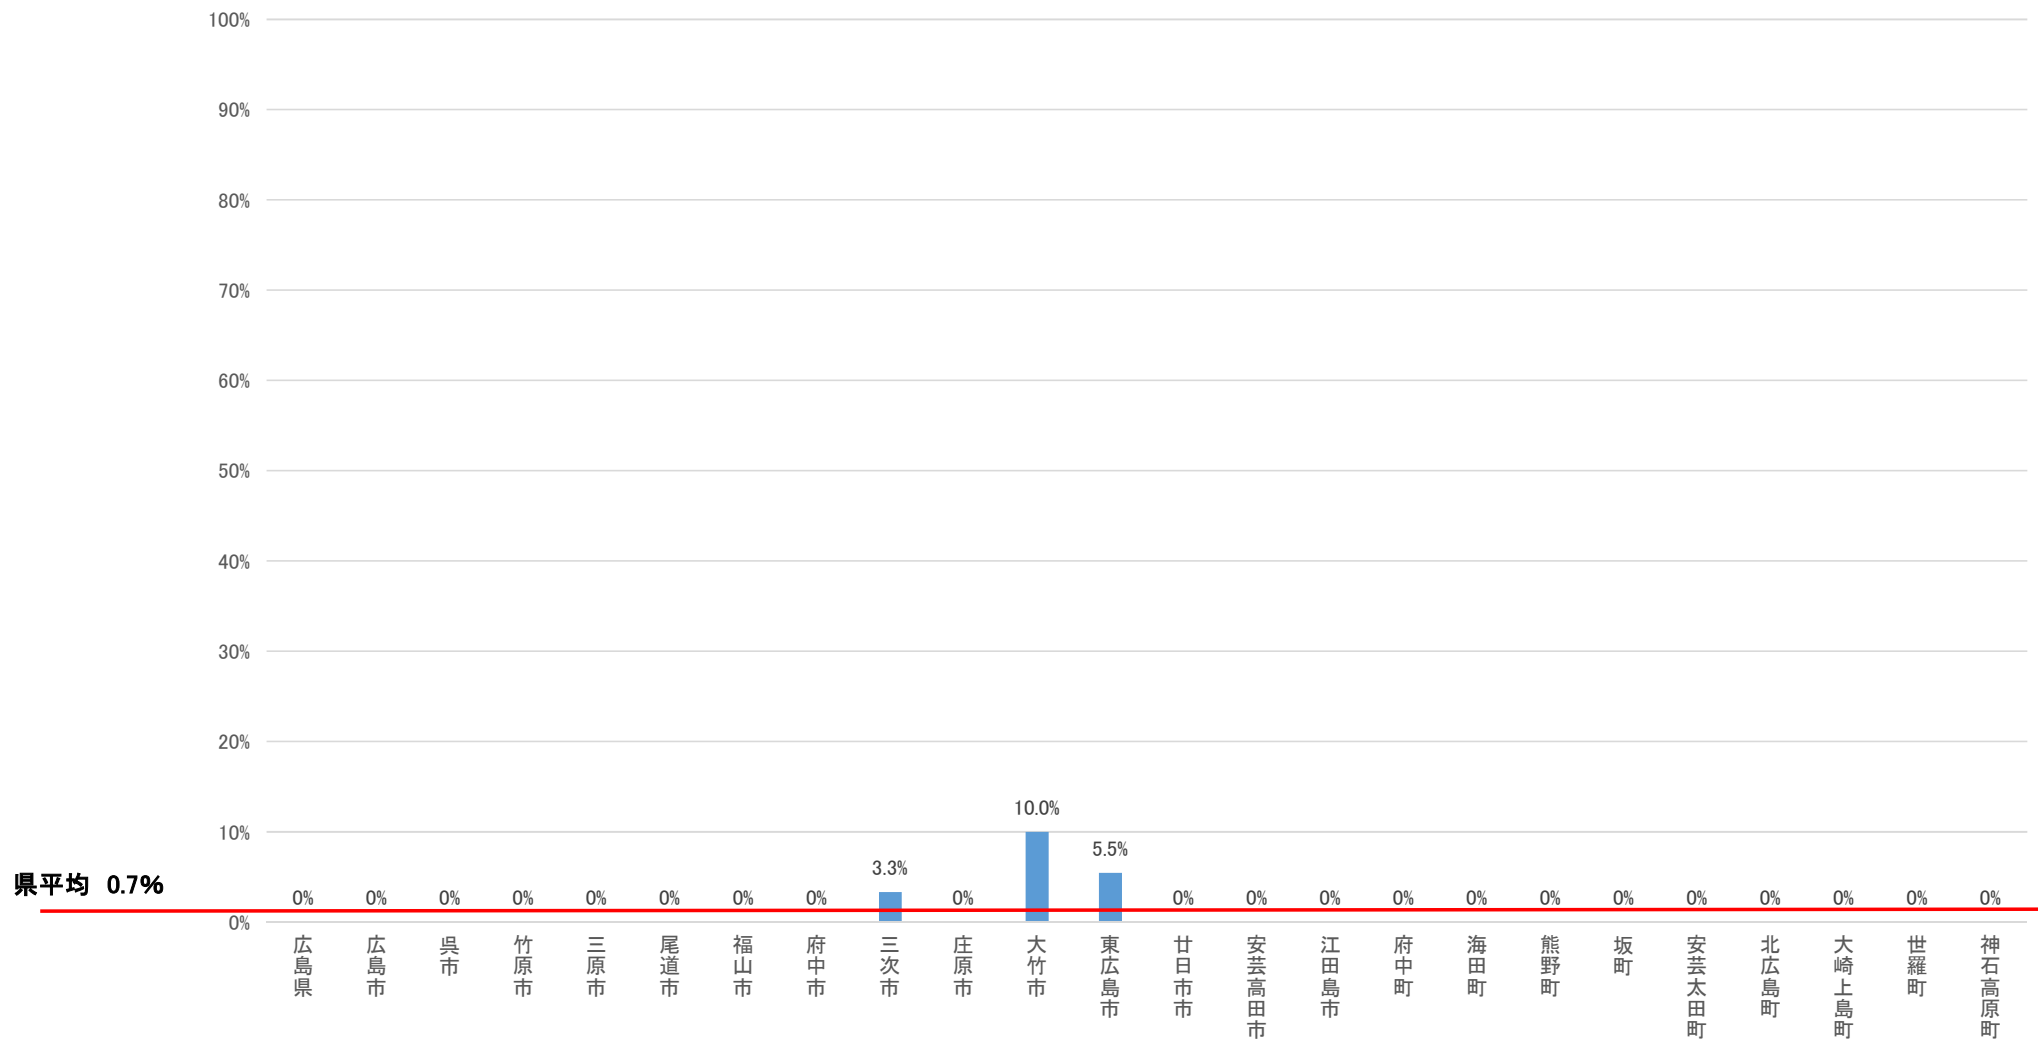


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

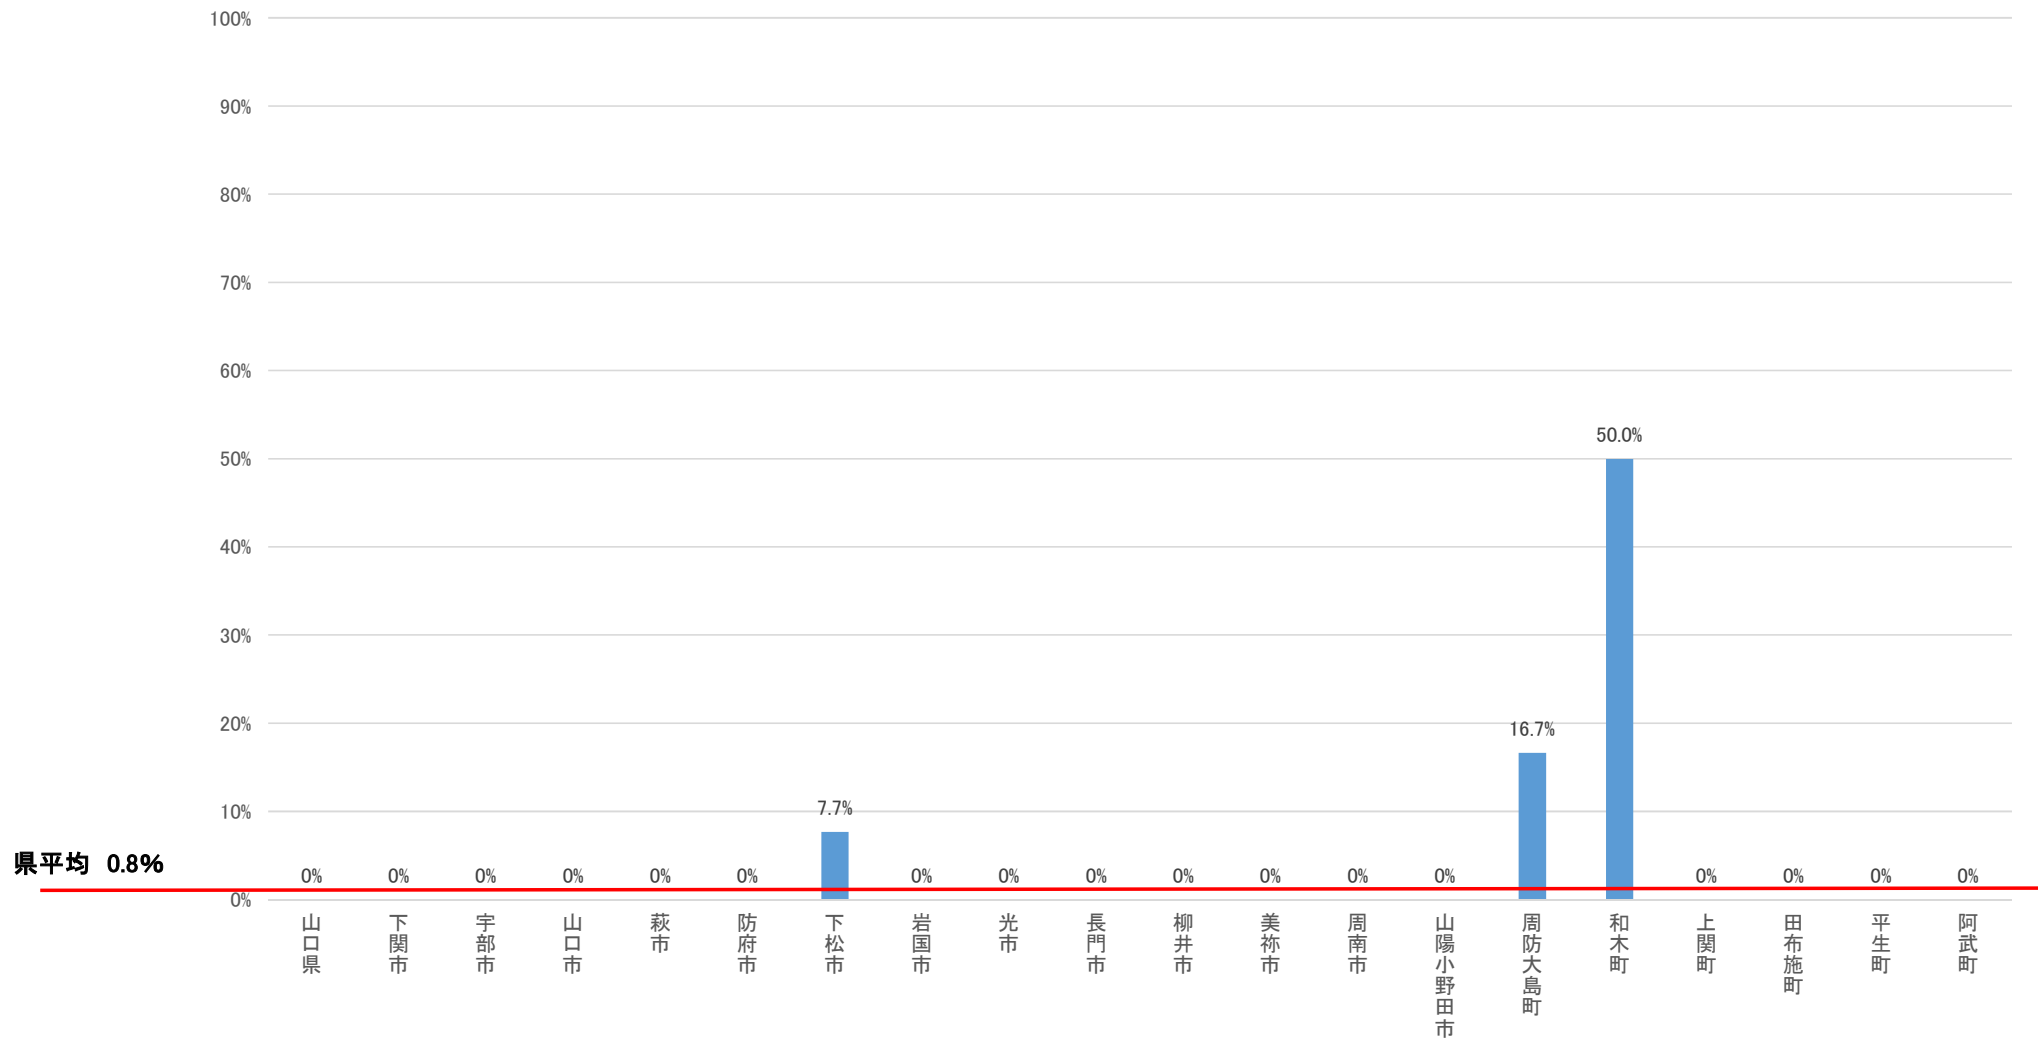


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

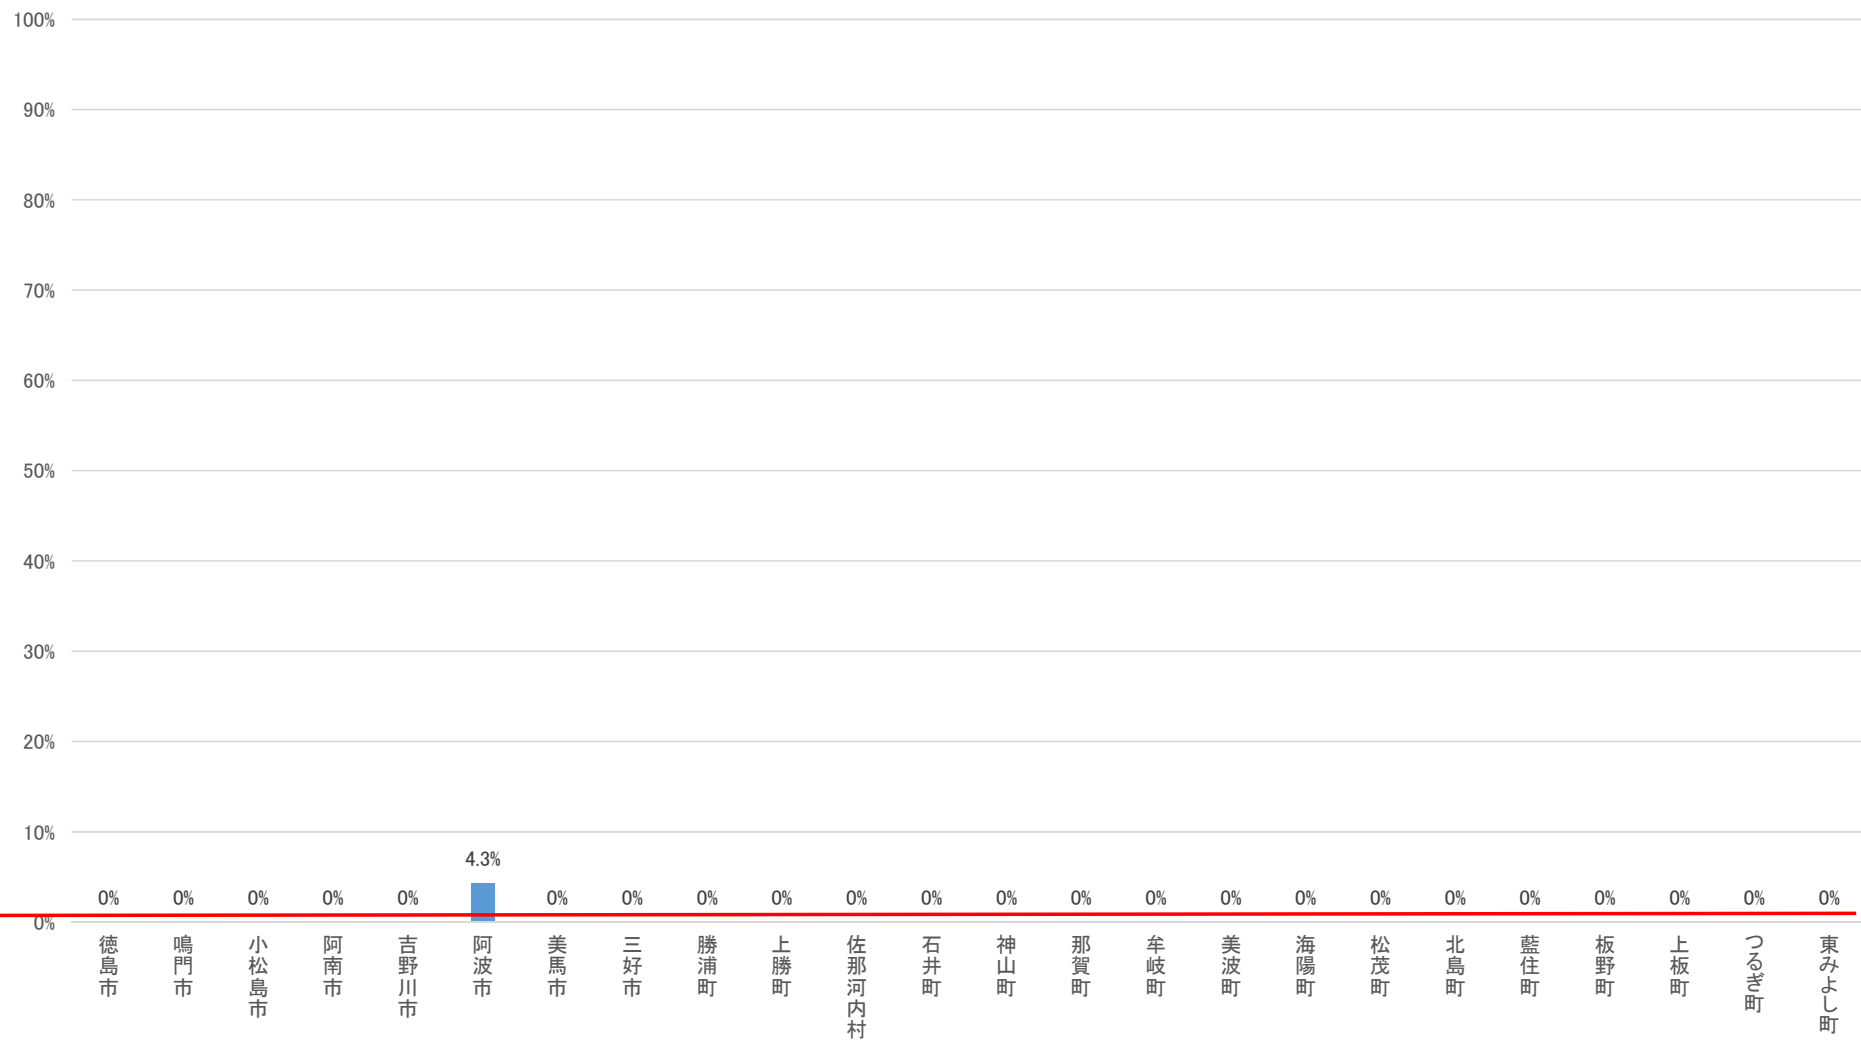


県平均 0.4%

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

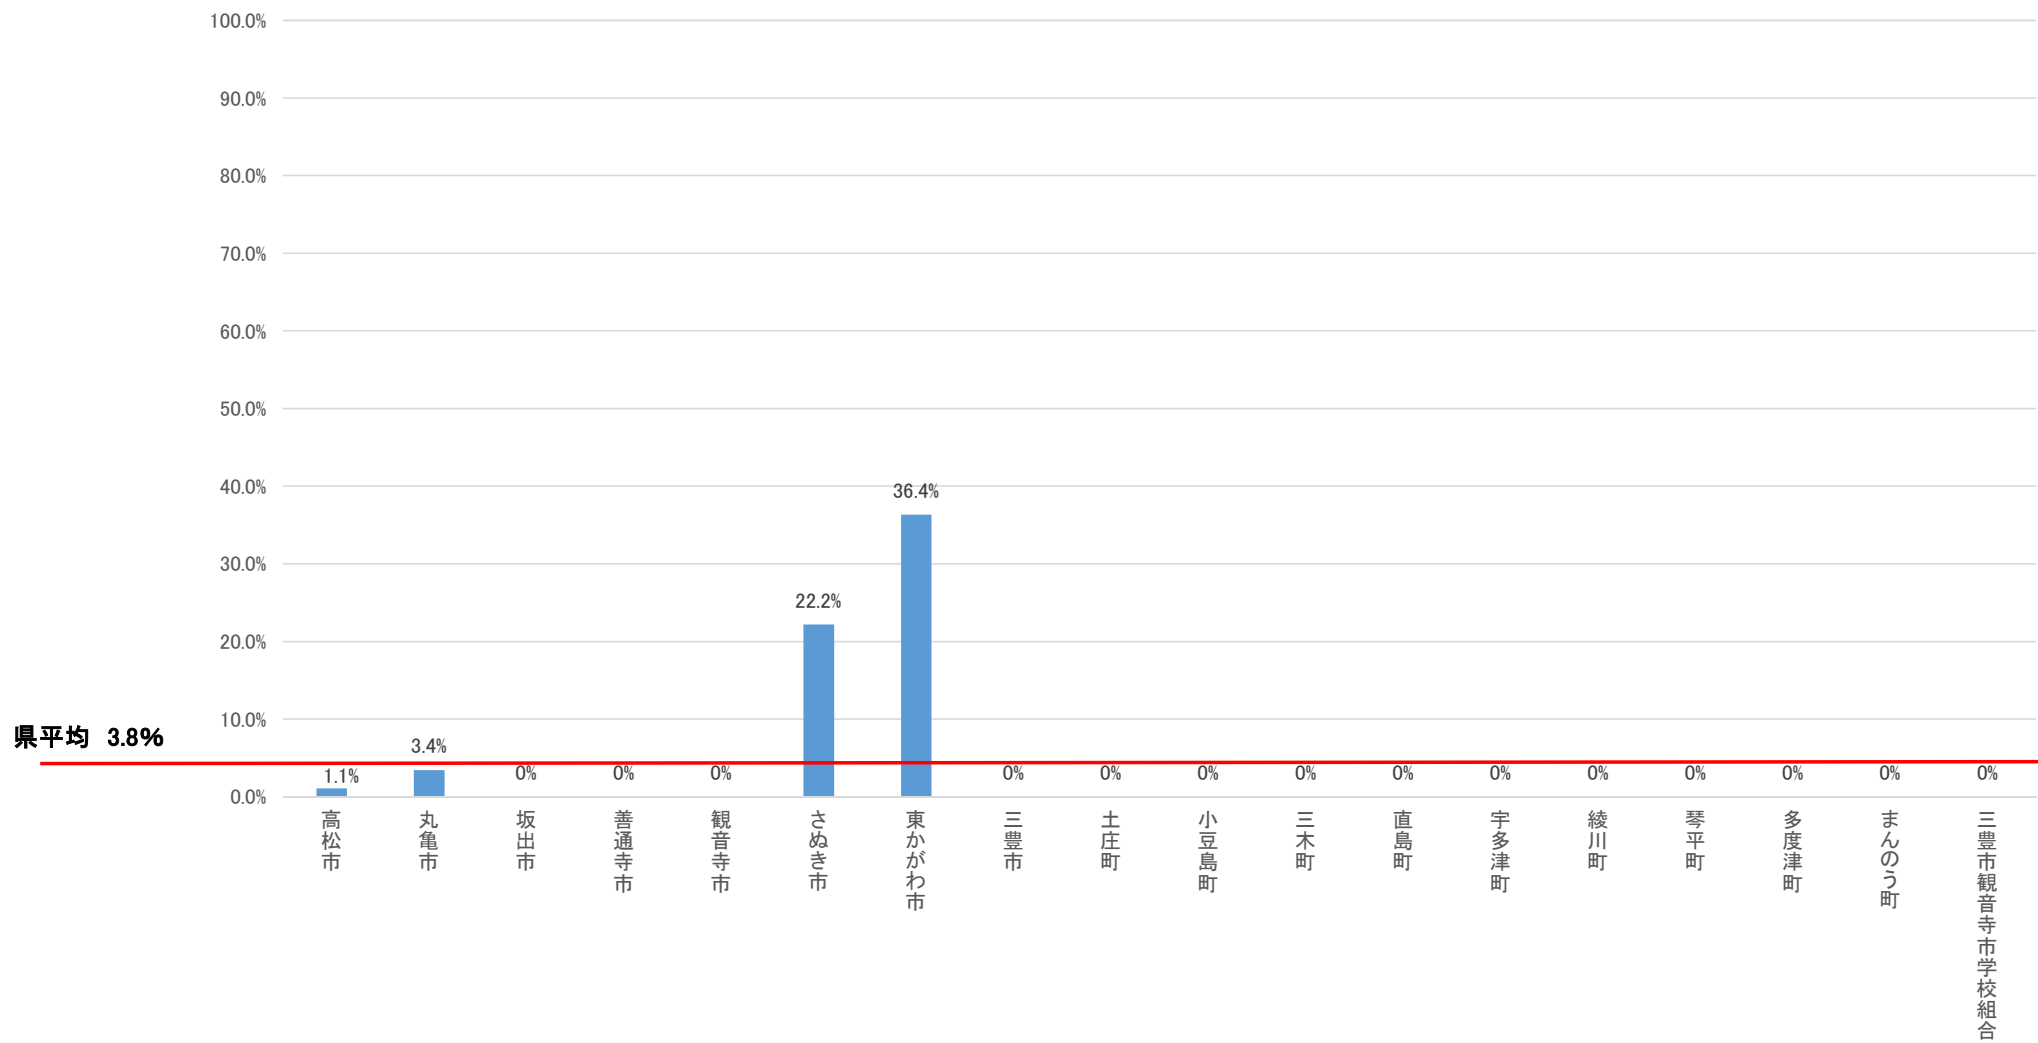


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

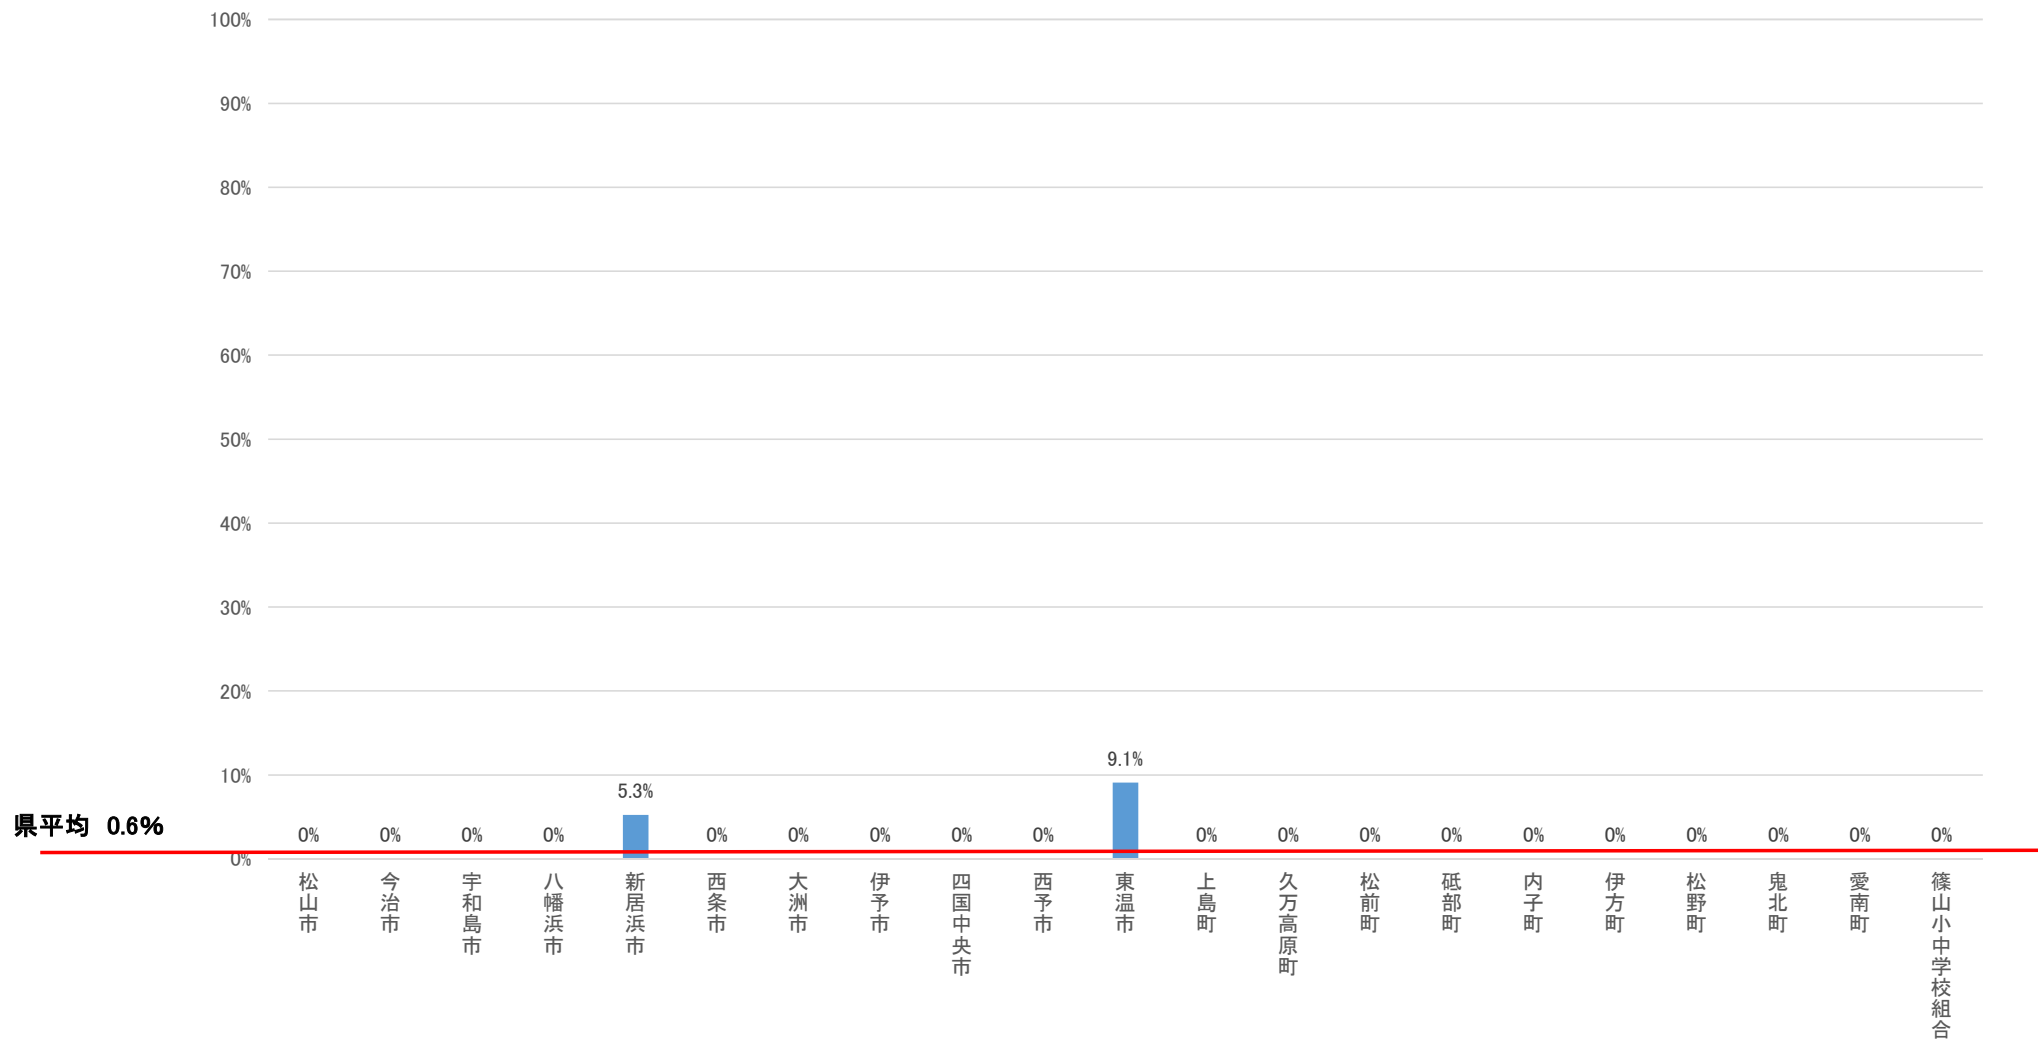


令和2年9月1日時点

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

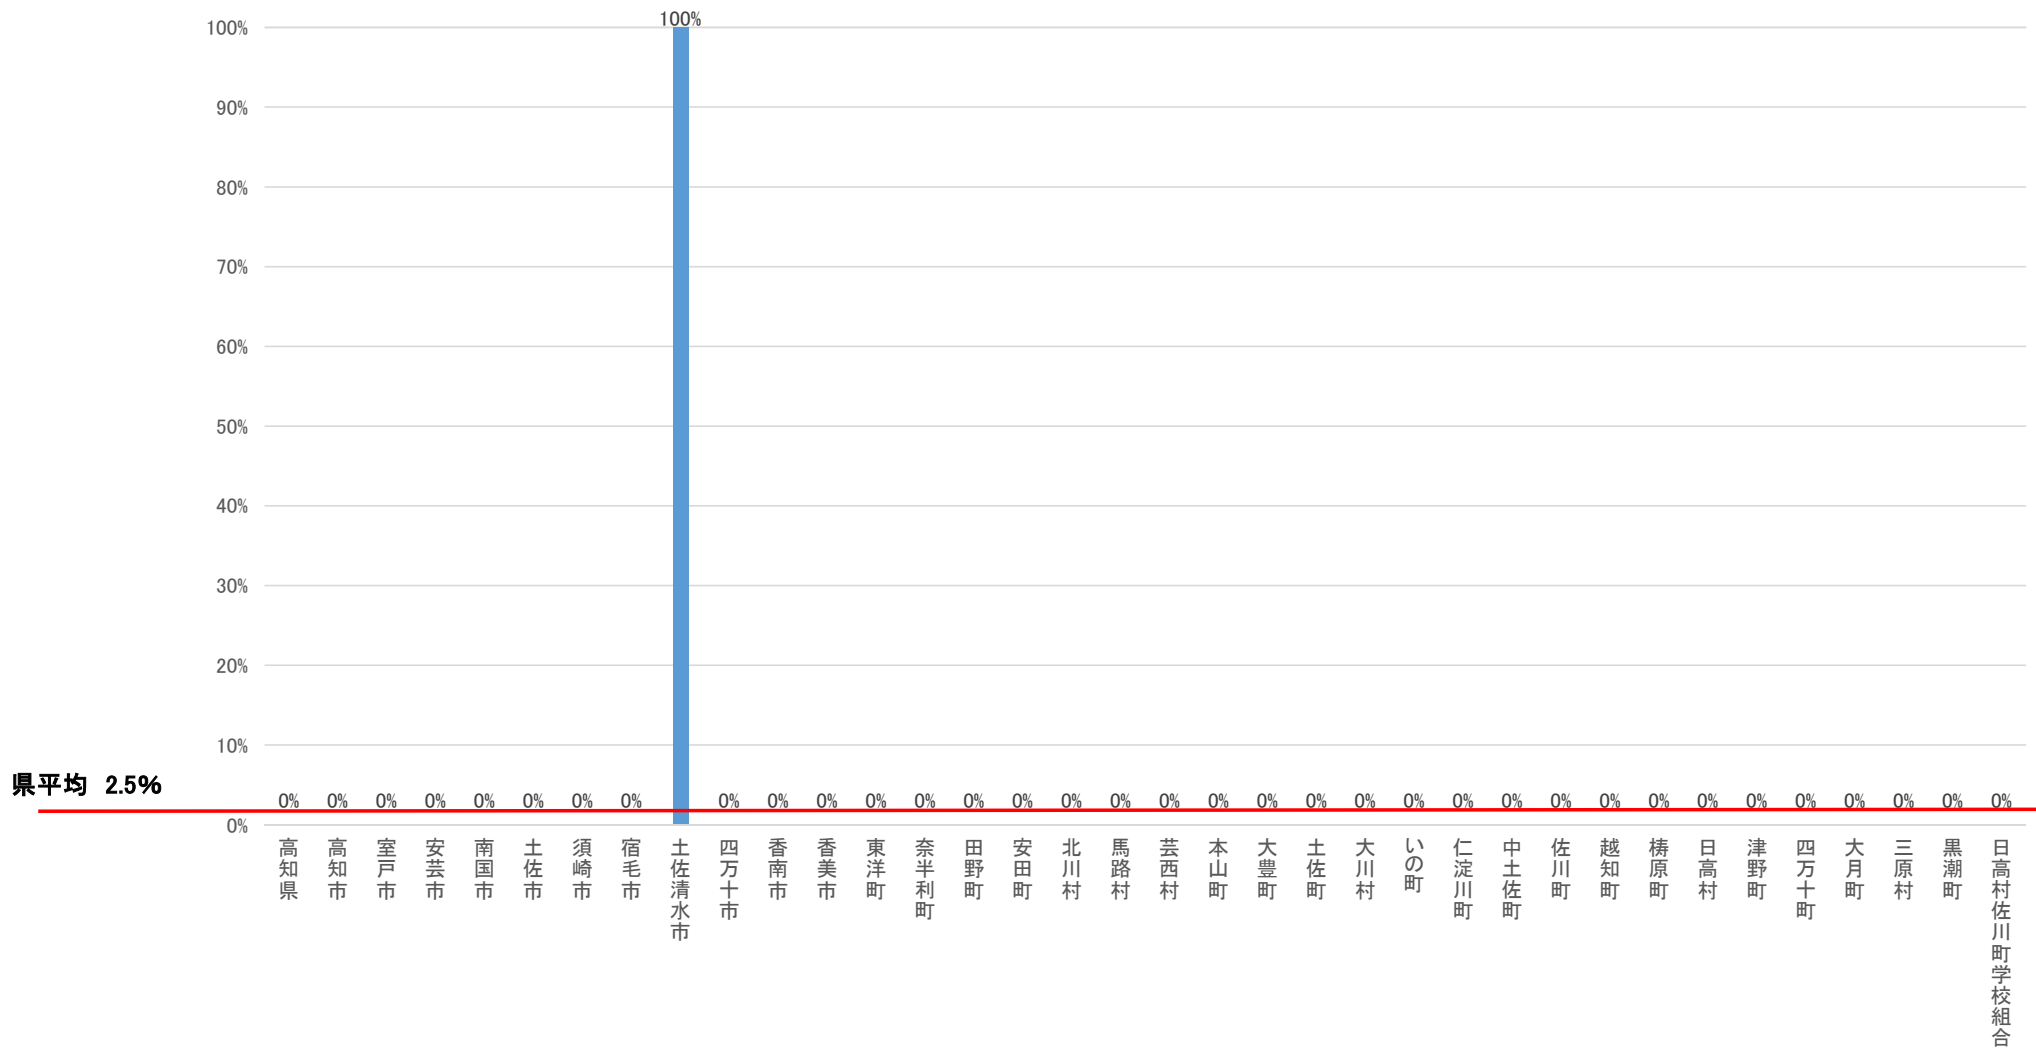


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

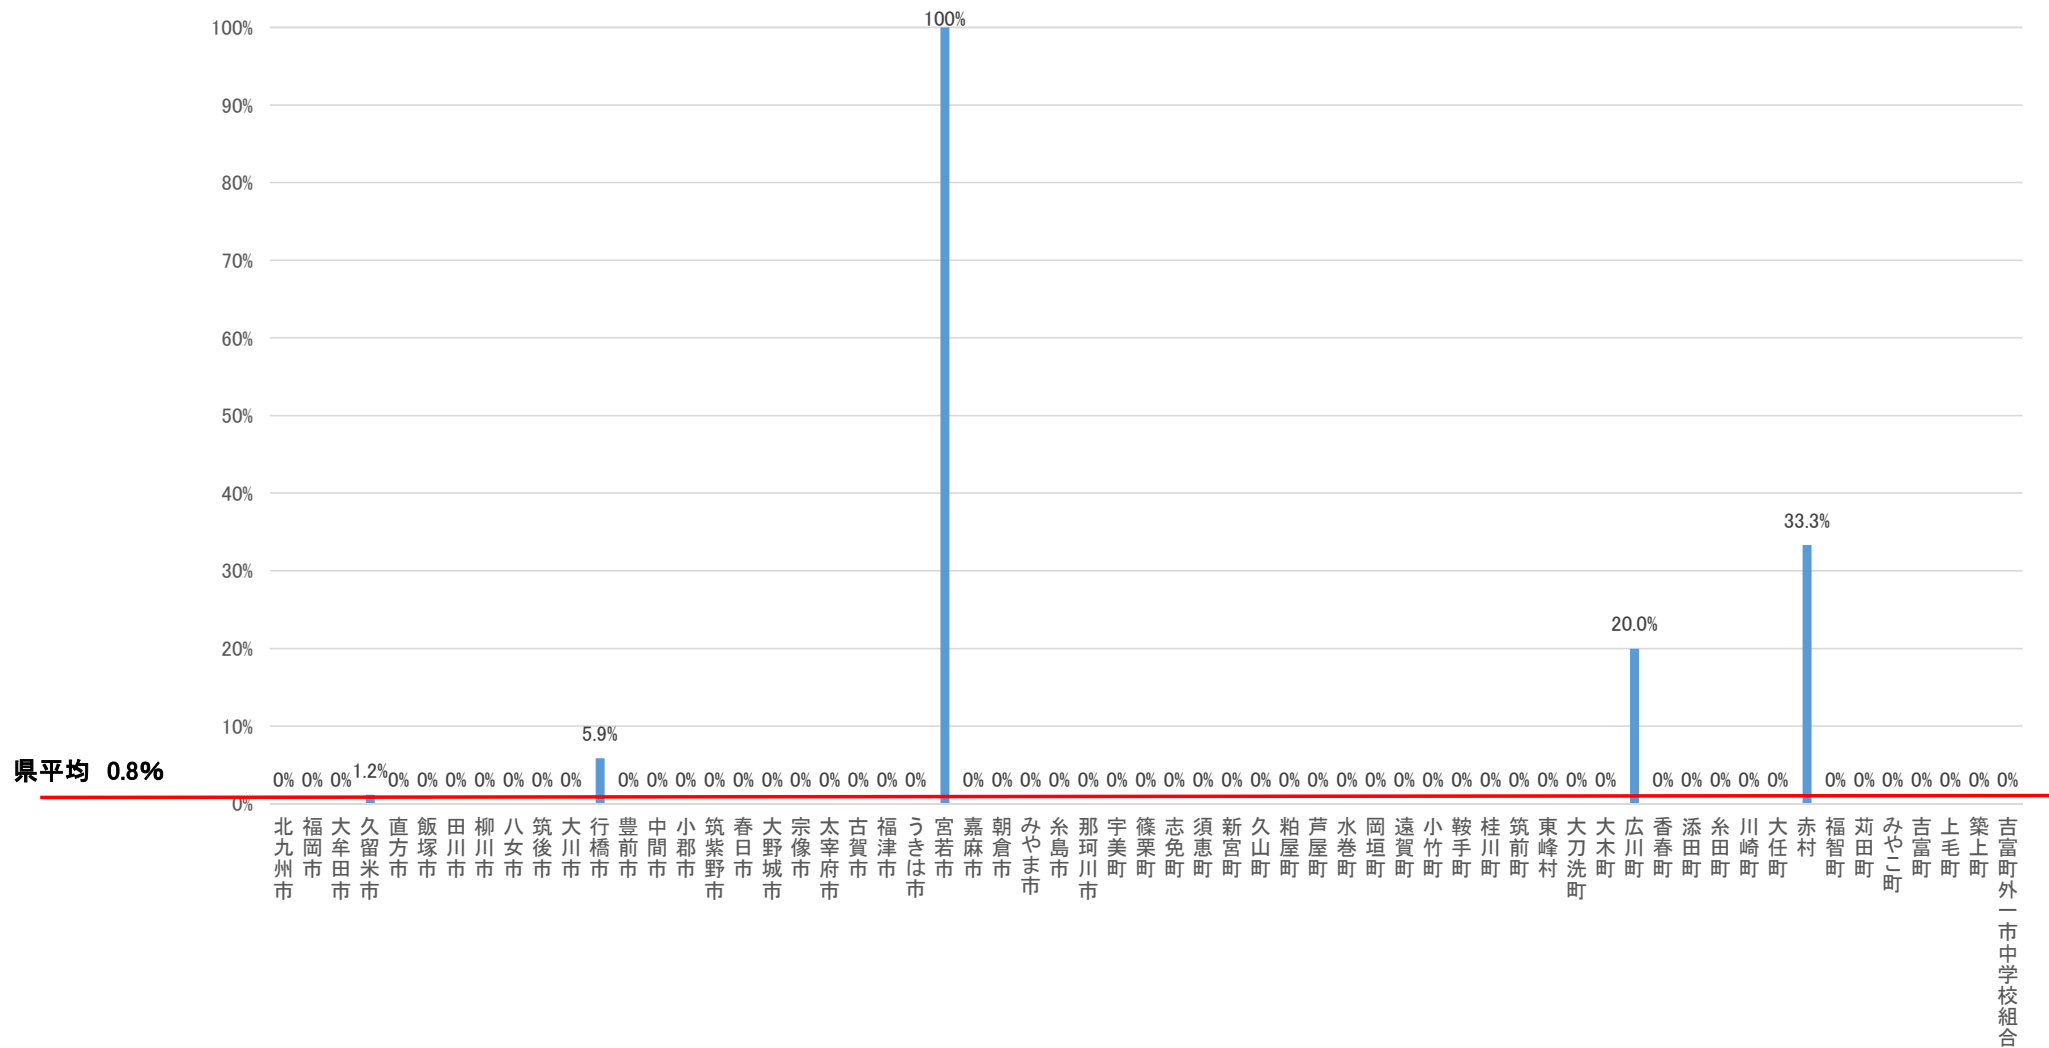

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和2年9月1日時点

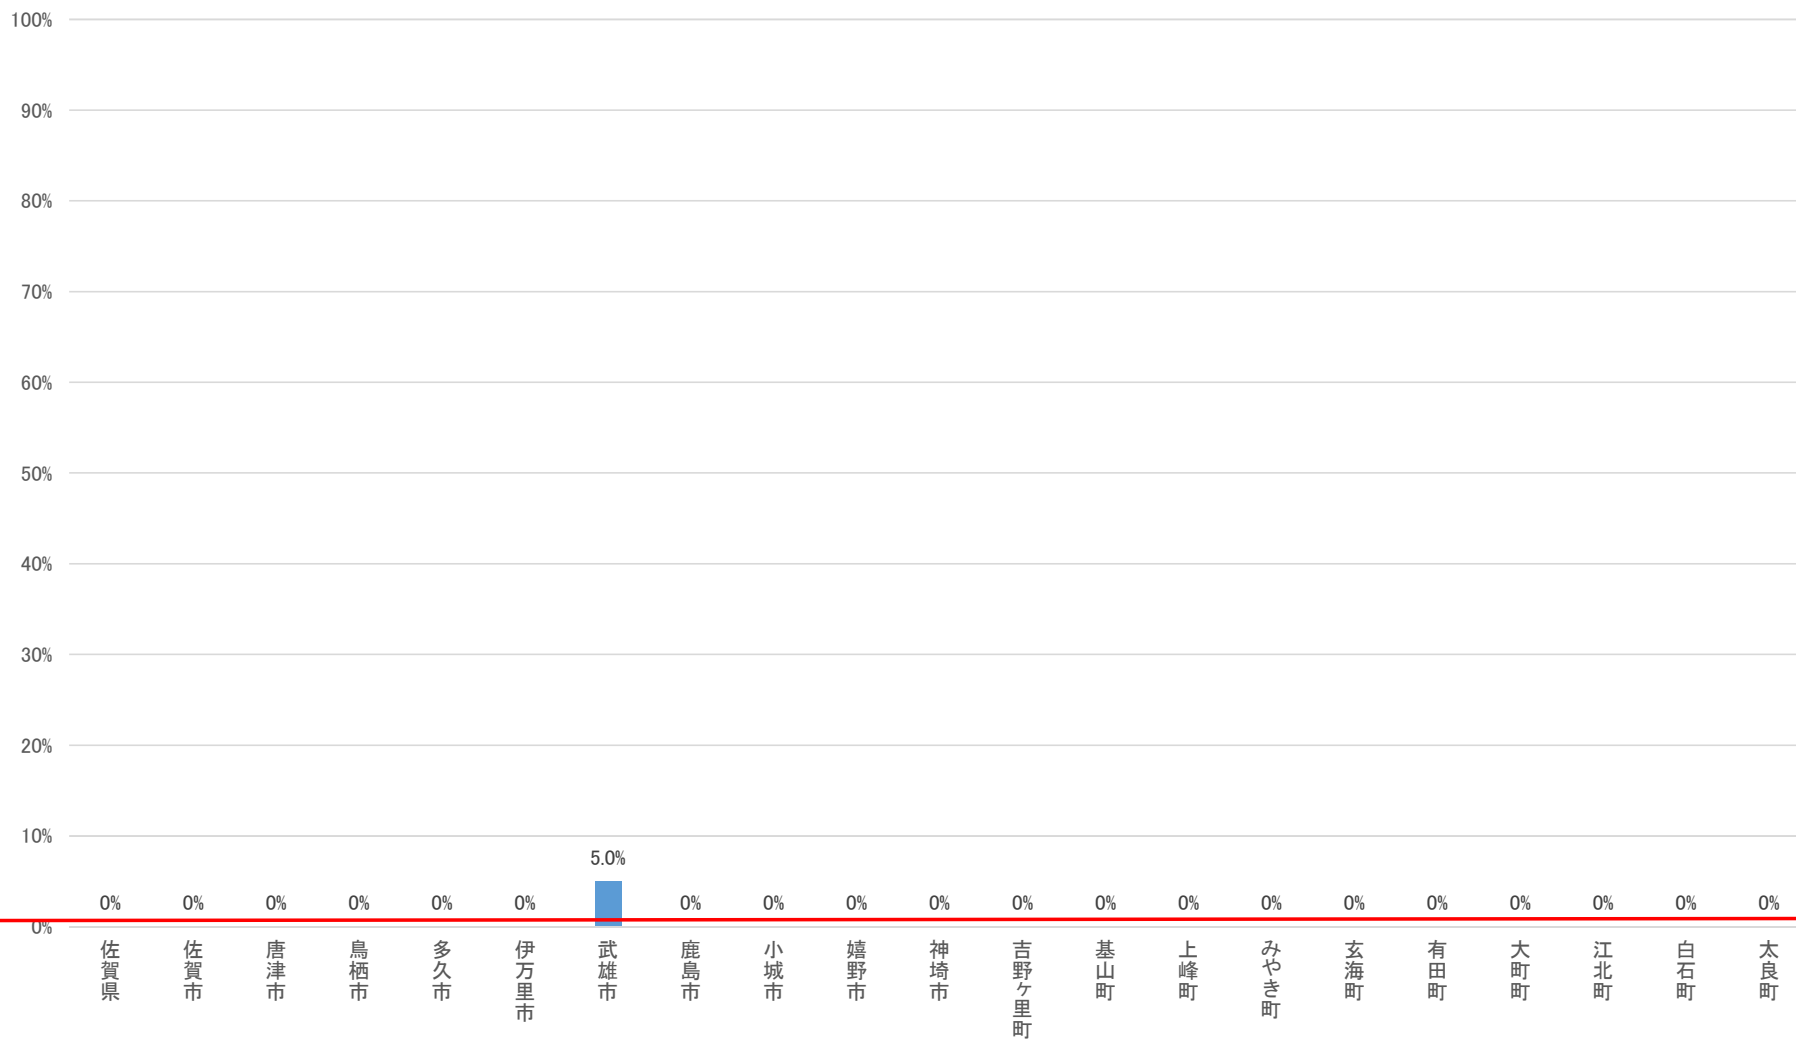

県平均 0.4%

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和2年9月1日時点

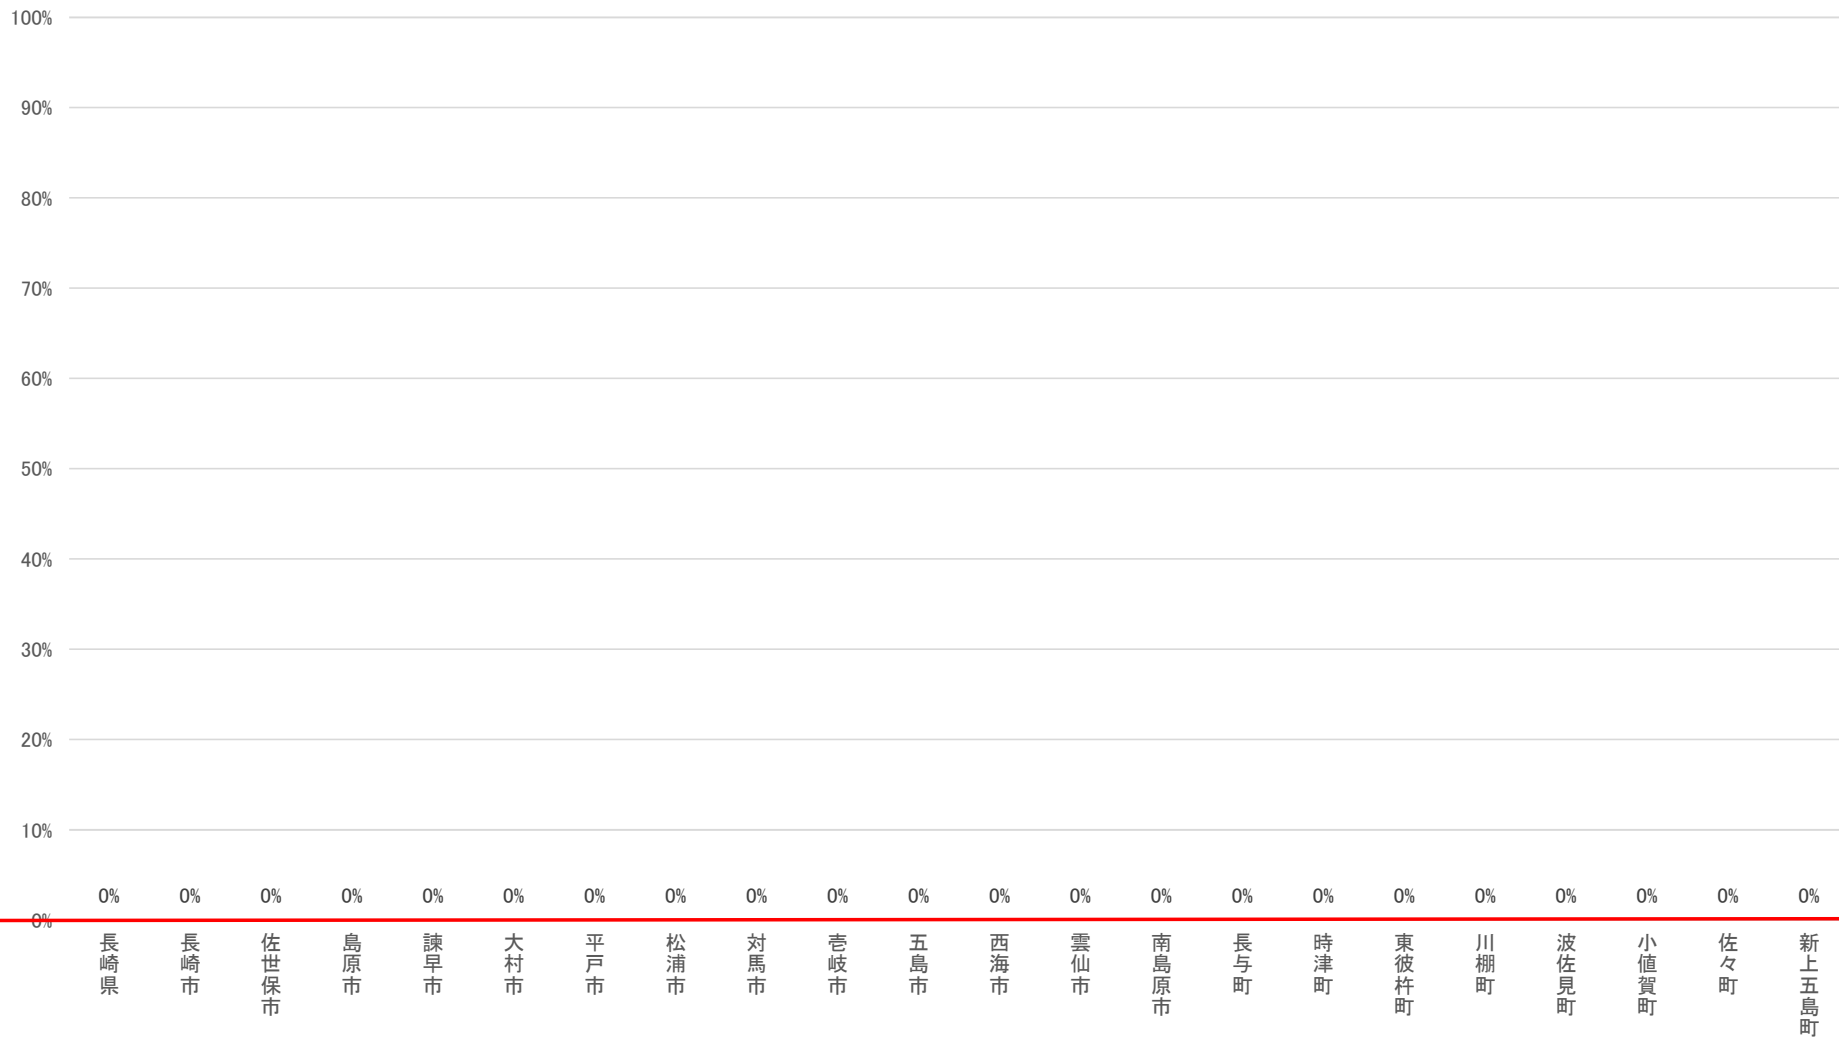

県平均 0%


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

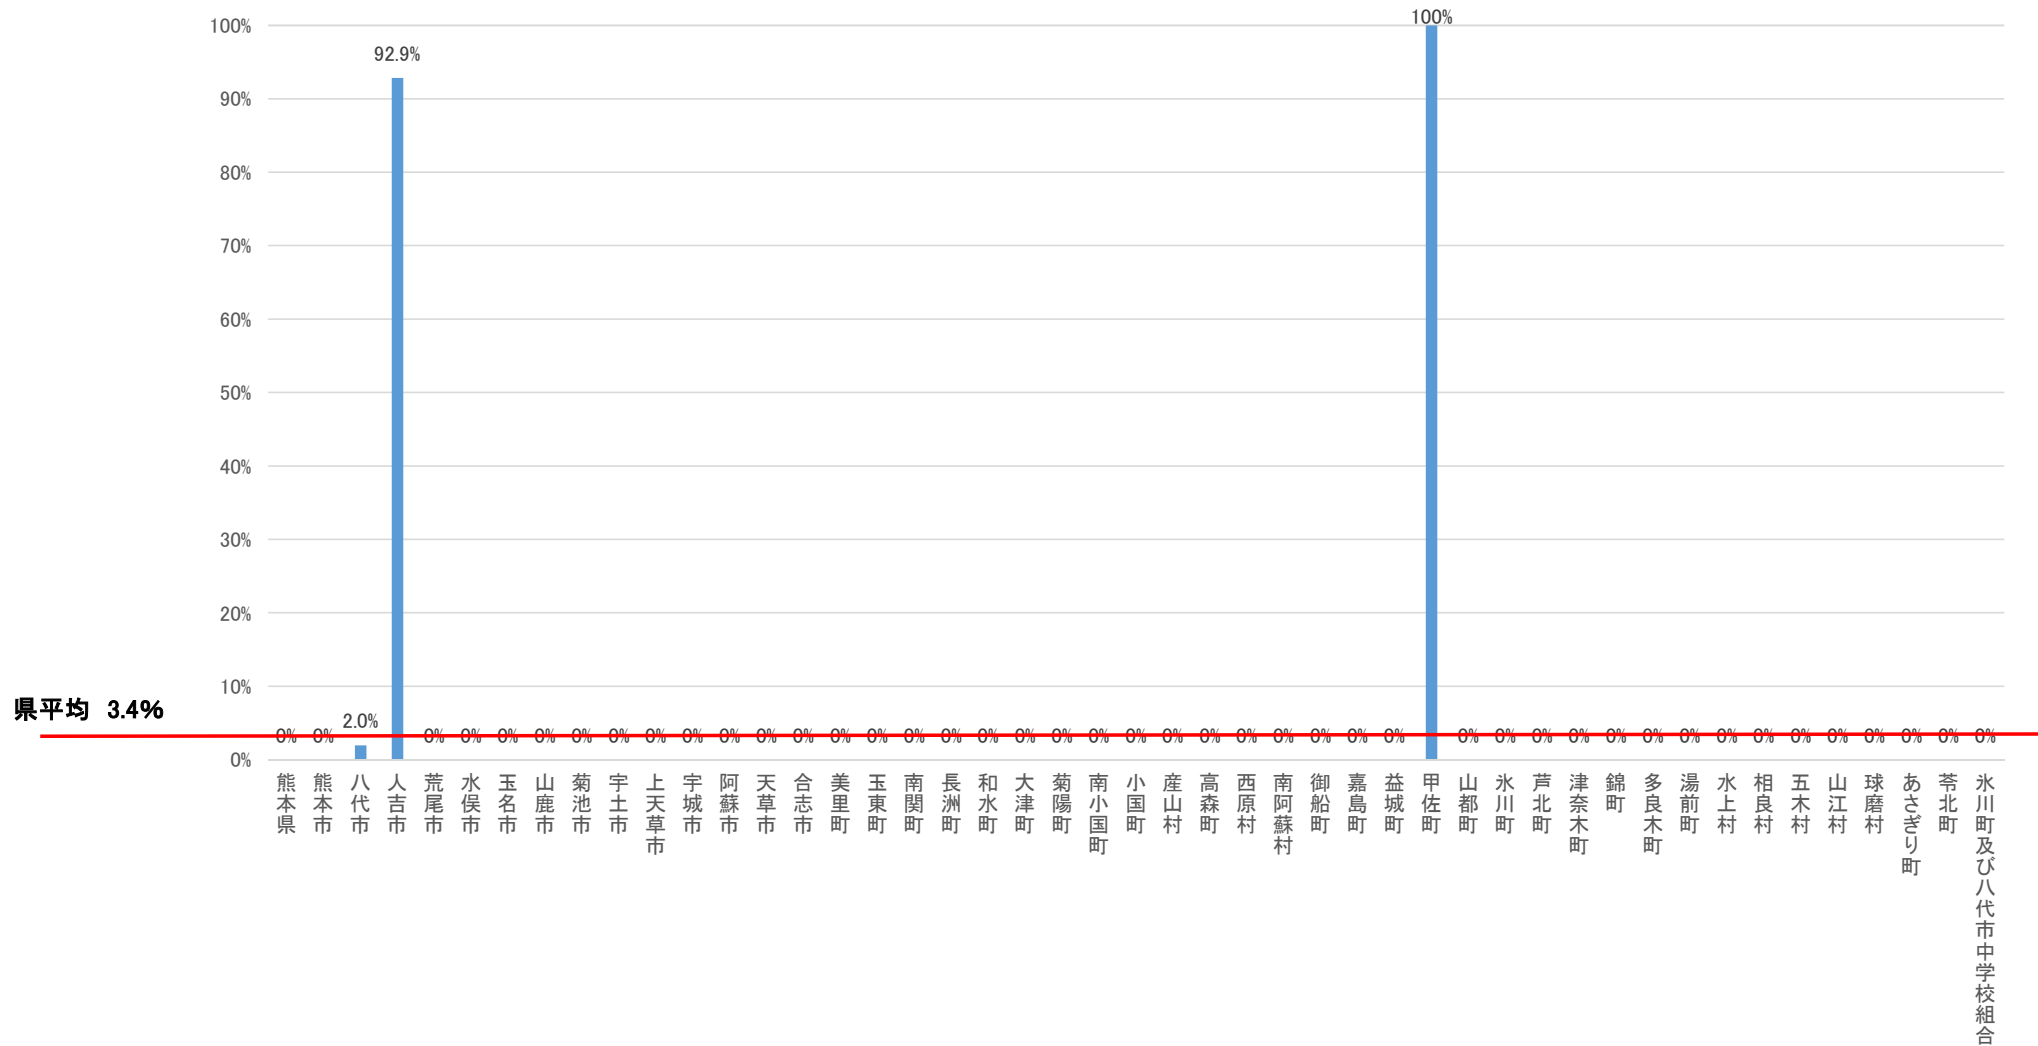

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和2年9月1日時点

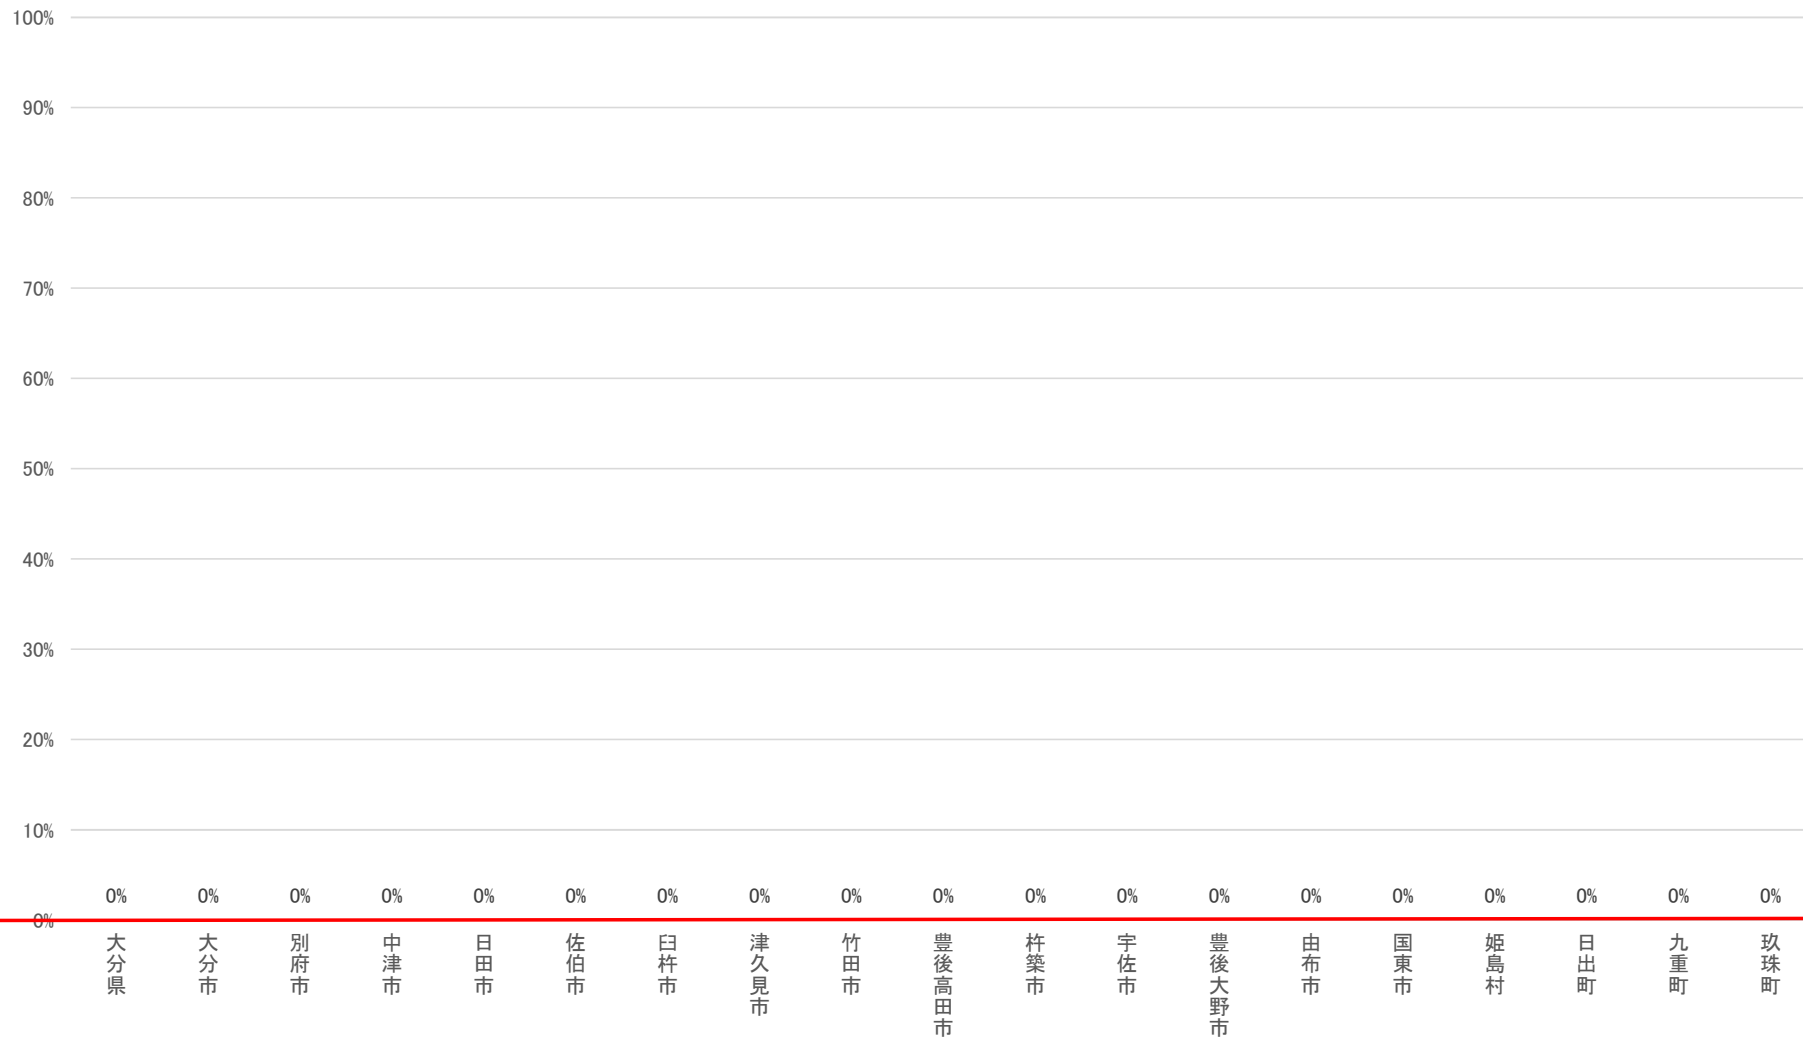

県平均 0%

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和2年9月1日時点

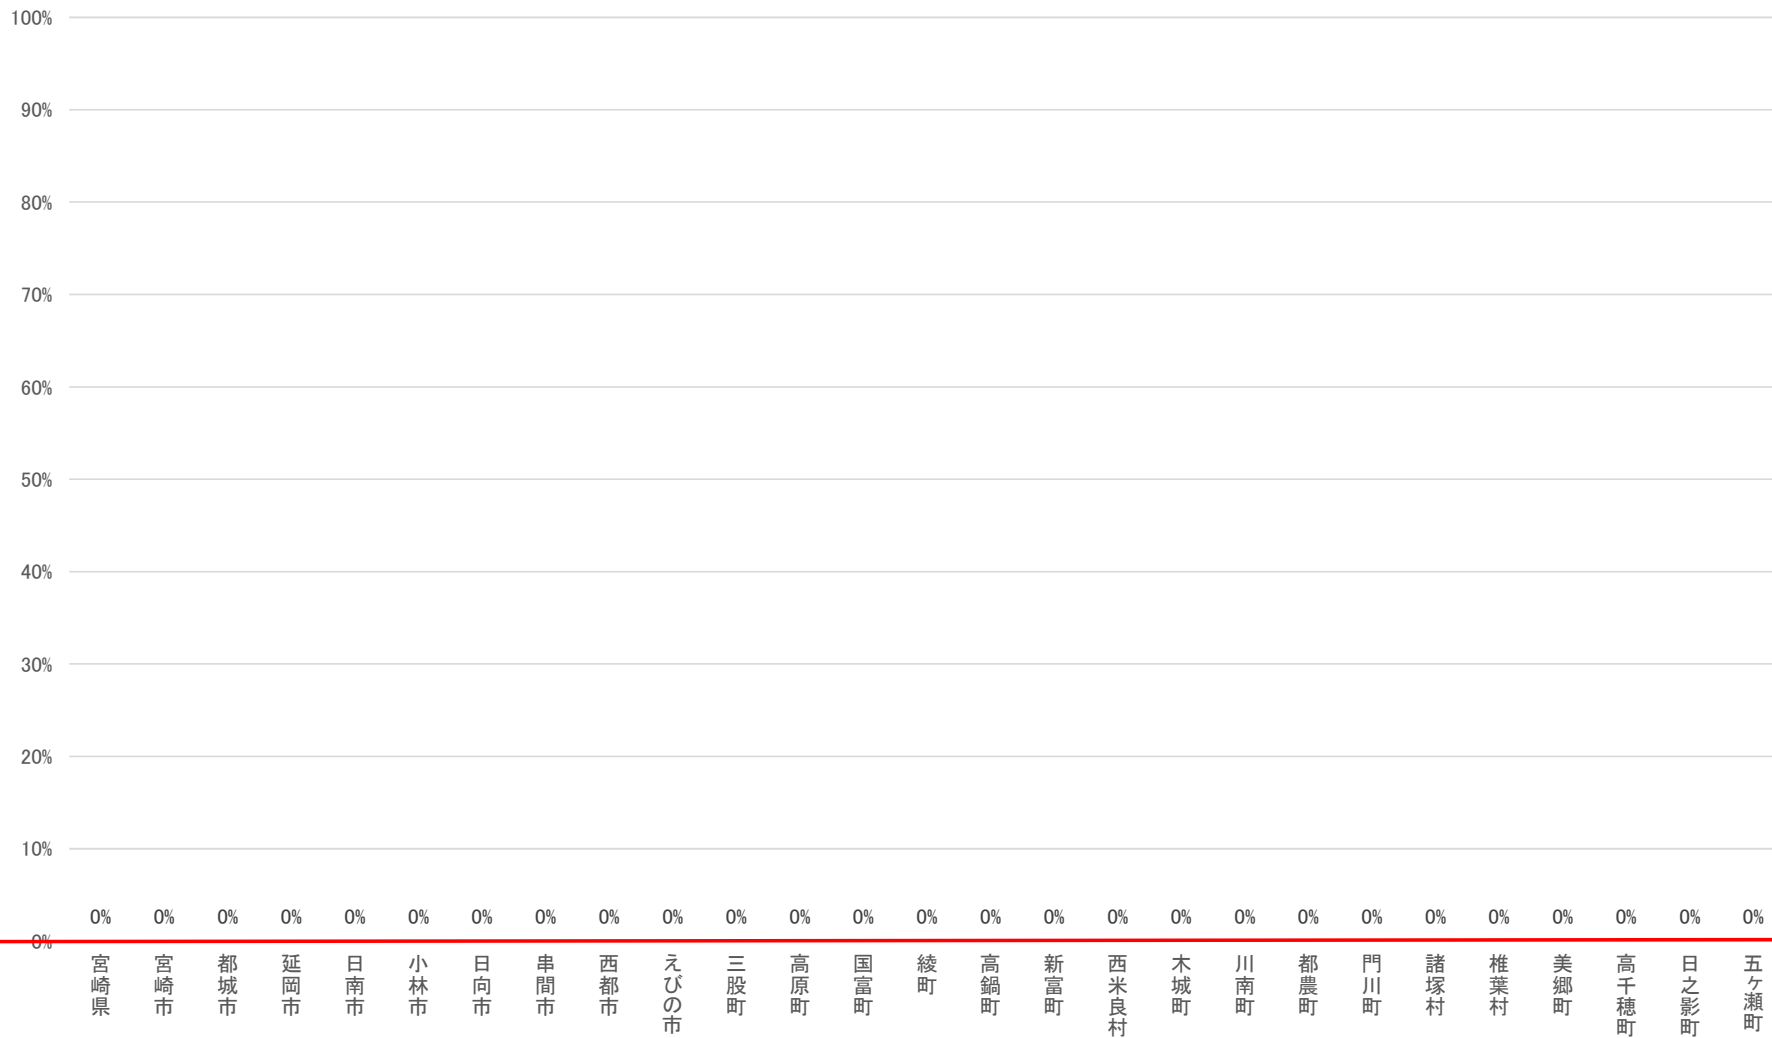

県平均 0%

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和2年9月1日時点

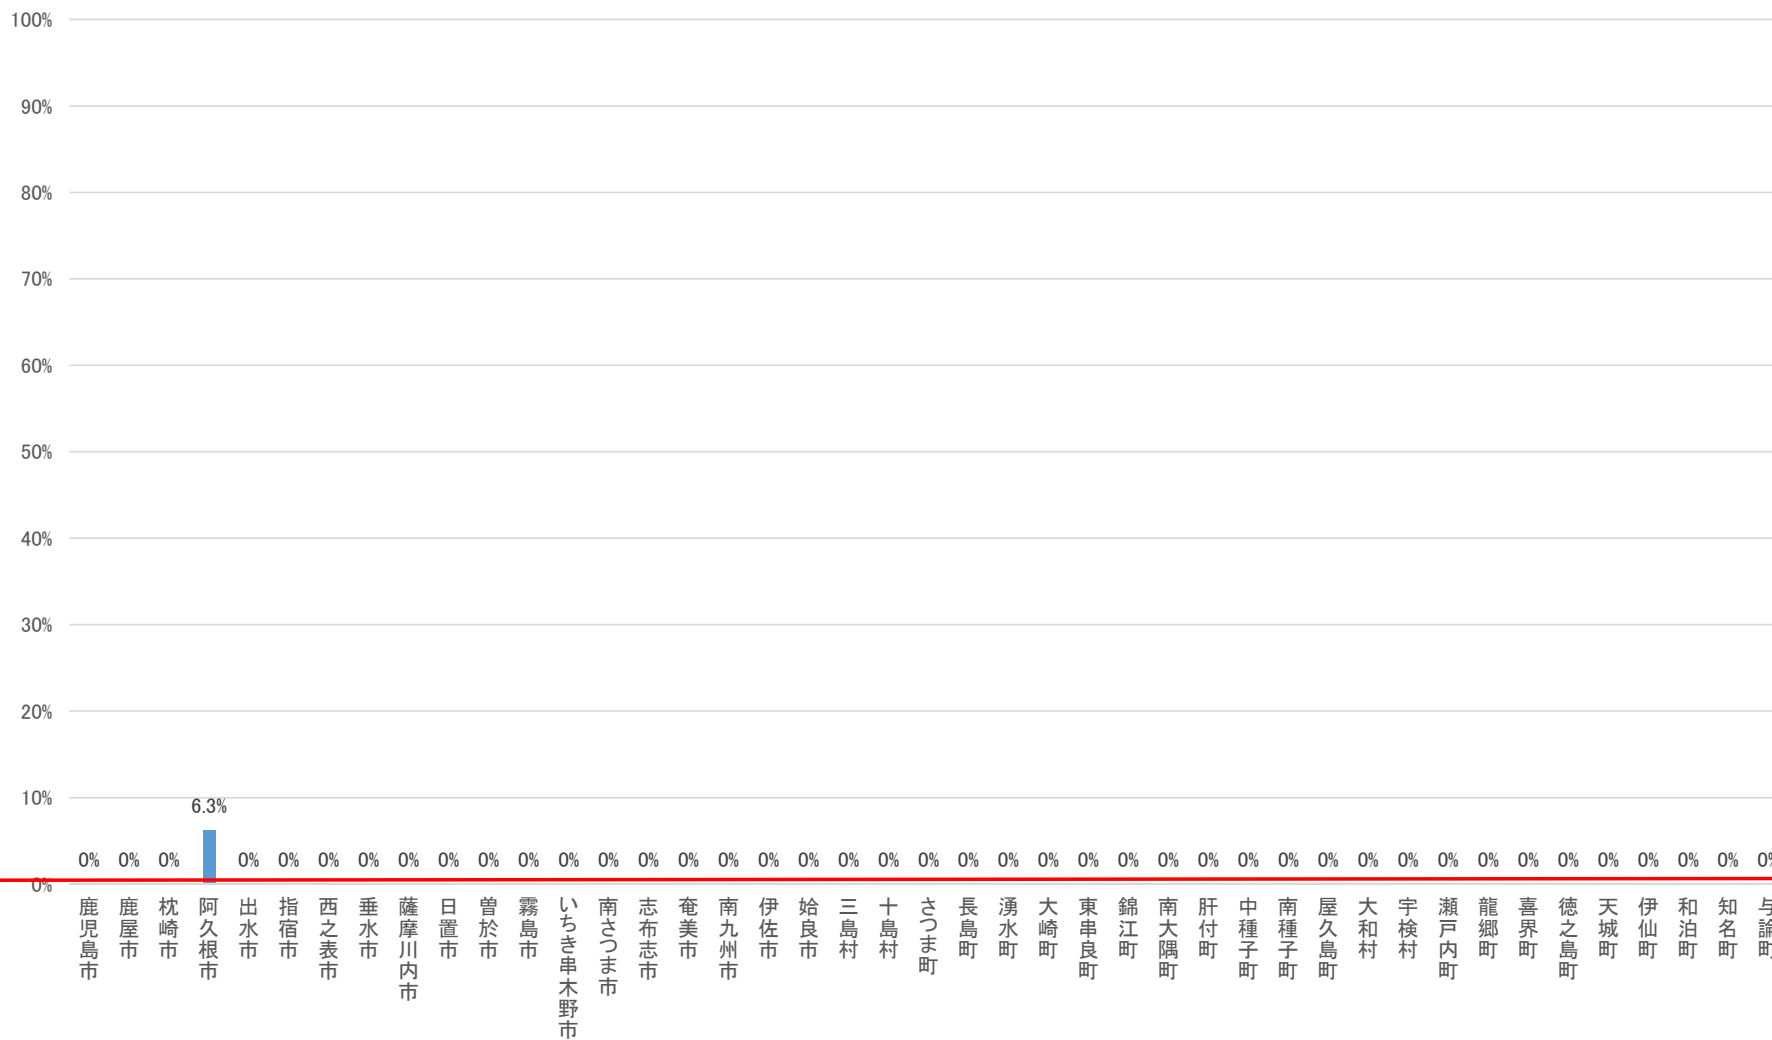

県平均 0.1%

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和2年9月1日時点

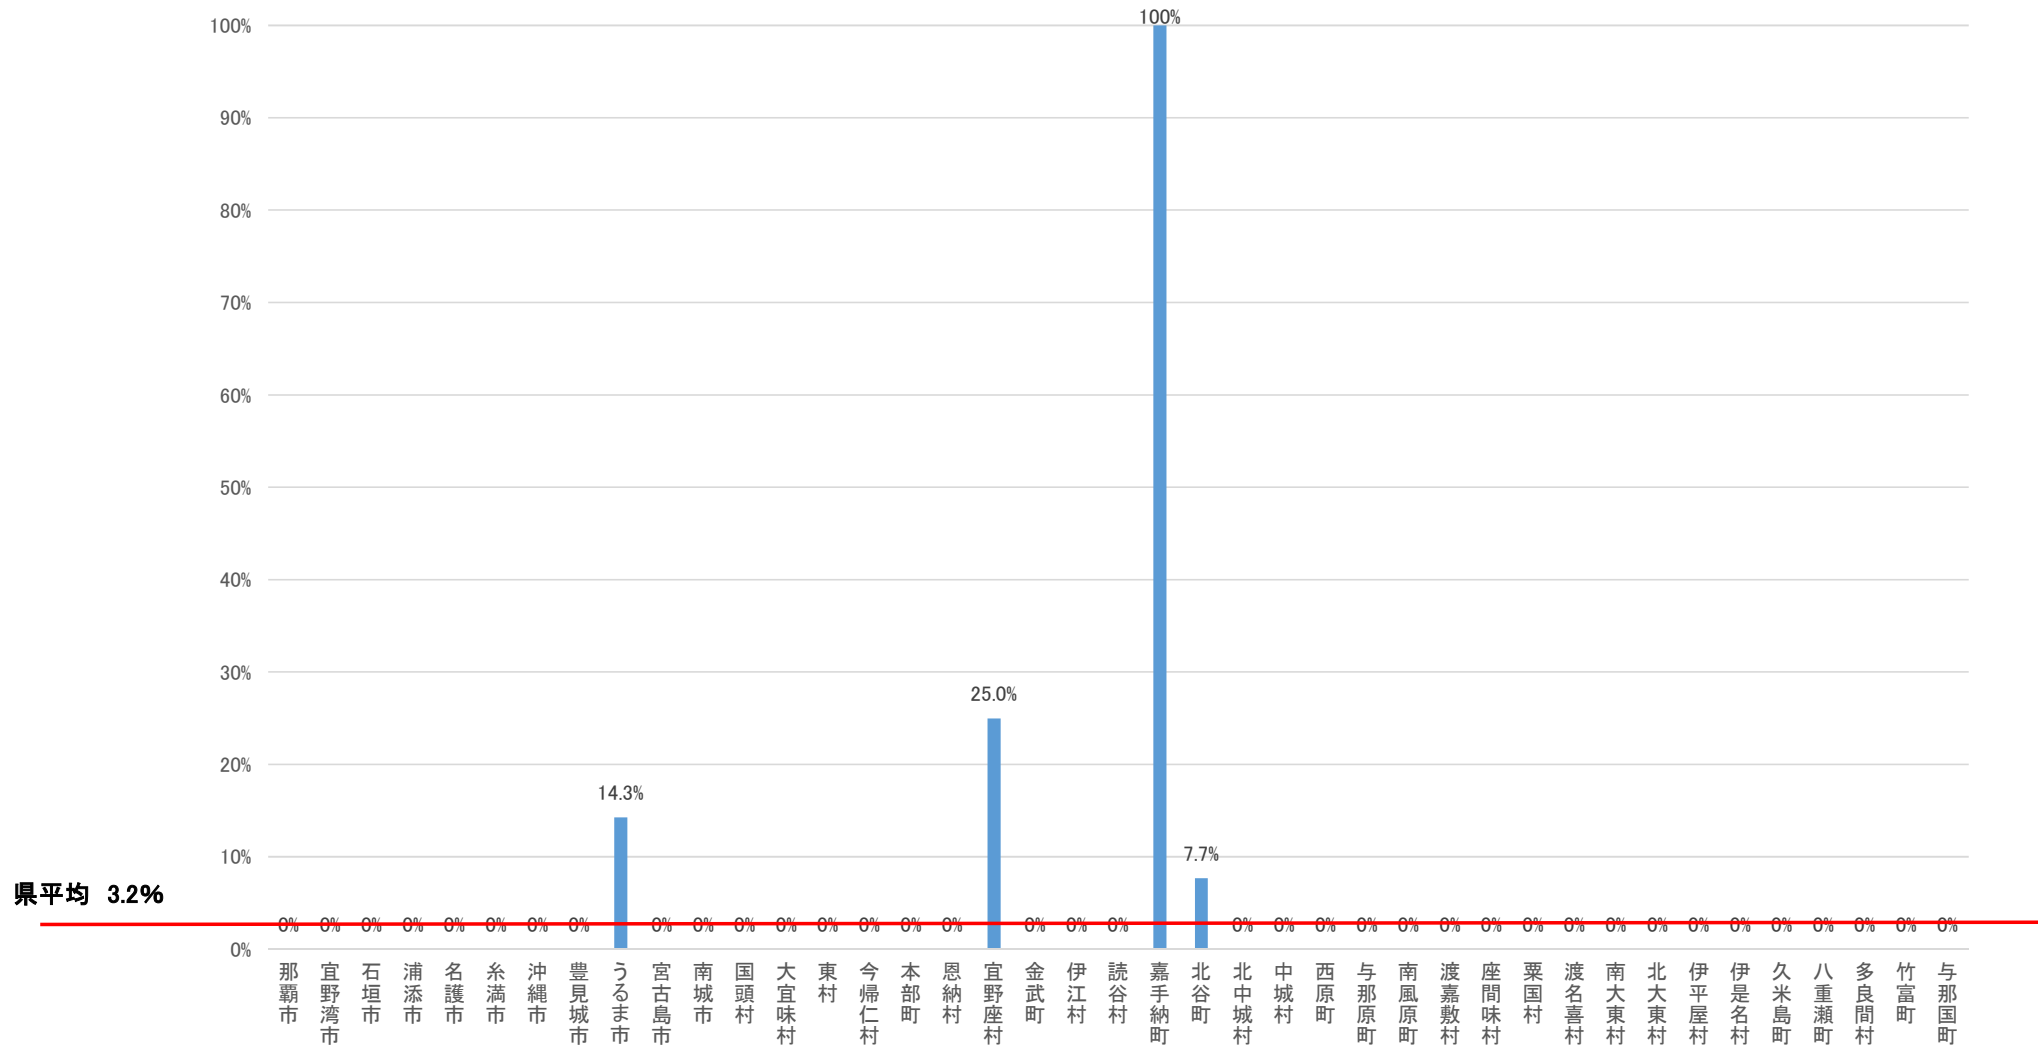

県平均 3.2%